



专业	SPECIALTY	签名	SIGNATURE	专业	SPECIALTY	签名	SIGNATURE
总图	SITE PLAN			给排水	PLUMBING		
建筑	ARCHITECTURE			暖通	MECHANICAL		
结构	STRUCTURE			电气	ELECTRICAL		

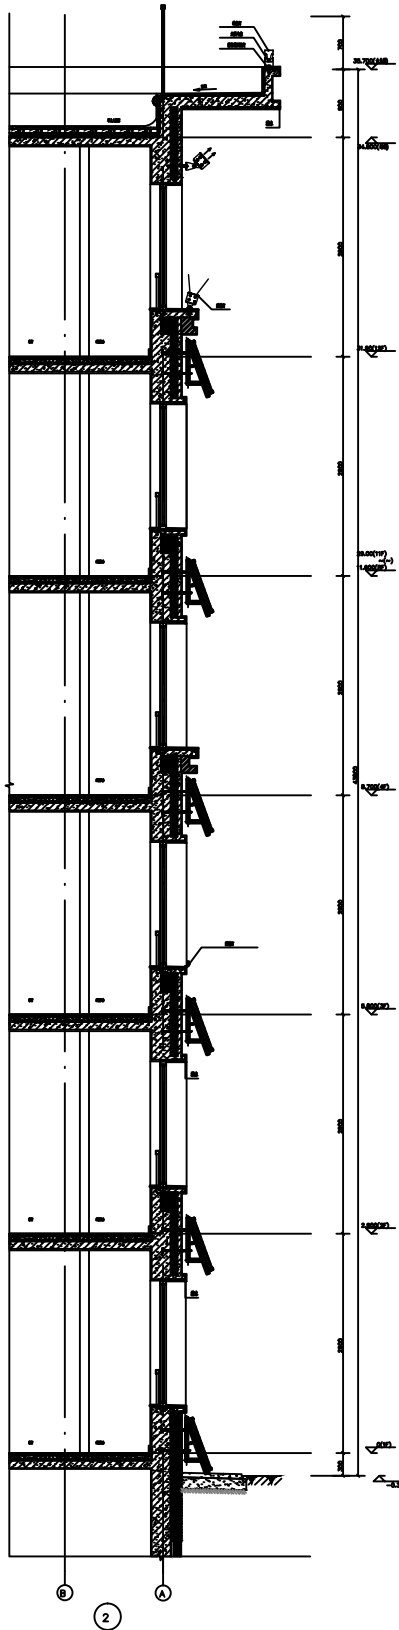

照明节点图

- 注：1、图中上管架的灯及管架灯的安装高度应不小于2.2m。
2、此图仅供参考，不作为施工依据。

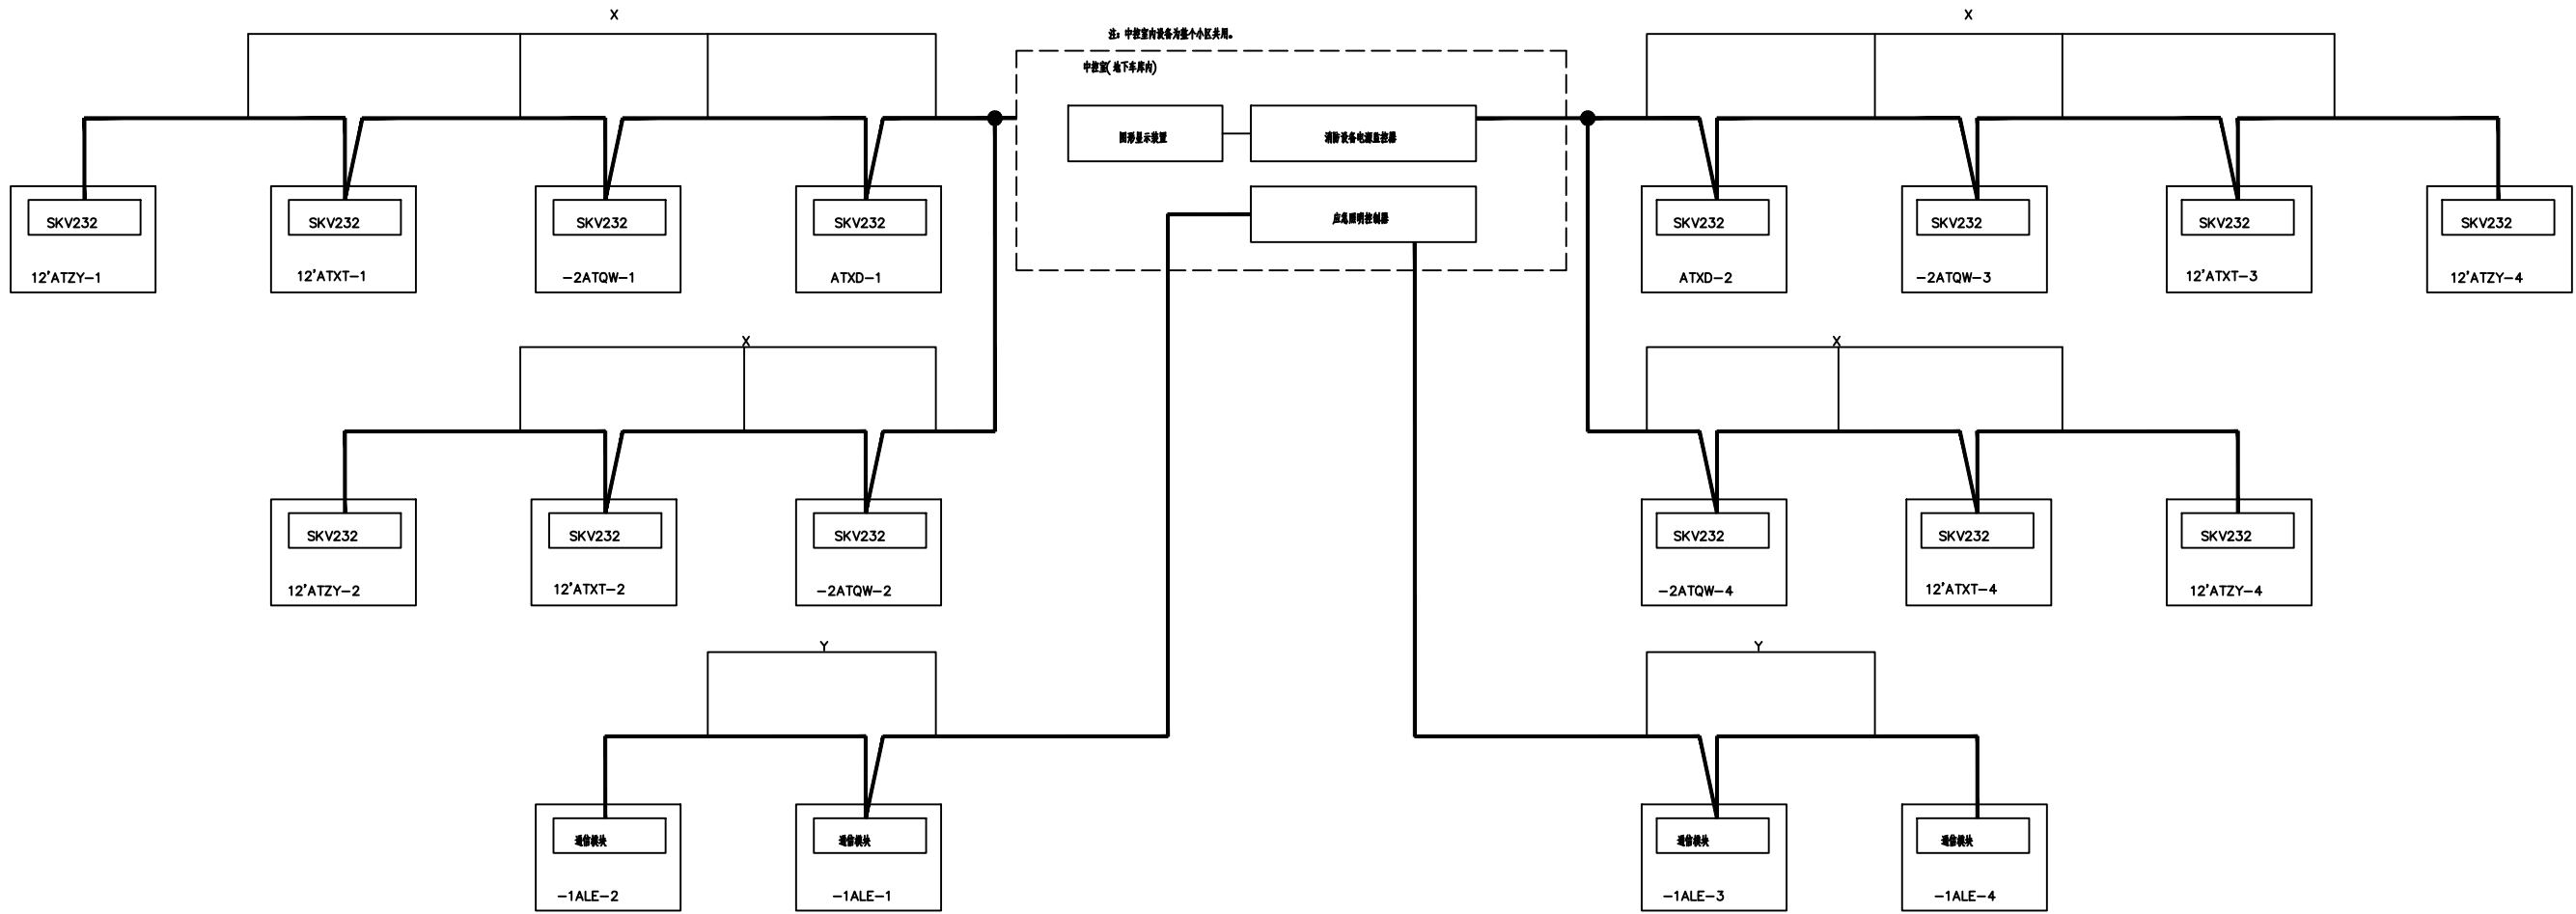

消防电源监控、应急照明集中控制系统图

Y	通信总线	ZDN-RVS-(2*1.5)-SC15-CC
X	通信、电源线	ZDN-RVS-(2*1.5)-MR/JDG20-WS