



会 签	专 业		姓 名		日期	专 业	姓 名		日期
	建 筑	结 构				电 气			
						暖 通			
						动 力			

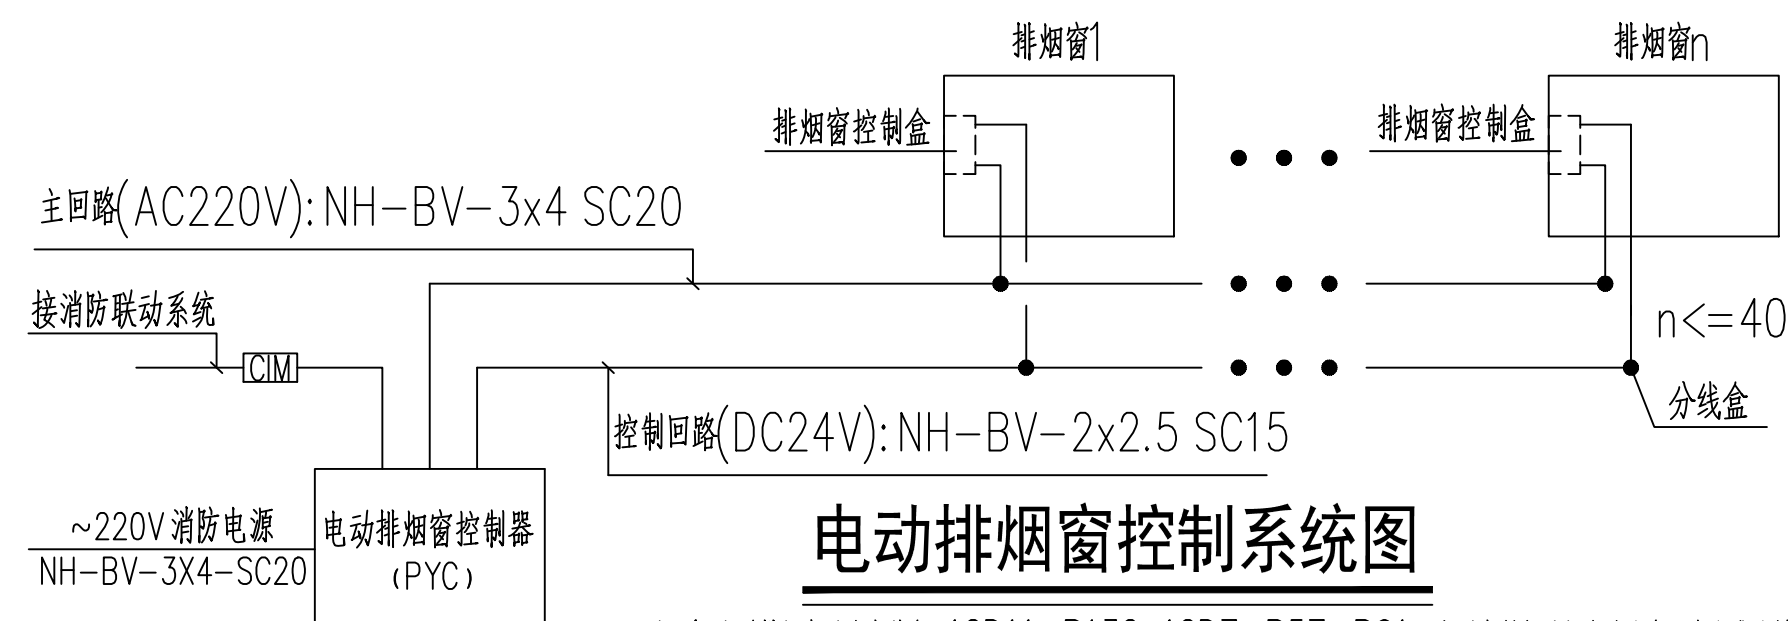


### 电动排烟窗控制系统图

注:1.电动排烟窗系统安装参照12D11-P132、12D7-P57~P61,由甲方另行委托专业设备厂家深化设计施工。

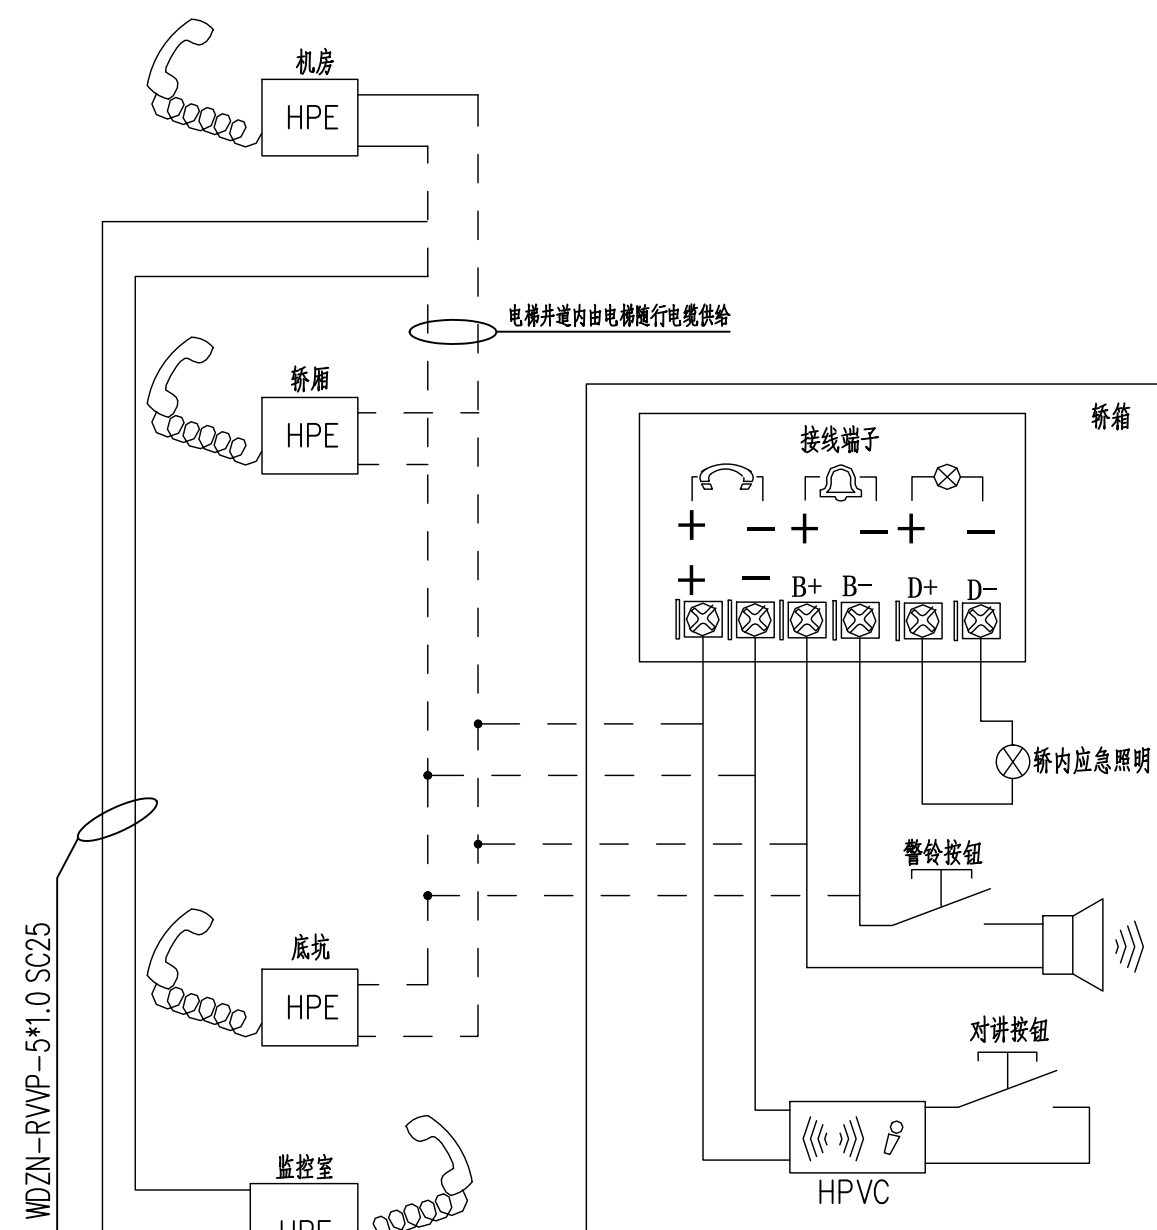




## 五方对讲管理系统

注:系统设计由专业厂家负责完成;HPVC:内置式对讲;HPE:话柄式对讲机

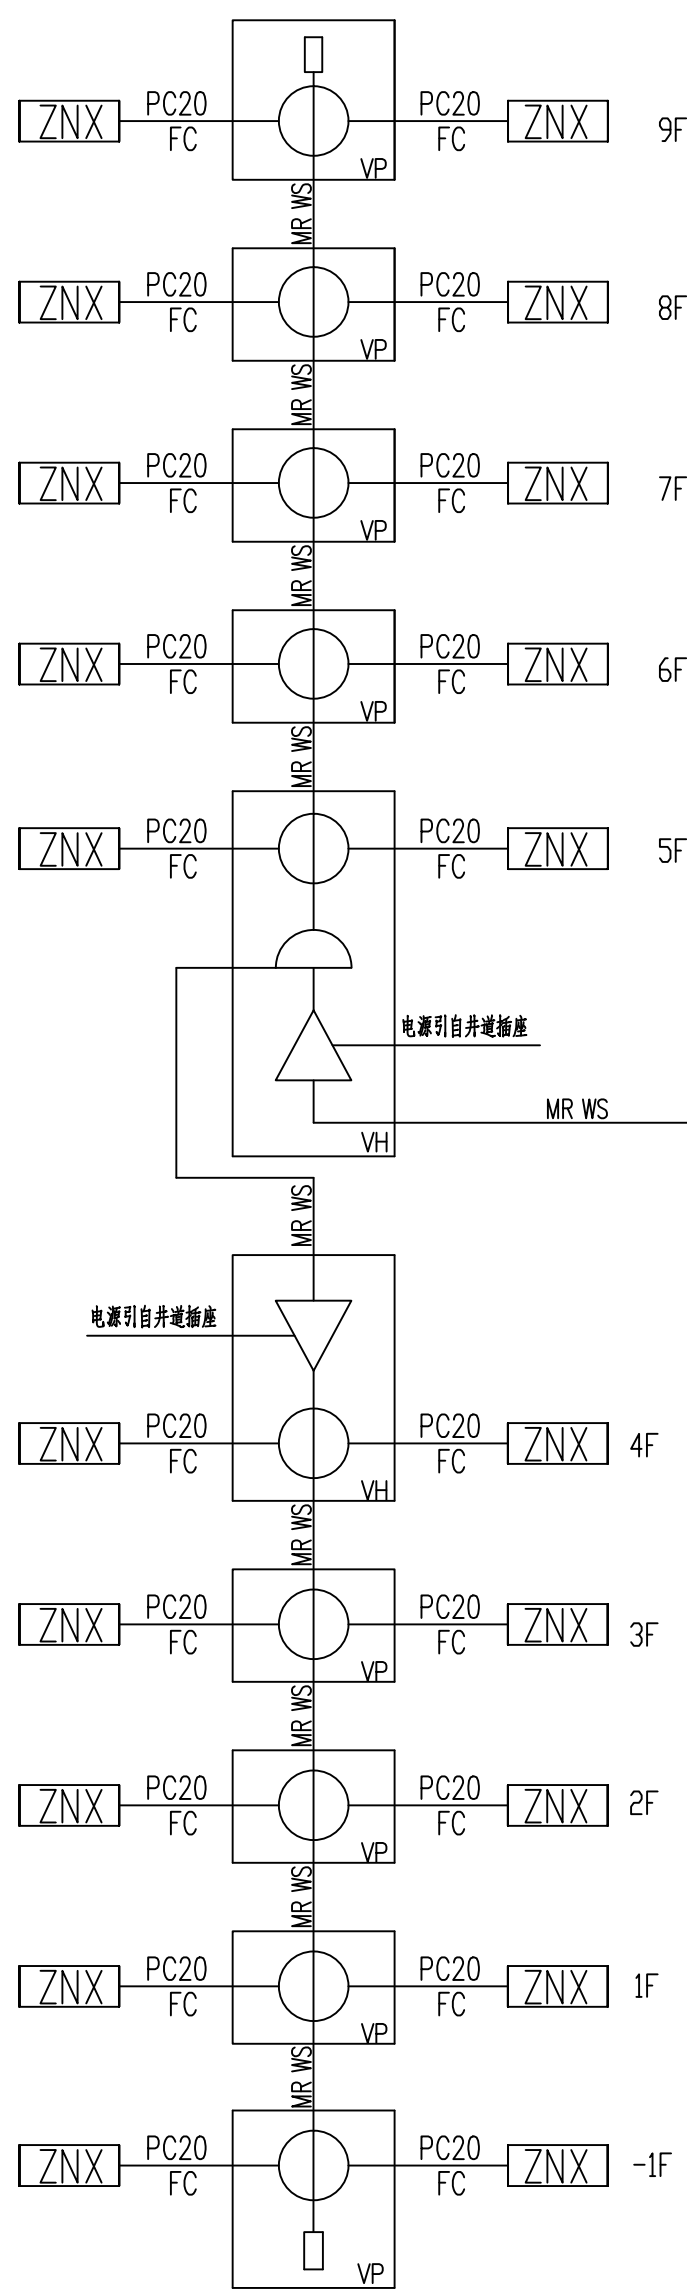


### 单元对讲系统图

所有电子门锁发生火灾时自动解除,由小区物业中心内向对讲控制器发信号,每户安装的求助报警装置其求助报警信号应能报至监控中心。

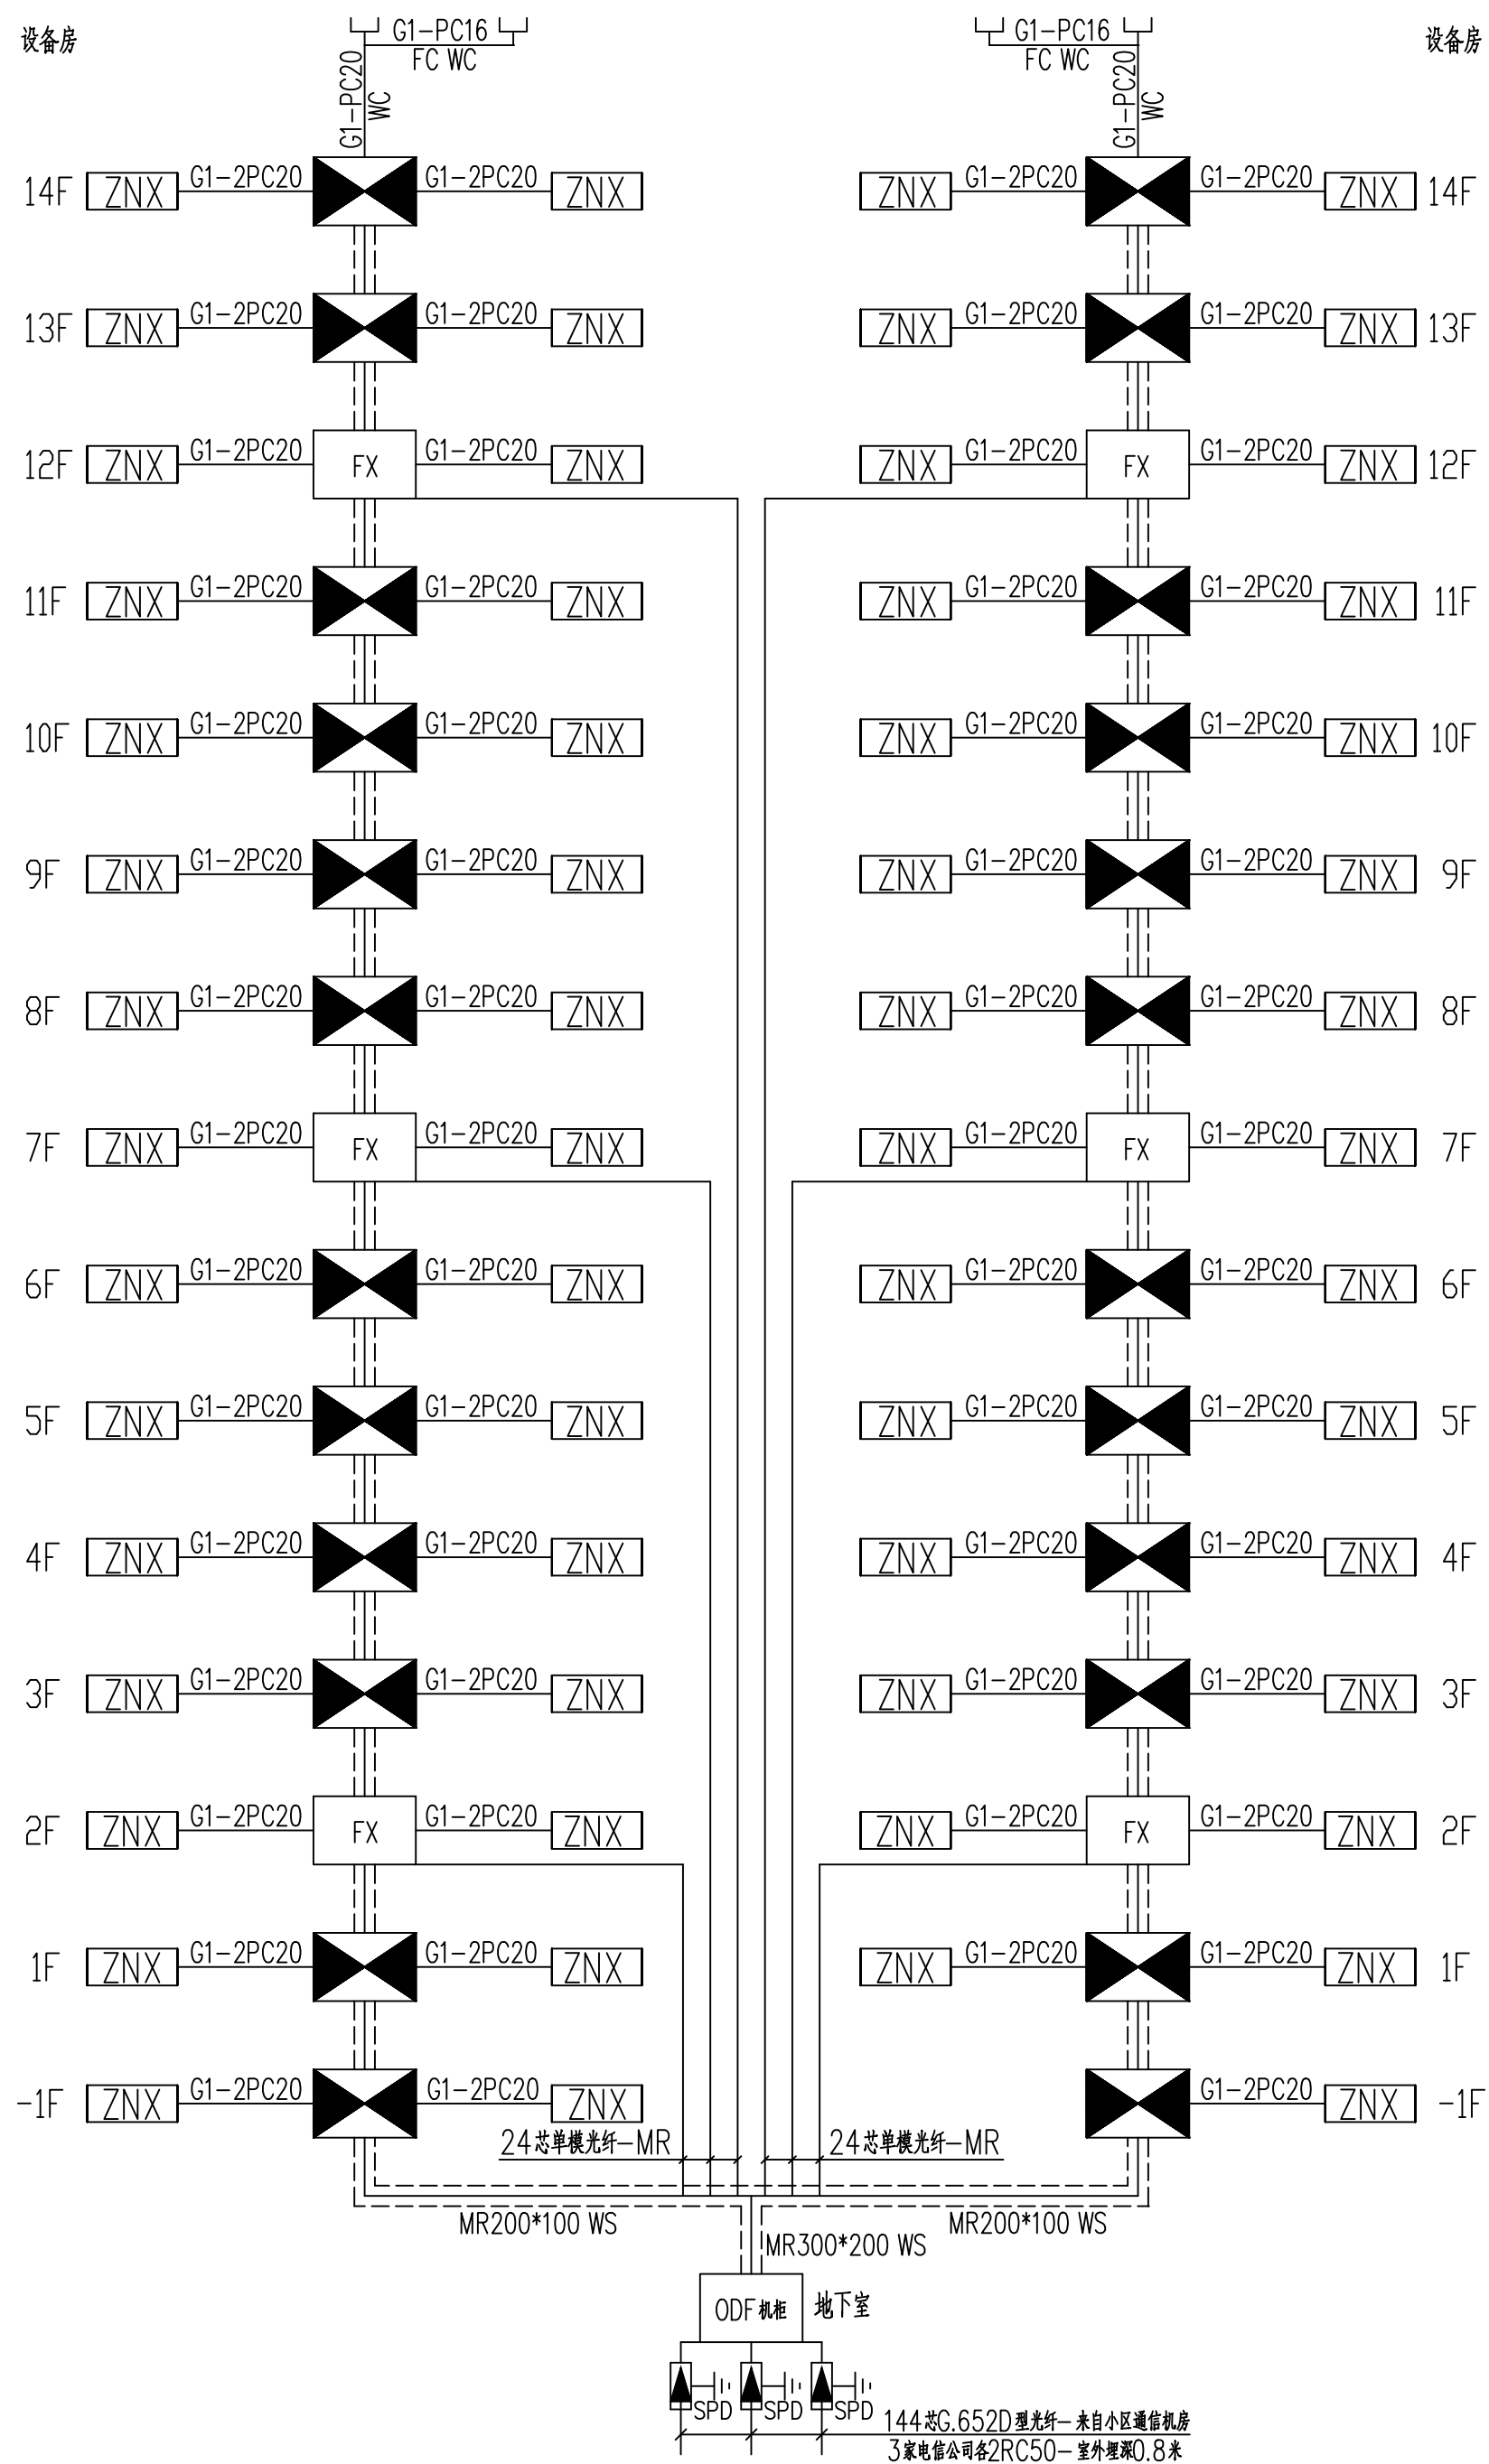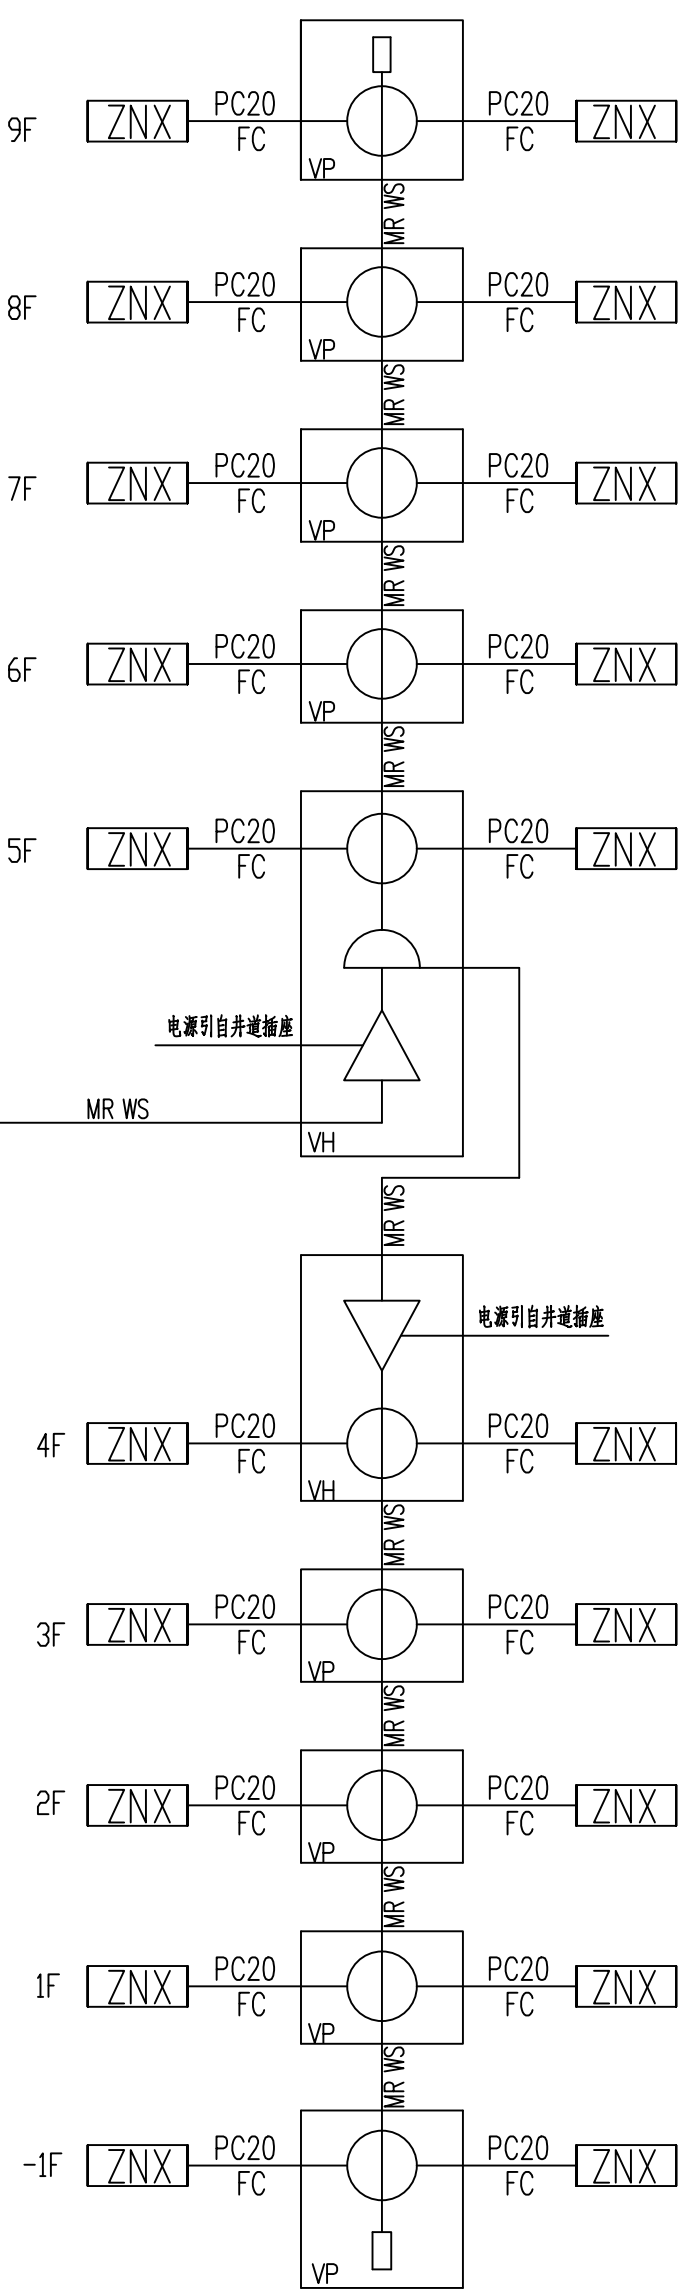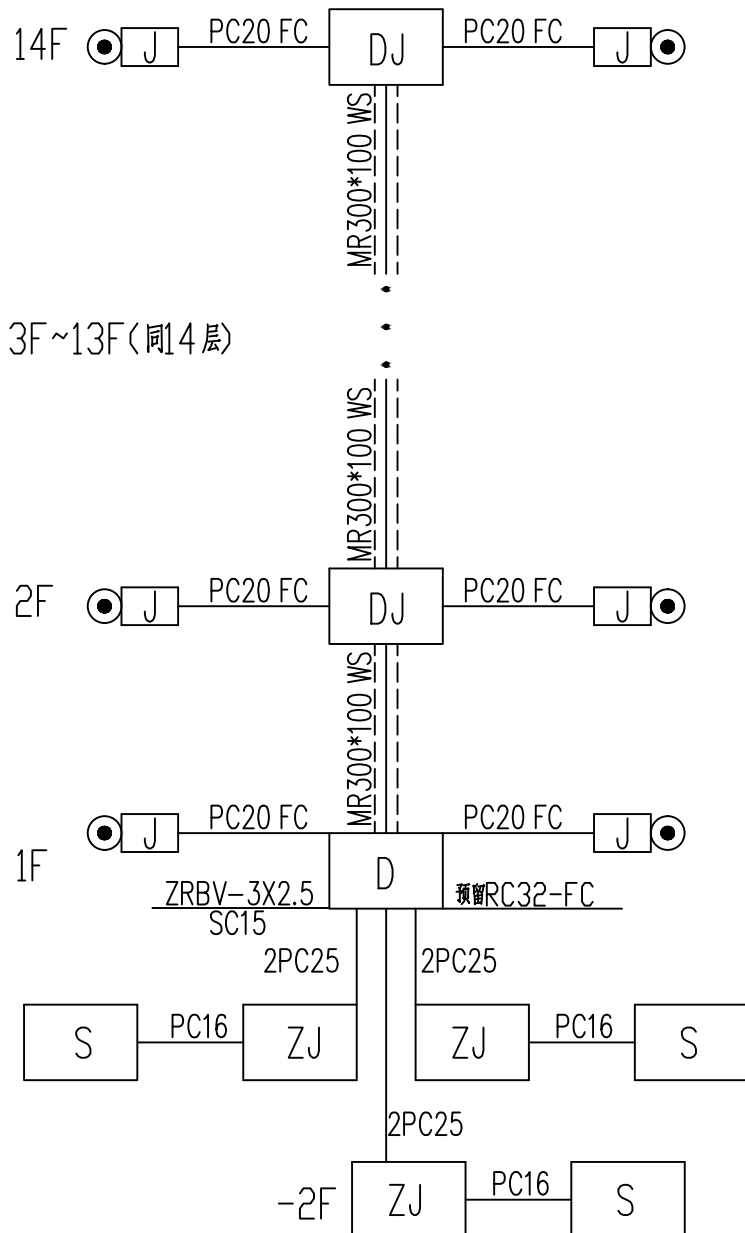



## 电话网络光纤入户系统图

注:1.SPД参数:170TC302-DM, Un:110V; Uc:170V; Isn(8/20us):5KA,  
以产品配套参数为准,但应满足相关规范要求。  
2.网络通信插座与电源插座保持0.5米以上的距离。  
3.G1-2芯G.657A型皮线光纤。

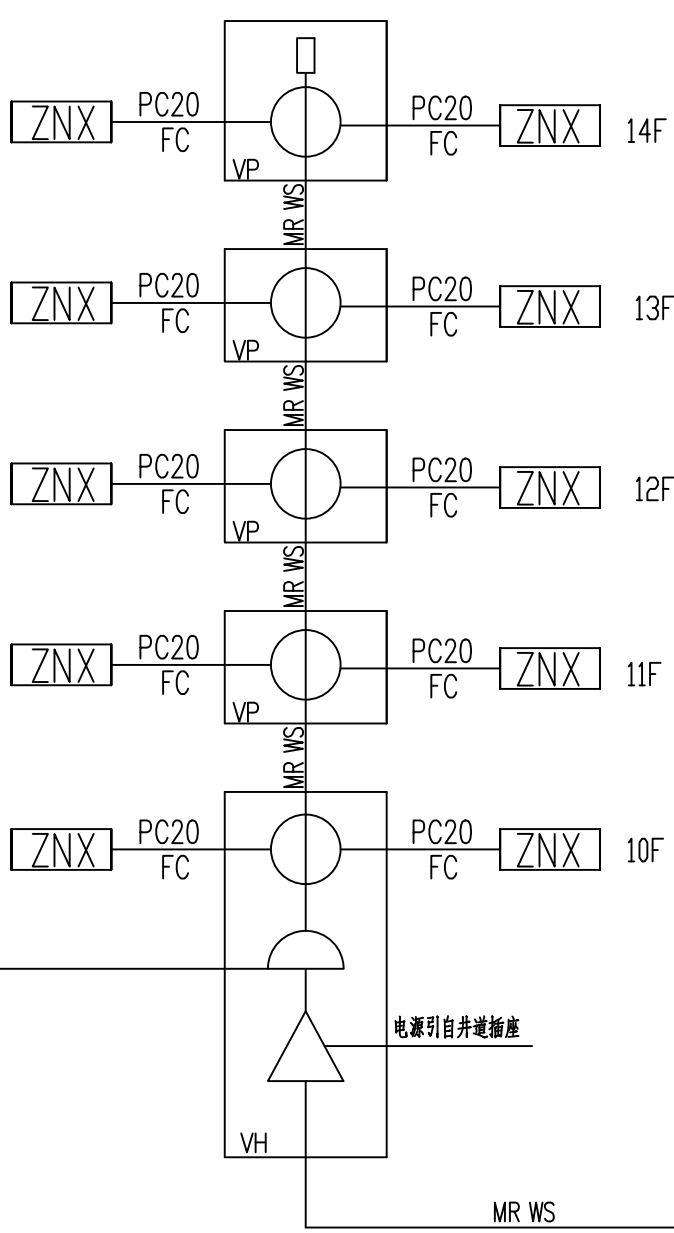

## CATV系统图

注:1.电视插座与电源插座保持0.5米以上的距离。  
2.SPD参数:B2类,短路电流50A,  
 $U_p \leq 0.8$ 倍设备 $U_w$ ,  $U_c > 1.2$ 倍设备工作电压。

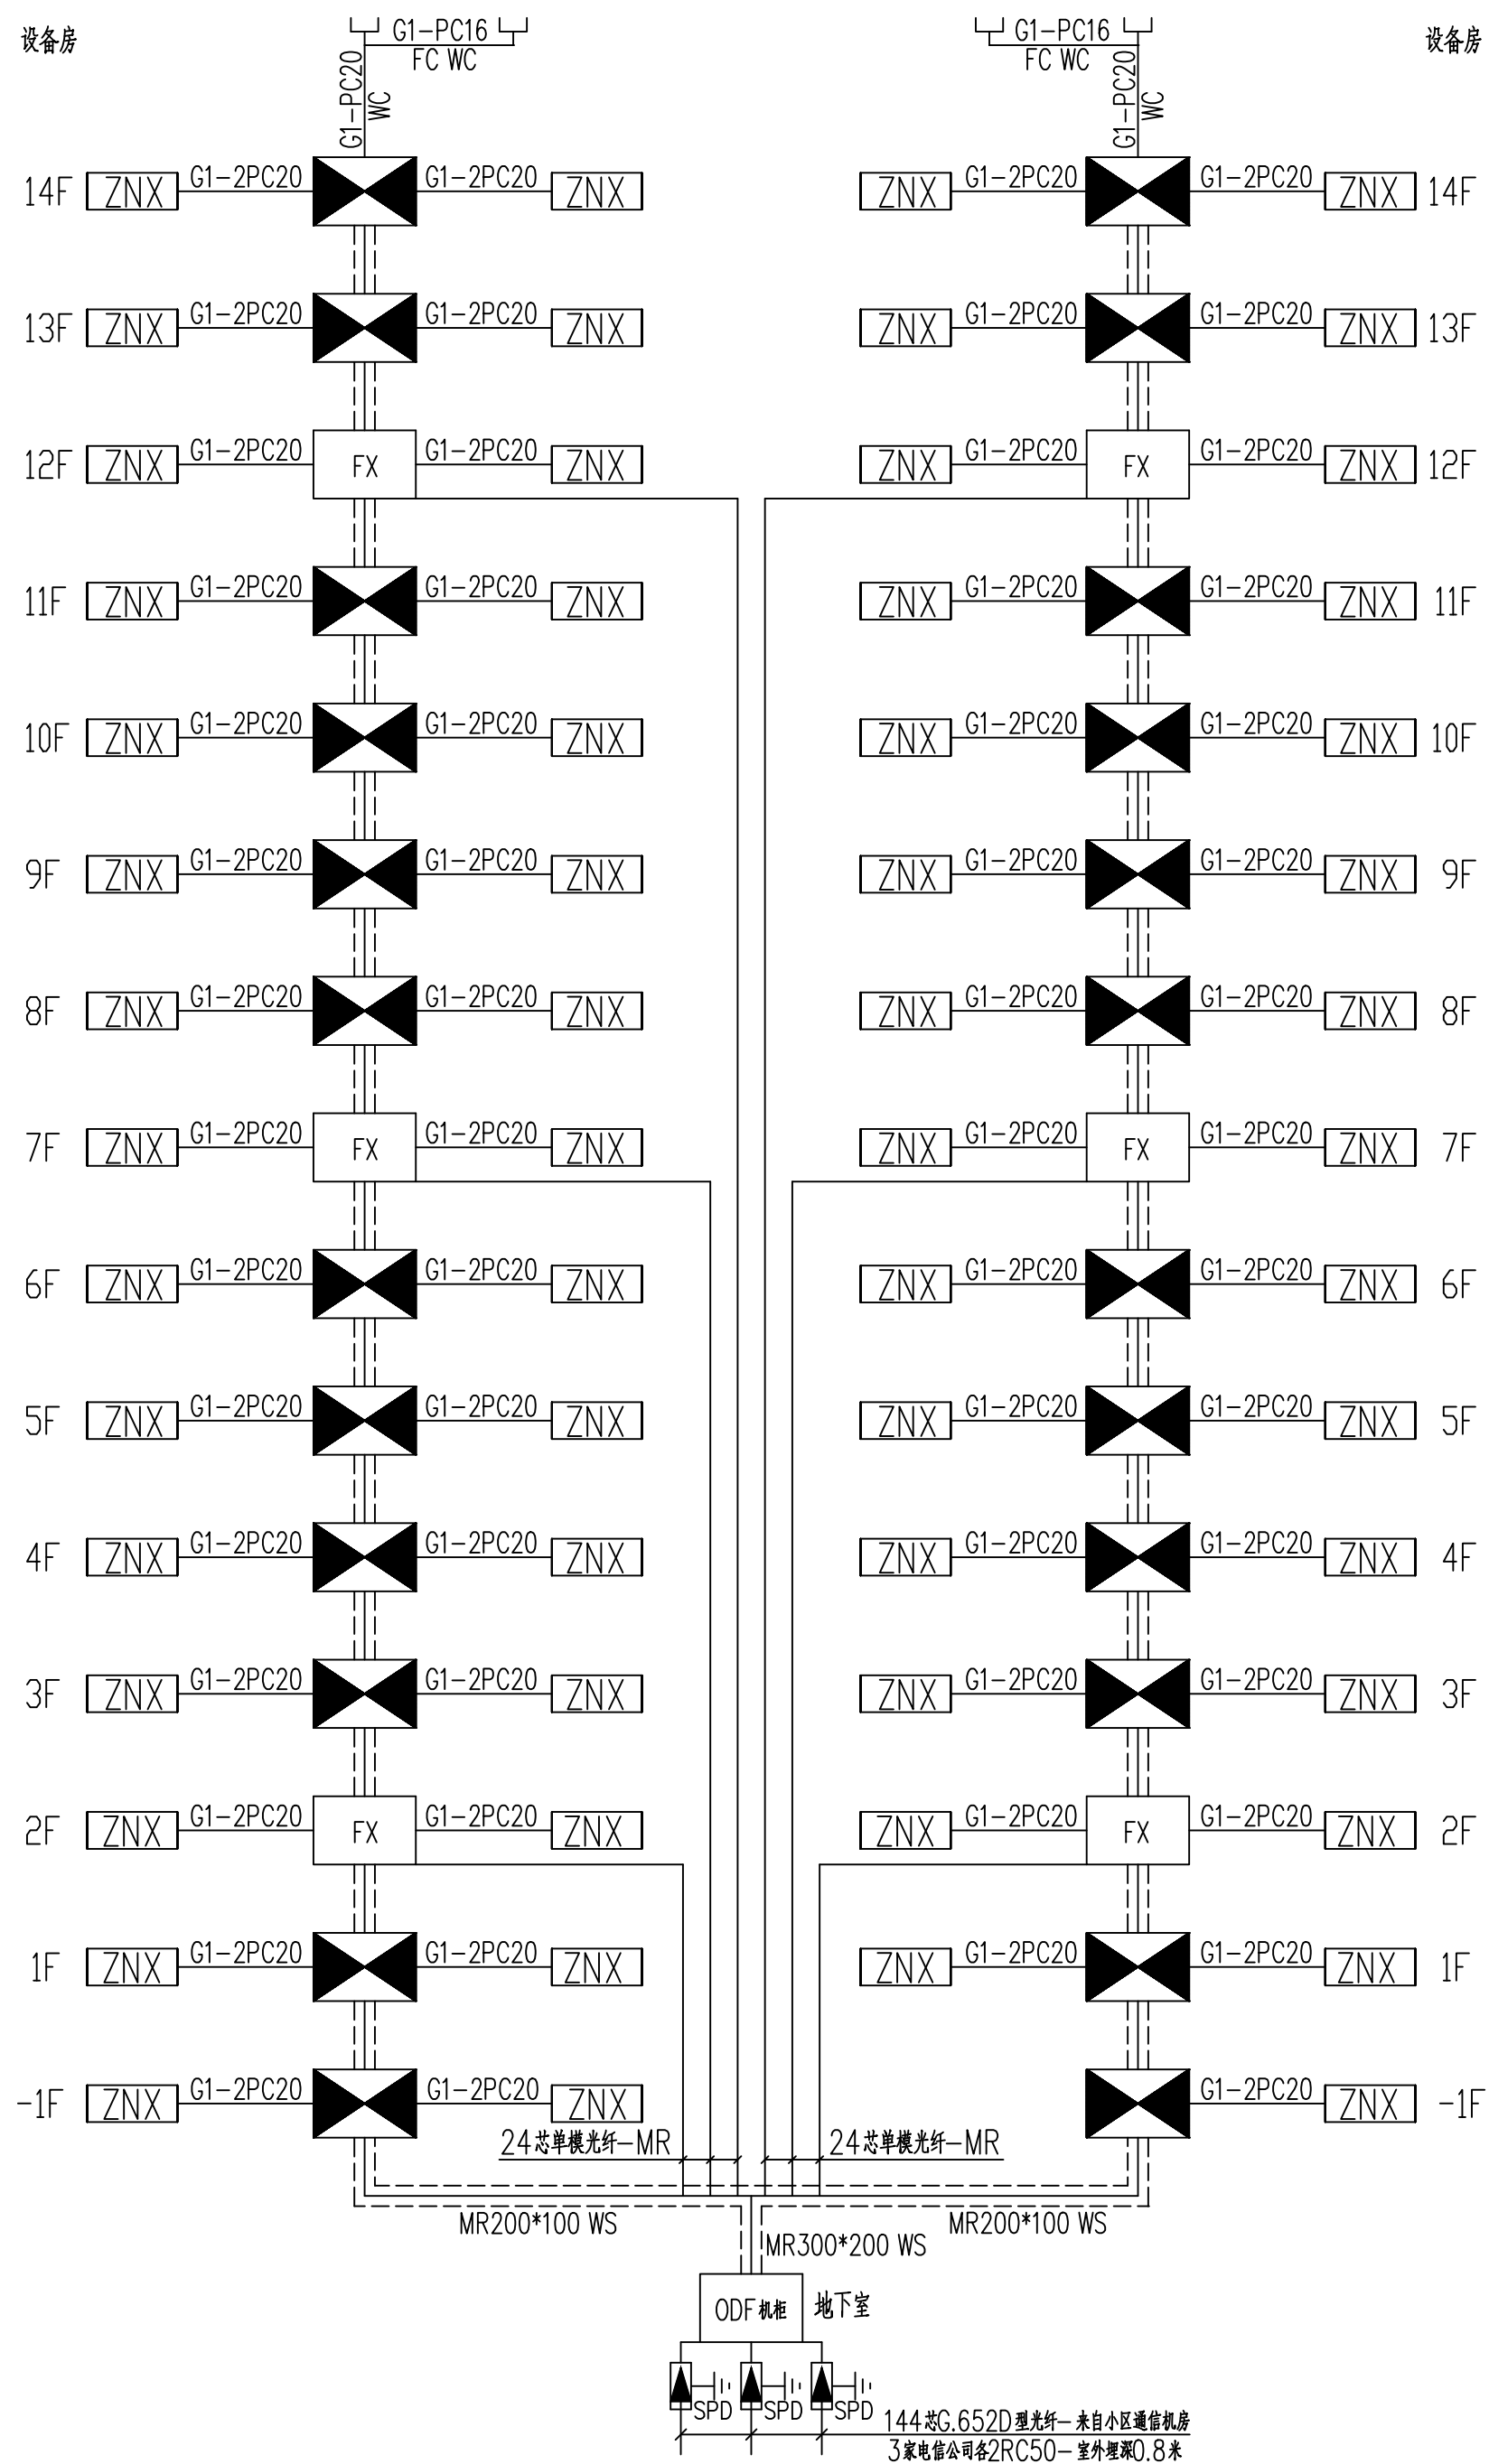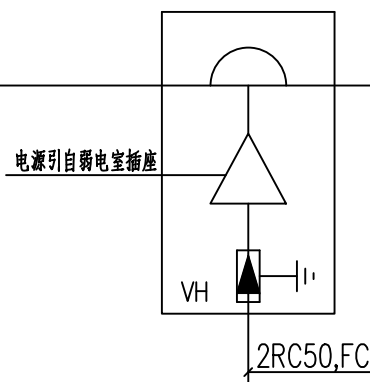

### 弱电系统图

电-施-06