


火灾自动报警系统图	
信号二总线	S1 NH RVSP-2×1.5 JDG20 WC CC
信号二总线+DC24V电源二总线	S+D1 NH RVSP-2×1.5+NH BV-2×2.5 JDG25(共管) WC CC
通报警二总线	S2 ZR RVVP-2×1.5 JDG20 WC FC
消防电话线	F ZR RVVP-2×1.5 JDG20 WC
应急广播线	BC ZR RVB-2×1.5 JDG20 WC CC
DC24V电源线(支线)	D NH RVB-2×2.5 JDG20 WC CC
DC24V电源线(干线)	D1 NH RVB-2×4.0 JDG20 WC CC
通报警二总线	S1 NH RVVP-2×1.5 JDG20 WC FC



防火门监控系统图例				
序号	图例	名称	规格型号	备注
1	FM	防火门监控区域主机	AC220V,150W 300(宽)×400(高)×140(厚度)下皮距地1.3米墙上明装	
2	FM-2	双常闭防火门监控模块	DC24V, 110(宽)×86(高)×40(厚)	下皮距门框上方100,墙上明
3	FM-2	双常开防火门监控模块	DC24V, 110(宽)×86(高)×40(厚)	下皮距门框上方100,墙上明
4	LN9K	防火门门磁开关	DC24V	安装在门上部与门扇结合处

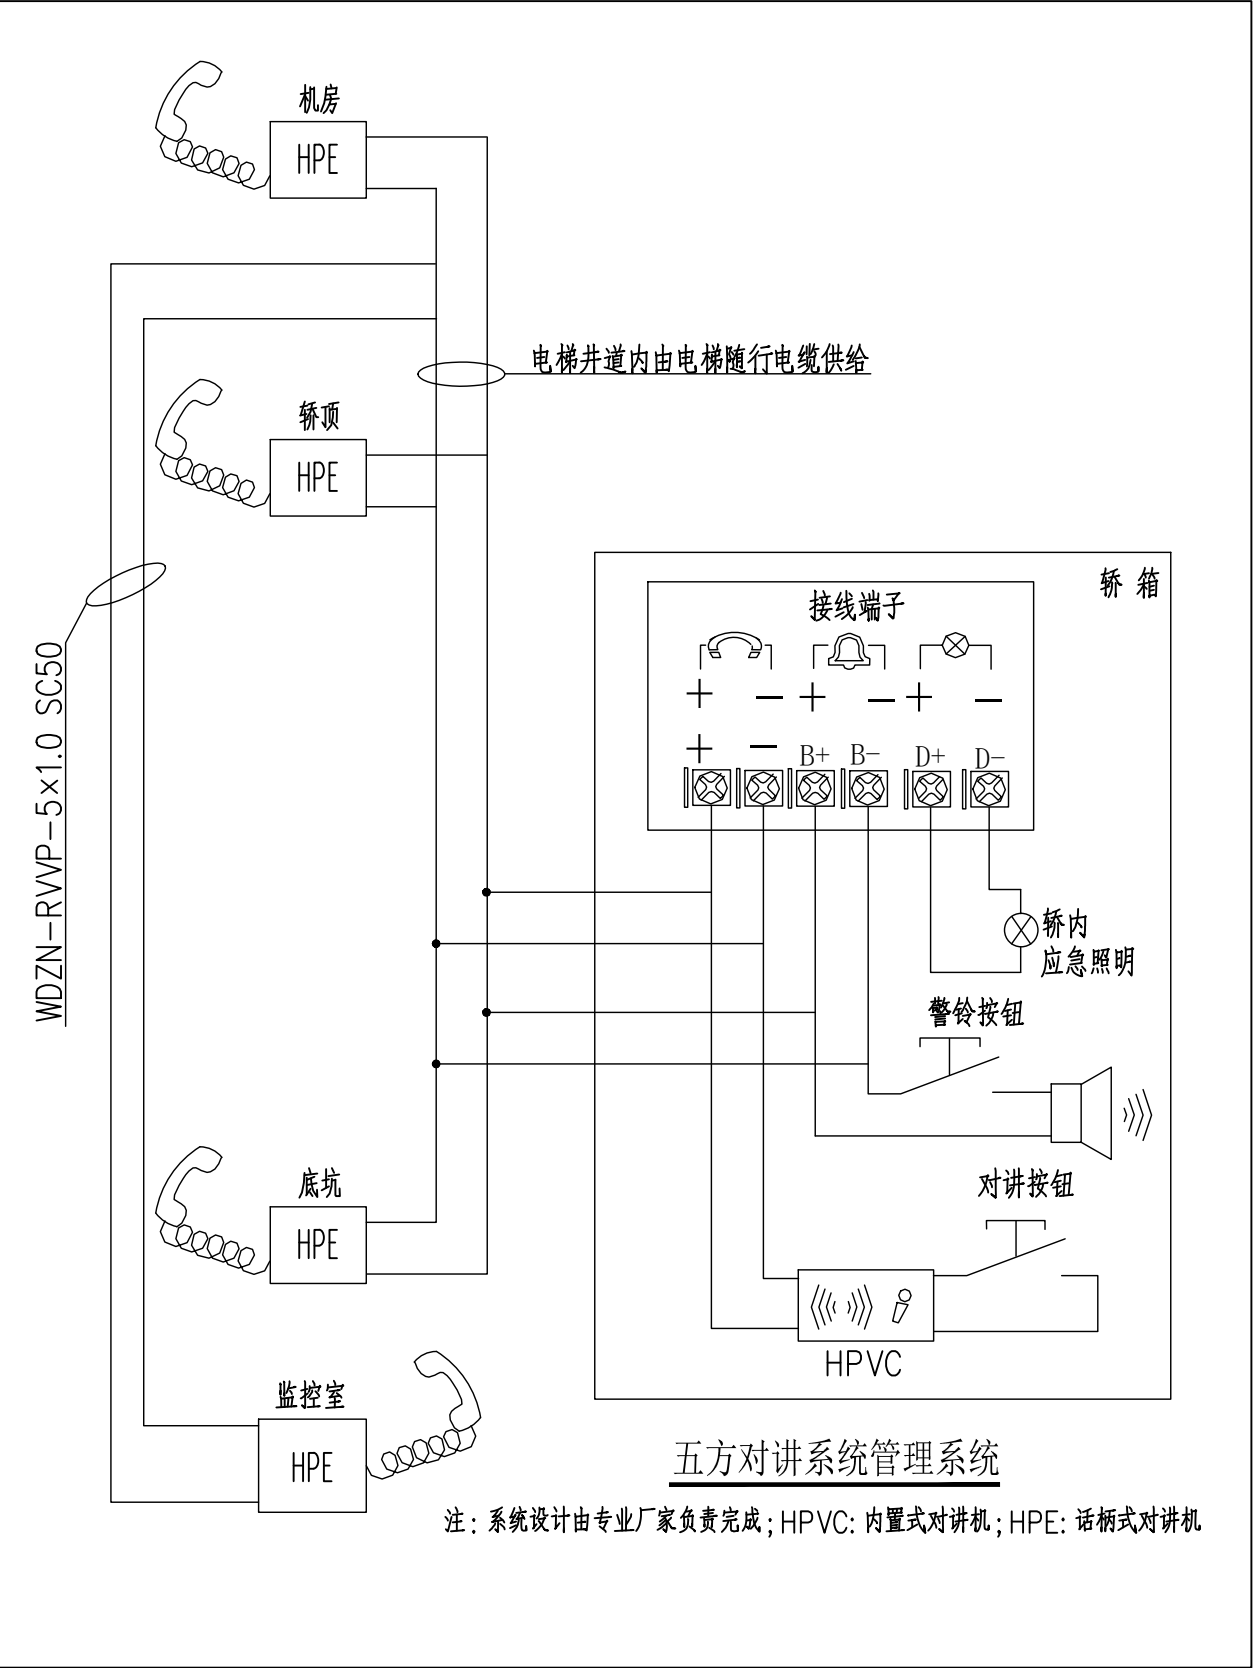