



地下一层弱电干线平面图

1:100

| | | |
|--------|-------------------------------------------|------|
| DJ | 1DJ | 预留套管 |
| DJ1, 2 | SYW-75-5 PVC20+RV-5x1.0 PVC20 WC FC MR | |
| VF | 1TV | 预留套管 |
| TV2 | SYW75-9 MR | |
| 1BD | 1BD | 预留套管 |
| FD | FD | 见系统图 |
| JK | 1JK | 预留套管 |
| JK | SYV-75-5 PVC20+RV-5x1.0 PVC20 WC CC MR | |
| HL | 1HL | 预留套管 |
| HL | ZCN-RVS-2x1.5/PVC20 WC CC | |
| JD | 1JD | 预留套管 |
| JD | ZCN-RVS-2x1.5+ZCN-BV-2x2.5 MR PVC20 WC CC | |
| WD | 1WD | 预留套管 |
| WD | RVP-4x0.75 MR PVC25 WC FC | |
| WK | PVC16 WC FC | |

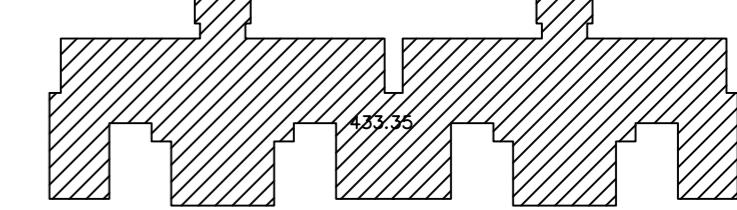

注：直埋电缆穿墙引入做法详见图集12D8/P114

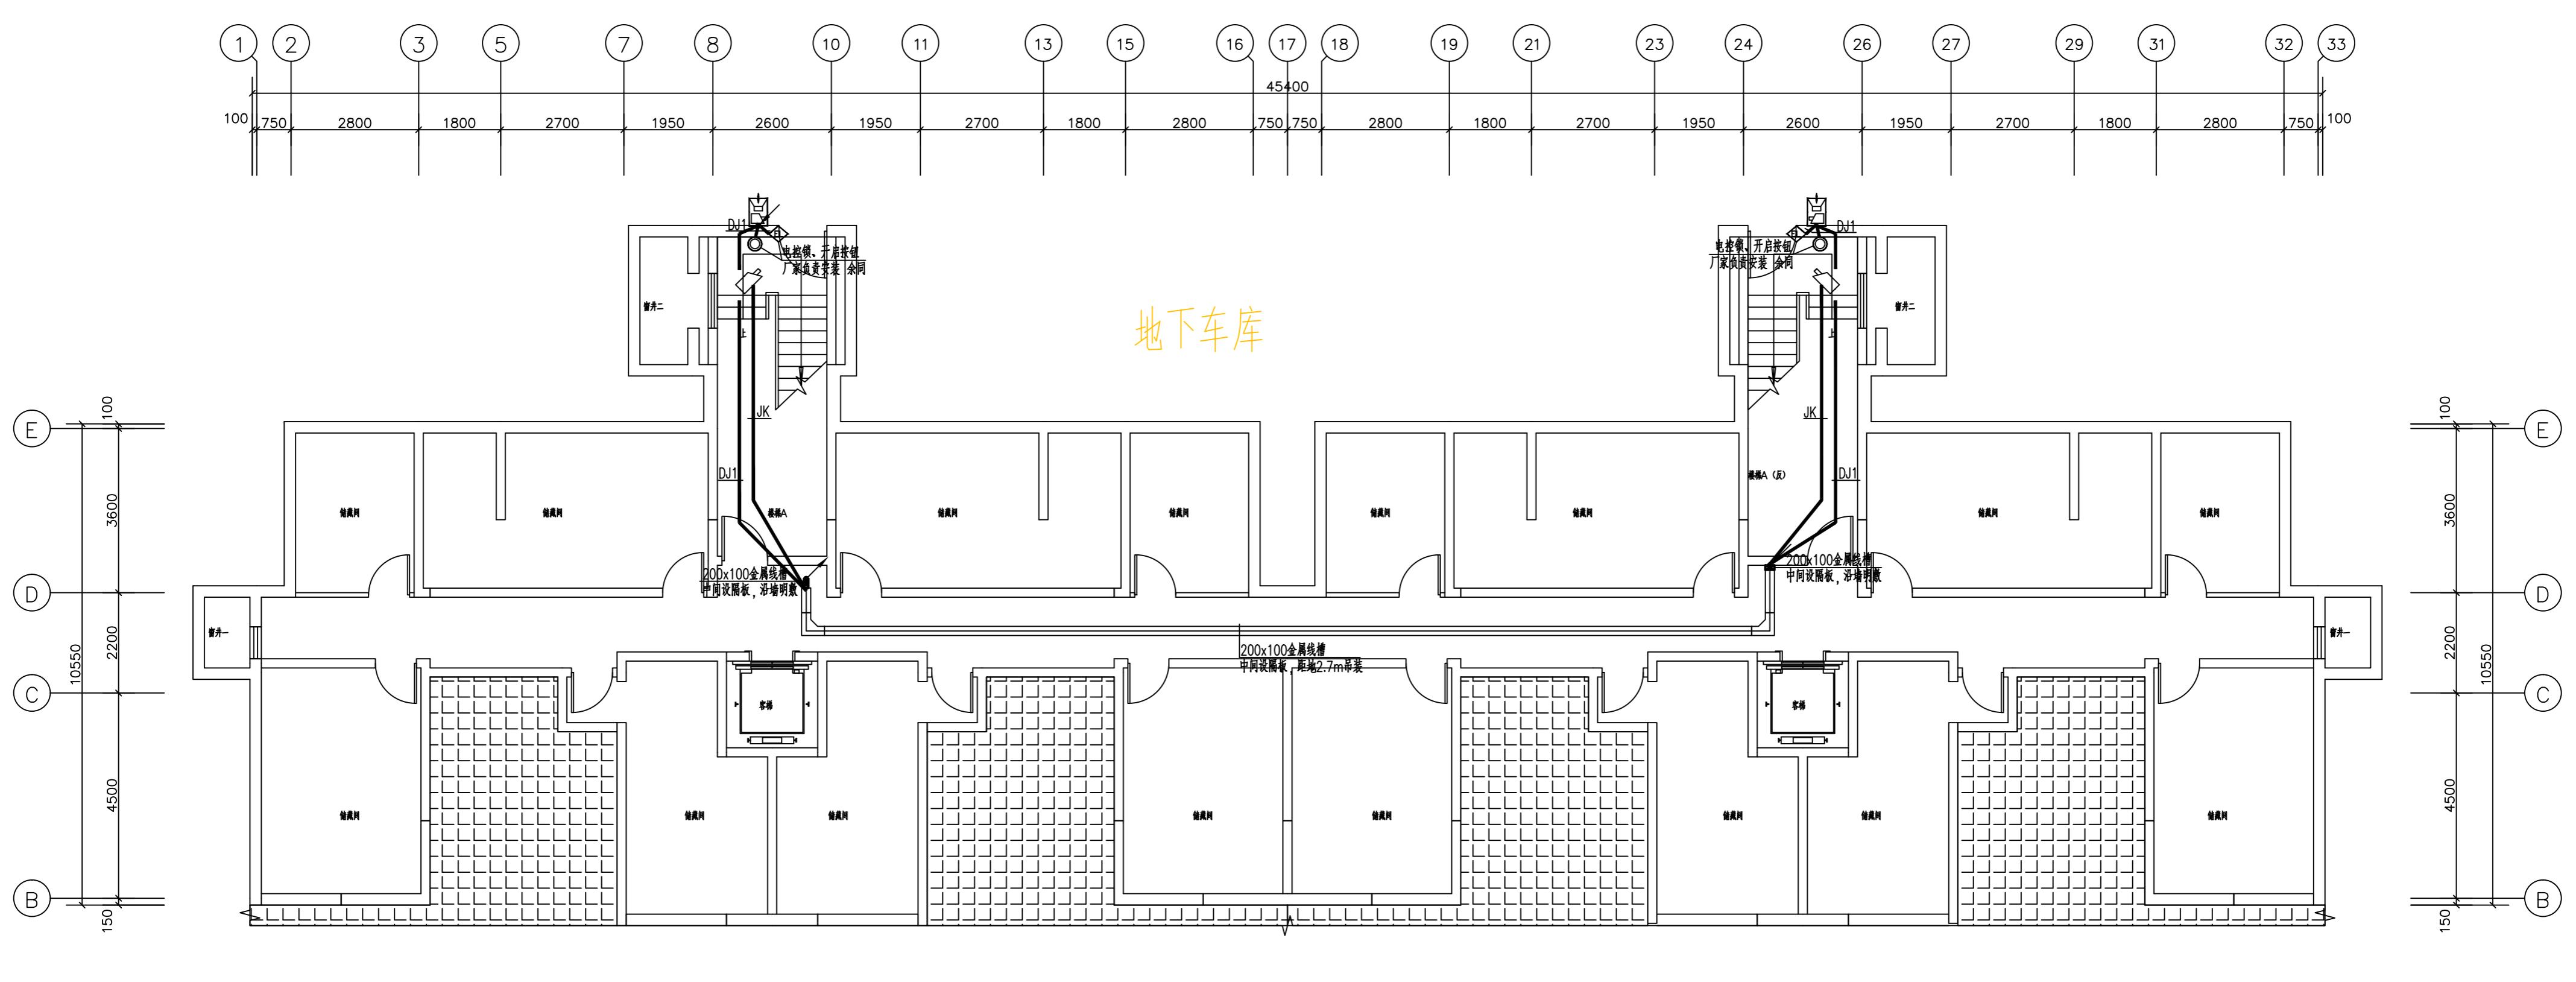

地下车库

地下车库

地下二层弱电干线平面图

1:100

