



图例：插座G接电线  
距离：3米，主墙面插座PC2型，4mm

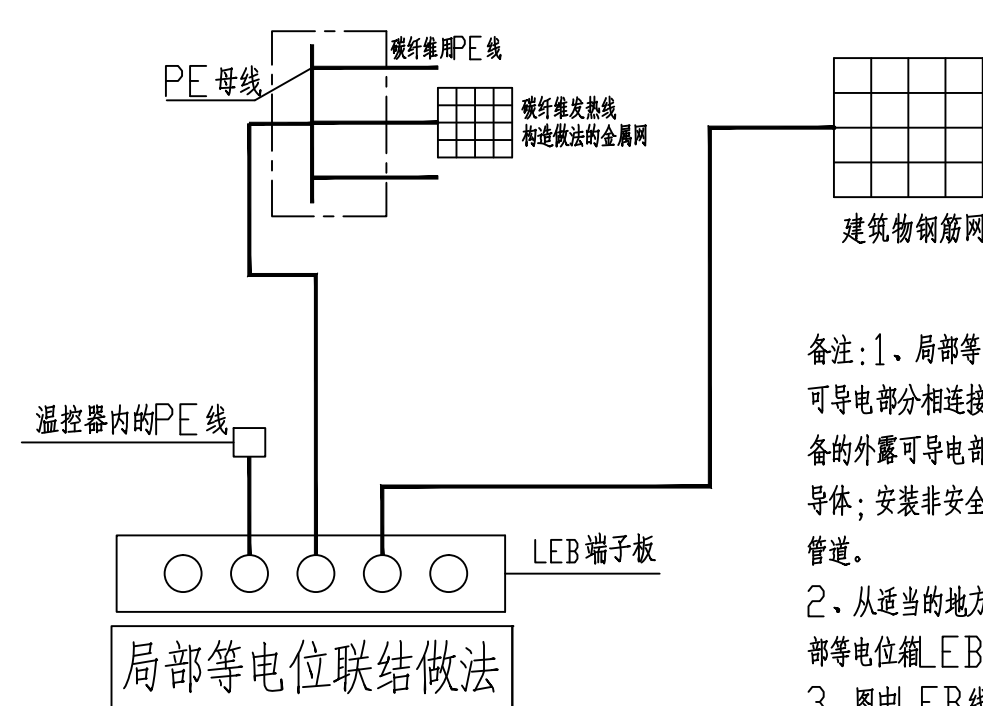


备注：1、局部等电位的联结导体应与区域内的下列可导电部分相连接：人员能同时触及的固定电气设备的金属外壳可导电部分和外界可导电部分，保护接地导体；安装非安全特低电压供电的电动机门的金属管道；  
2、从适当的地方引出两根大于Φ16结构钢筋至局部等电位联结EB；  
3、图中LEB线均采用WDZ-BYJR-1x2.5铜线在地面或墙内穿PC20塑料管暗敷—25x4镀锌扁钢。

首层空调、电采暖平面图

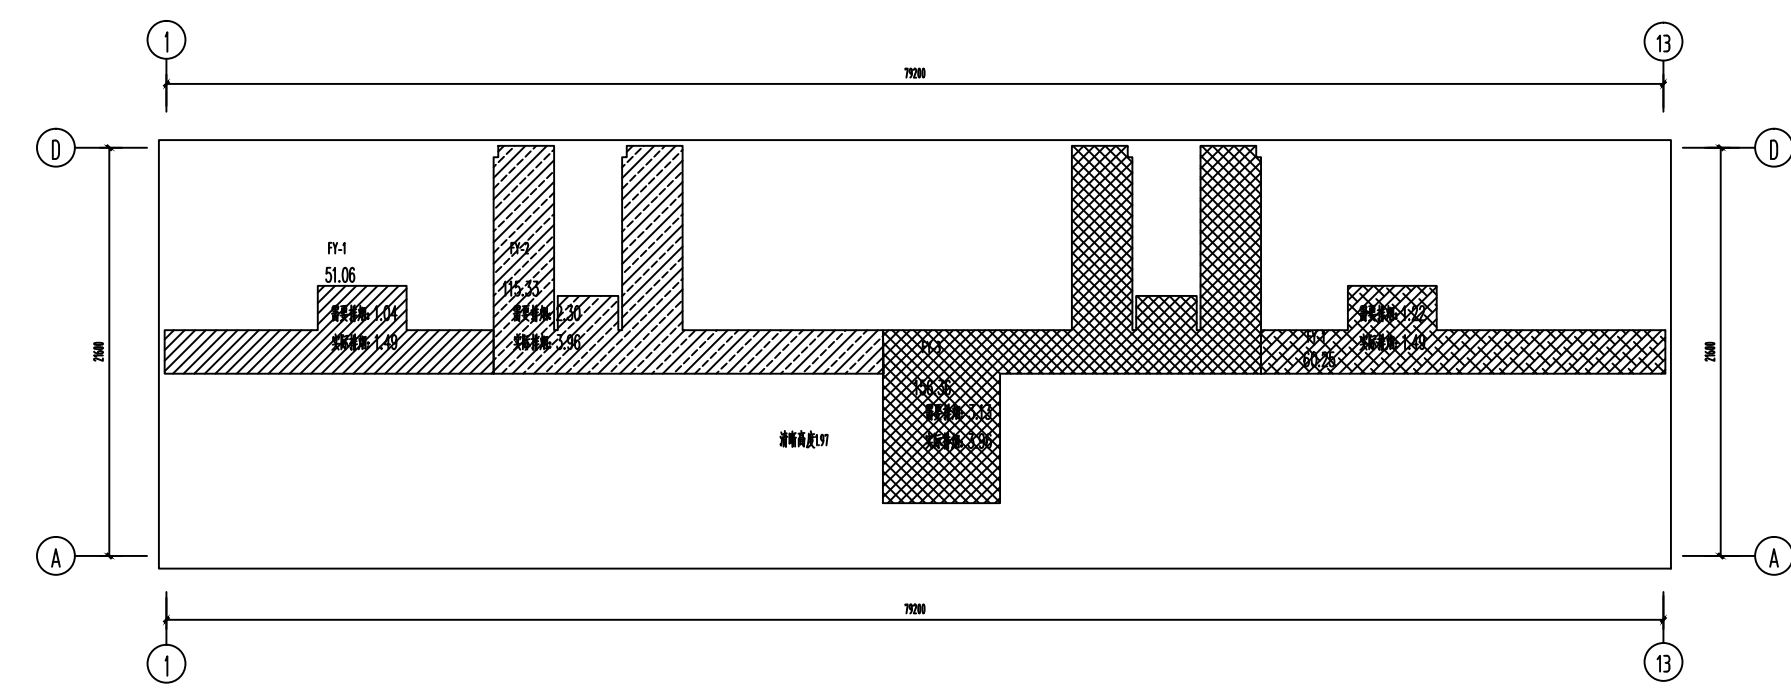

防火分区示意图

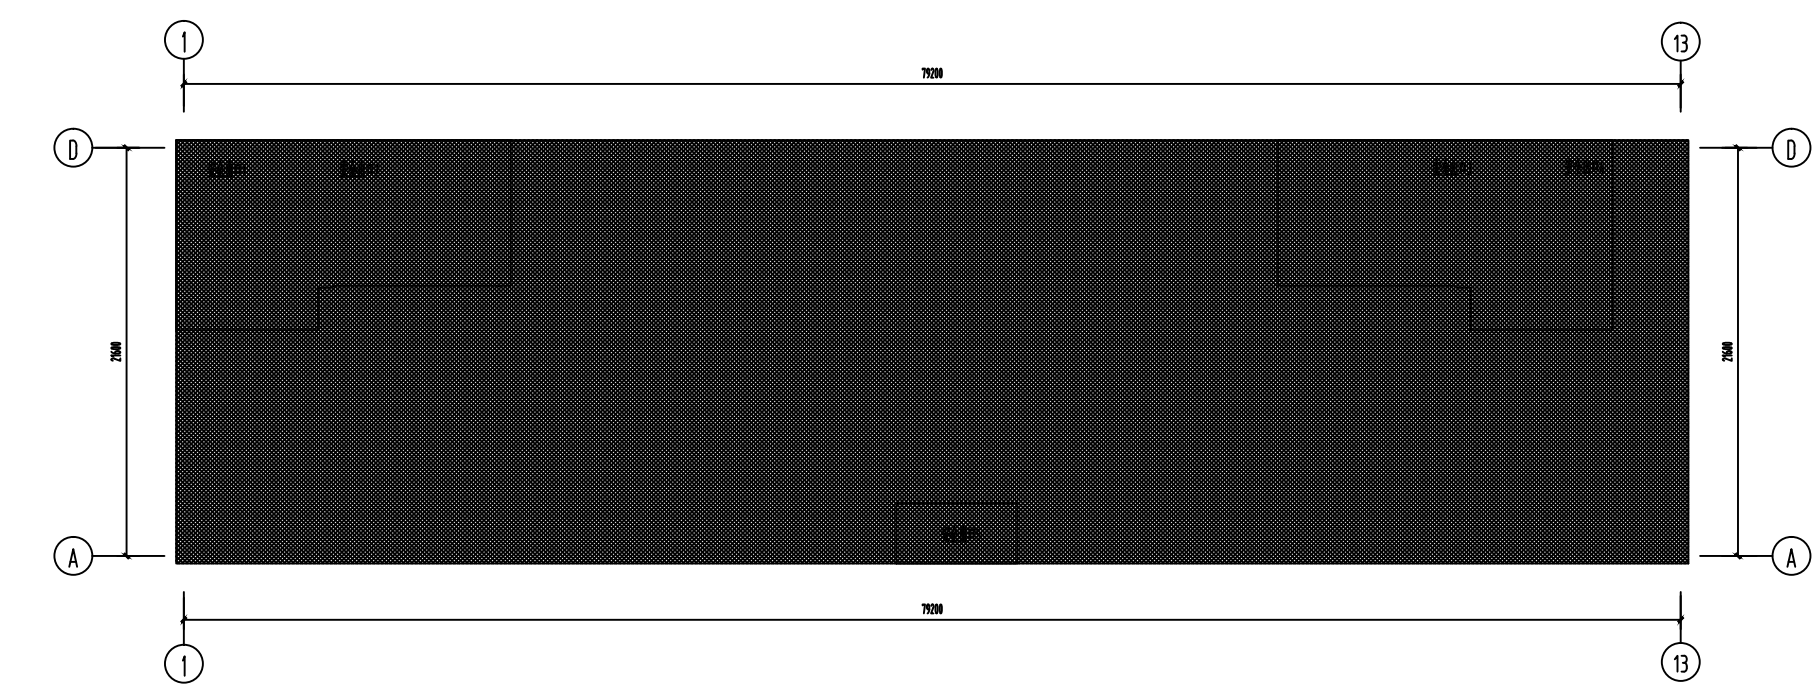

防火分区示意图

首层空调、电采暖平面图