
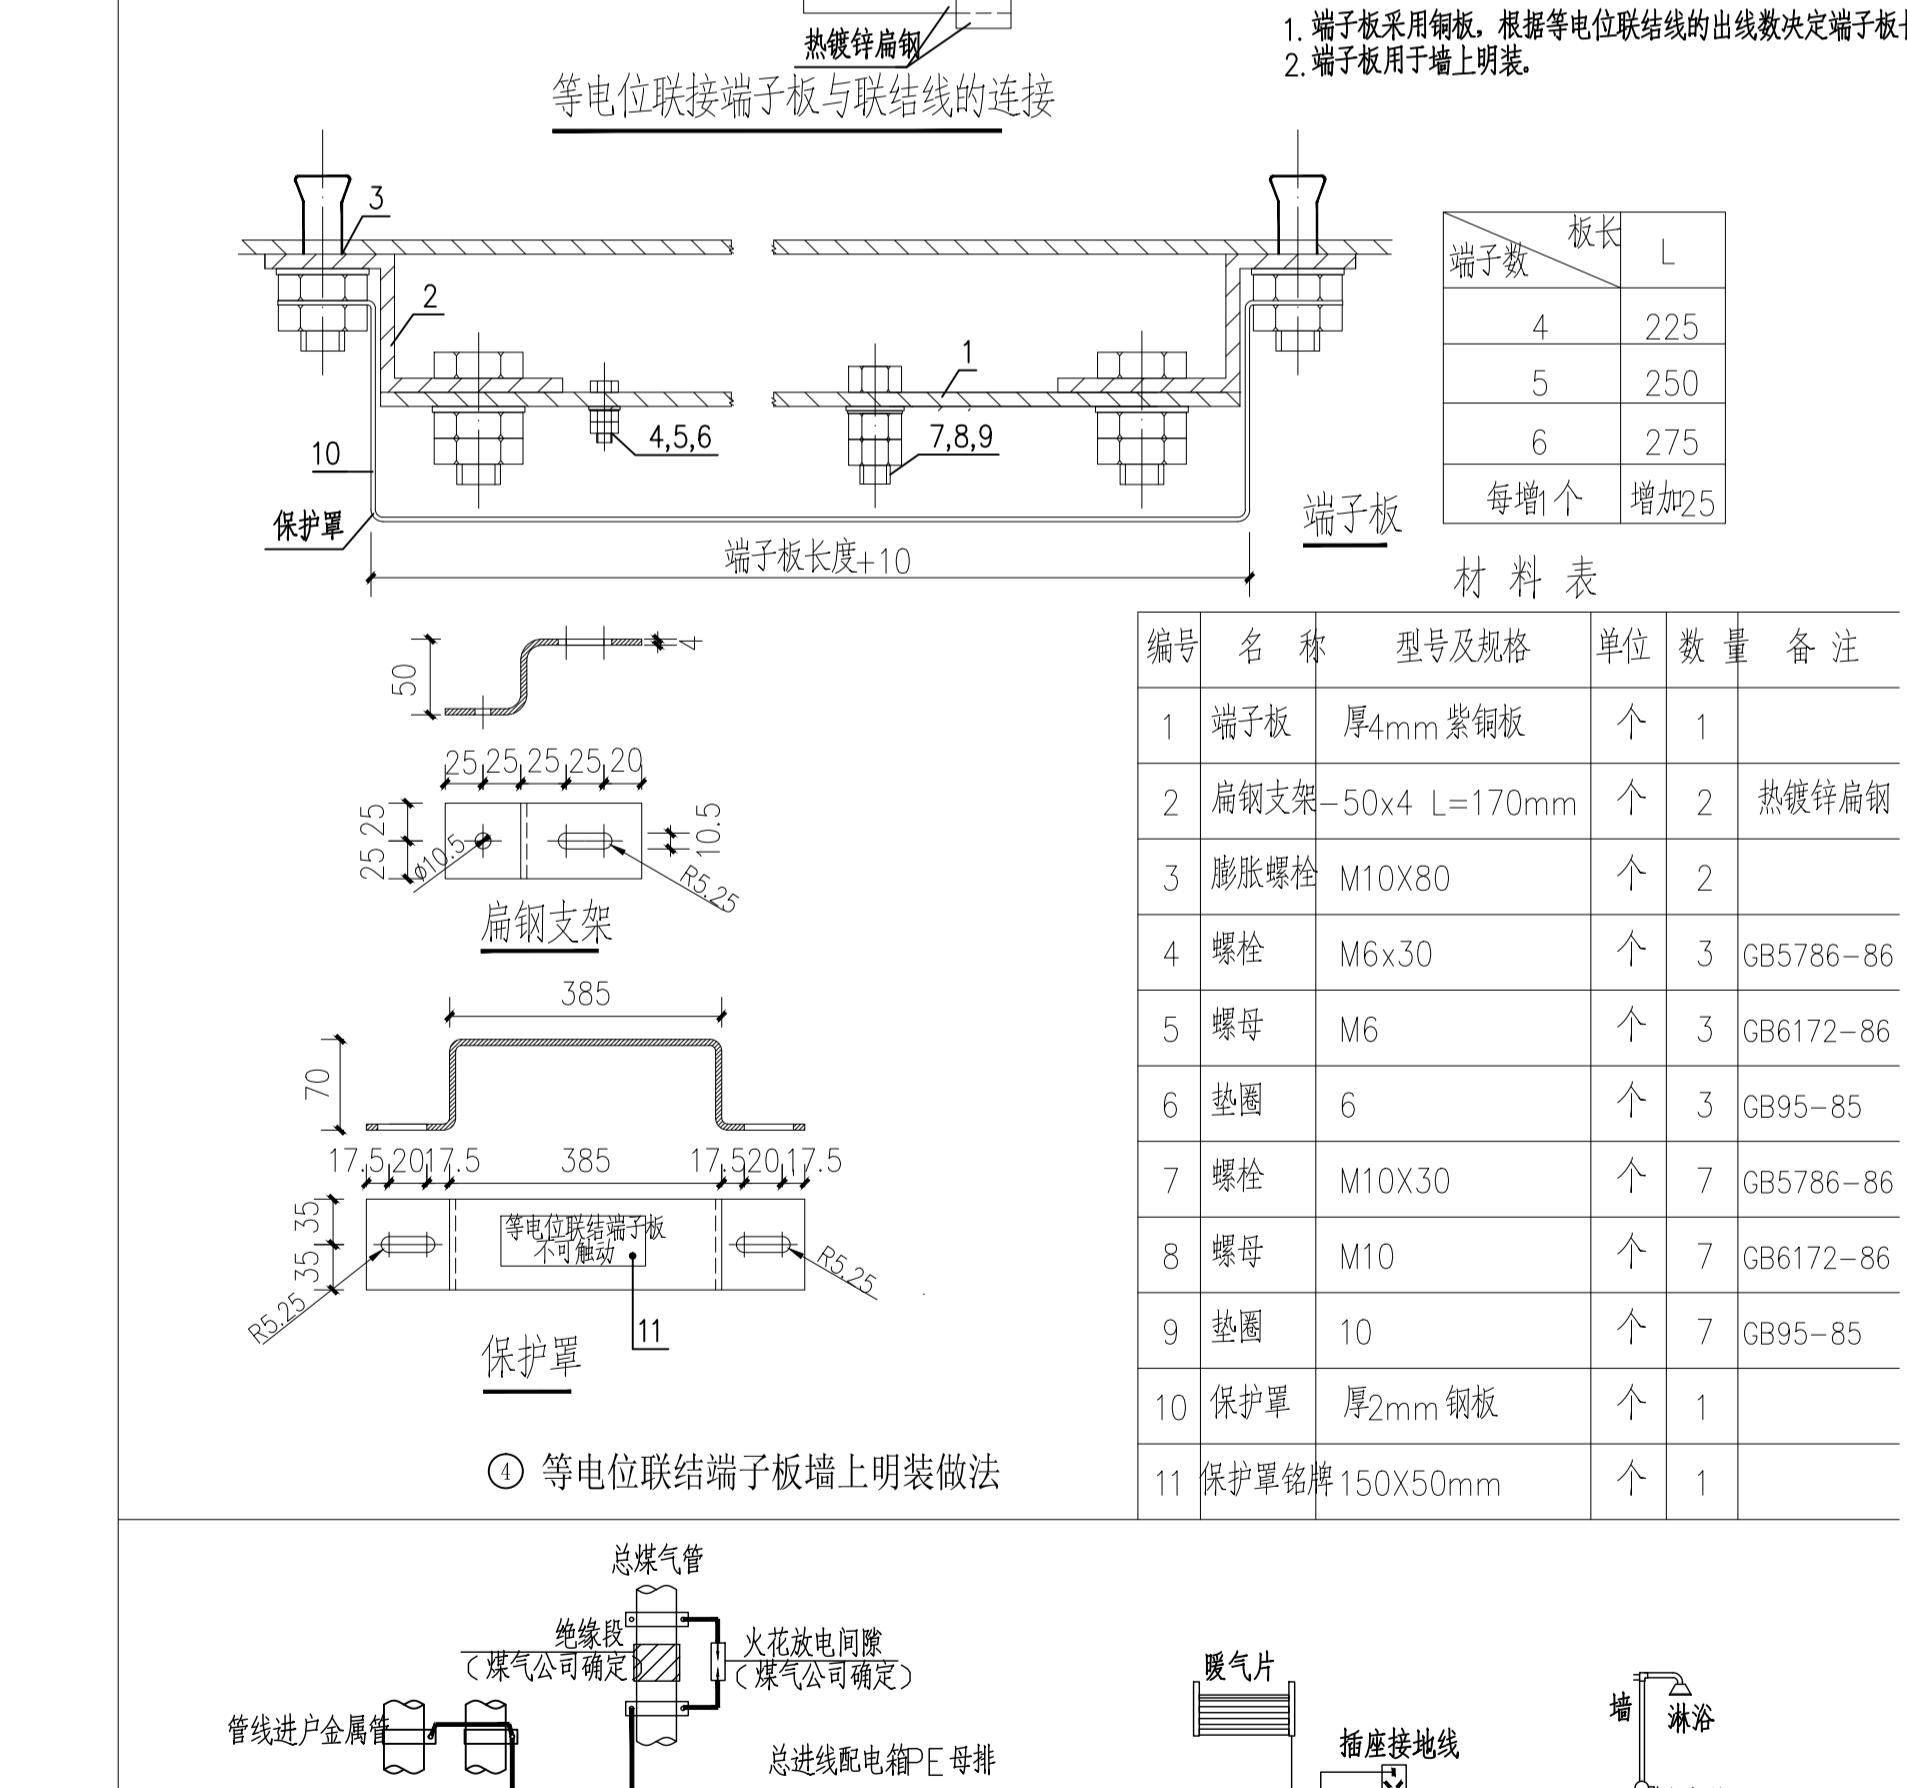
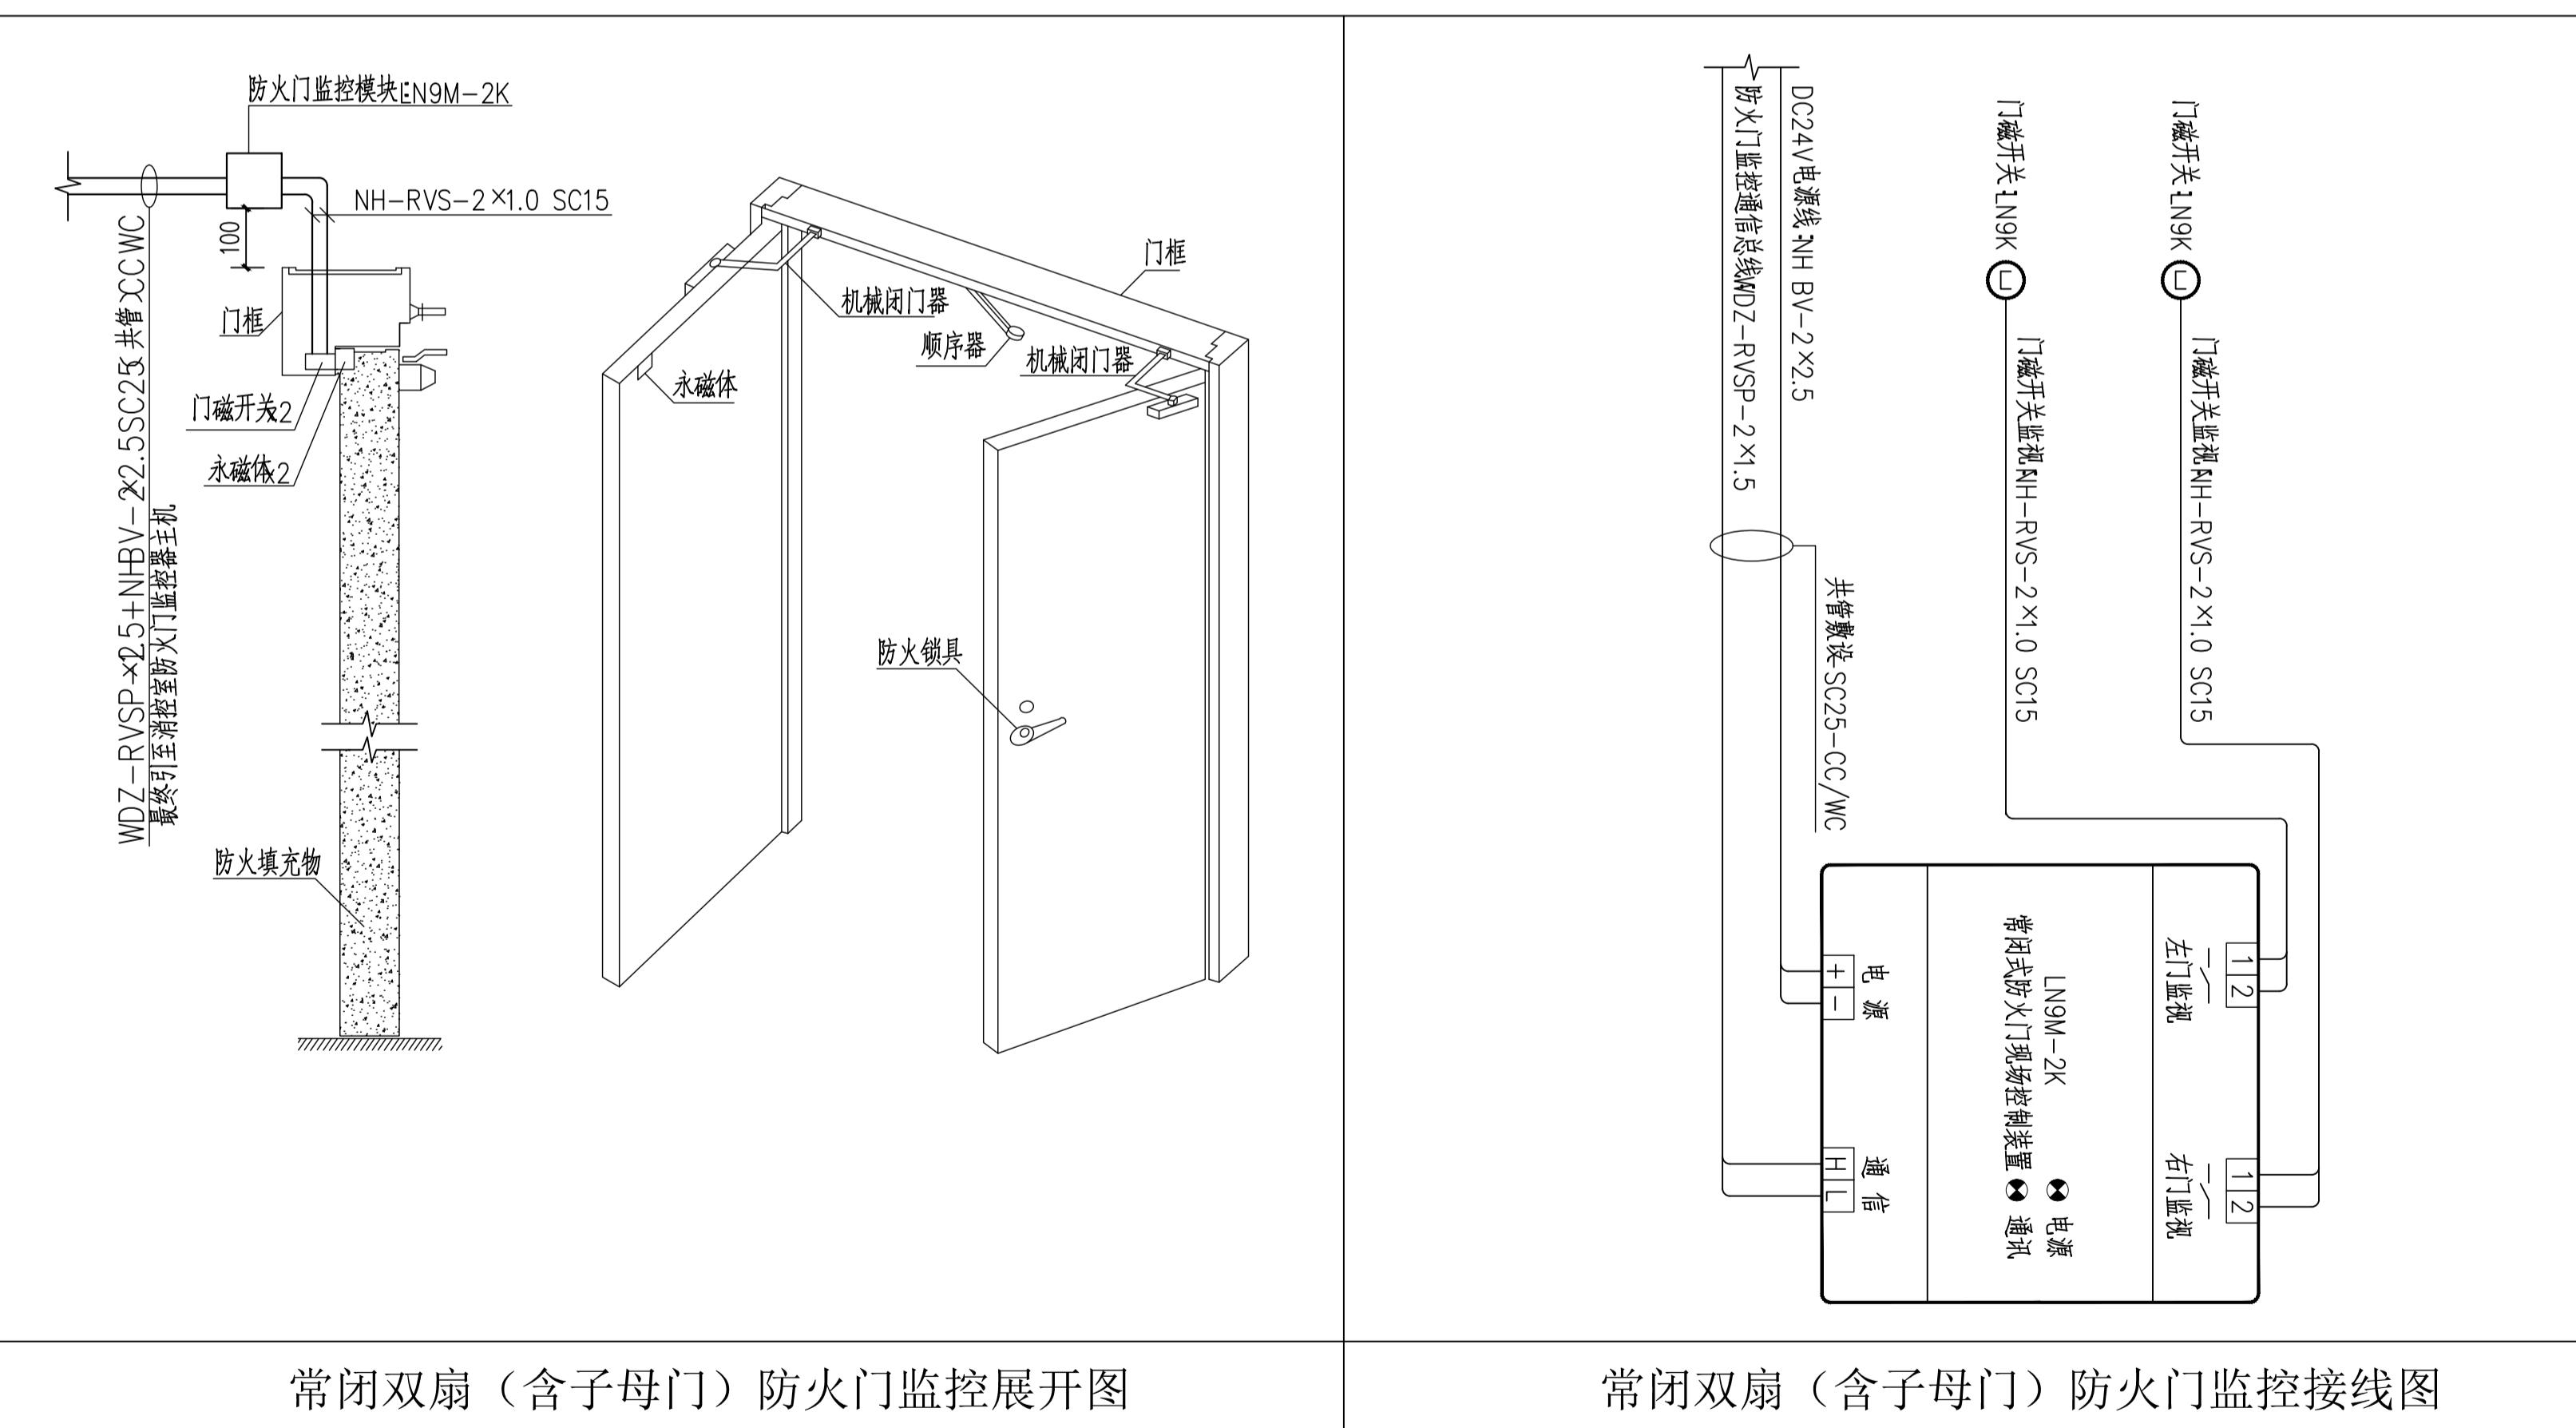
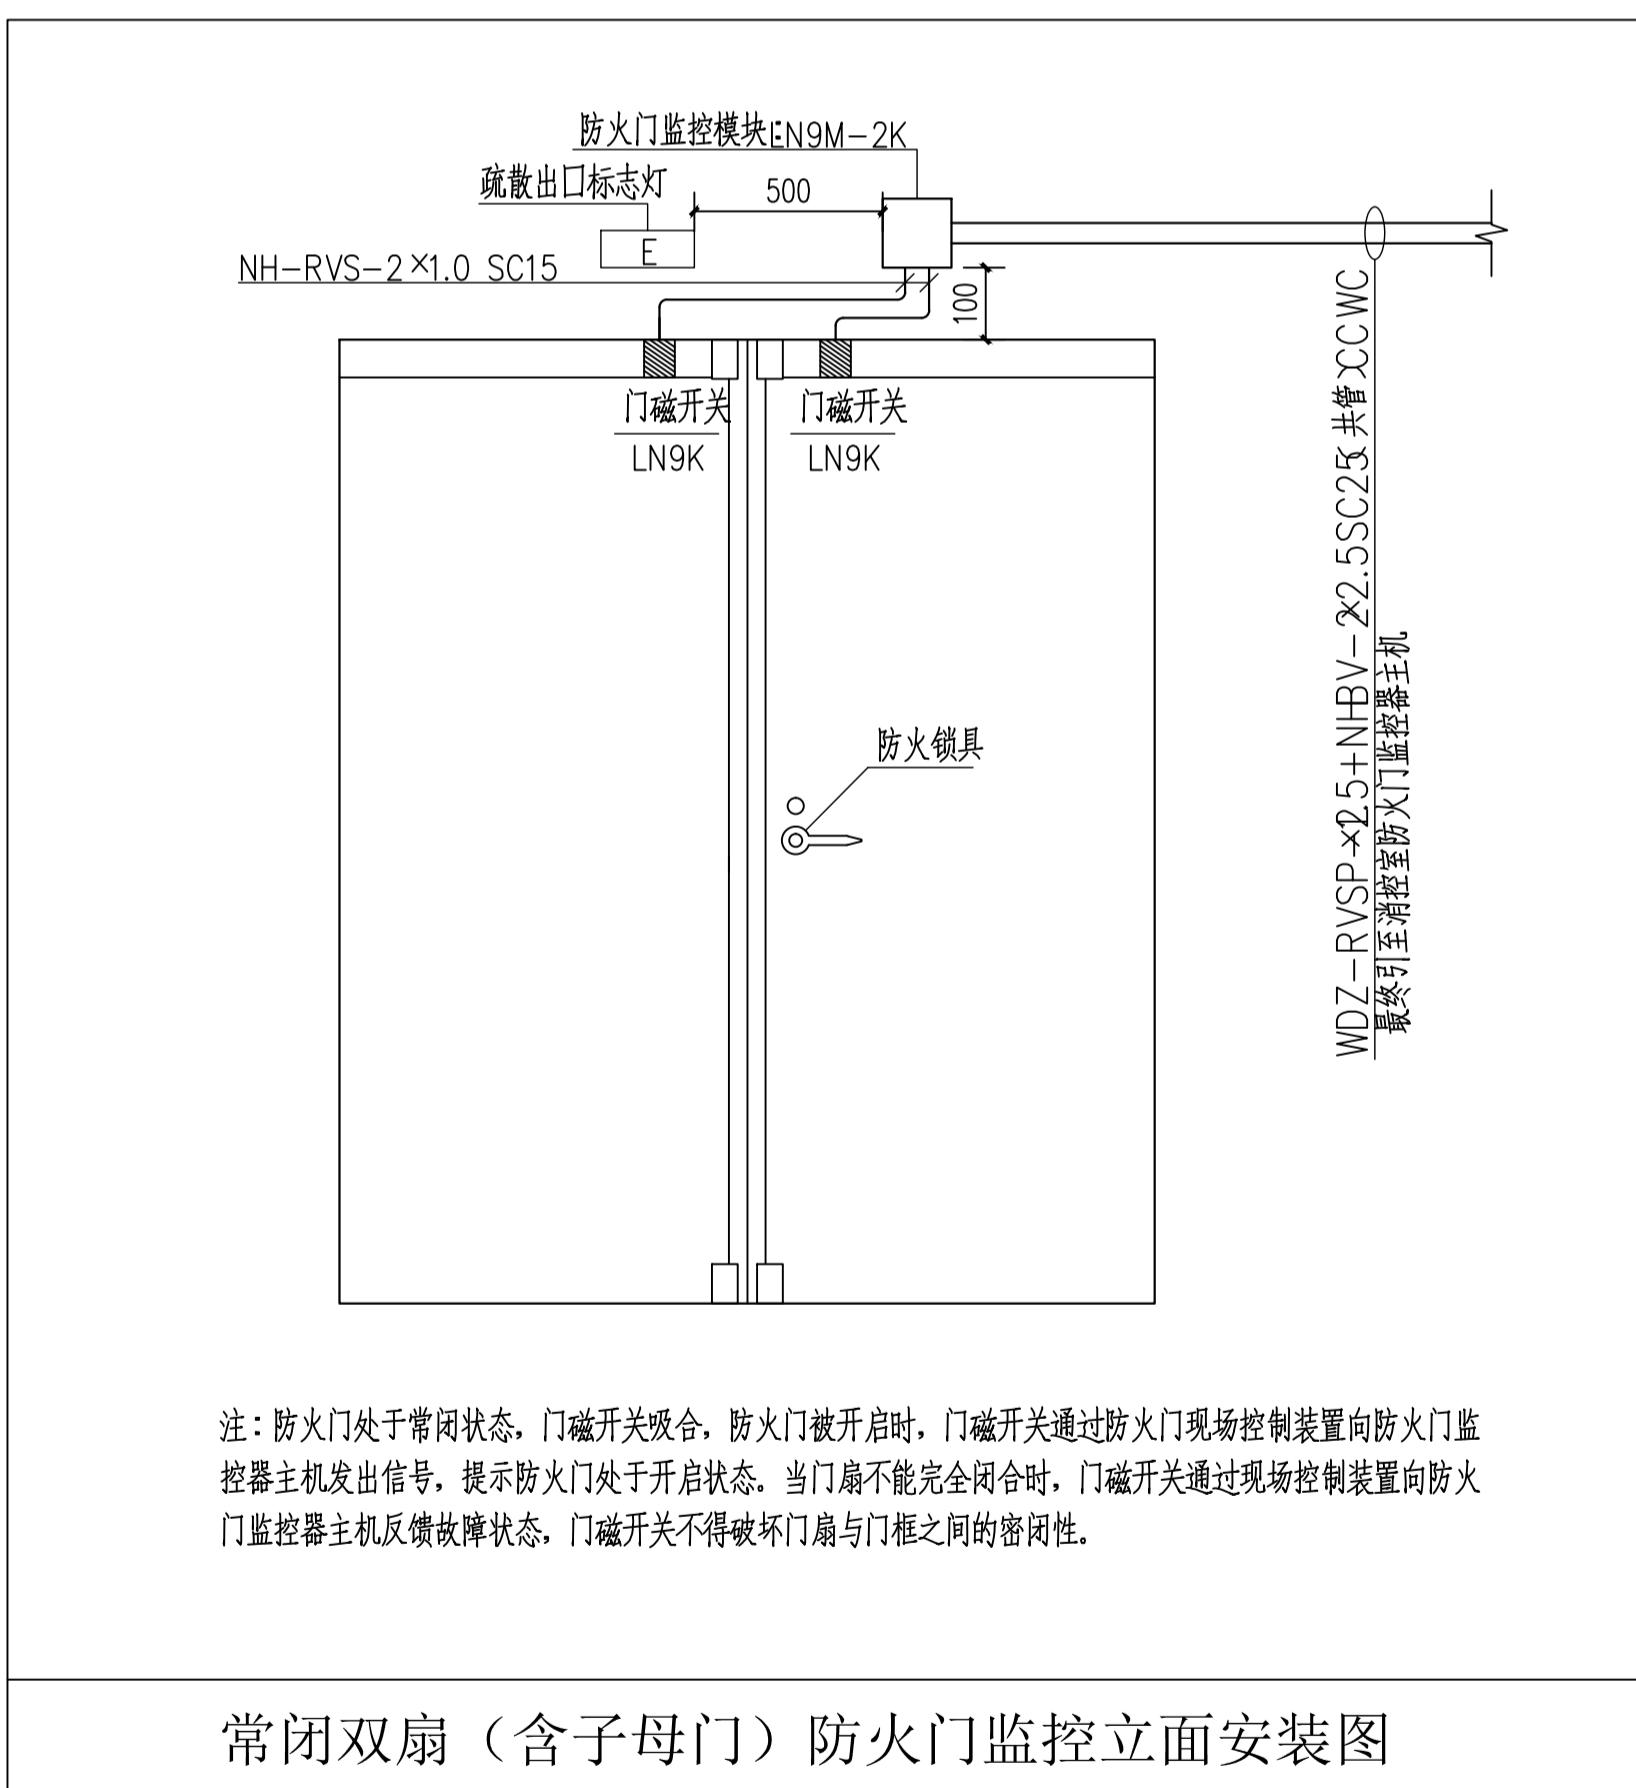
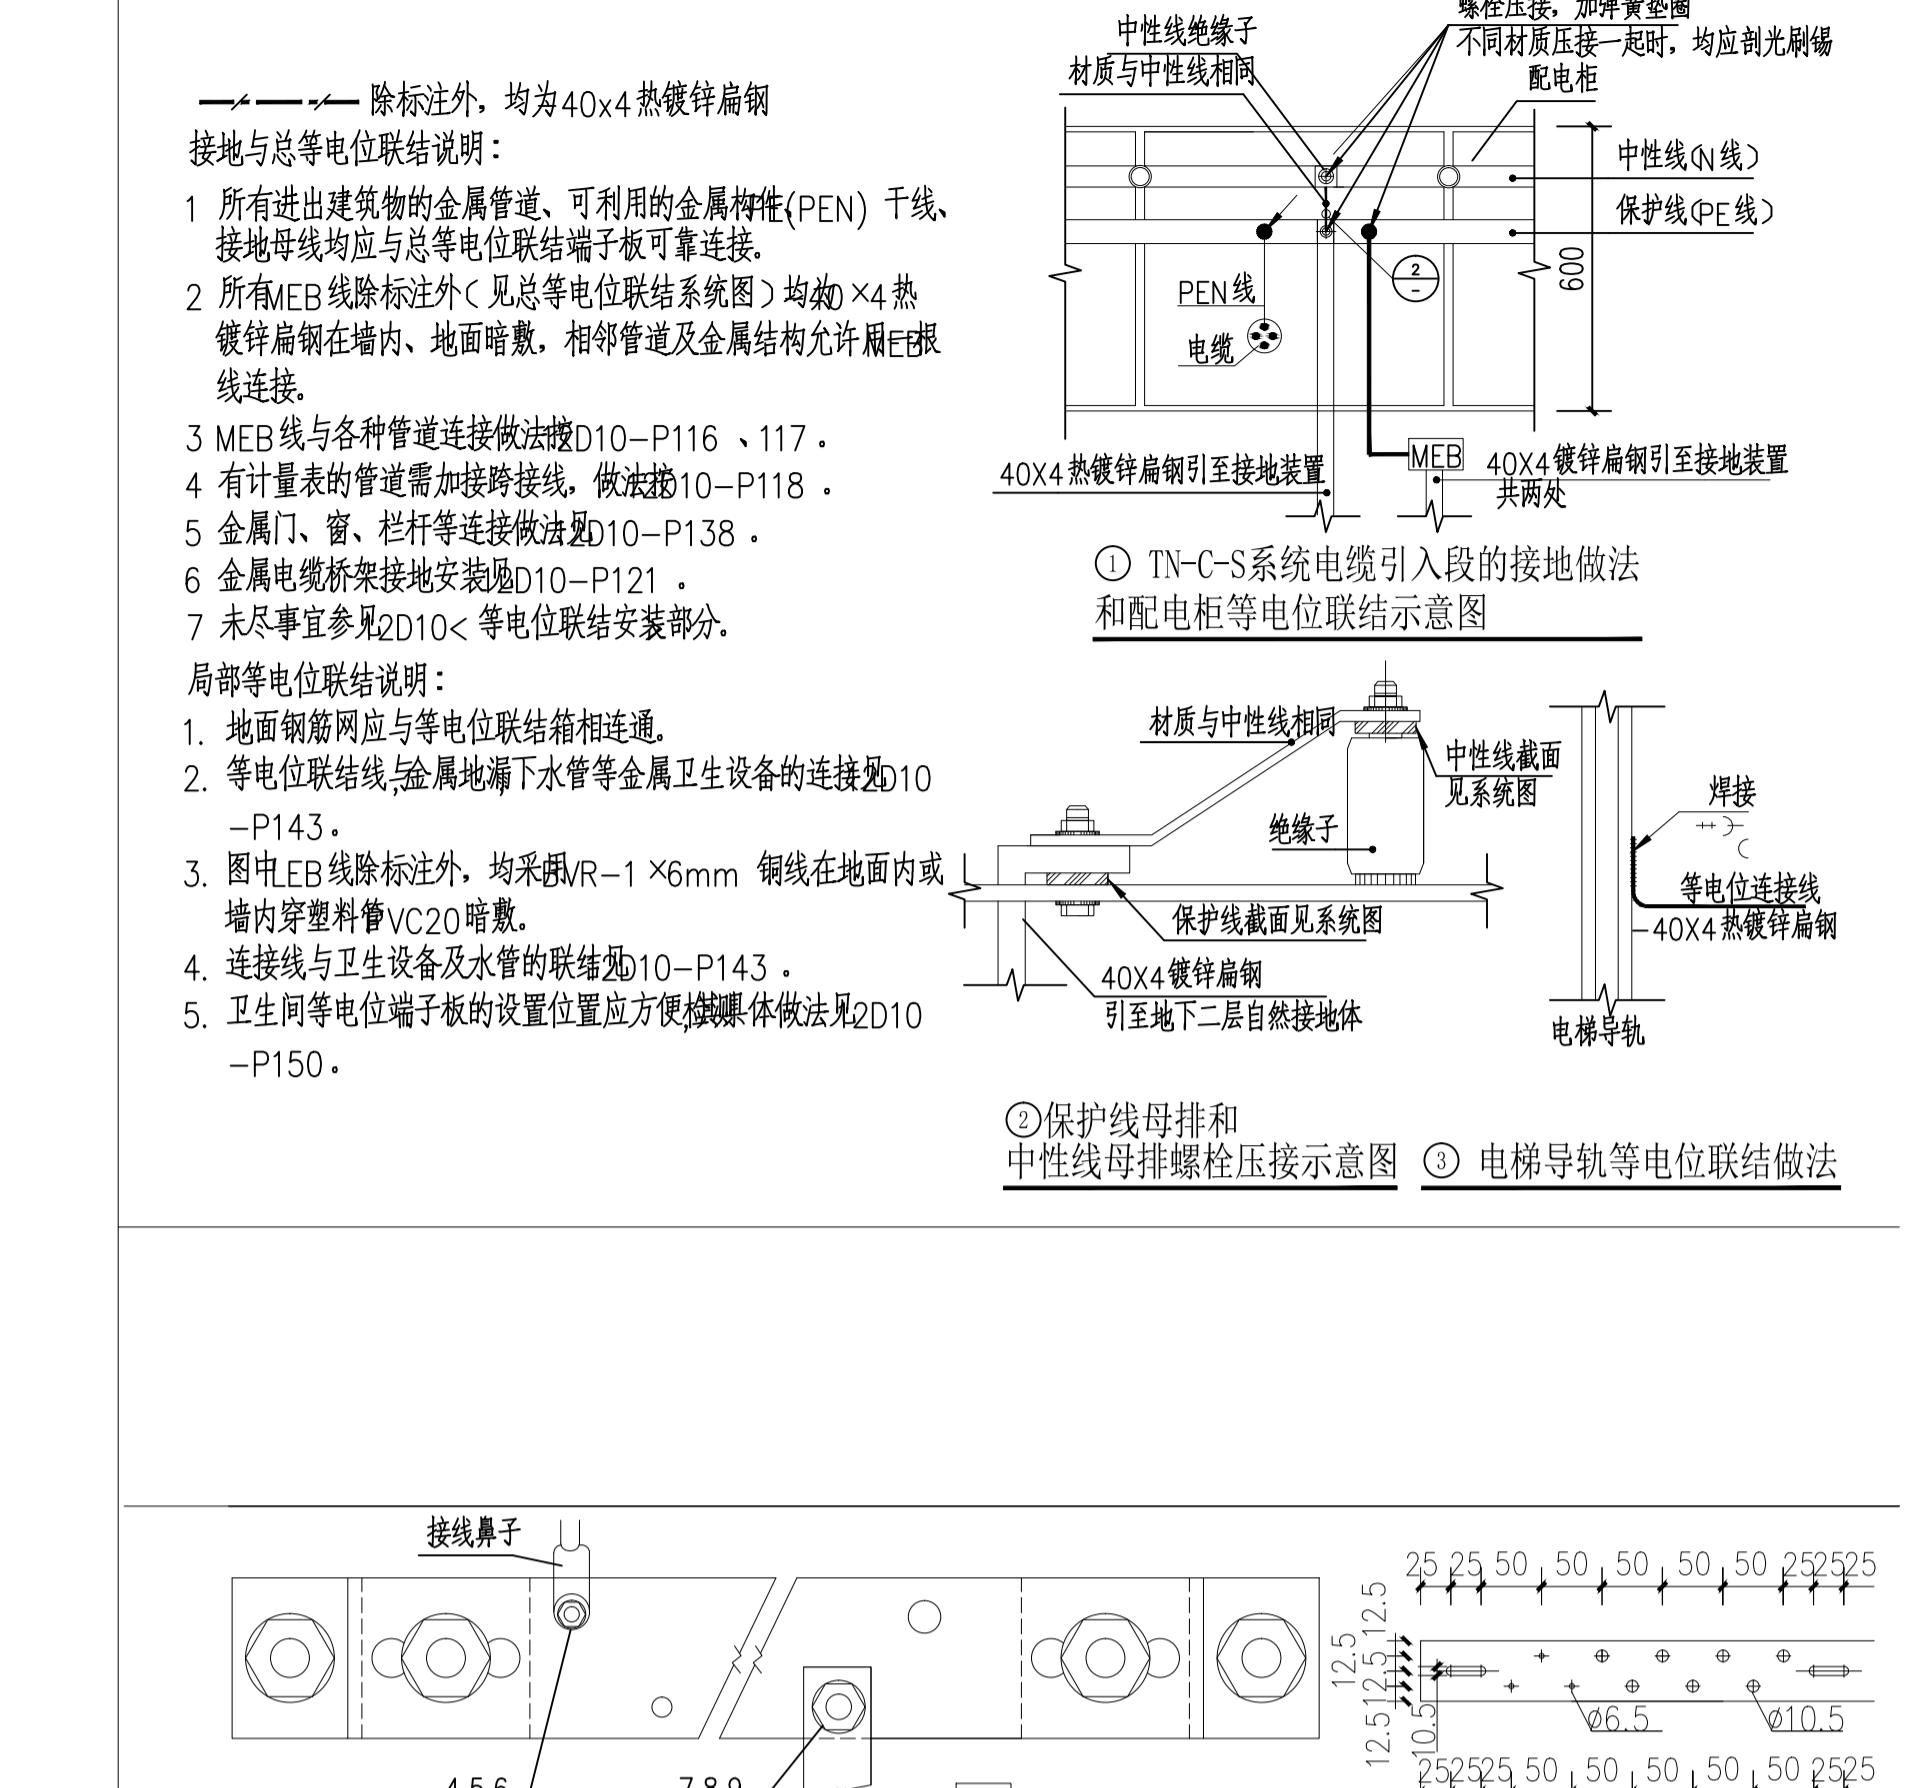
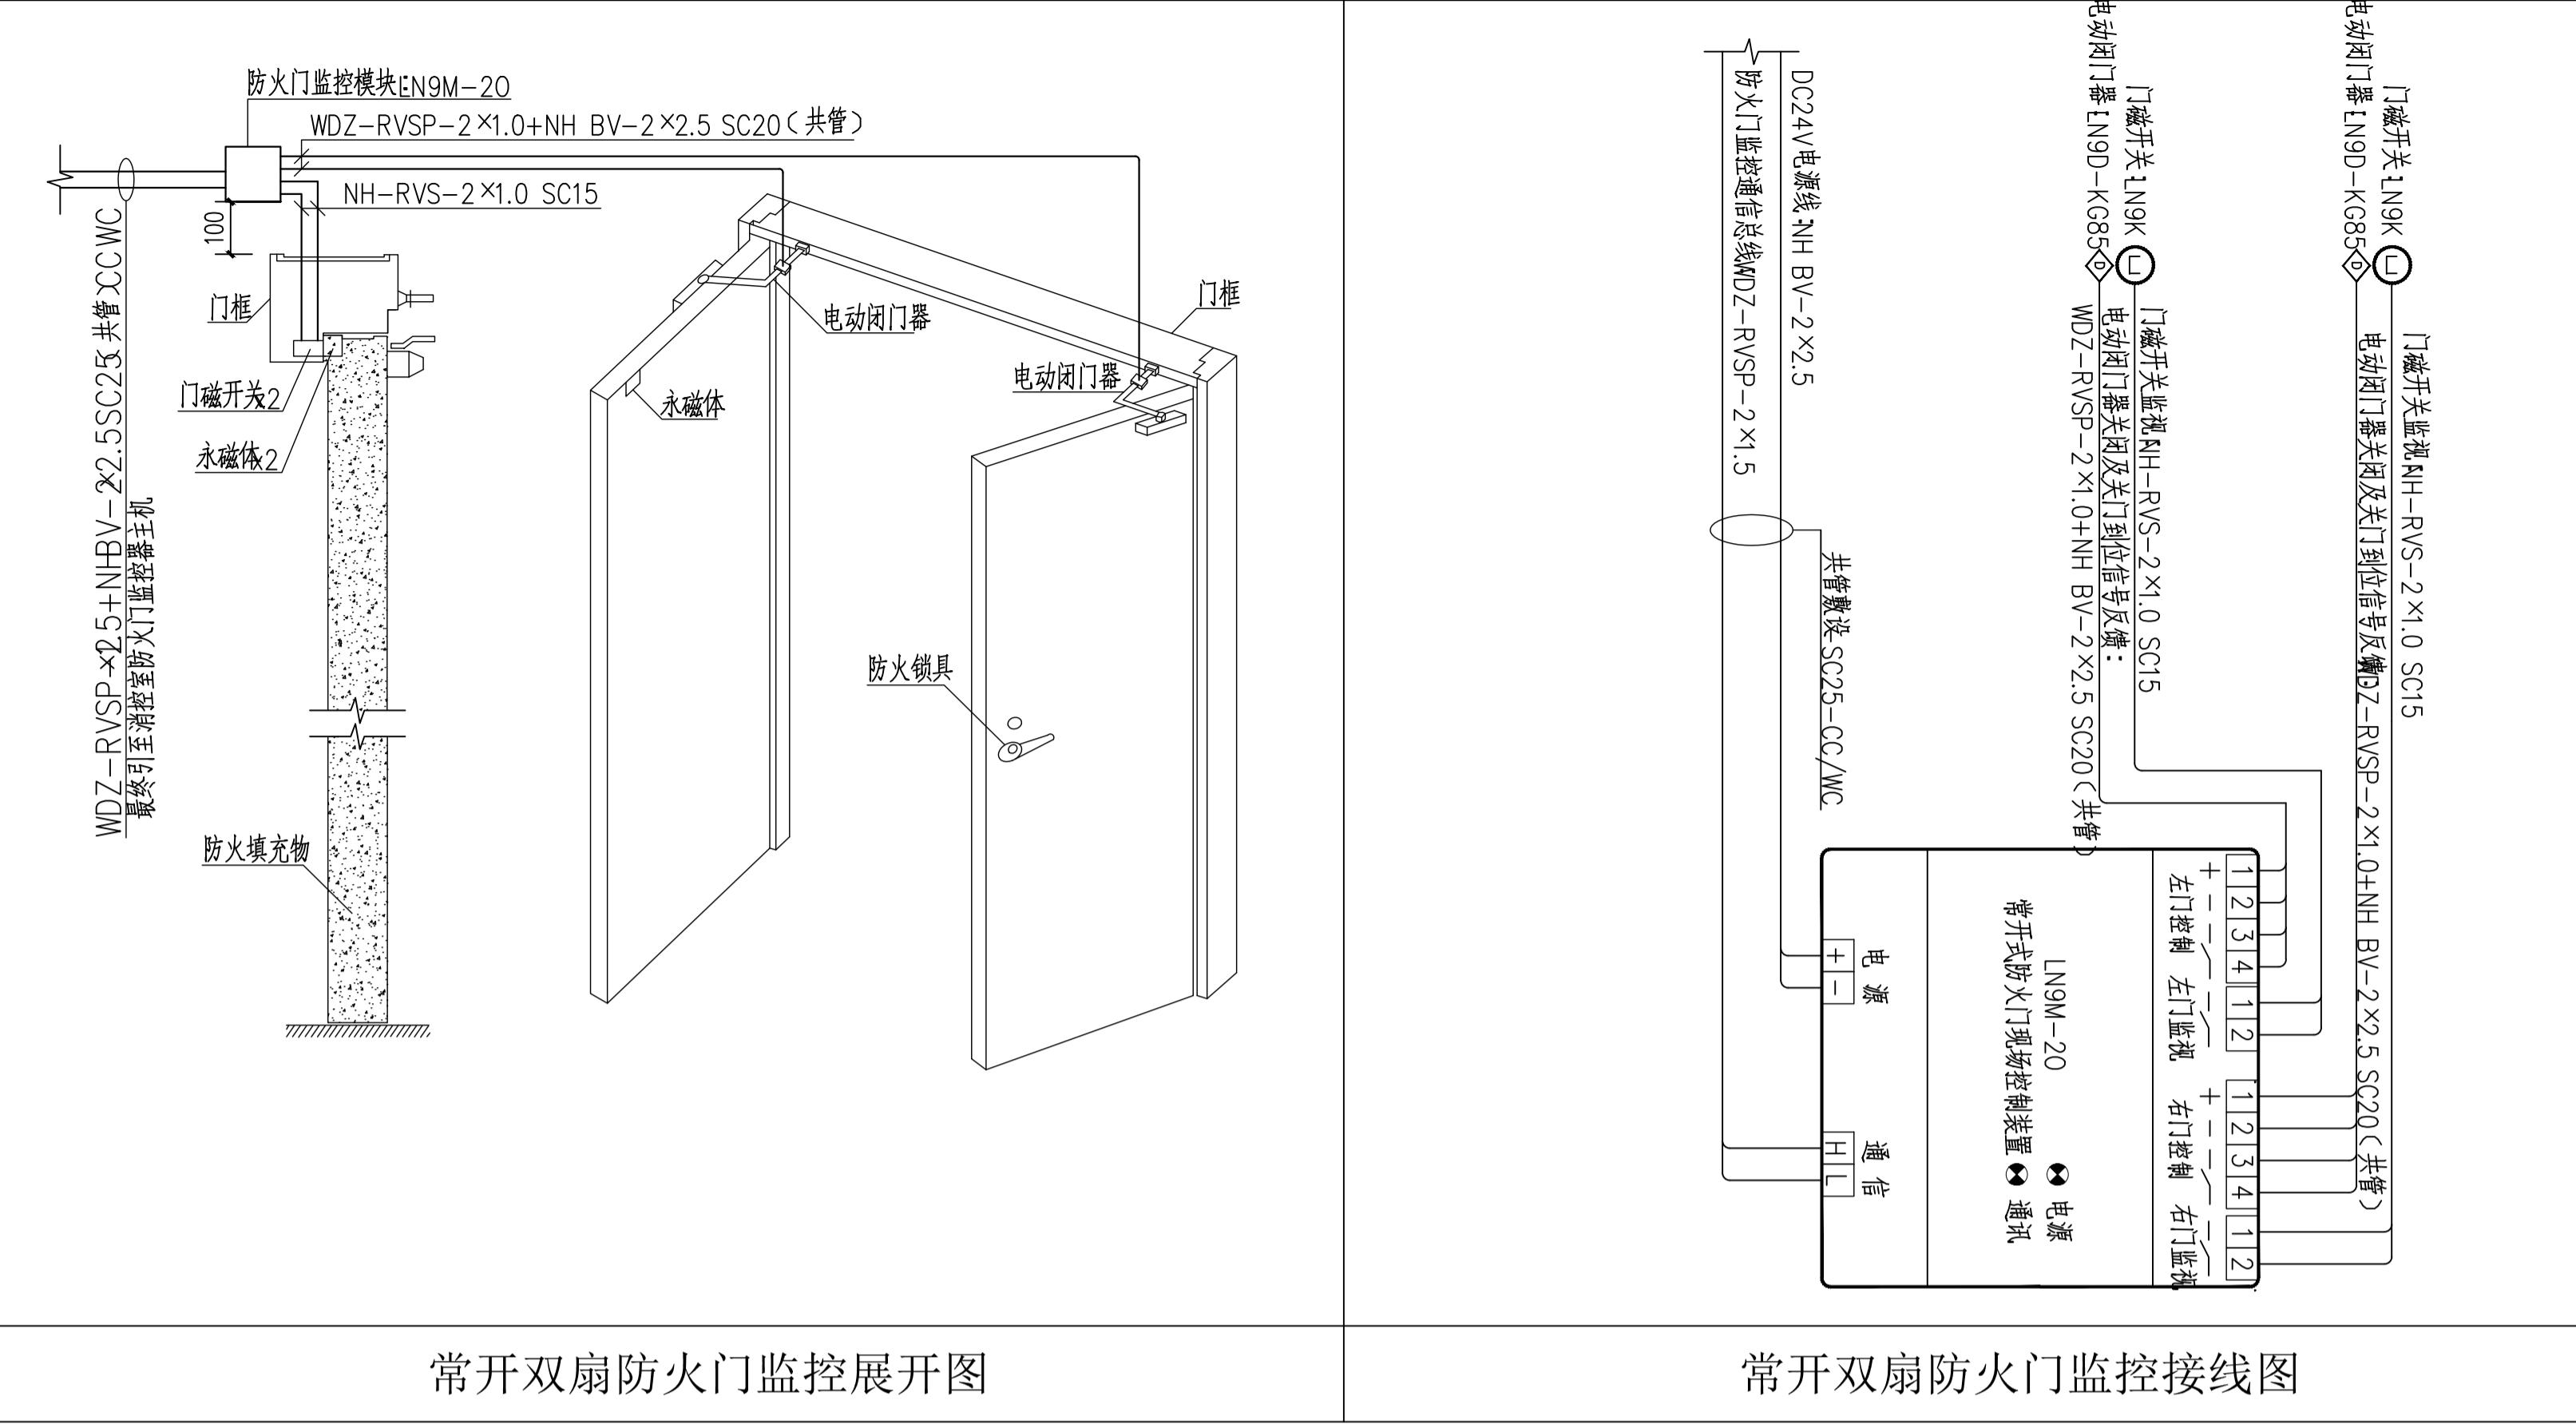



图名	图号	图例	图中	图中	图中	图中
常开双扇防火门监控立面安装图	4-143	图例	图中	图中	图中	图中

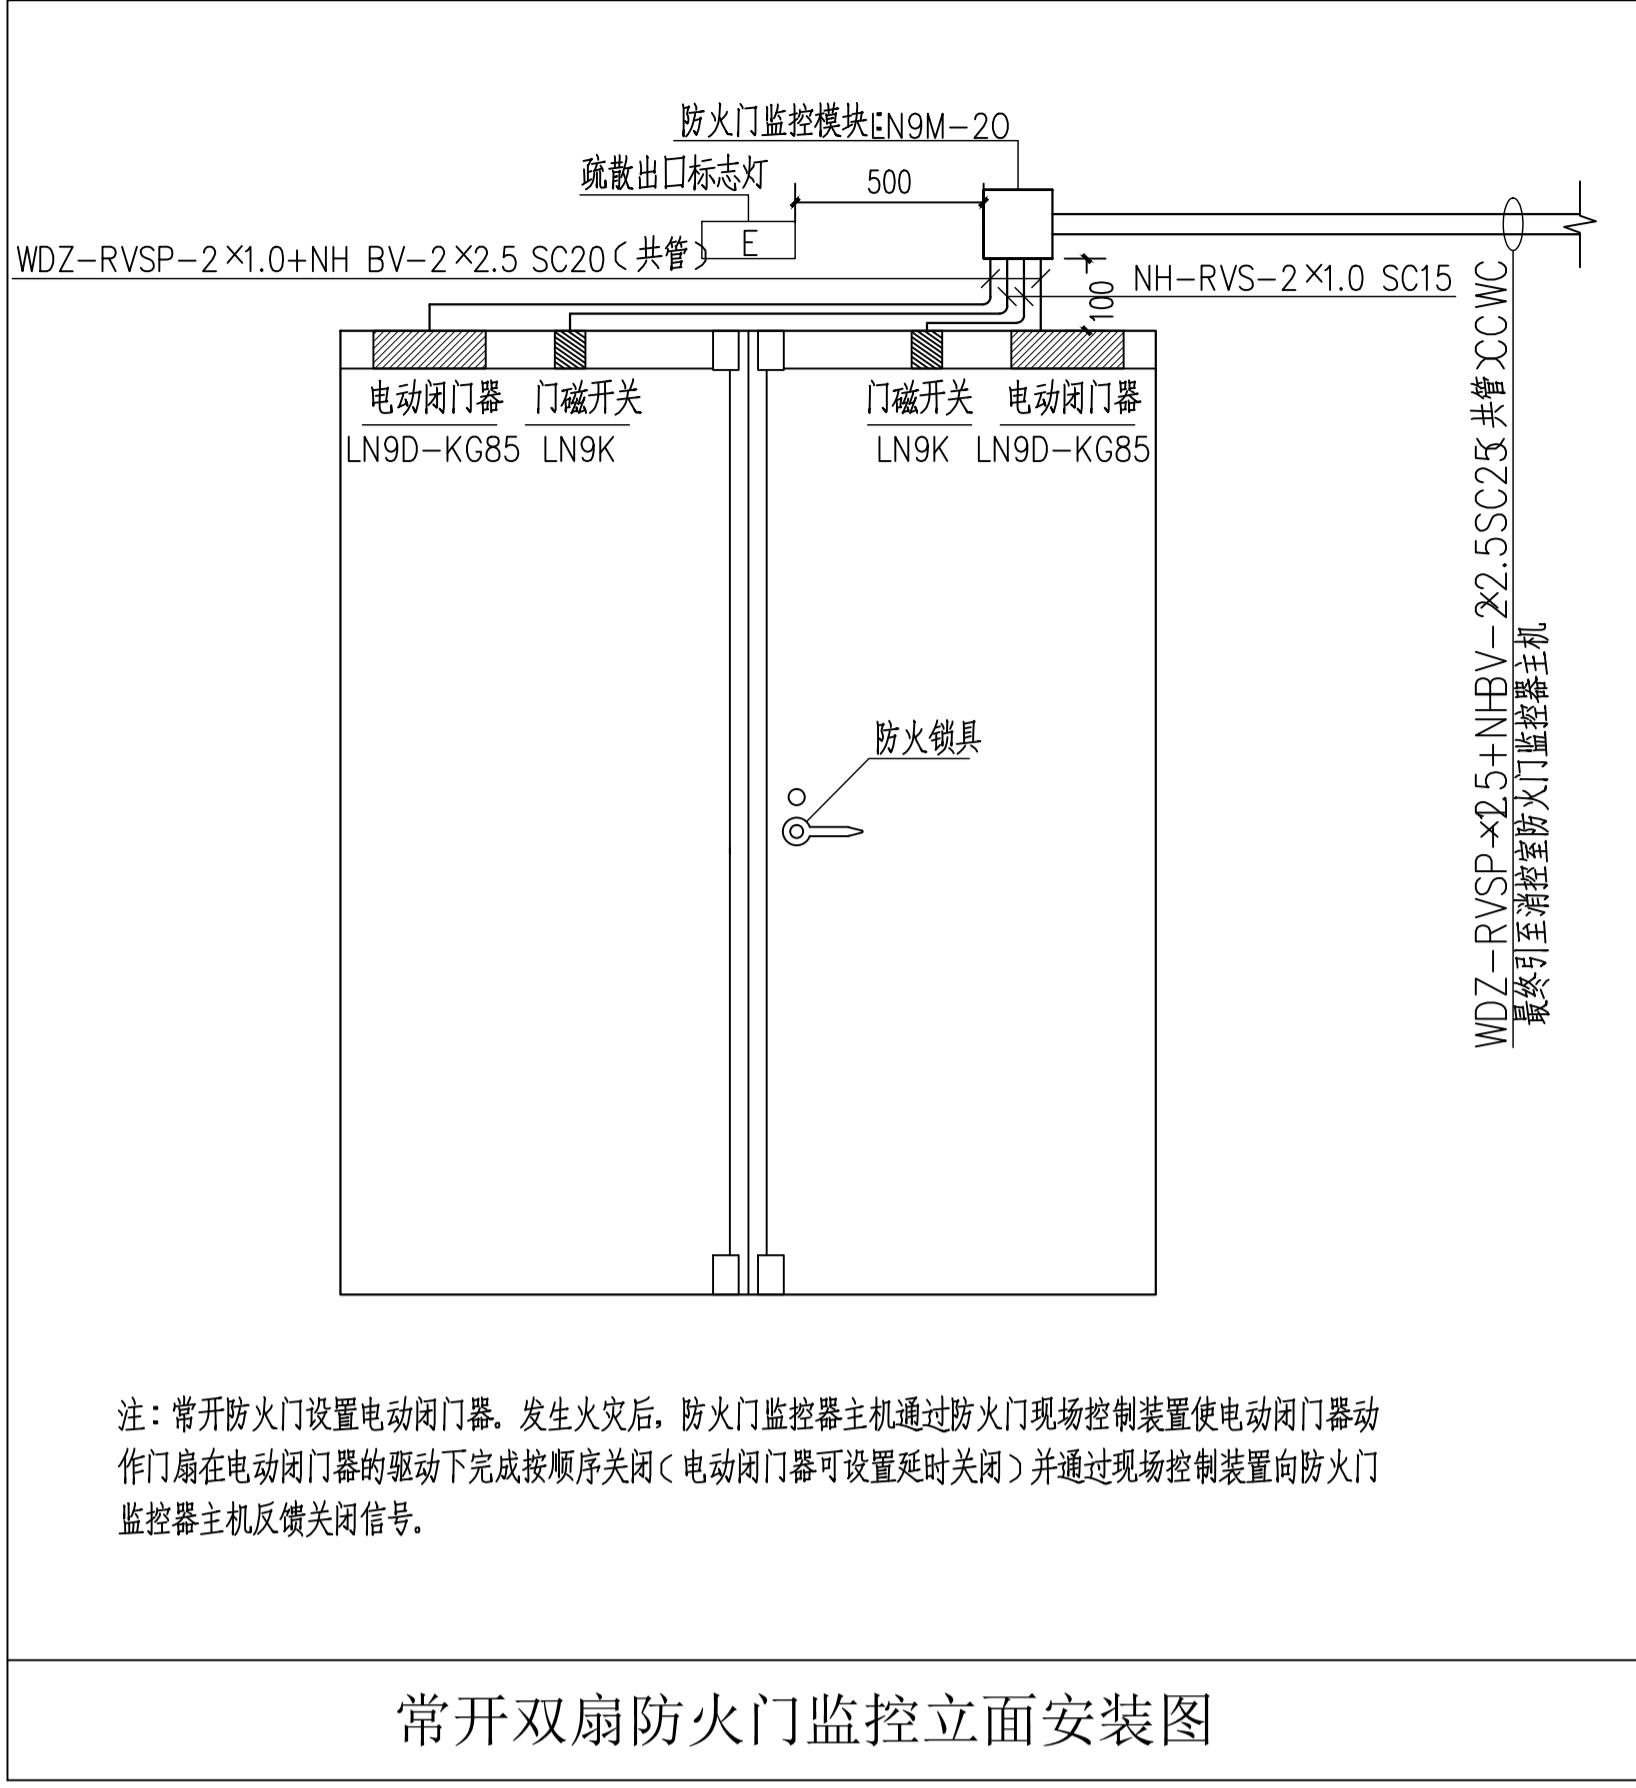

防火门监控系统图例				
序号	图例	名称	规格型号	备注
1	□ FM	防火门监控区域主机	AC220V,150W (宽)×400 (高)×140 (厚)	墙体下皮距地1.3米墙上明装
2	LNNM-2K	单常开防火门监控模块	DC24V,110 (宽)×86 (高)×40 (厚)	下底距门框上100,墙上明装
3	LNNM-2K	单常闭防火门监控模块	DC24V,110 (宽)×86 (高)×40 (厚)	下底距门框上100,墙上明装
4	LNNM-2K	双常开防火门监控模块	DC24V,110 (宽)×86 (高)×40 (厚)	下底距门框上100,墙上明装
5	LNNM-2K	双常闭防火门监控模块	DC24V,110 (宽)×86 (高)×40 (厚)	下底距门框上100,墙上明装
6	LN9D-KG85	LN9D-KG85防火门电动闭门器	DC24V	门扇上安装,详见产品样本
7	LN9K	防火门门磁开关	DC24V	安装于门上框与门扇结合处

线型标注 (除管道标注外):
—FM+FD— 通常总线+DC24V电源线(共管) WDZ-RVSP-2×1.0+NH BV-2×2.5 JDG25(共管) CC WC

防火门监控大样图

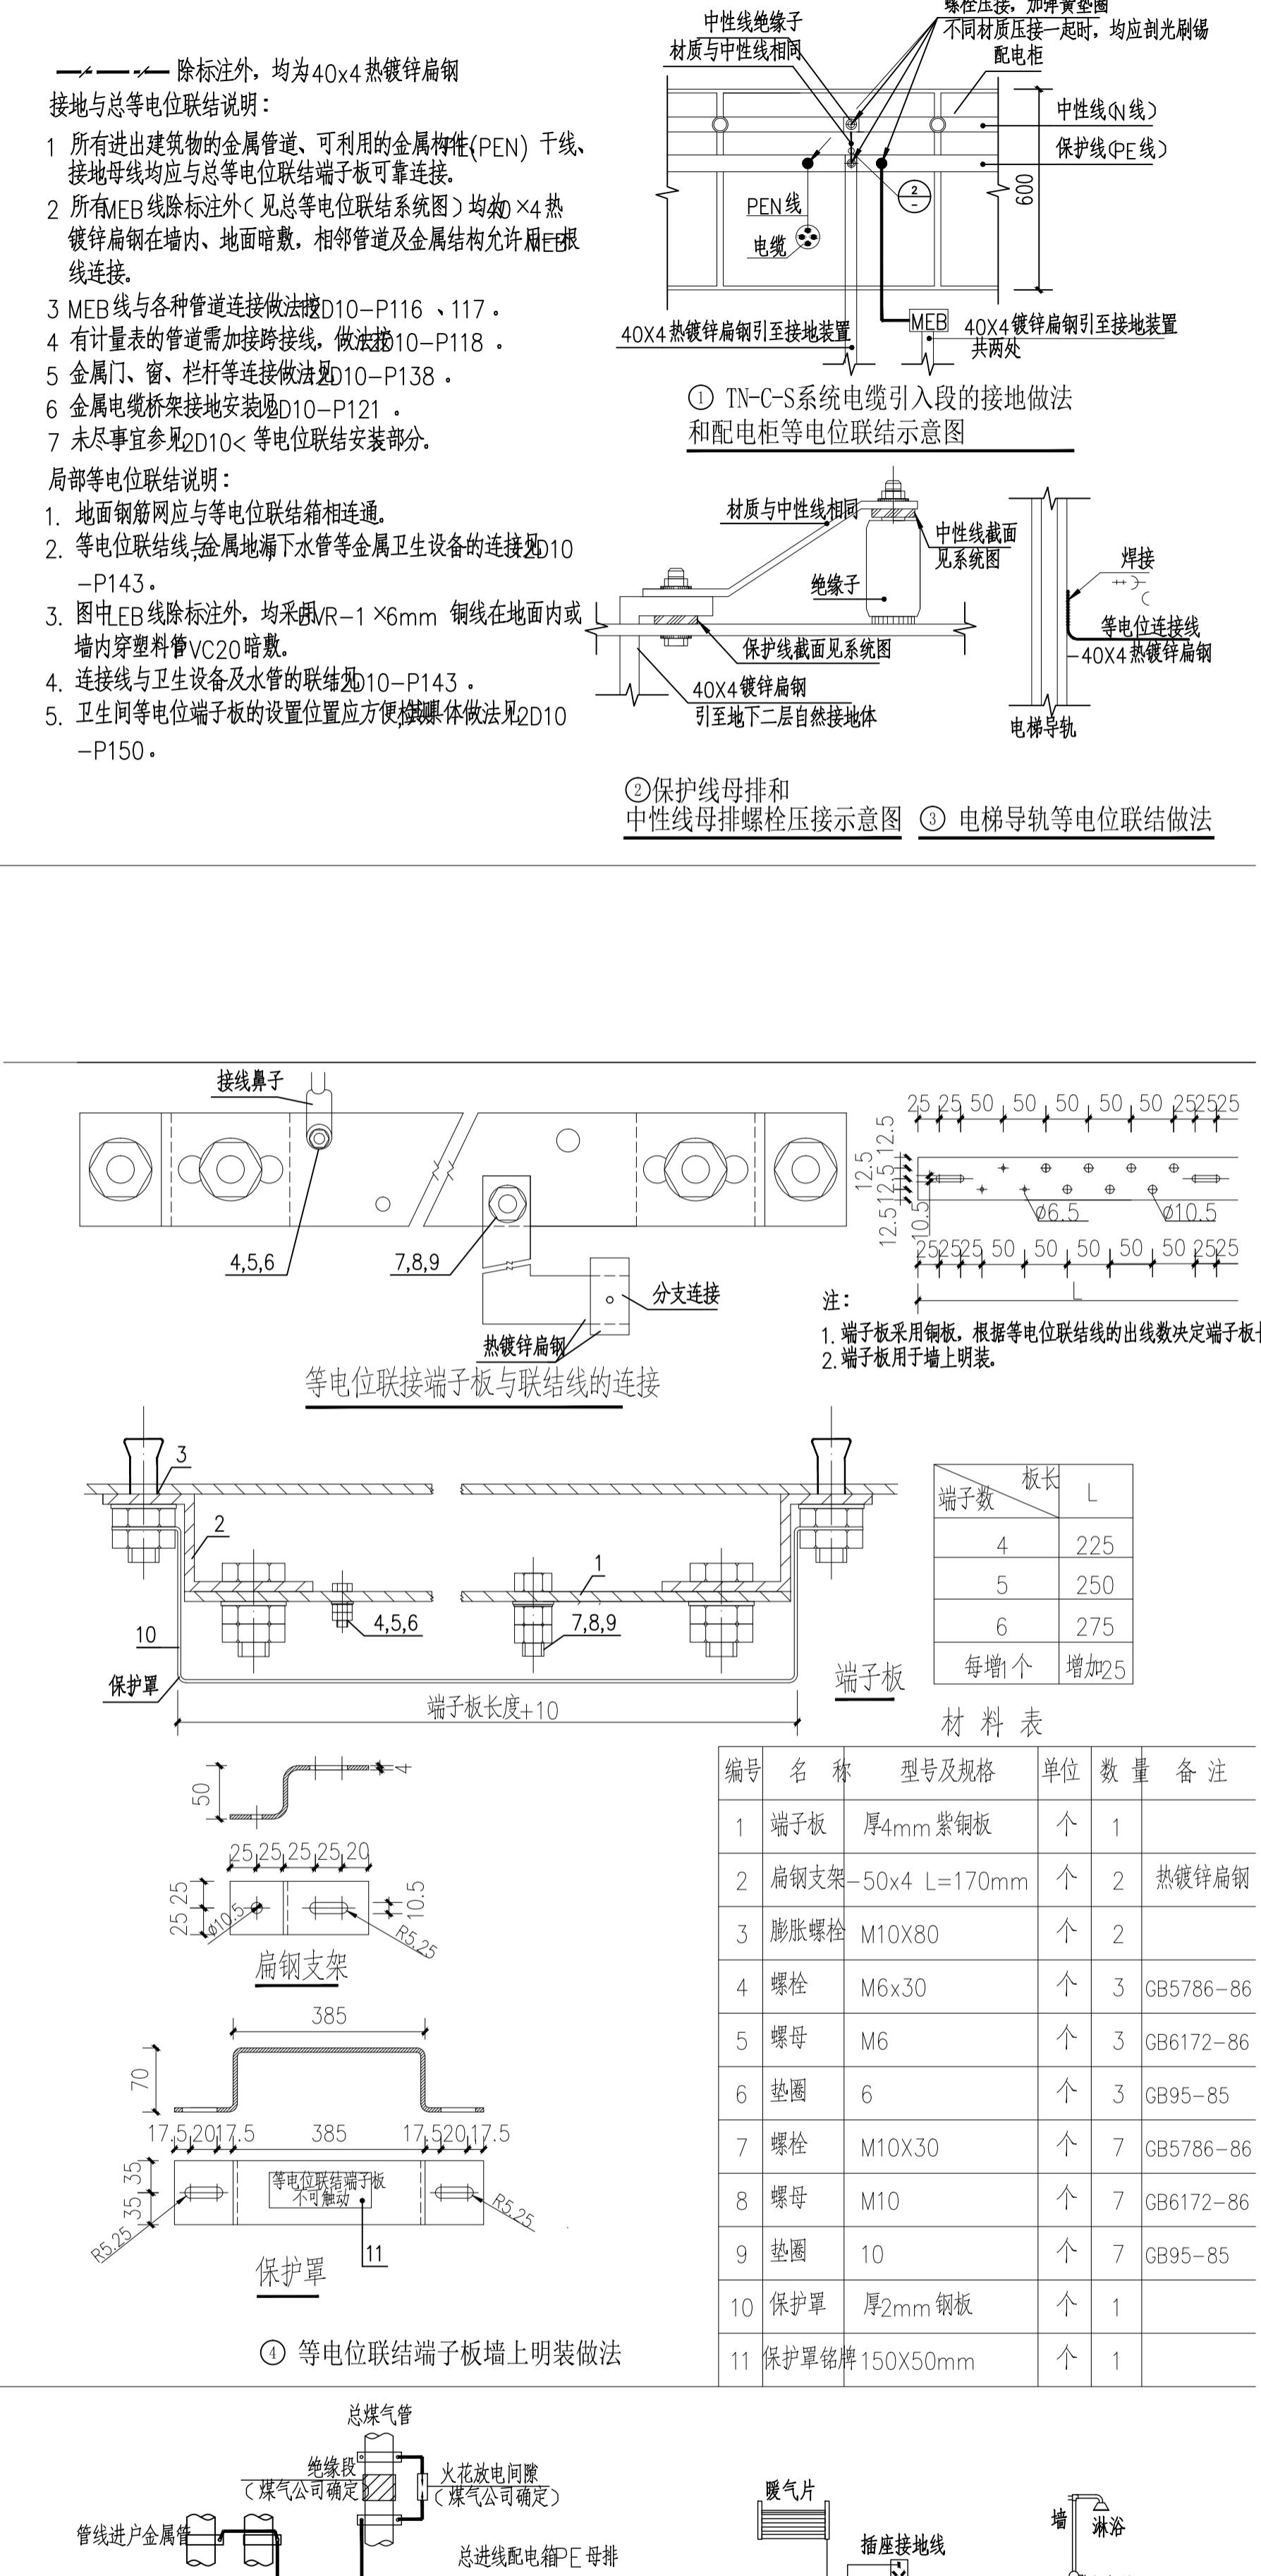

弱电系统图三