会签							
专业	建筑	结构	给排水	专业	电气	暖通	动力
姓名				姓名			
日期				日期			

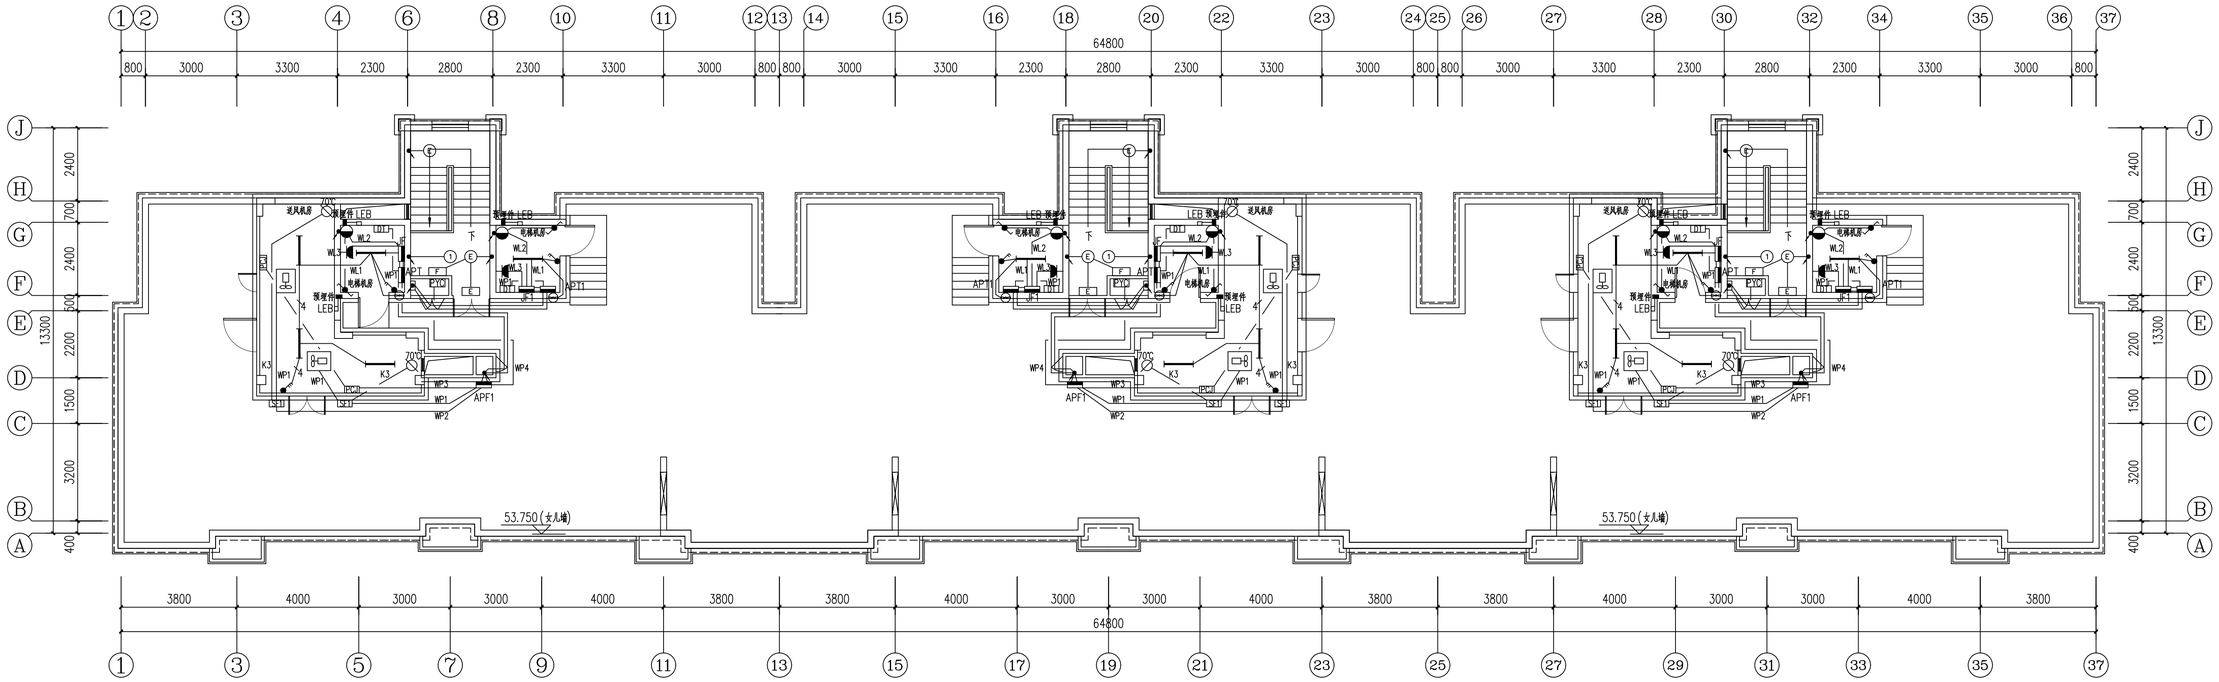

电梯机房、风机房局部等电位联结说明:

1. 电梯机房、风机房局部等电位联结包括房间内金属门框、金属构架、主机座、设备外壳、金属穿线管、金属线槽、设备各种保护罩接地、功能性接地端均应接至等电位接地端子板。
2. 预埋件做法见12D10-P77~78.
3. LEB线均采用BVR-1*4m²导线在地面内或墙内穿塑料管暗敷.
4. LEB端子箱形式参见MEB图示,尺寸为160X75*50,端子采用TE-8,五个.
5. 非金属管或非金属设备可不做连接.

机房层照明平面图 1:100