


专业 SPECIALTY	签名 SIGNATURE	专业 SPECIALTY	签名 SIGNATURE
总图 SITE PLAN		给排水 PLUMBING	
建筑 ARCHITECTURE		暖通 MECHANICAL	
结构 STRUCTURE		电气 ELECTRICAL	

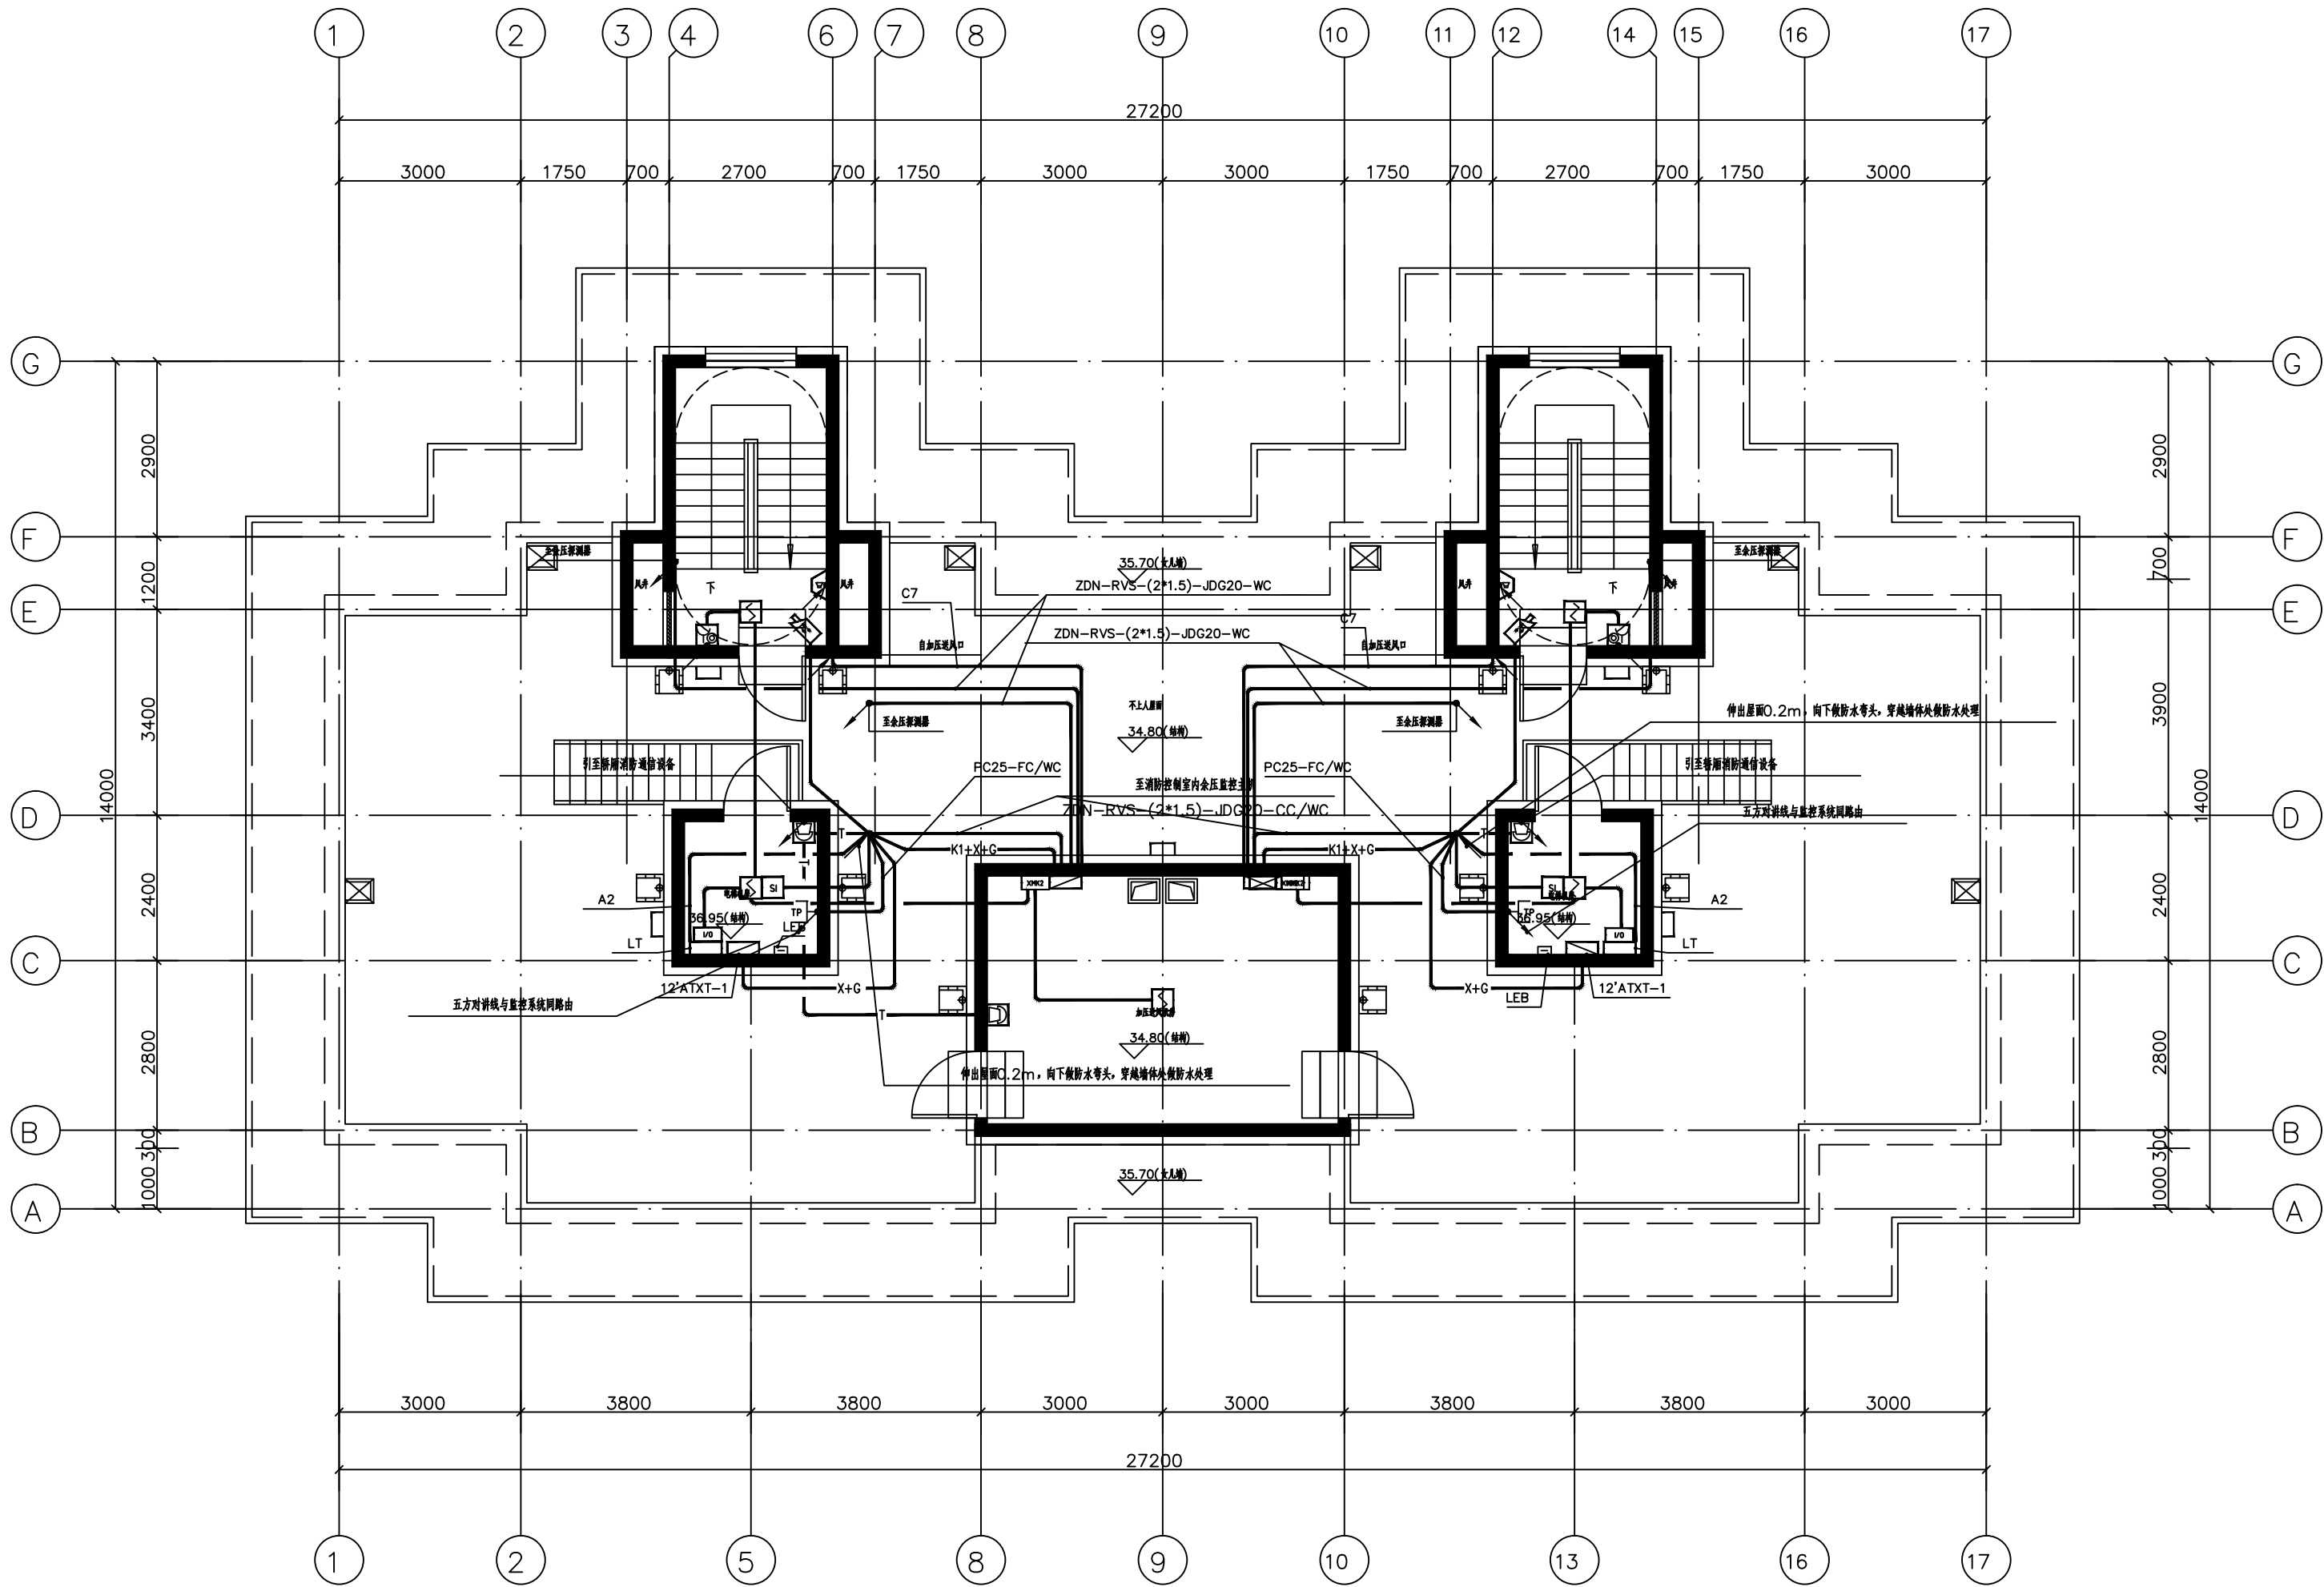

机房层火灾自动报警系统平面图

1:100

注：1、机房内设置LEB报警电话线路，LEBX—C型，做法见12D10—P153，外部尺寸为300*150*120，端子配置2个TE—2和10个TE—4，最低线距0.5m。
2、火灾自动报警系统未标注的导线为电源线+ 信号线(D+J)。

机房层火灾自动报警系统平面图