


火灾自动报警系统图

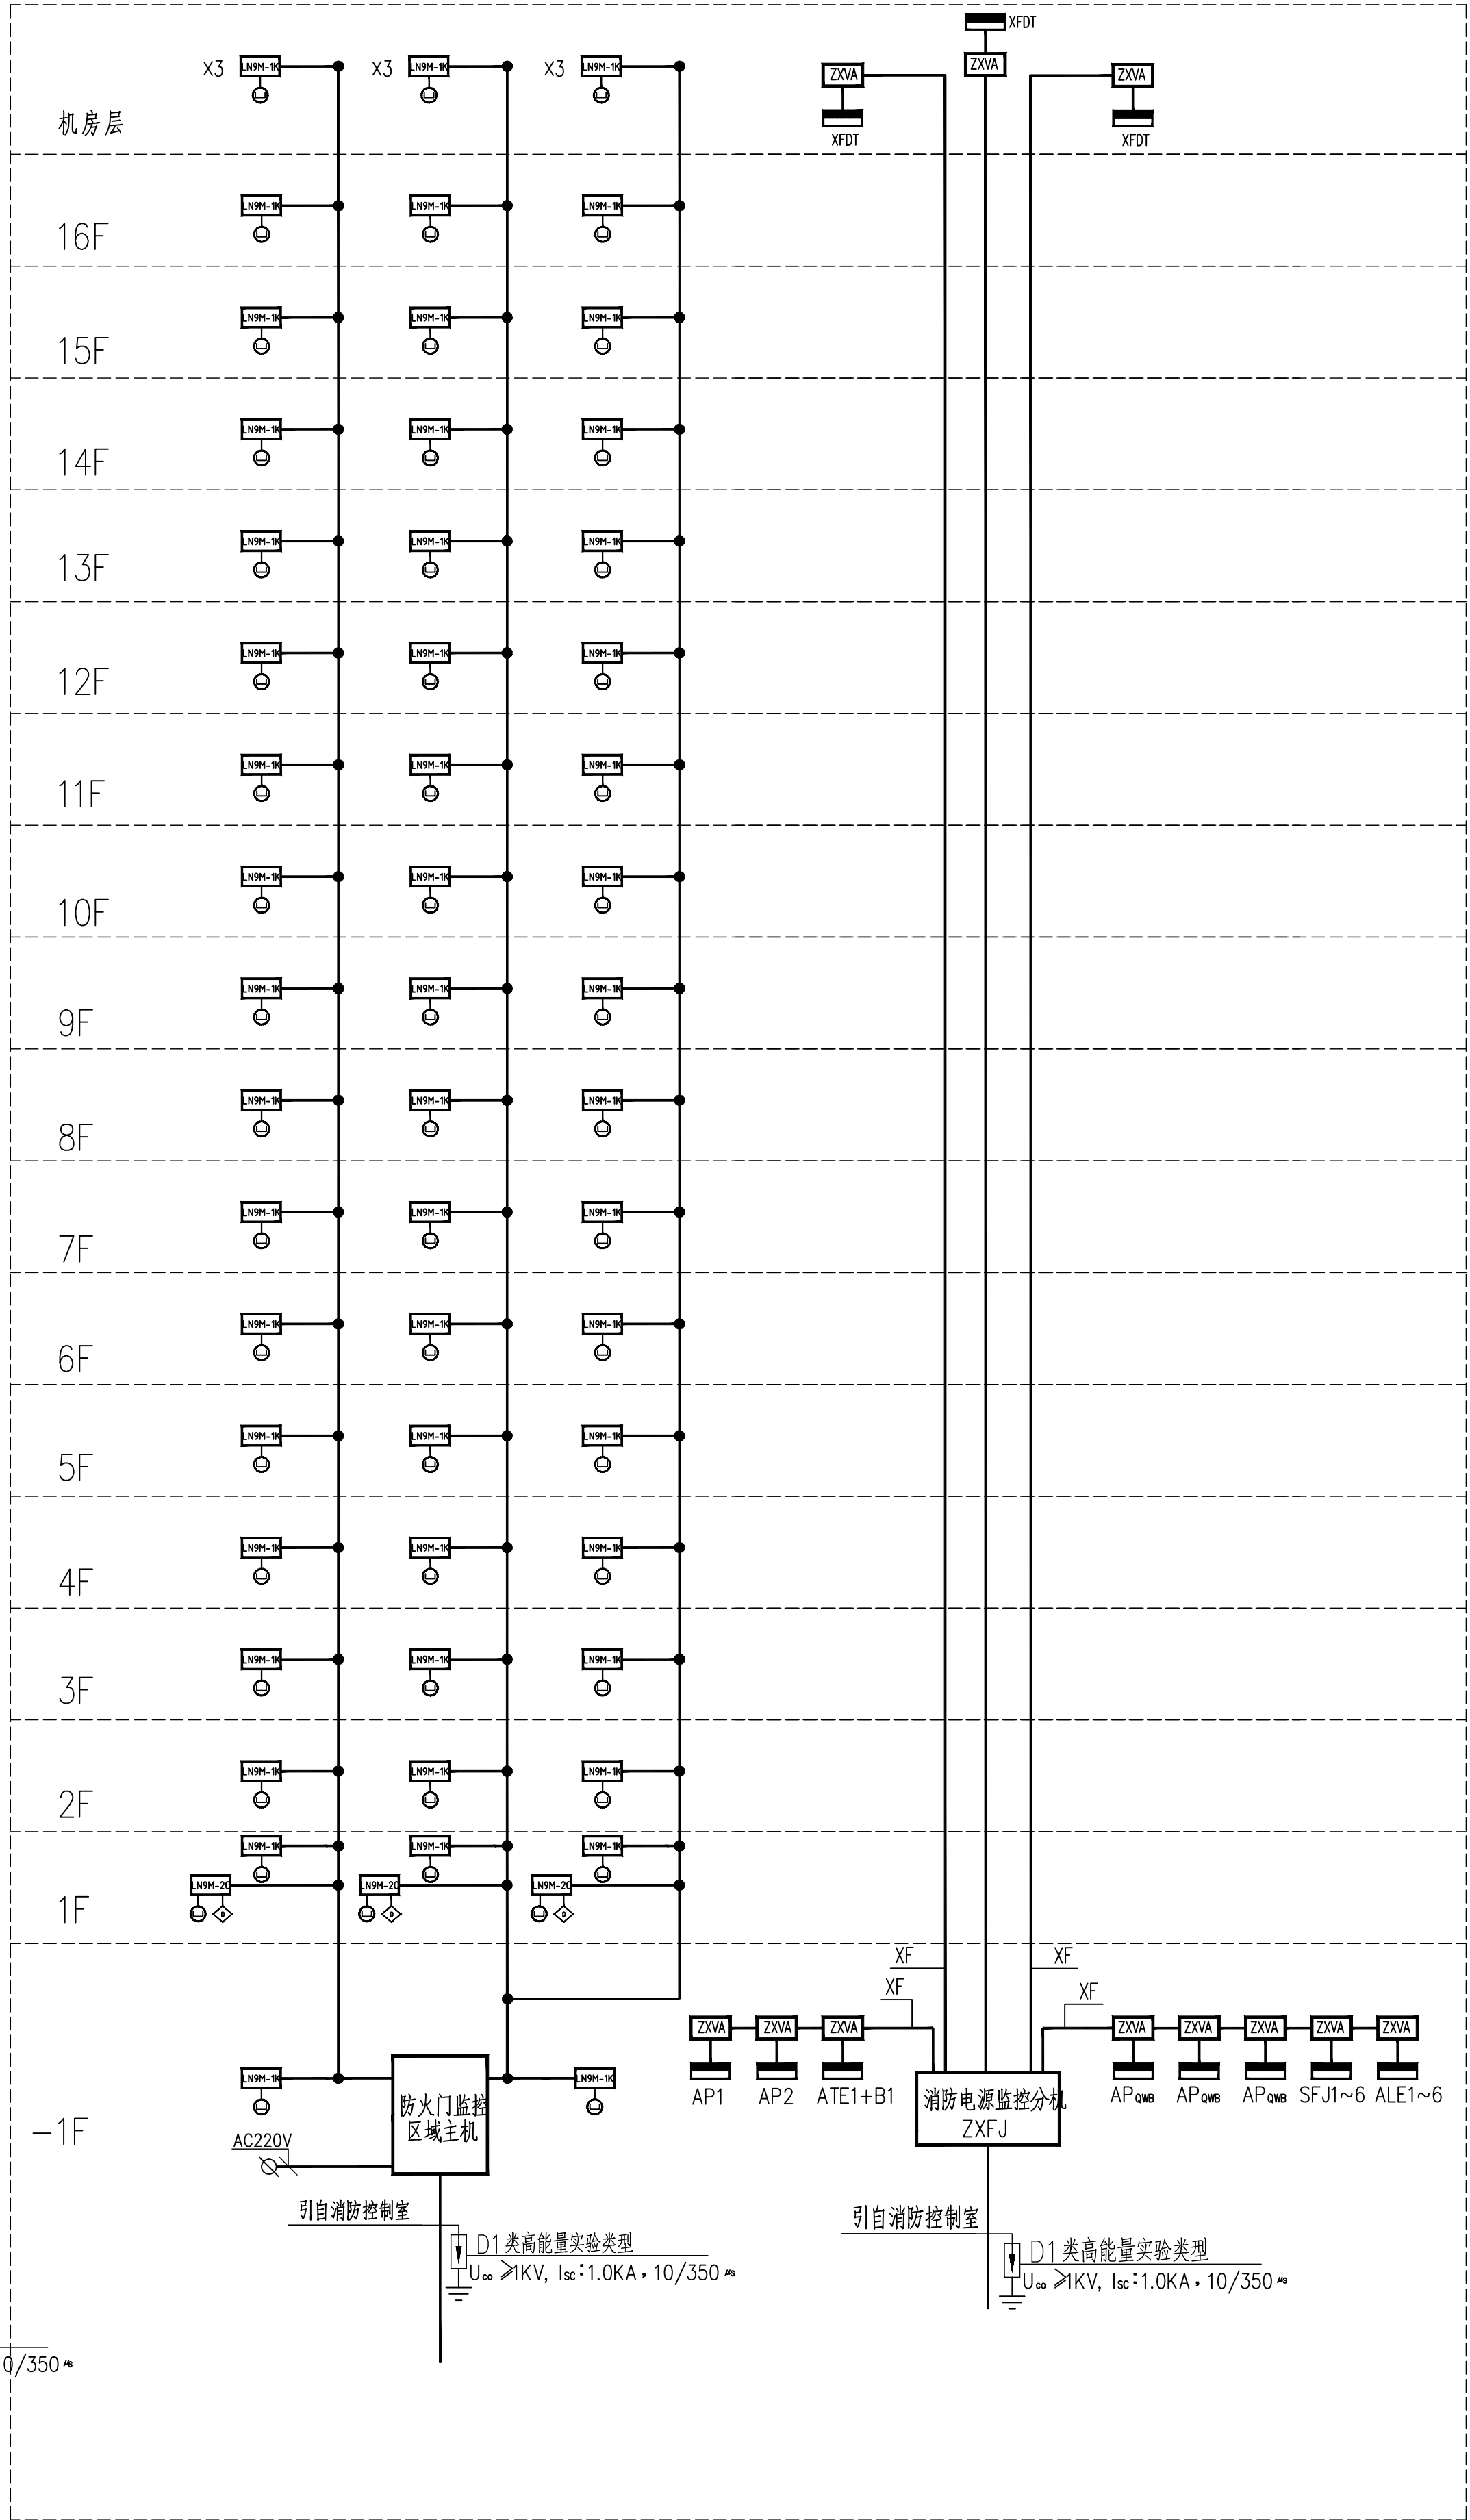


防火门监控系统图

消防电源监控系统图


火灾自动报警系统图		
信号二总线	S	NH RVSP-2x1.5 JDG20 WC CC
信号二总线+DC24V电源二总线	S+D	NH RVSP-2x1.5+NH BV-2x2.5 JDG25 (共管) WC CC
通讯二总线	S2	ZR RVVP-2x1.5 JDG20 WC FC
消防电话线	F	ZR RVVP-2x1.5 JDG20 WC
应急广播线	BC	ZR RVB-2x1.5 JDG20 WC CC
DC24V电源线(支路)	D	NH RVB-2x2.5 JDG20 WC CC
DC24V电源线(干线)	D1	NH RVB-2x4.0 JDG20 WC CC
通讯二总线	S1	NH RVVP-2x1.5 JDG20 WC FC

消防电源监控系统	XF	ZR-RVS-2x1.5+NH BV-2x2.5 JDG25(共管) CC WC
消防广播线	C1	NH-KVV-7x1.5 JDG32 WC CC
消防控制线	C2	NH-KVV-2x1.5 JDG16 WC CC
应急照明通讯线	TX	WDZN-RYJS-2x1.5-JDG20WC FC

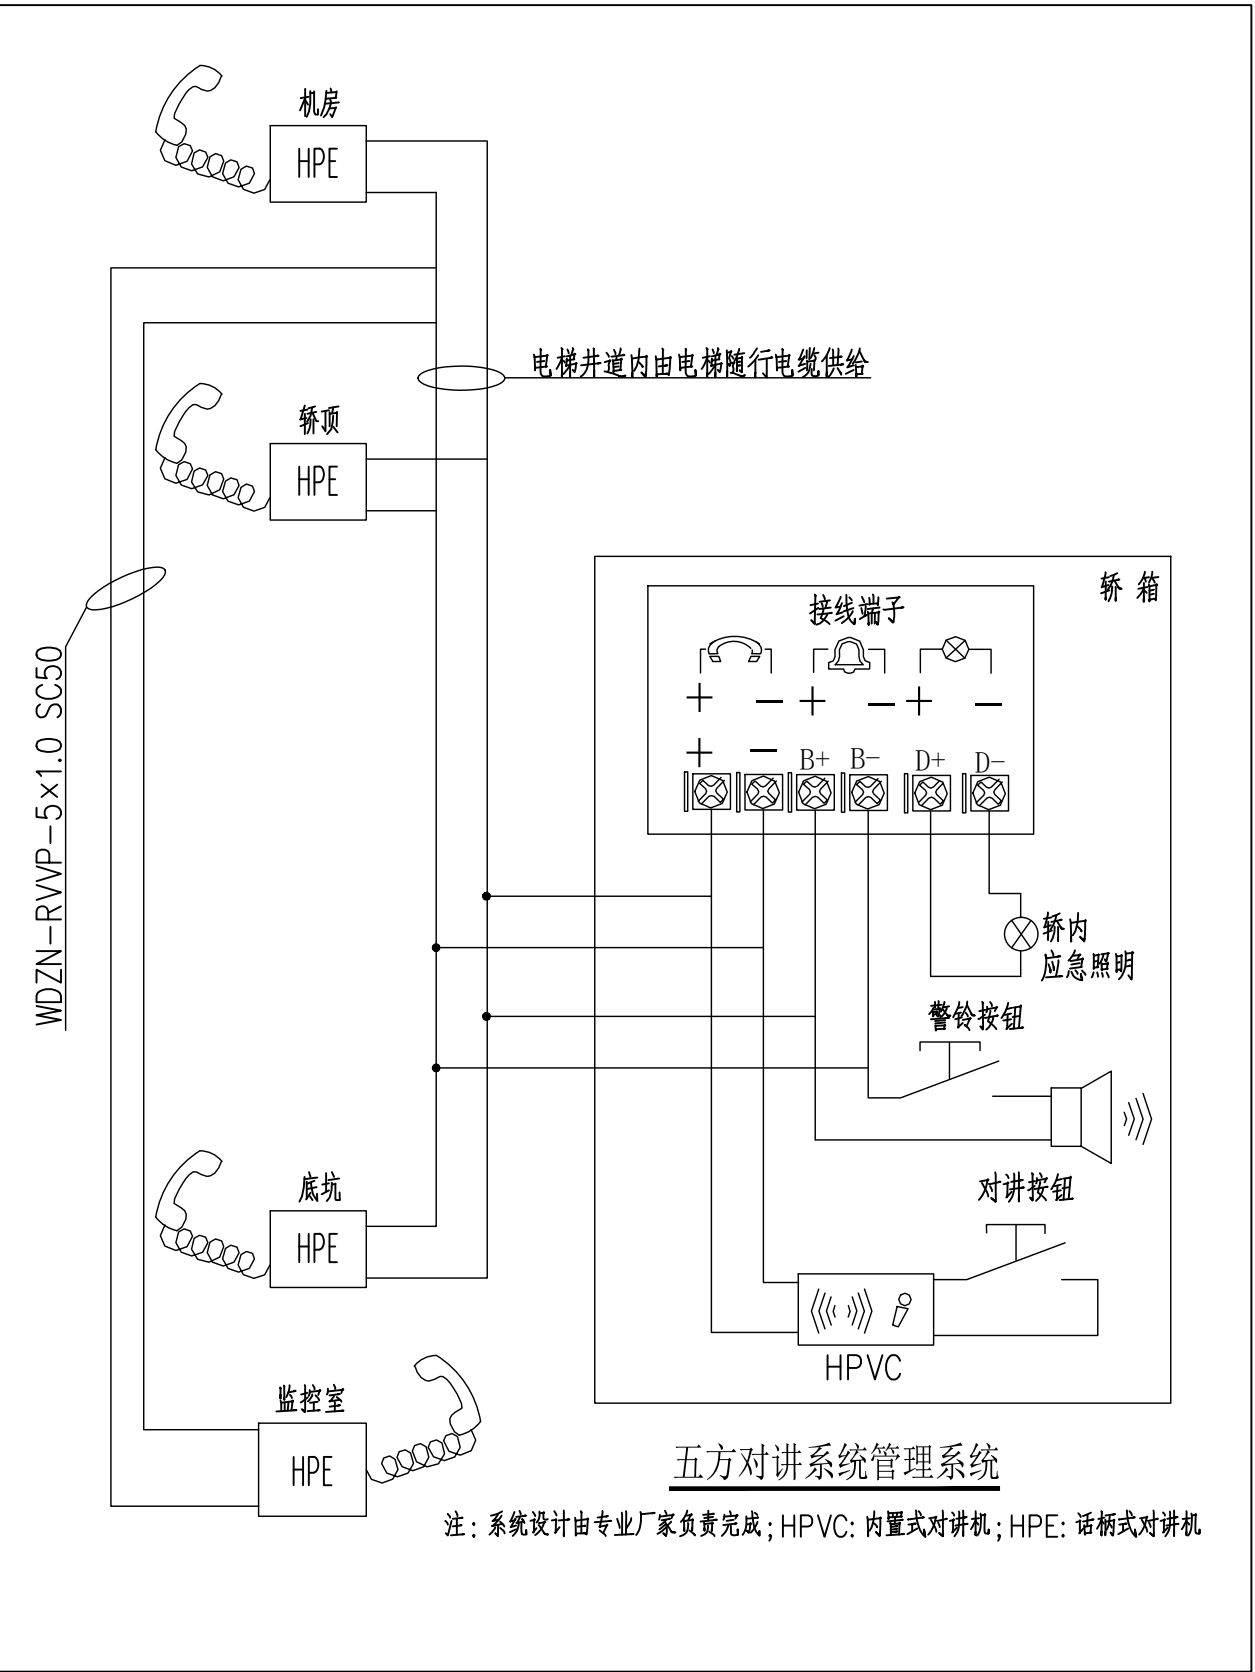

防火门监控系统图例			
序号	图例	名称	规格型号
1	PM	防火门监控区域主机	AC220V,150W 300(宽)×400(高)×140(厚)箱体下皮距地1.3米墙上明装
2	FM-2H	双常闭防火门监控模块	DC24V, 110(宽)×86(高)×40(厚)
3	FM-2H	双常开防火门监控模块	DC24V, 110(宽)×86(高)×40(厚)
4	LN9K	防火门门磁开关	DC24V

线型标注(除平面图外):
FM 通信总线+DC24V电源线(共管) WDZ-RVSP-2x1.5+NH BV-2x2.5 JDG25(共管) CC WC

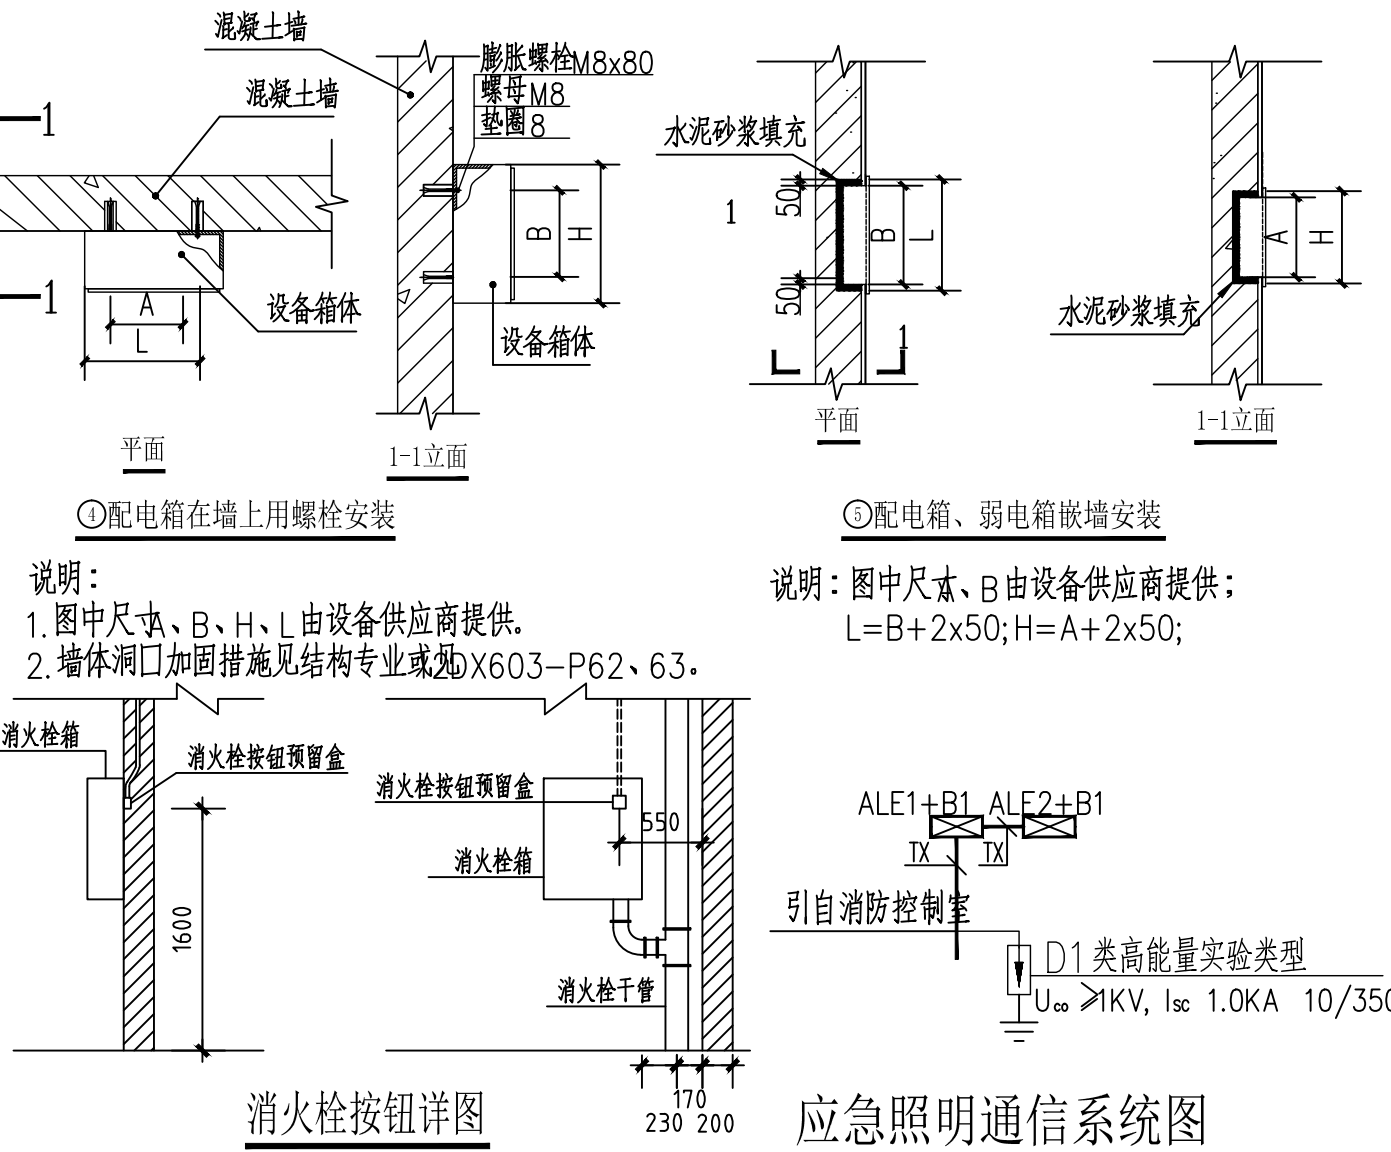

应急照明通信系统图