




注:1.APT1电源箱中的配出断路器均应具有隔
2.电梯的过载保护应作用于报警不跳闸。
3.电梯具有自动平层功能。

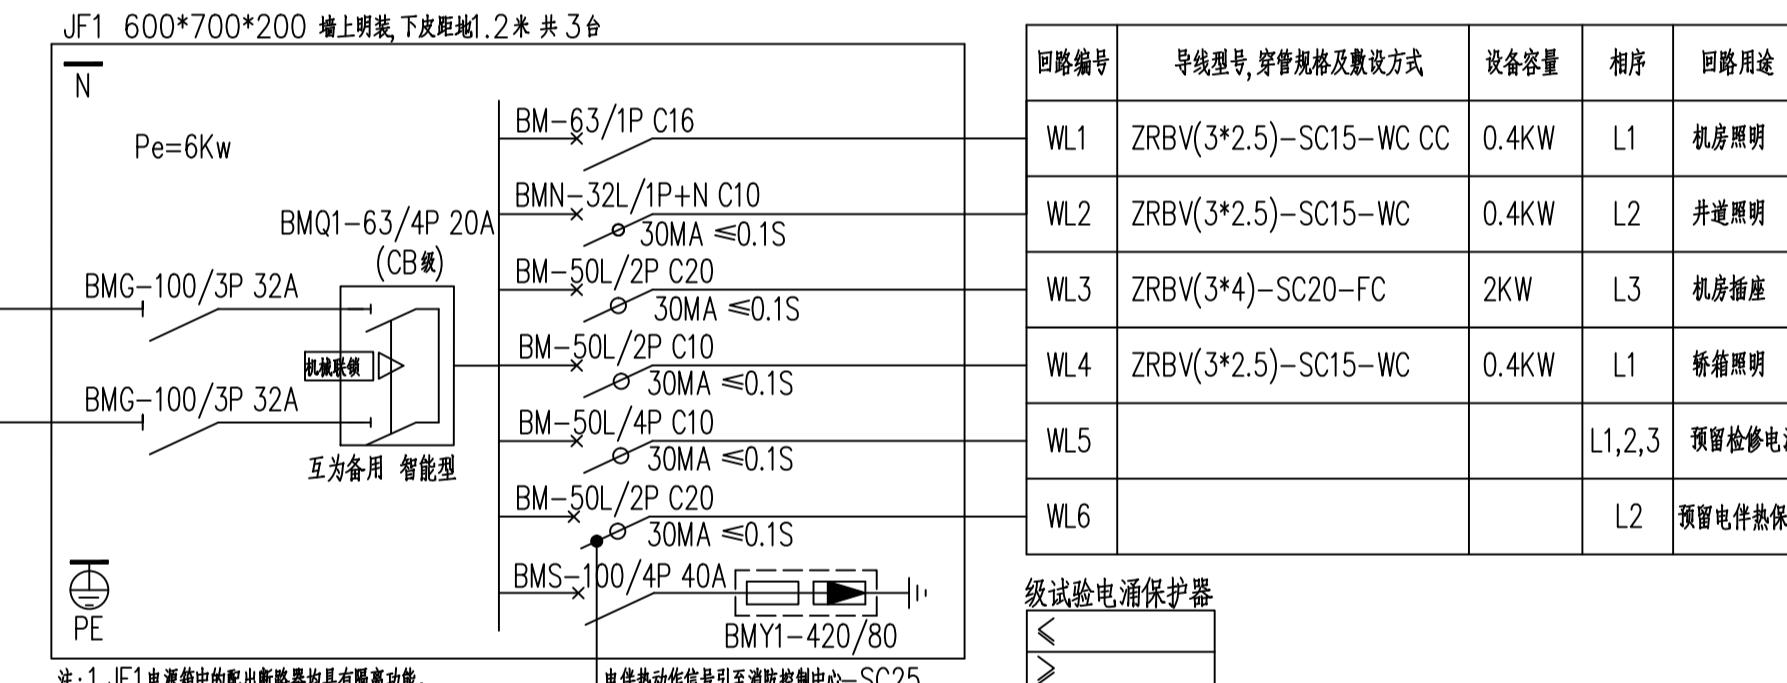





注：1. JF-1 电源相中的配出断路器均具有隔离开关功能。
2. 本工程消防管道的电伴热保温由甲方委托厂家负责设计施

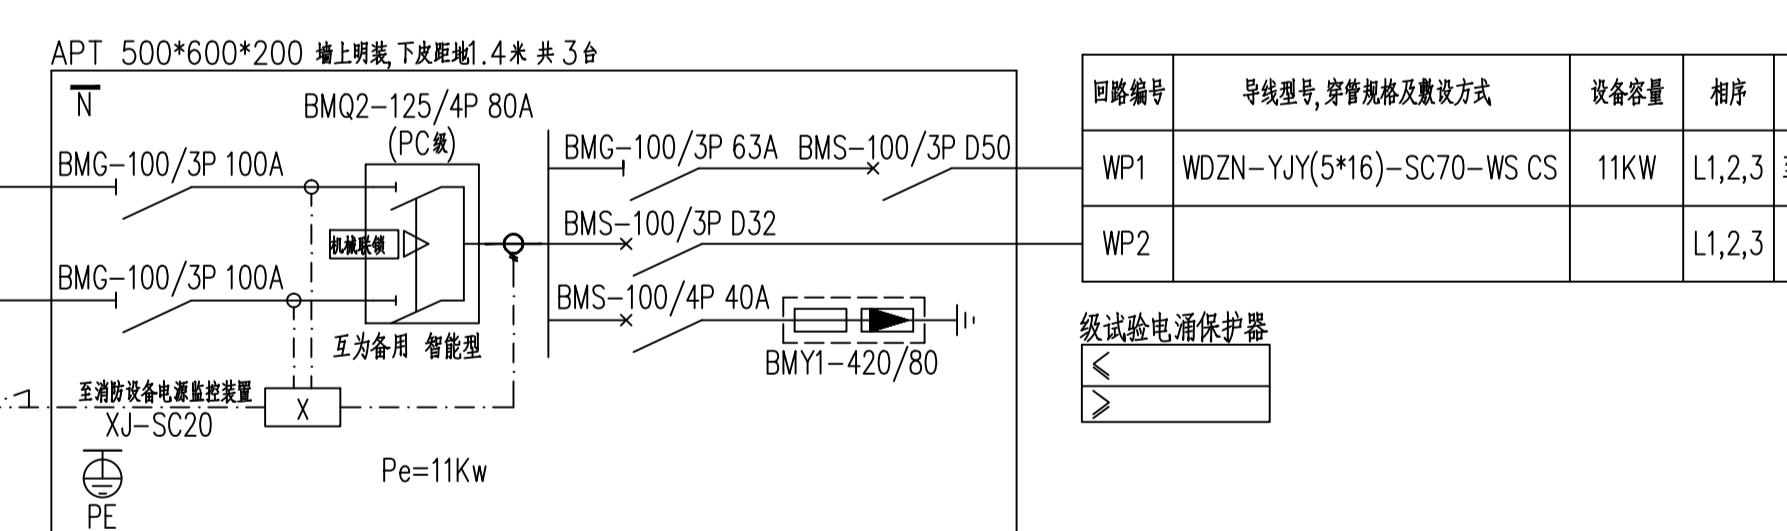

注:1.APT电源箱中的配出断路器均应具有隔离
2.电梯的过载保护应作用于报警不跳闸。
3.电梯具有自动平层功能。

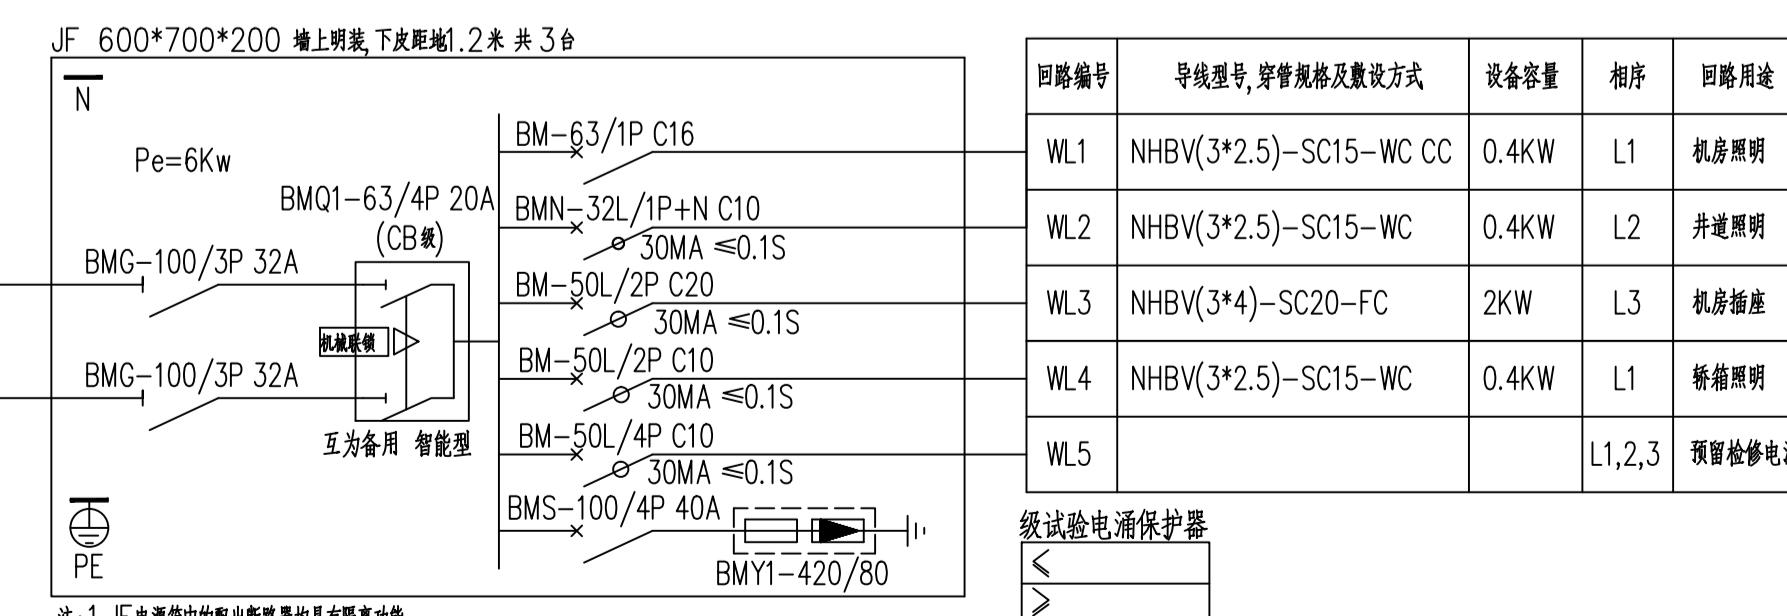

注：1.JF 电源箱中的配出断路器均具有隔离功能。
2.本工程消防管道的电伴热保温由甲方委托厂家负责设计施

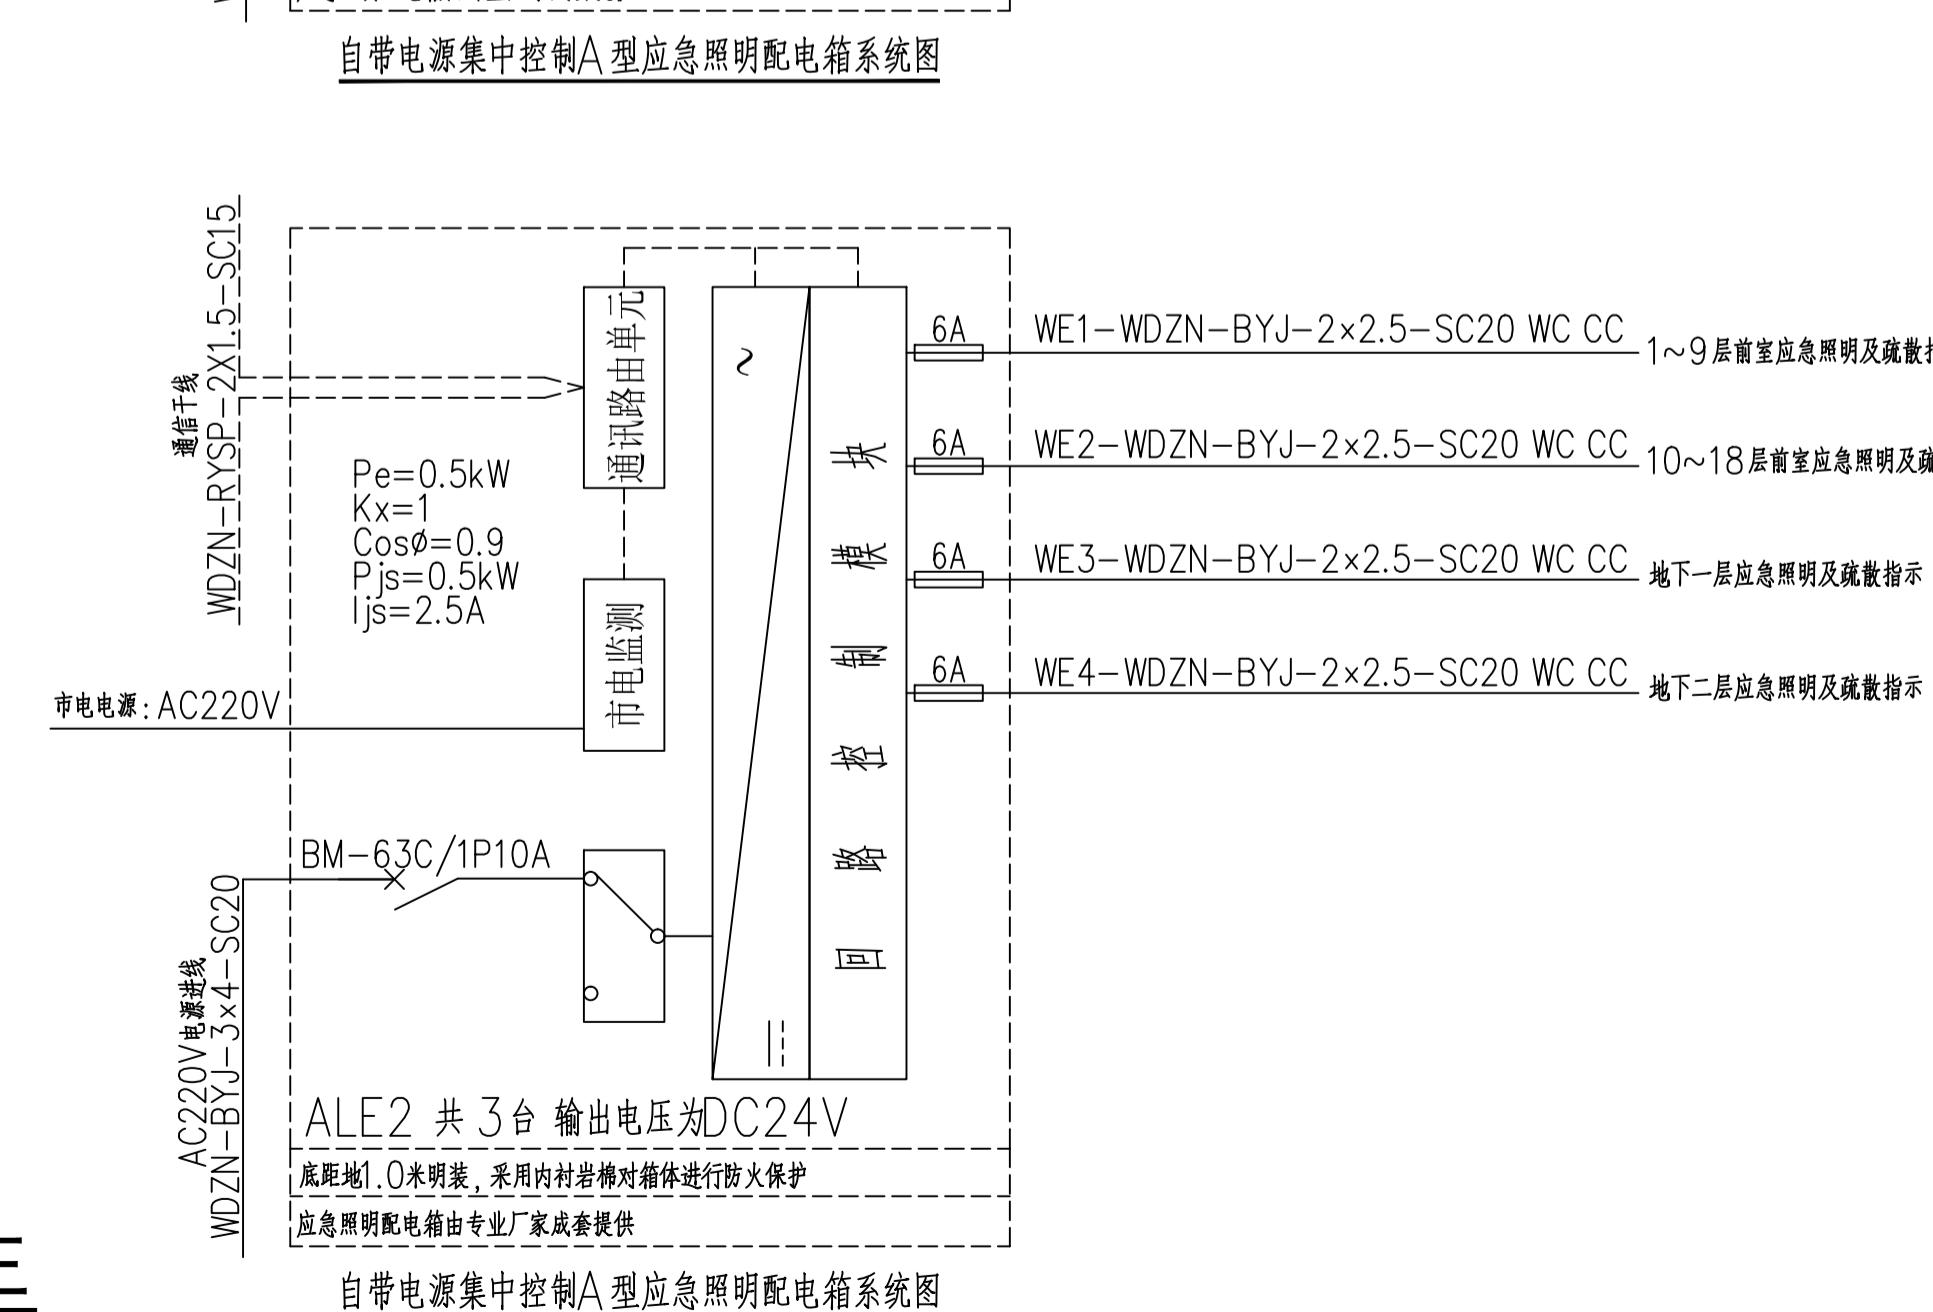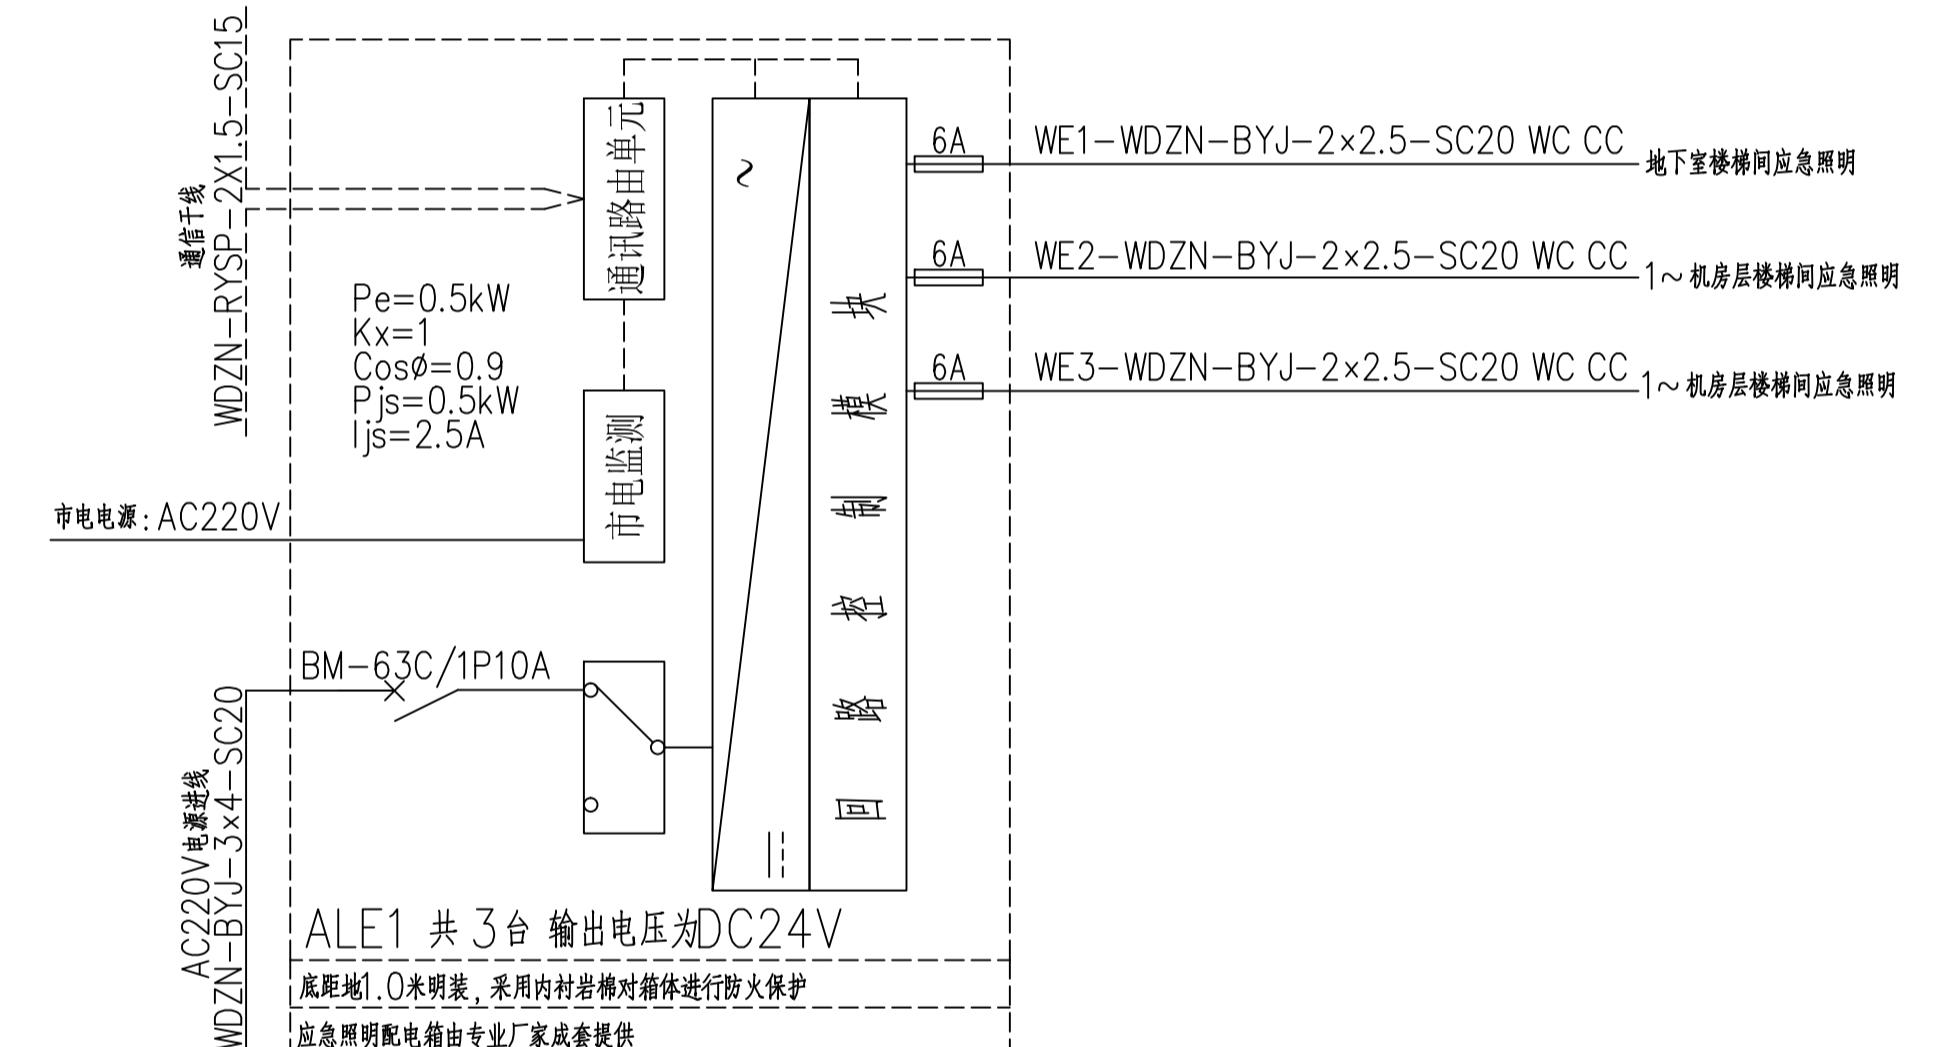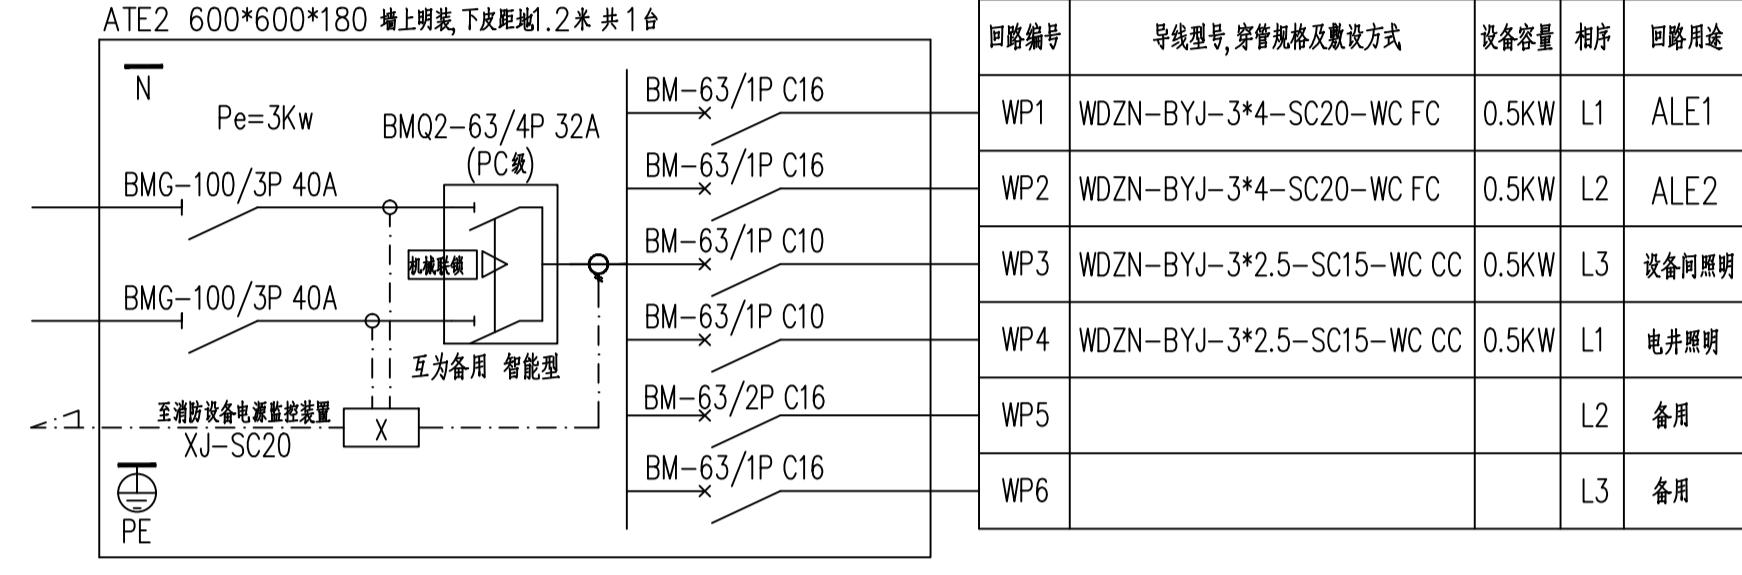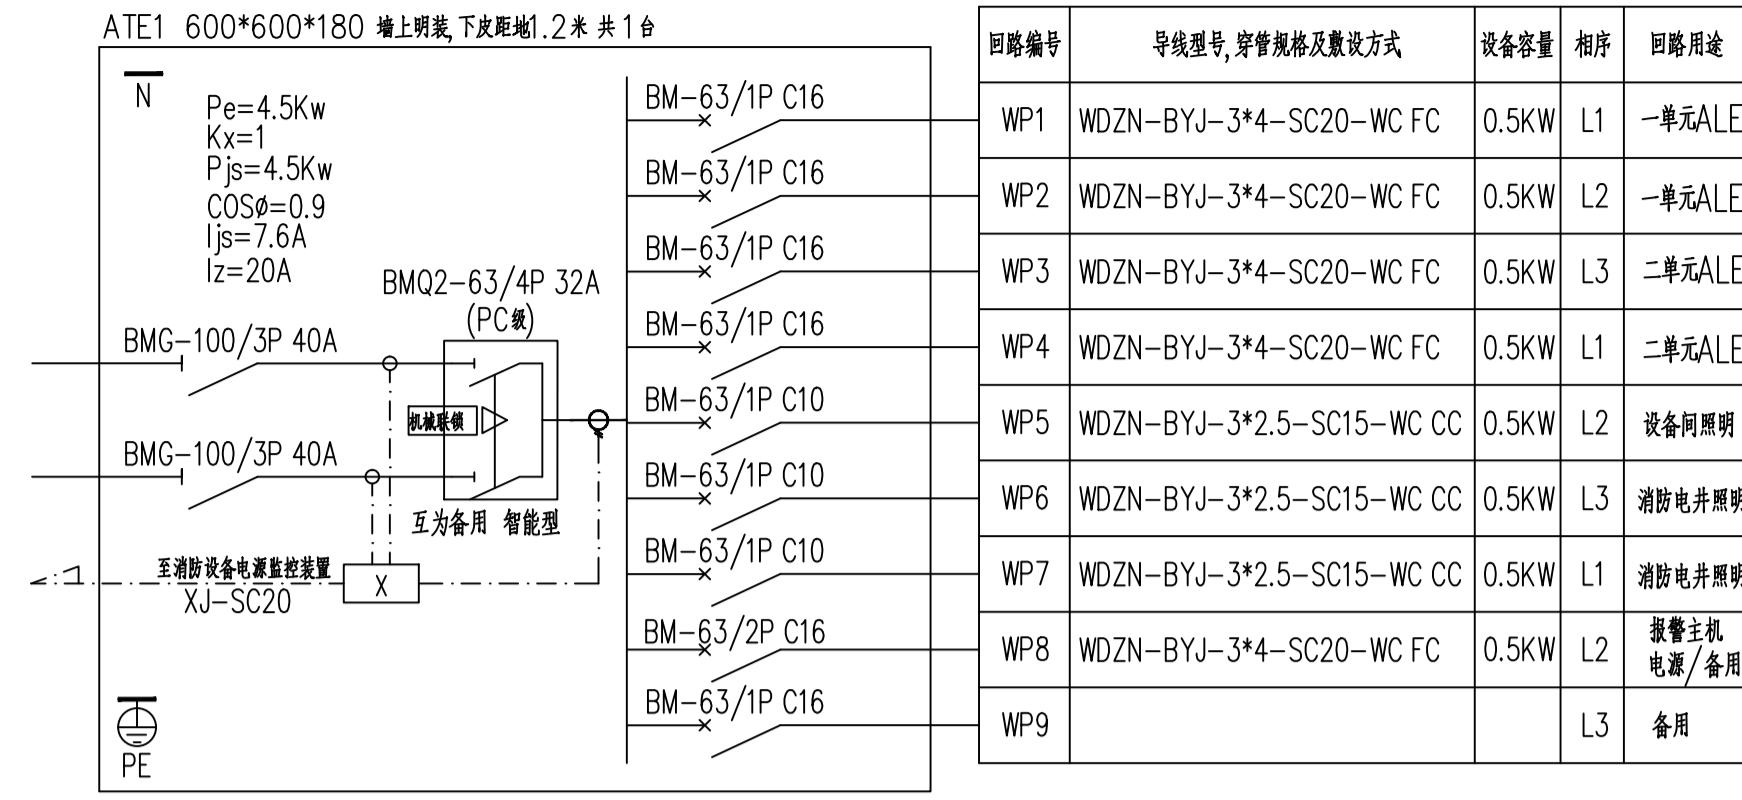

配电系统图三