

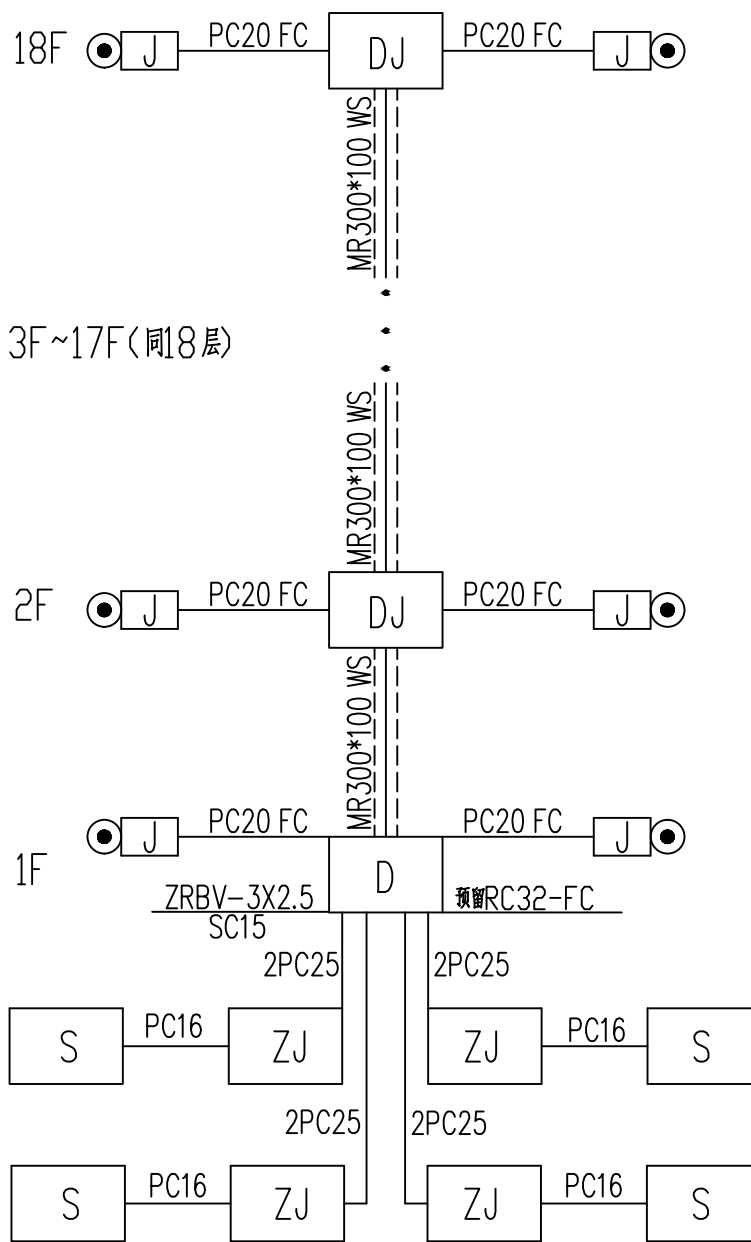
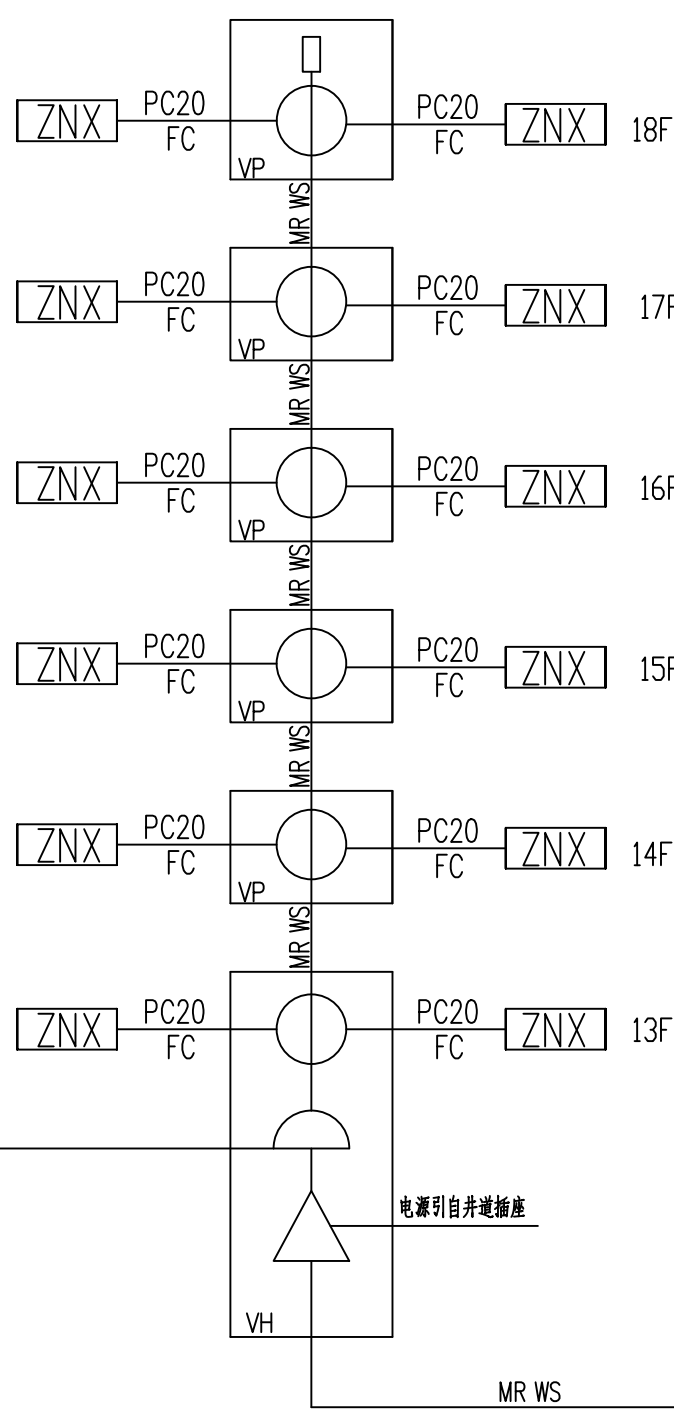
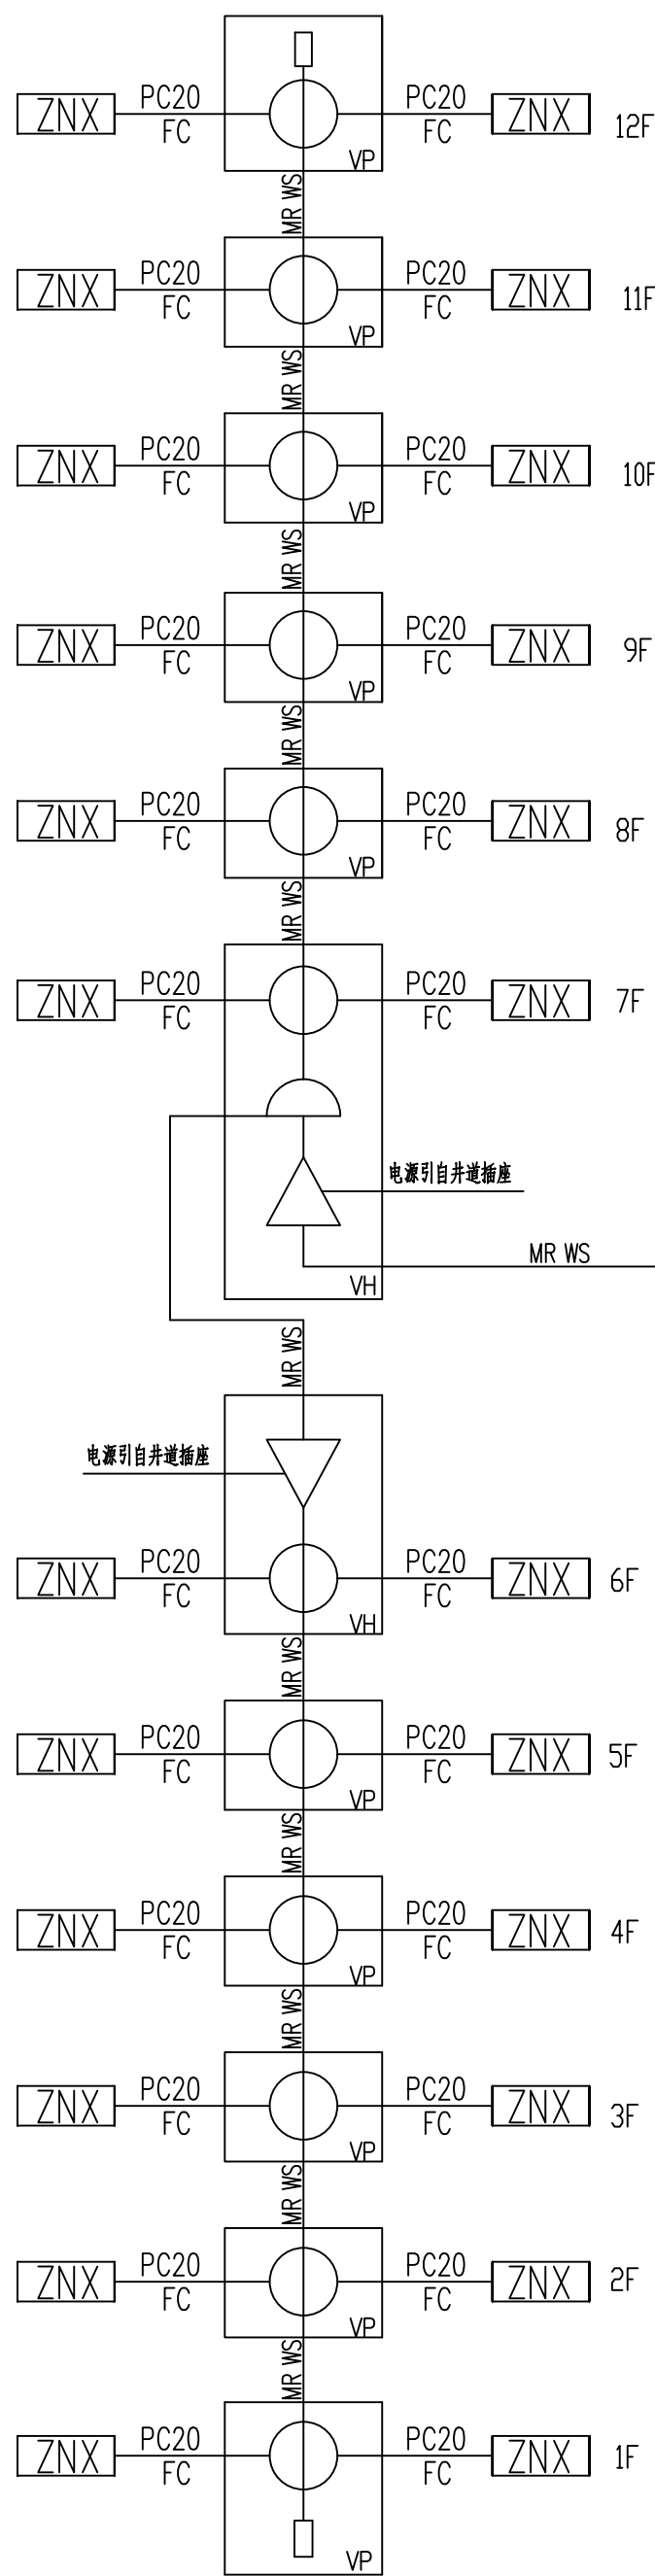
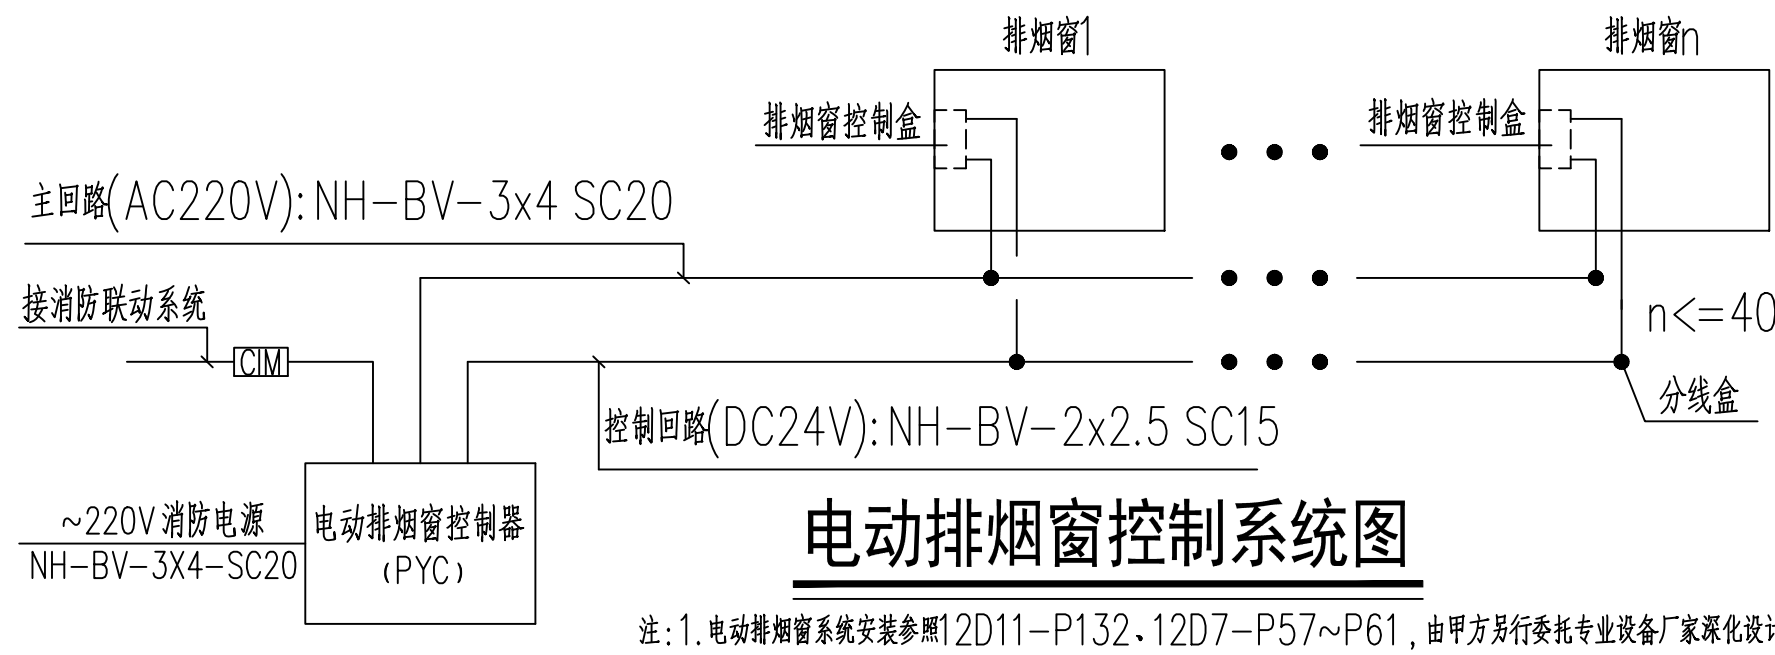




会 签	专业	姓 名	日期	专业	姓 名	日期
	建 筑			电 气		
	结 构			暖 通		
	给 排 水			动 力		

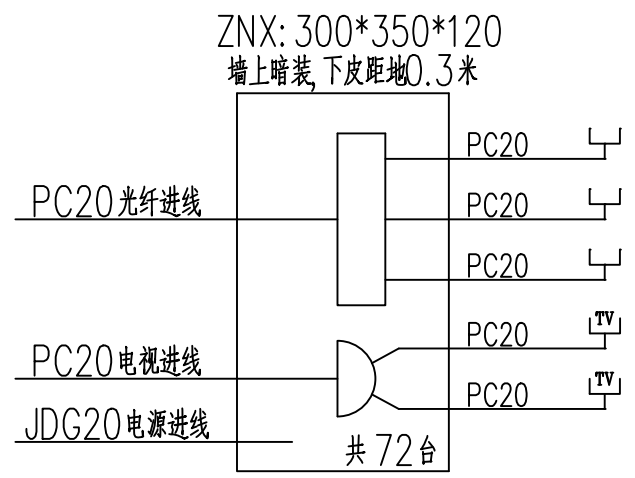

所有电子门锁发生火灾时自动解除,由小区物业中心内向对讲控制器发信号,每户安装的求助报警装置其求助报警信号应能报至监控中心。

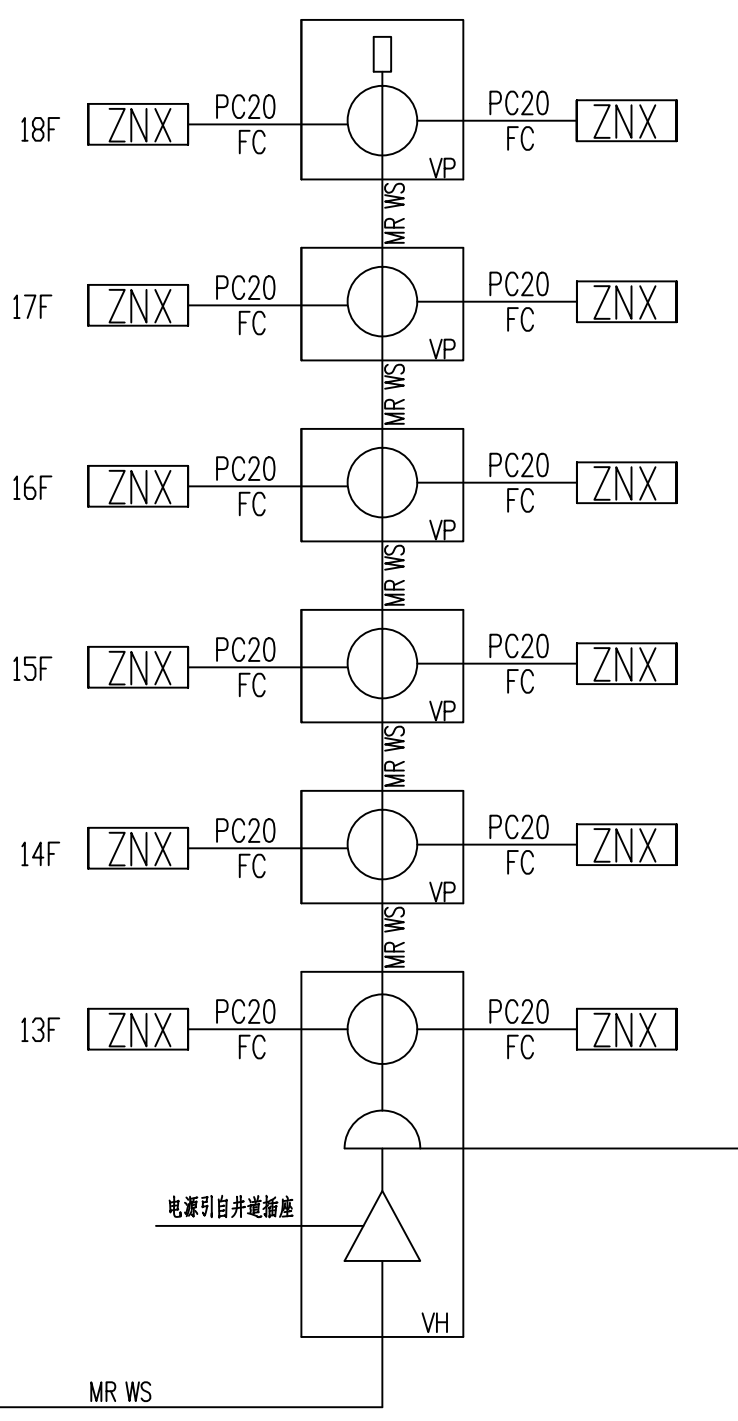

注:家居配线箱当采用220V交流电源接入箱体内电源插座时,应采取强、弱电安全隔离措施。

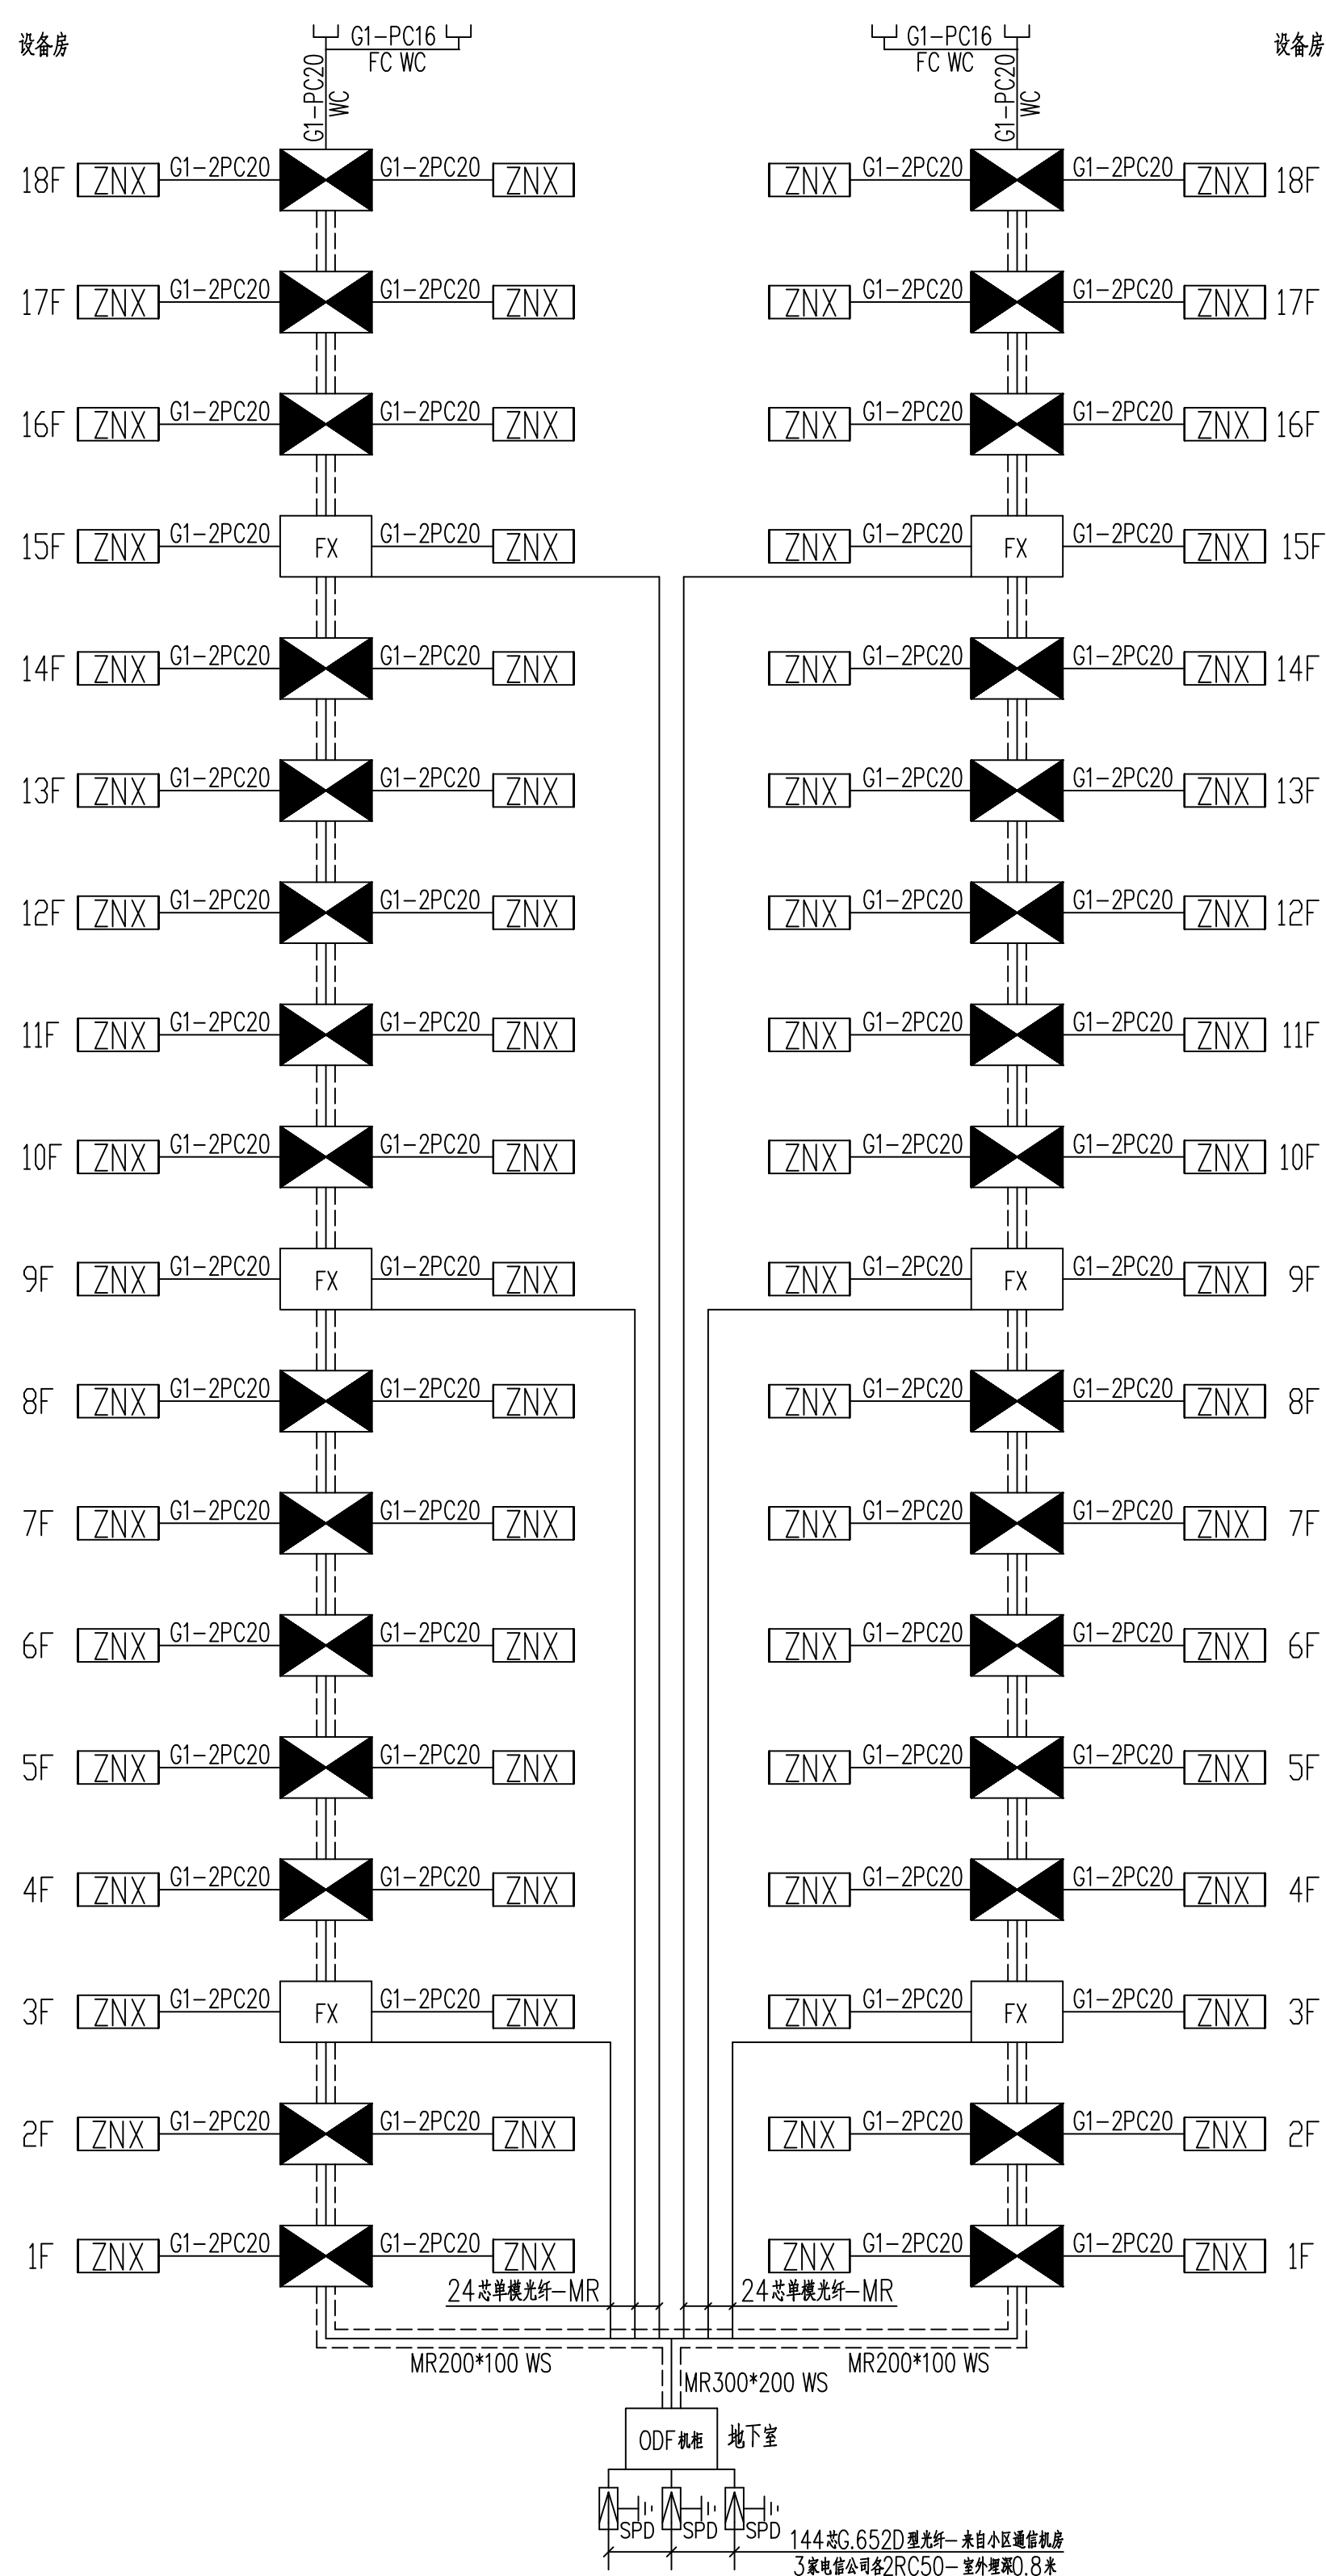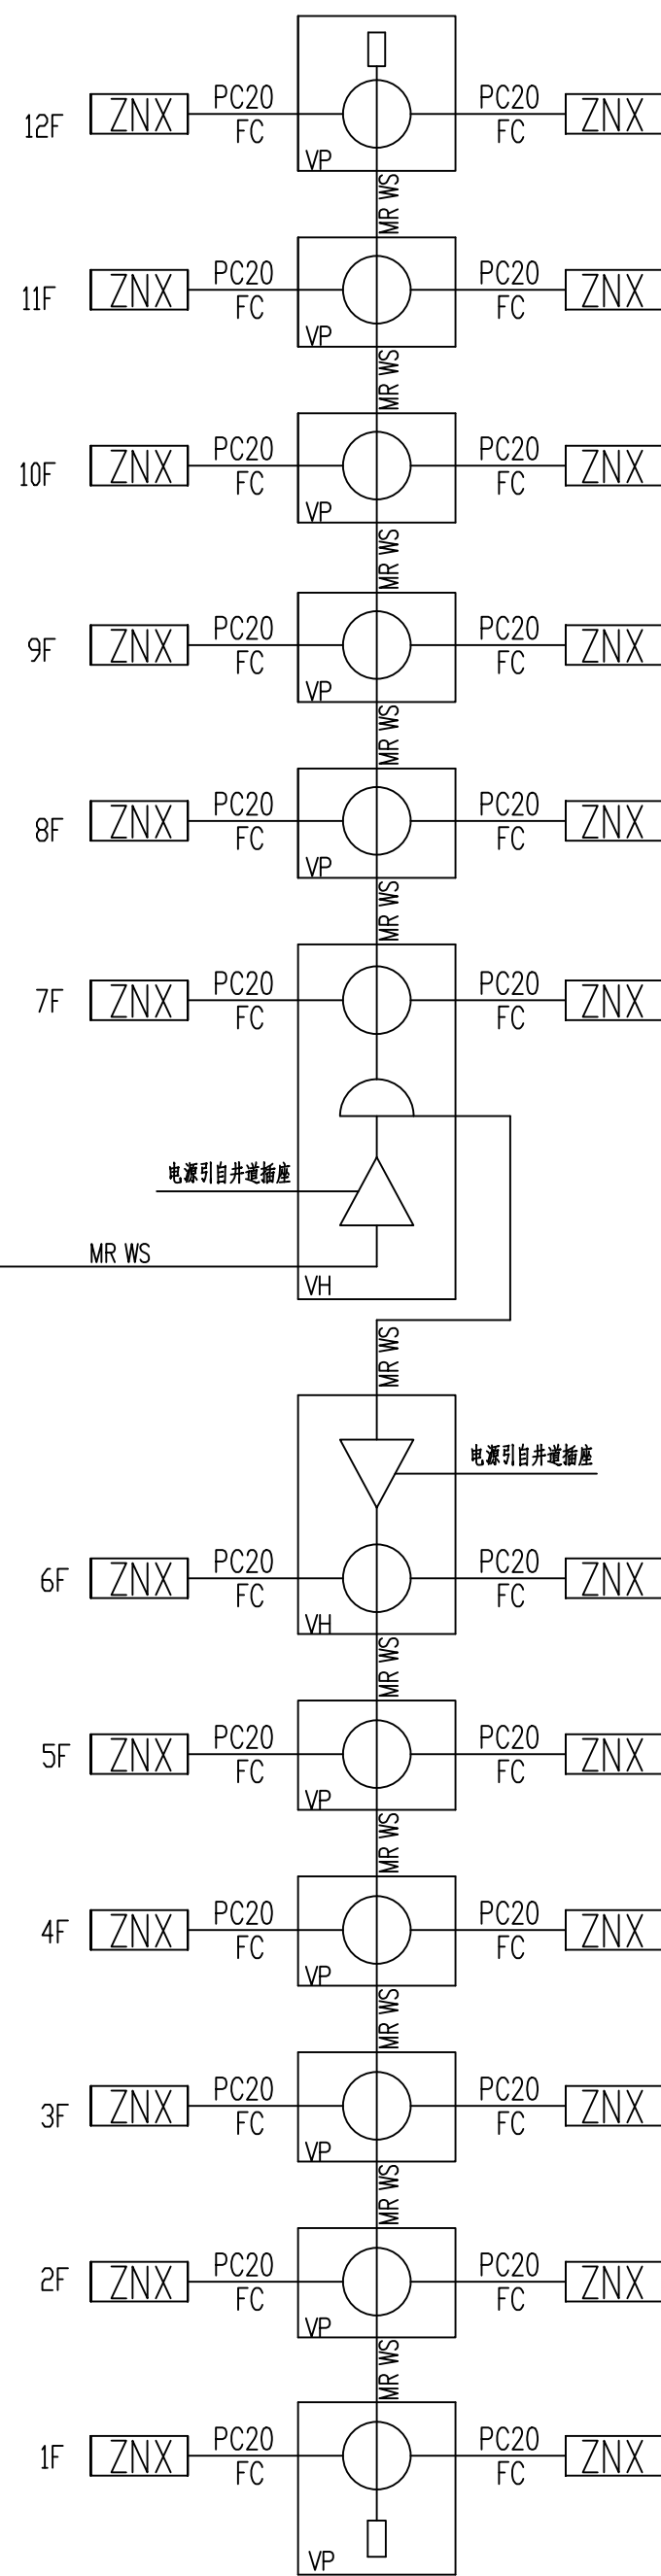

注:1.SPД参数:170TC302-DM, Un:110V; Uc:170V; Isn(8/20us):5KA,  
以产品配套参数为准,但应满足相关规范要求。  
2.网络通信插座与电源插座保持0.5米以上的距离。  
3.G1-2芯G.657A型皮线光纤。