


专业 SPECIALTY	签名 SIGNATURE	专业 SPECIALTY	签名 SIGNATURE
总图 SITE PLAN		给排水 PLUMBING	
建筑 ARCHITECTURE		暖通 MECHANICAL	
结构 STRUCTURE		电气 ELECTRICAL	

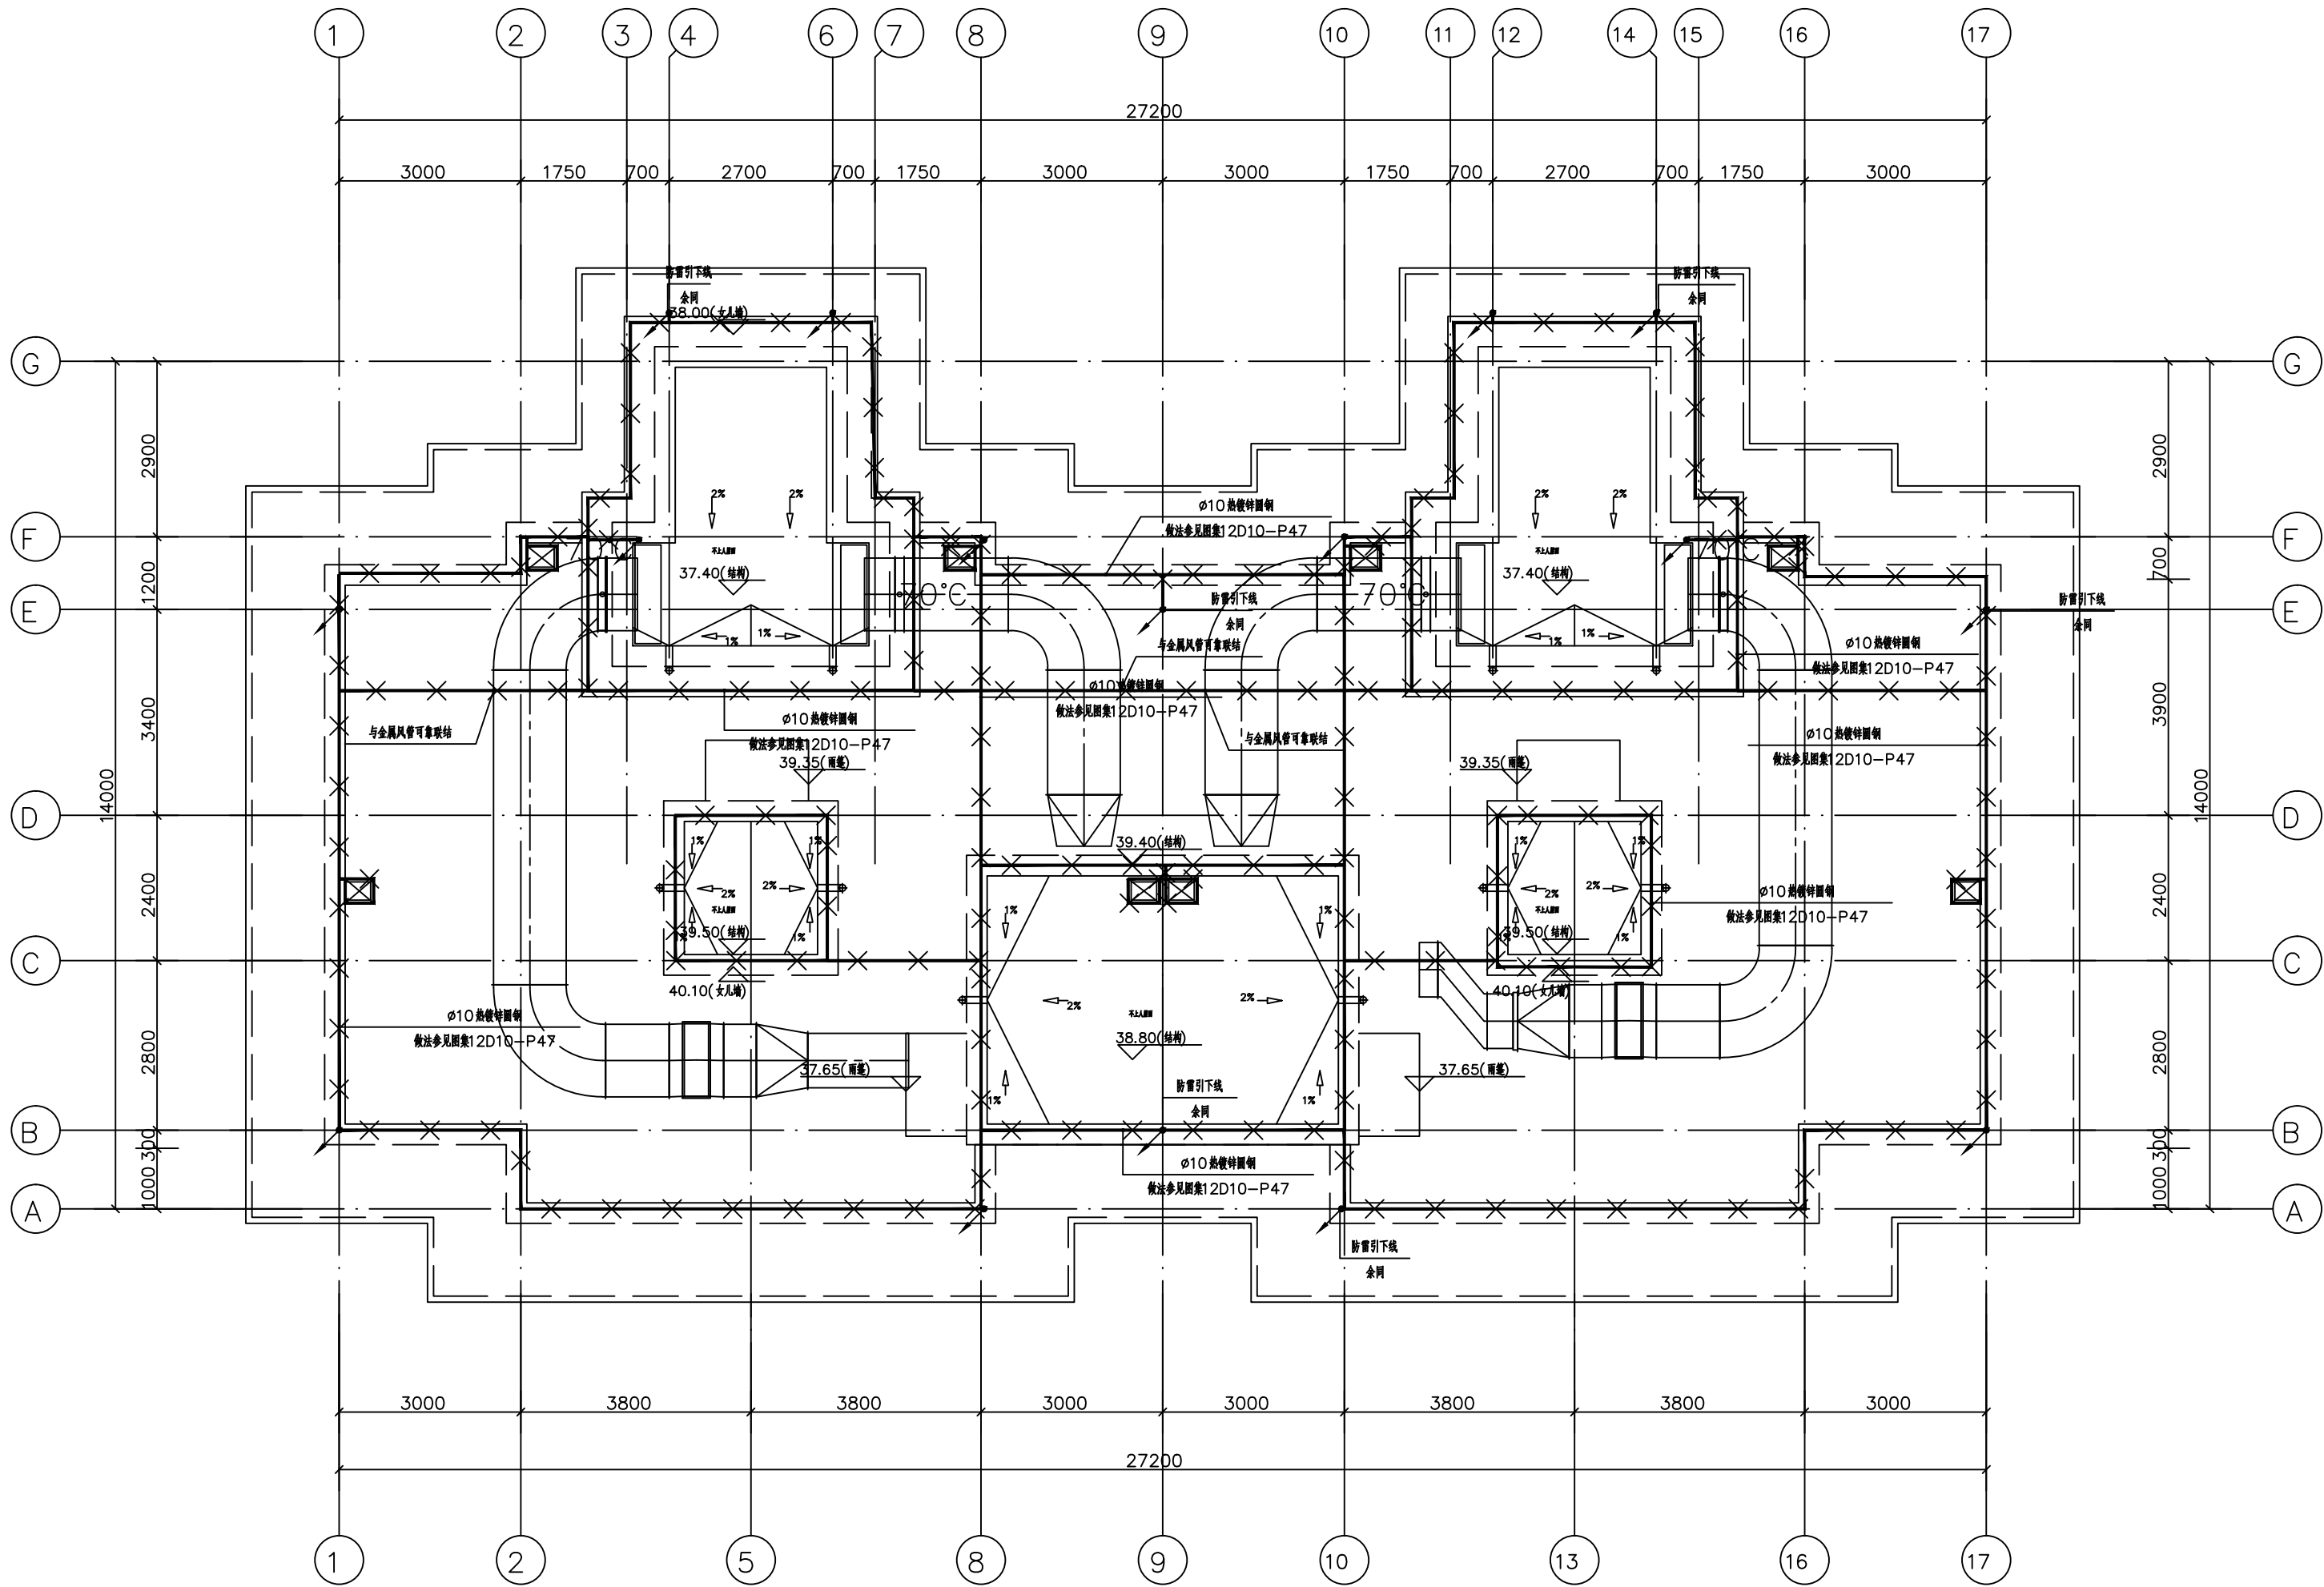

防雷平面图 1:100

注: 由屋面引出的金属管及室外埋地电缆桥架等均采用φ10 避雷针暗敷与引下线可靠联结。

年雷击计算表(矩形建筑物)		
建筑物数据	建筑物的长L(m)	27.2
	建筑物的宽W(m)	14
	建筑物的面积S(m²)	40.1
	等效面积Ae(km²)	0.0271
	建筑物属性	住宅等一般性民用建筑物
气象参数	地区	河北省廊坊市
	年平均雷暴日Td(d/a)	35.0
	年平均雷暴日Ng(次/(km².a))	3.5000
计算结果	预计雷击次数N(次/a)	0.0948
	防雷类别	第三类防雷