



会签	专业姓名	日期	专业	姓名	日期
	建筑		电气		
	结构		暖通		
	给排水		动力		

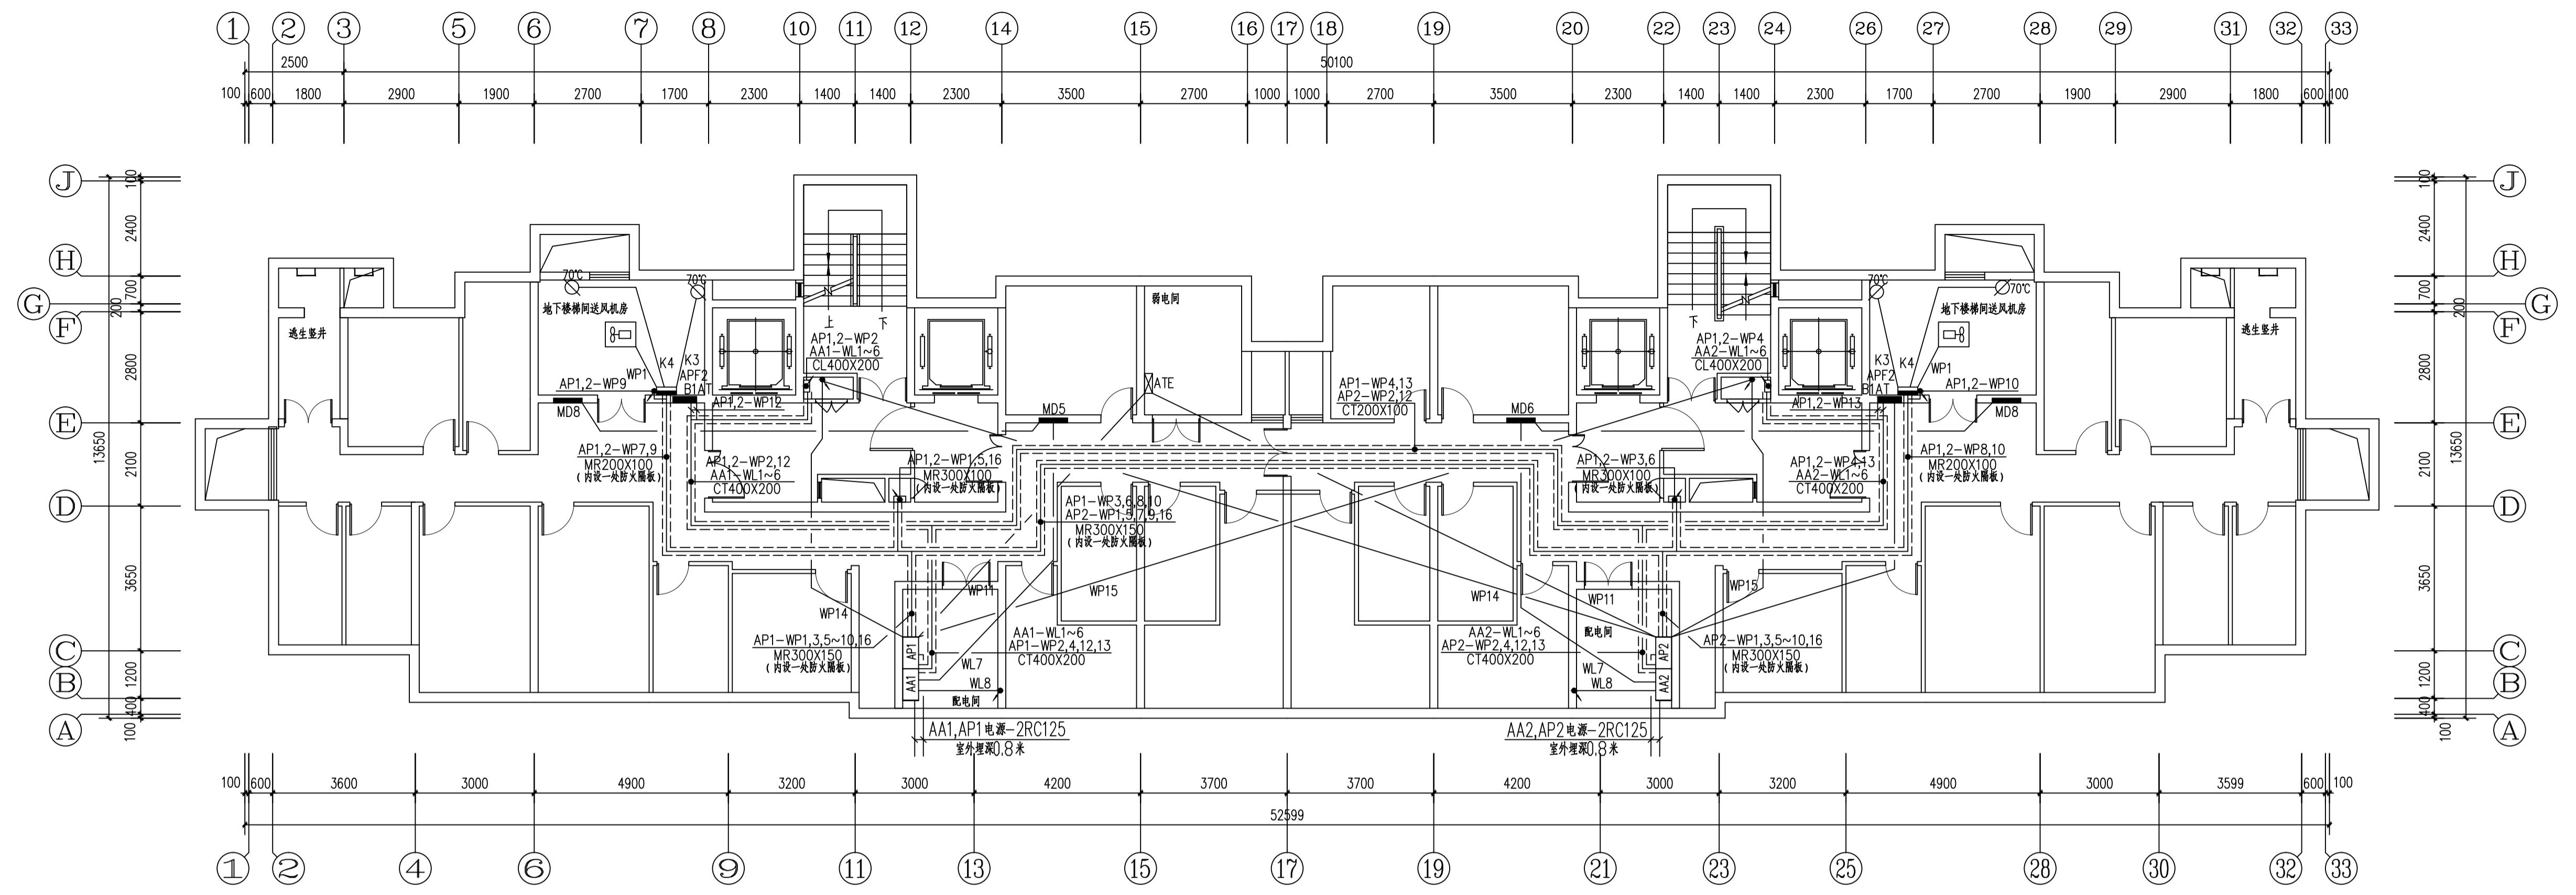

注: 1. 本图各回路导线根数, 导线型号, 穿管规格及敷设方式见系统图。
2. 直埋电缆穿墙引入做法参见12D8-P114。
3. 地下室采用槽式金属桥架(有盖板)敷设, 坚井内采用金属梯架敷设, 地地下室桥架贴梁底安装, 过梁后距顶板100mm。
4. 地地下室强弱电线槽(桥架)与水暖管道平行或交叉时, 强弱电线槽(桥架)在水暖管道上方敷设。
5. 未标注房间功能为储藏间。

地下一层电力干线平面图 1:100

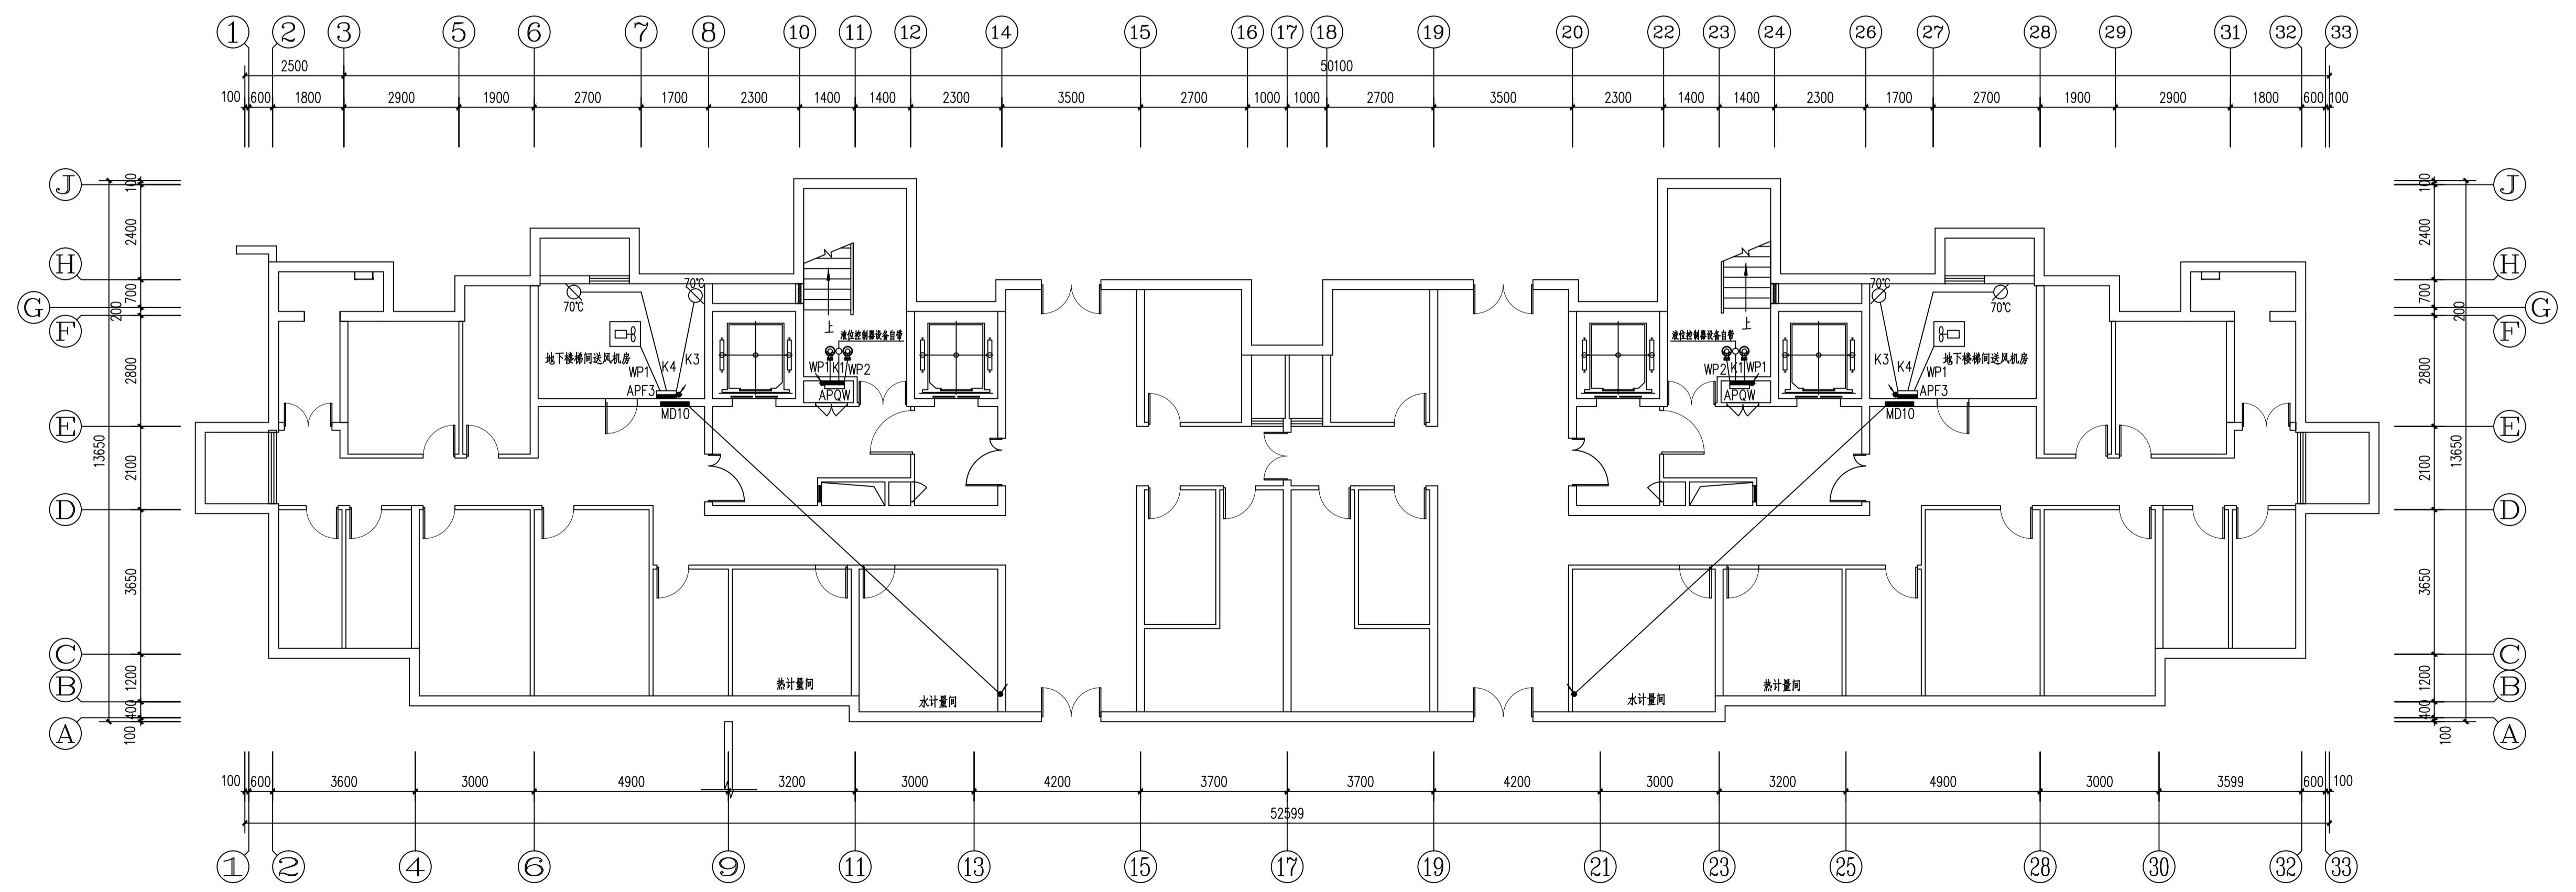

注: 1. 本图各回路导线根数, 导线型号, 穿管规格及敷设方式见系统图。
2. 未标注房间功能为储藏间。

地下二层电力干线平面图 1:100