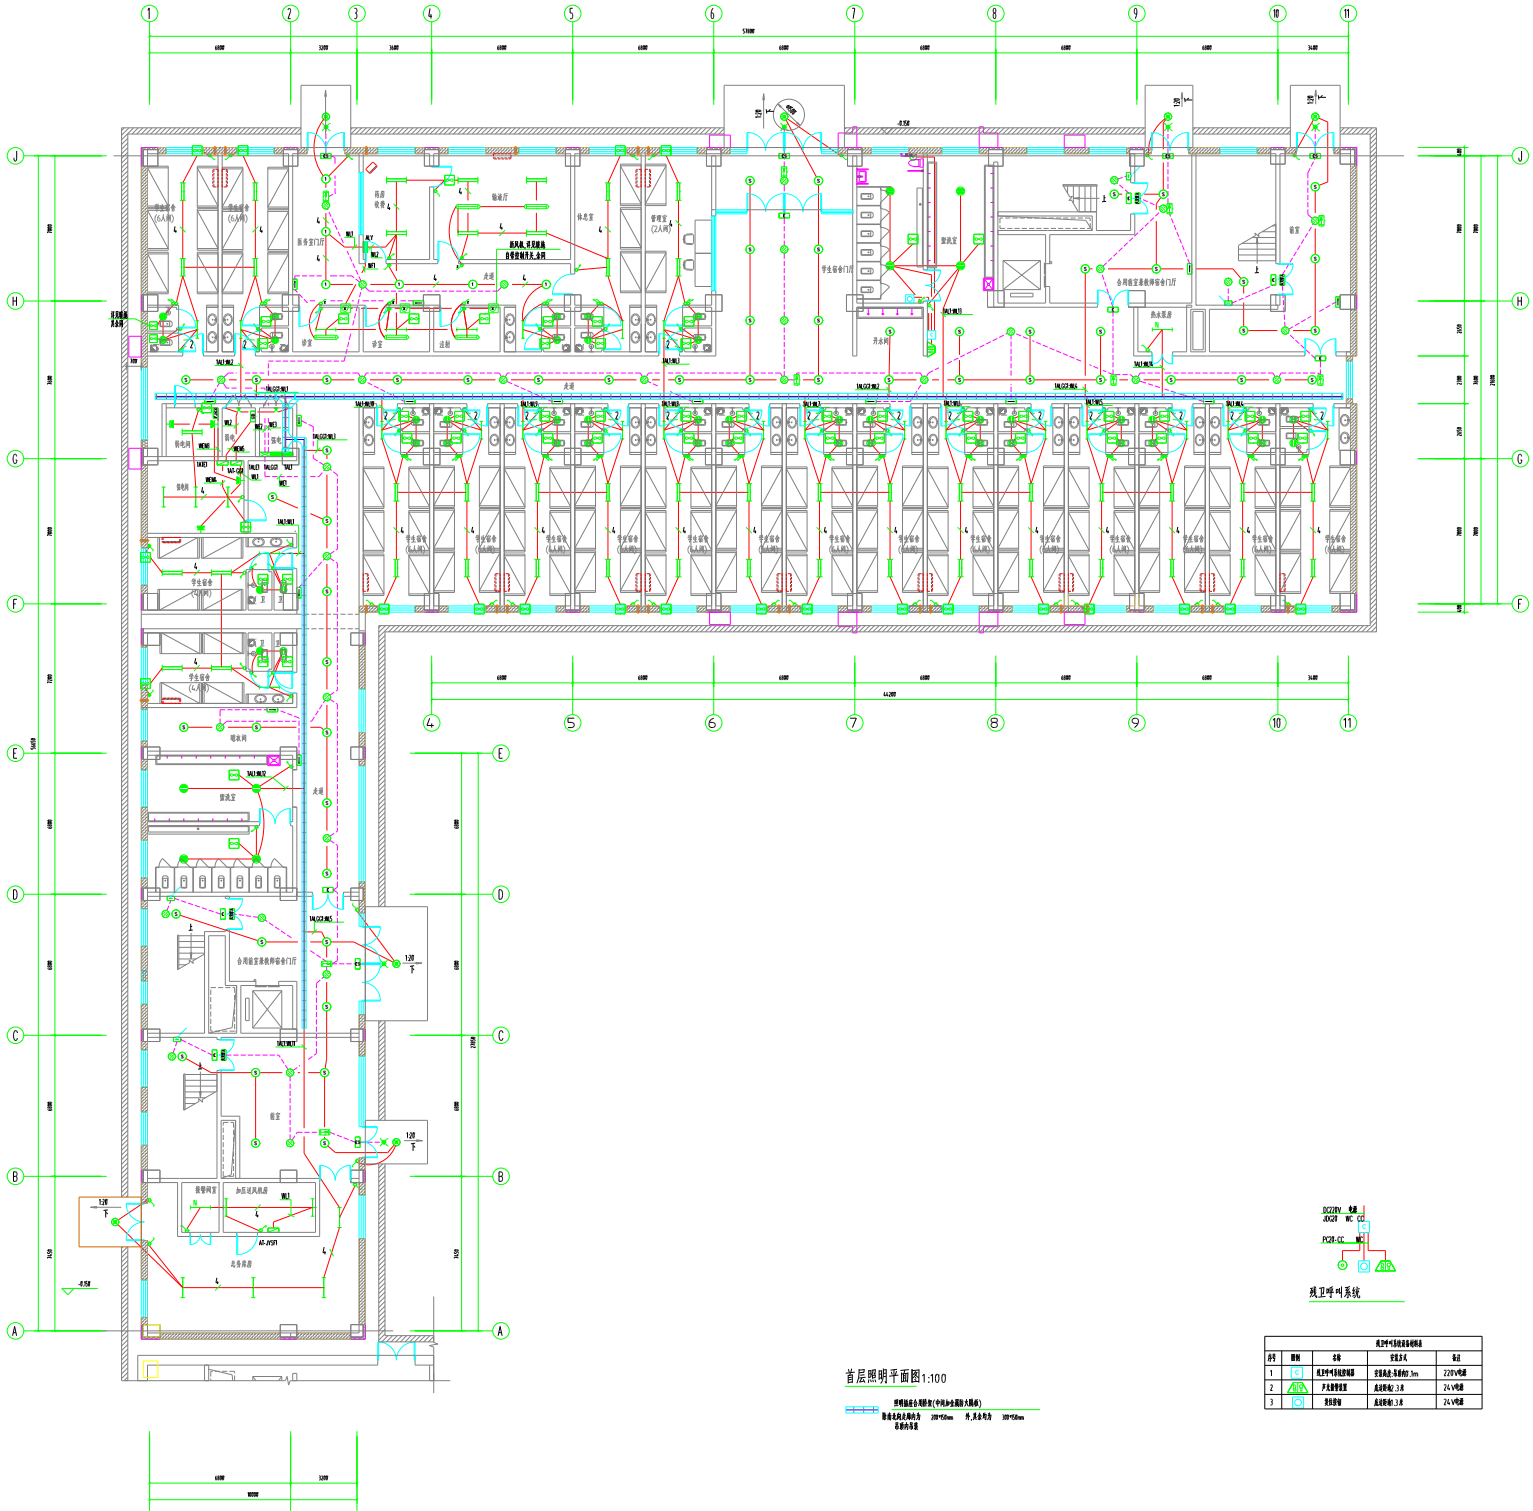

首层照明平面图1:100

残卫呼叫系统

残卫呼叫系统设备明细表				
序号	图例	名称	安装方式	备注
1		残卫呼叫系统控制器	安装高度:距地0.3m	220V电源
2		声光警报装置	高度距地2.2米	24V电源
3		复位按钮	高度距地1.3米	24V电源