

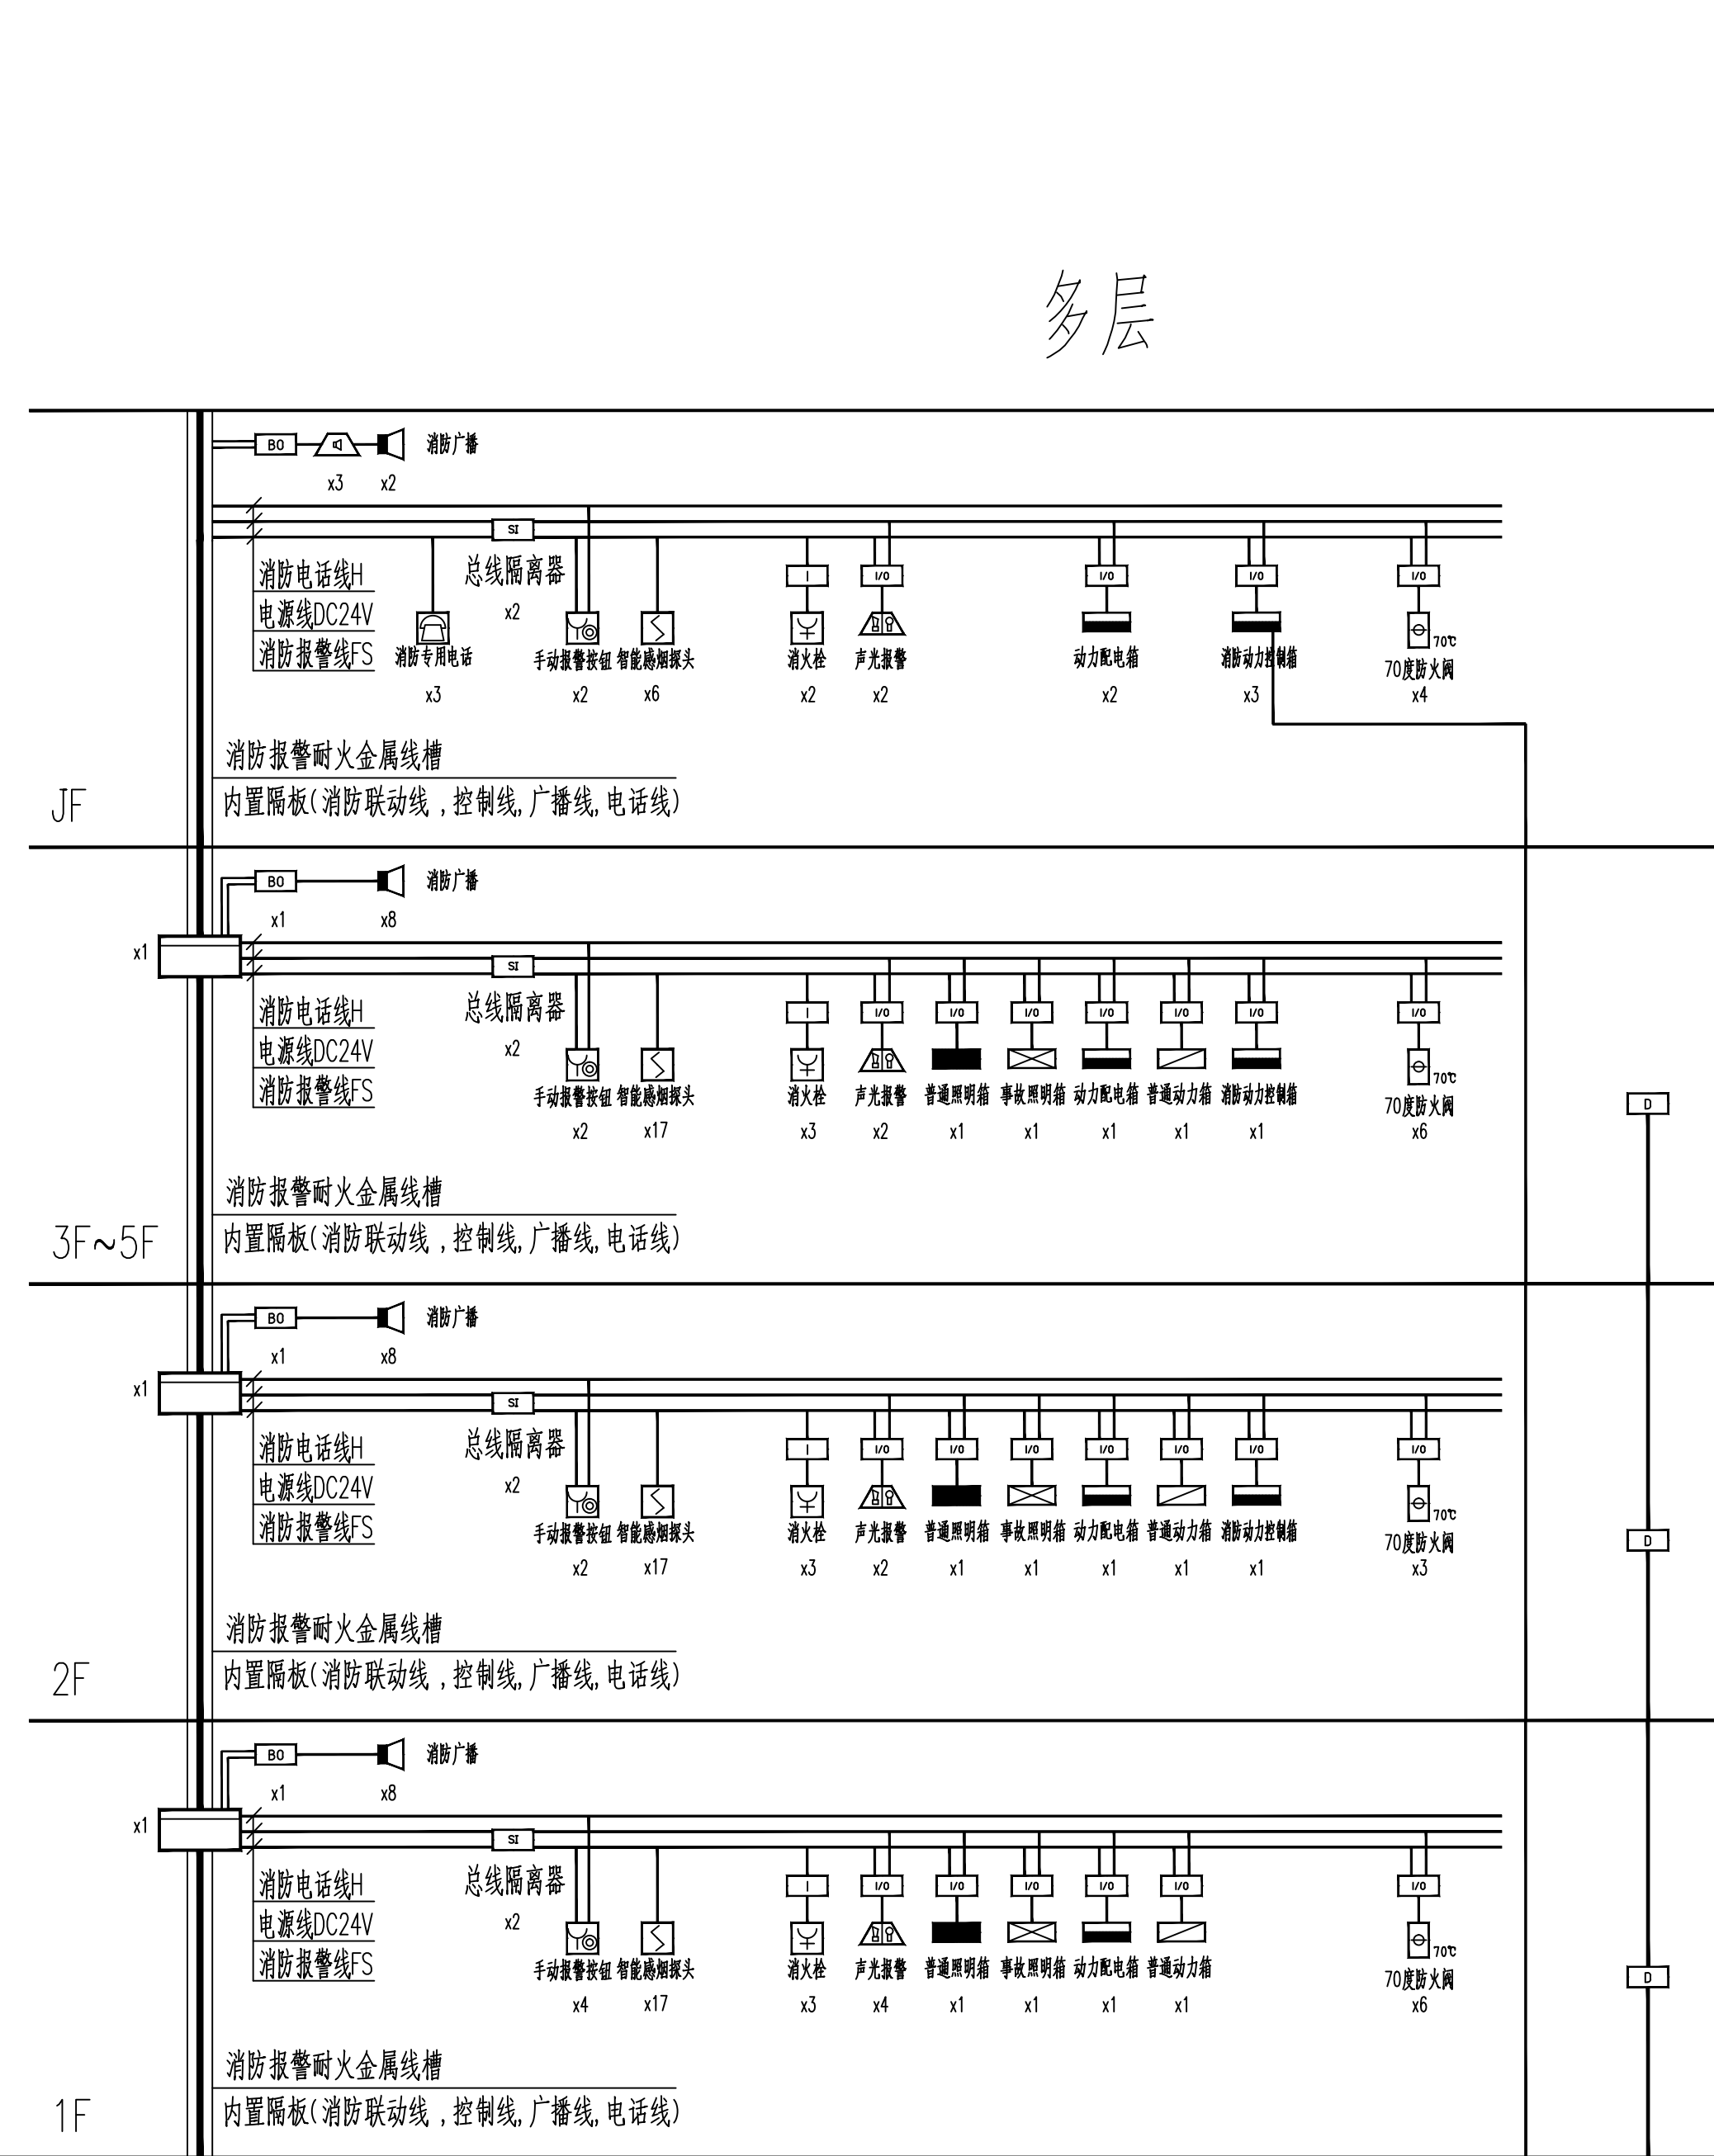


高层

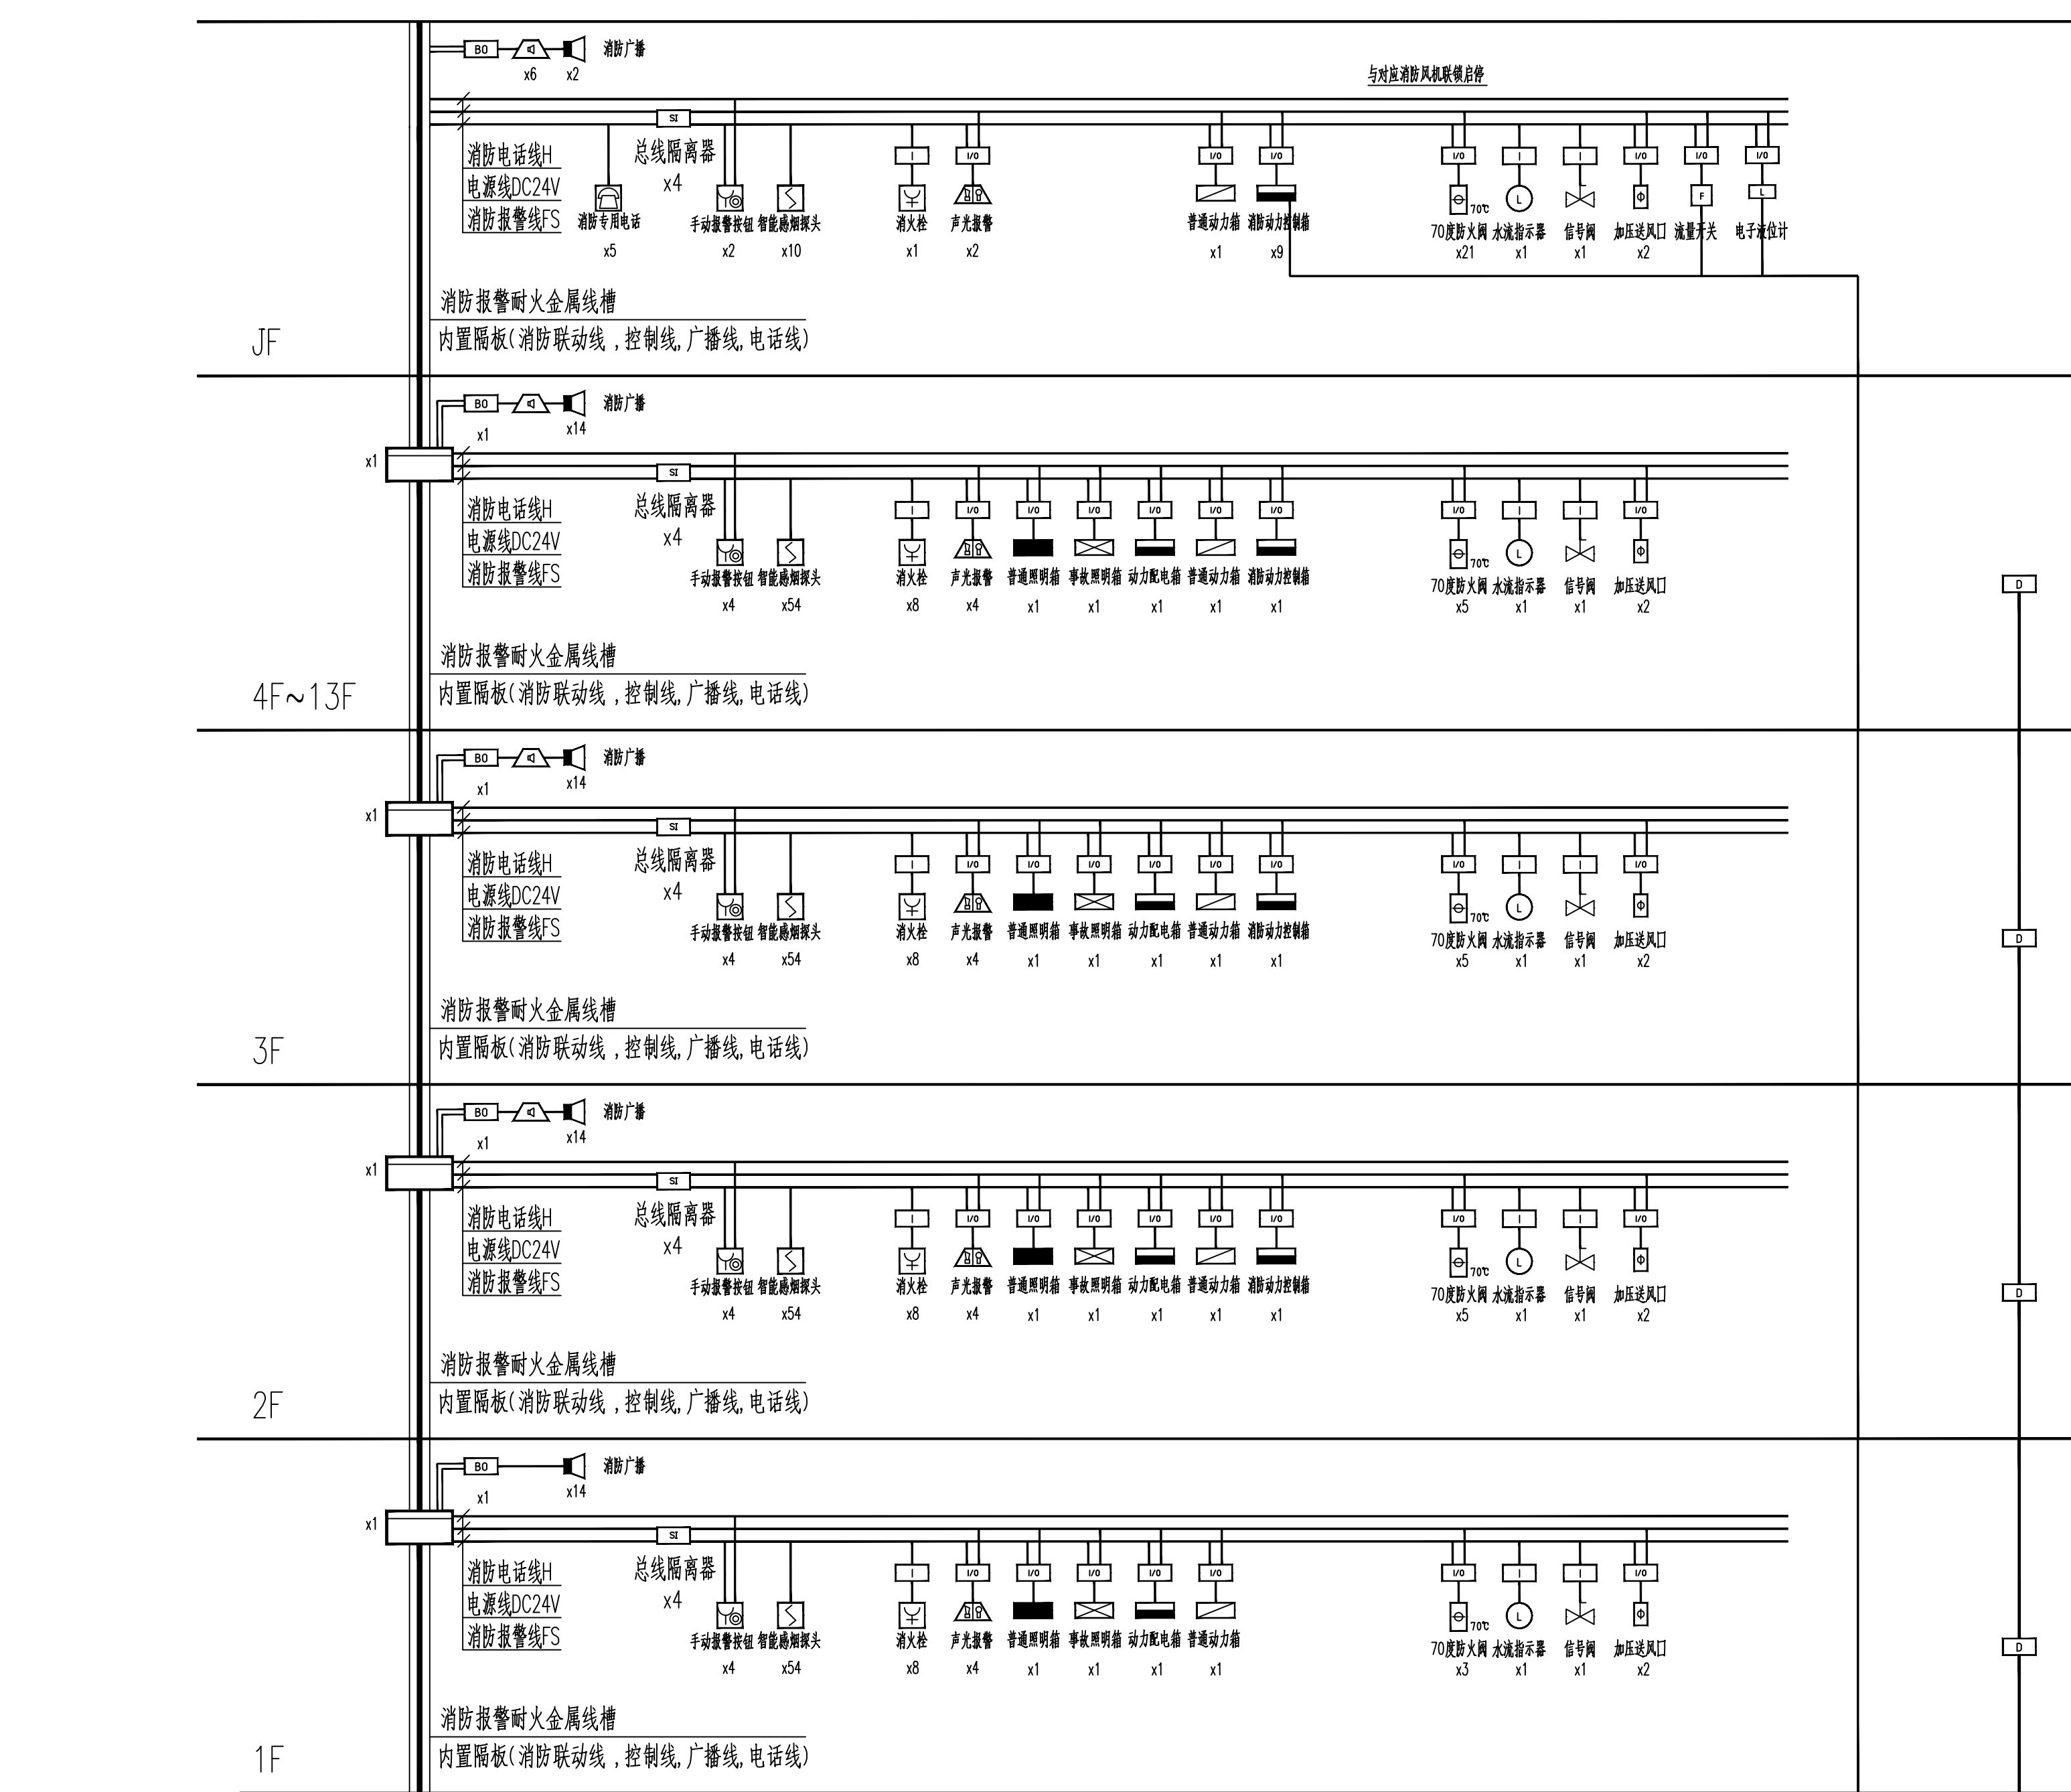


多层

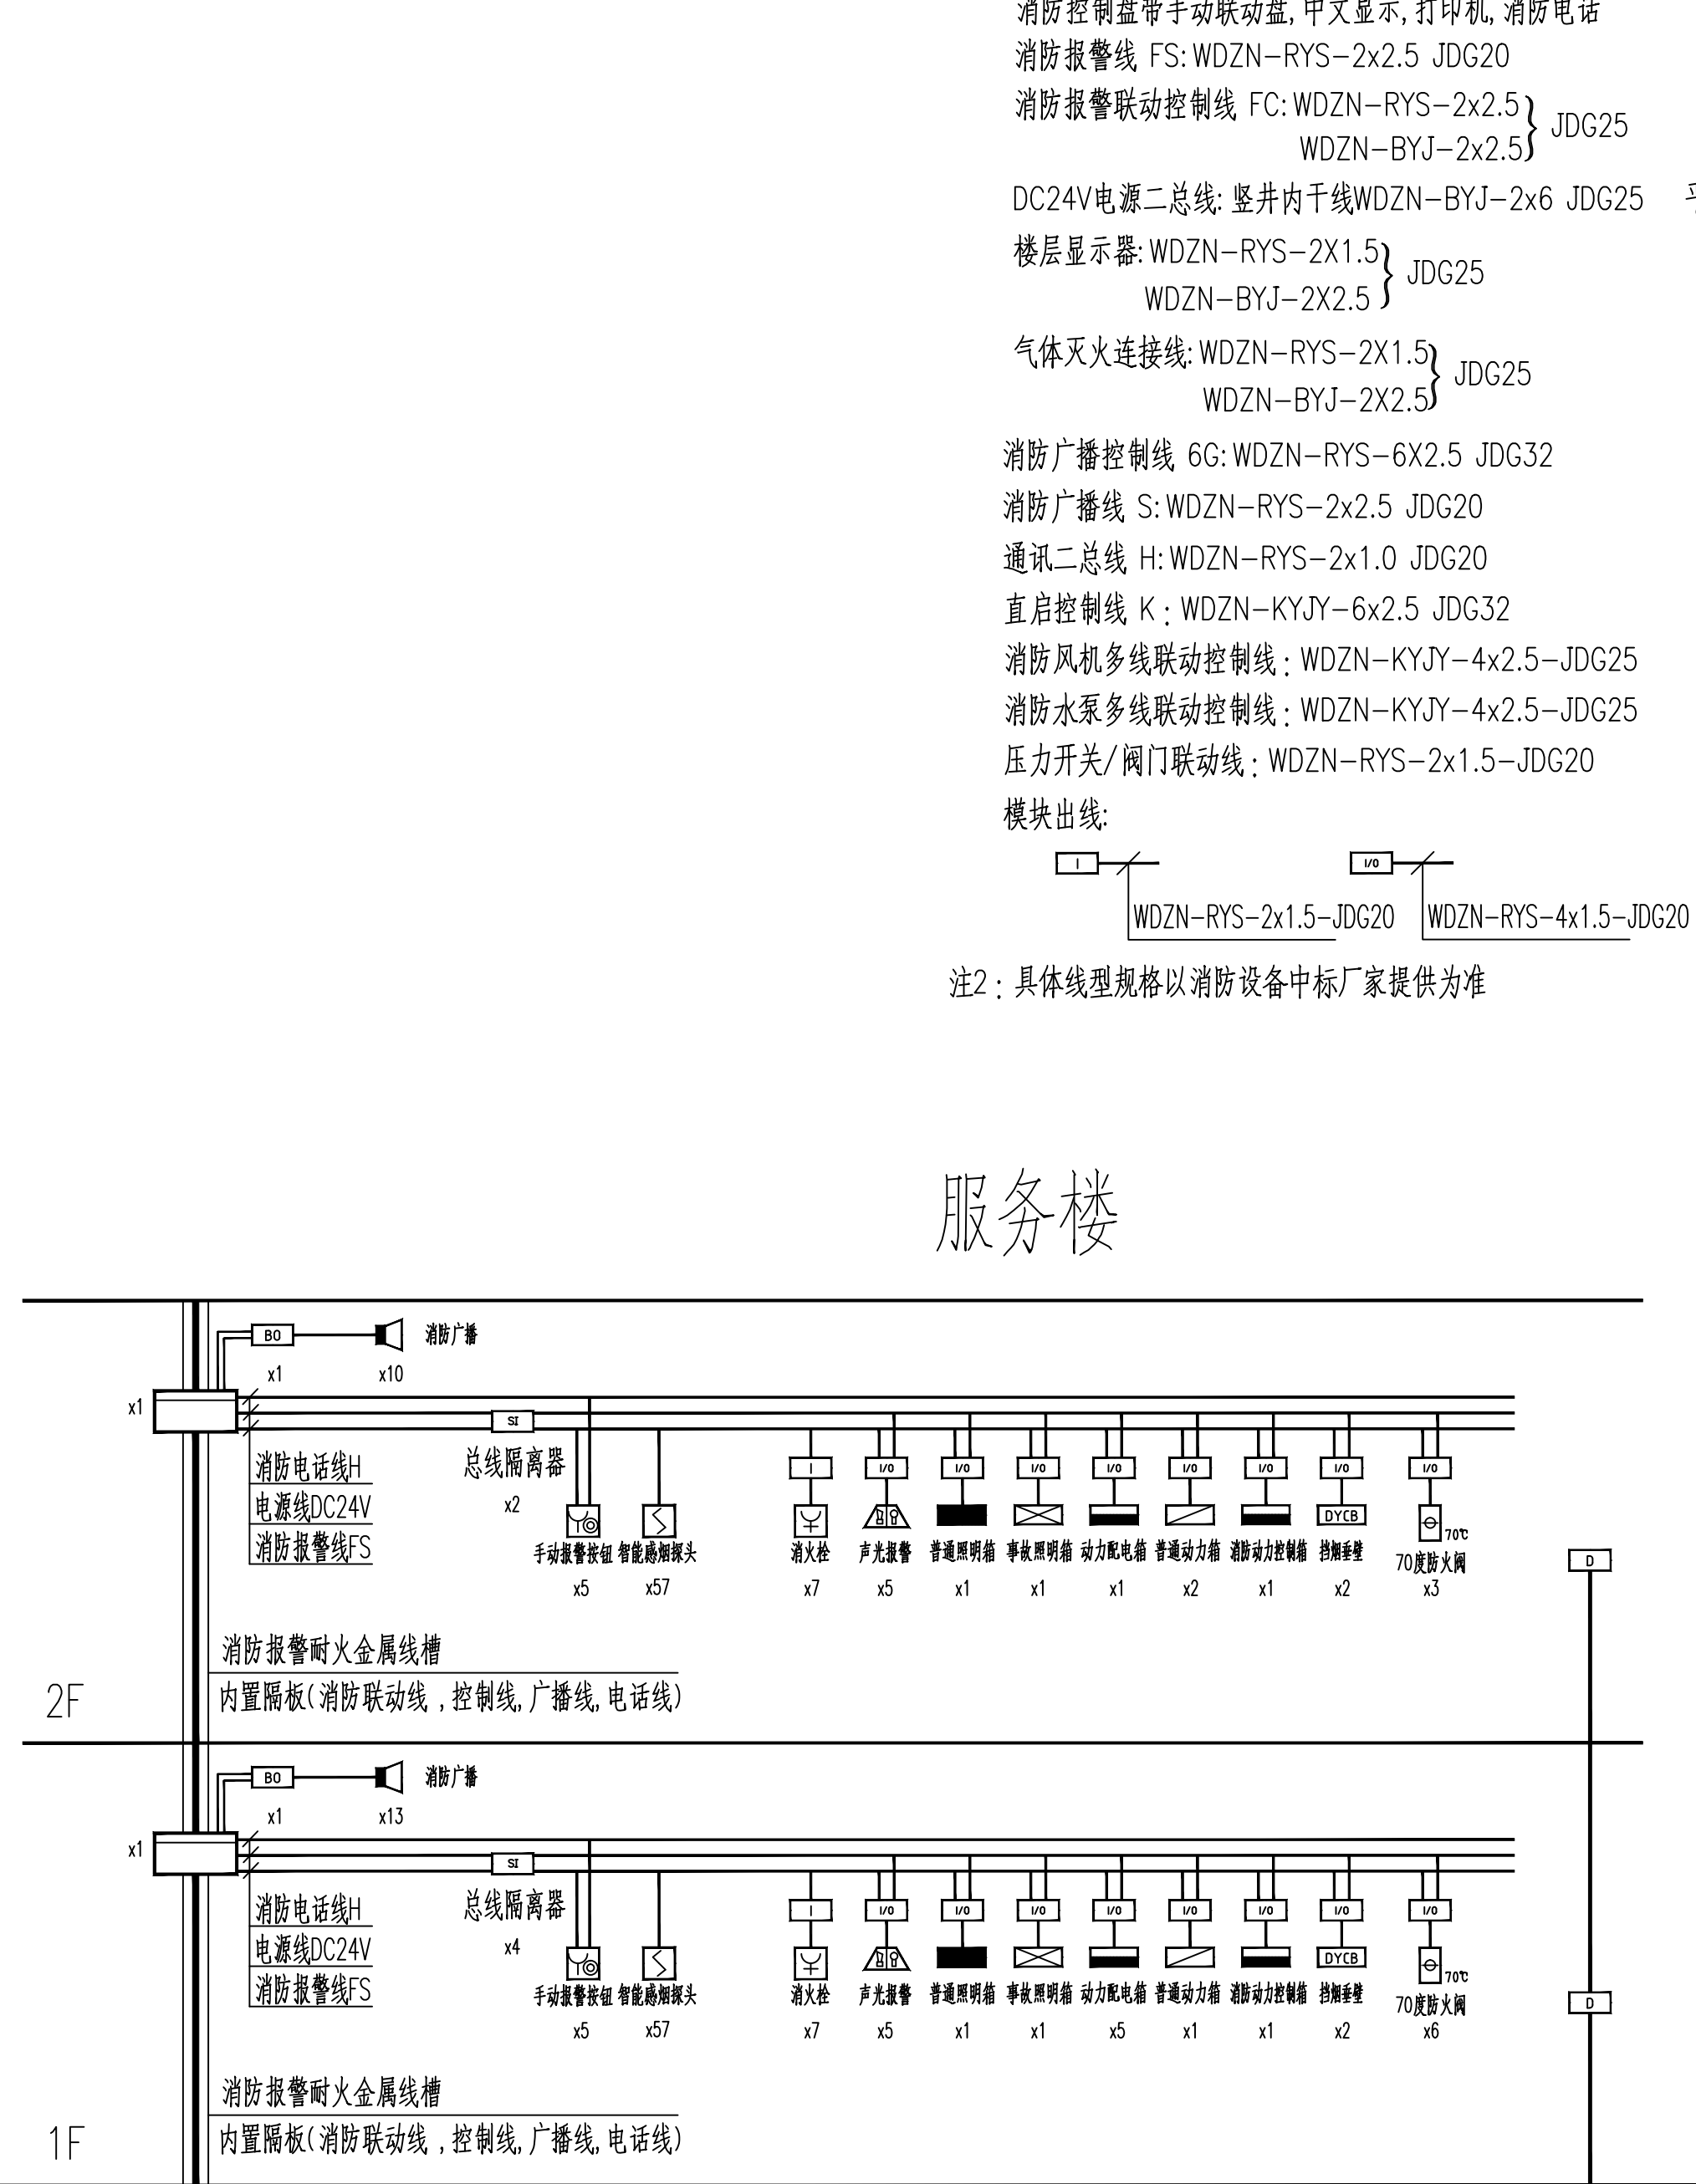

注：1、每只总线回路报警设备保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等消防设备的总数不应超过32点；
2、总线穿越防火分区时，应在穿越处设置总线分隔器与总线回路隔离器；
3、总线回路隔离器数量及位置详见消防平面布置图。
消防控制室带手动控制盘，中央显示、打印、电话、消防电话报警线 FS: WZDN-RYS-2x2.5 JGD20
消防报警联动控制线 FC: WZDN-RYS-2x2.5 } JGD25
WZDN-BYJ-2x2.5 }
DC24V电源二总线 暨井由干线WZDN-BYJ-2x6 JGD25 平面无线 WZDN-BYJ-2x2.5 JGD20
楼层显示器 WZDN-RYS-2X1.5 JGD25
WZDN-BYJ-2X2.5 }
气体灭火连接线 WZDN-RYS-2X1.5 JGD25
WZDN-BYJ-2X2.5 }
消防广播控制线 6G: WZDN-RYS-6X2.5 JGD32
消防广播线 S: WZDN-RYS-2x2.5 JGD20
通讯二总线 H: WZDN-RYS-2x1.0 JGD20
直启控制线 K: WZDN-KYJY-6x2.5 JGD32
消防风机多线联动控制线: WZDN-KYJY-4x2.5-JGD25
消防水泵多线联动控制线: WZDN-KYJY-4x2.5-JGD25
压力开关/阀门联动线: WZDN-RYS-2x1.5-JGD20
模块出线:

注2:具体线型规格以消防设备中标厂家提供为准

服务楼

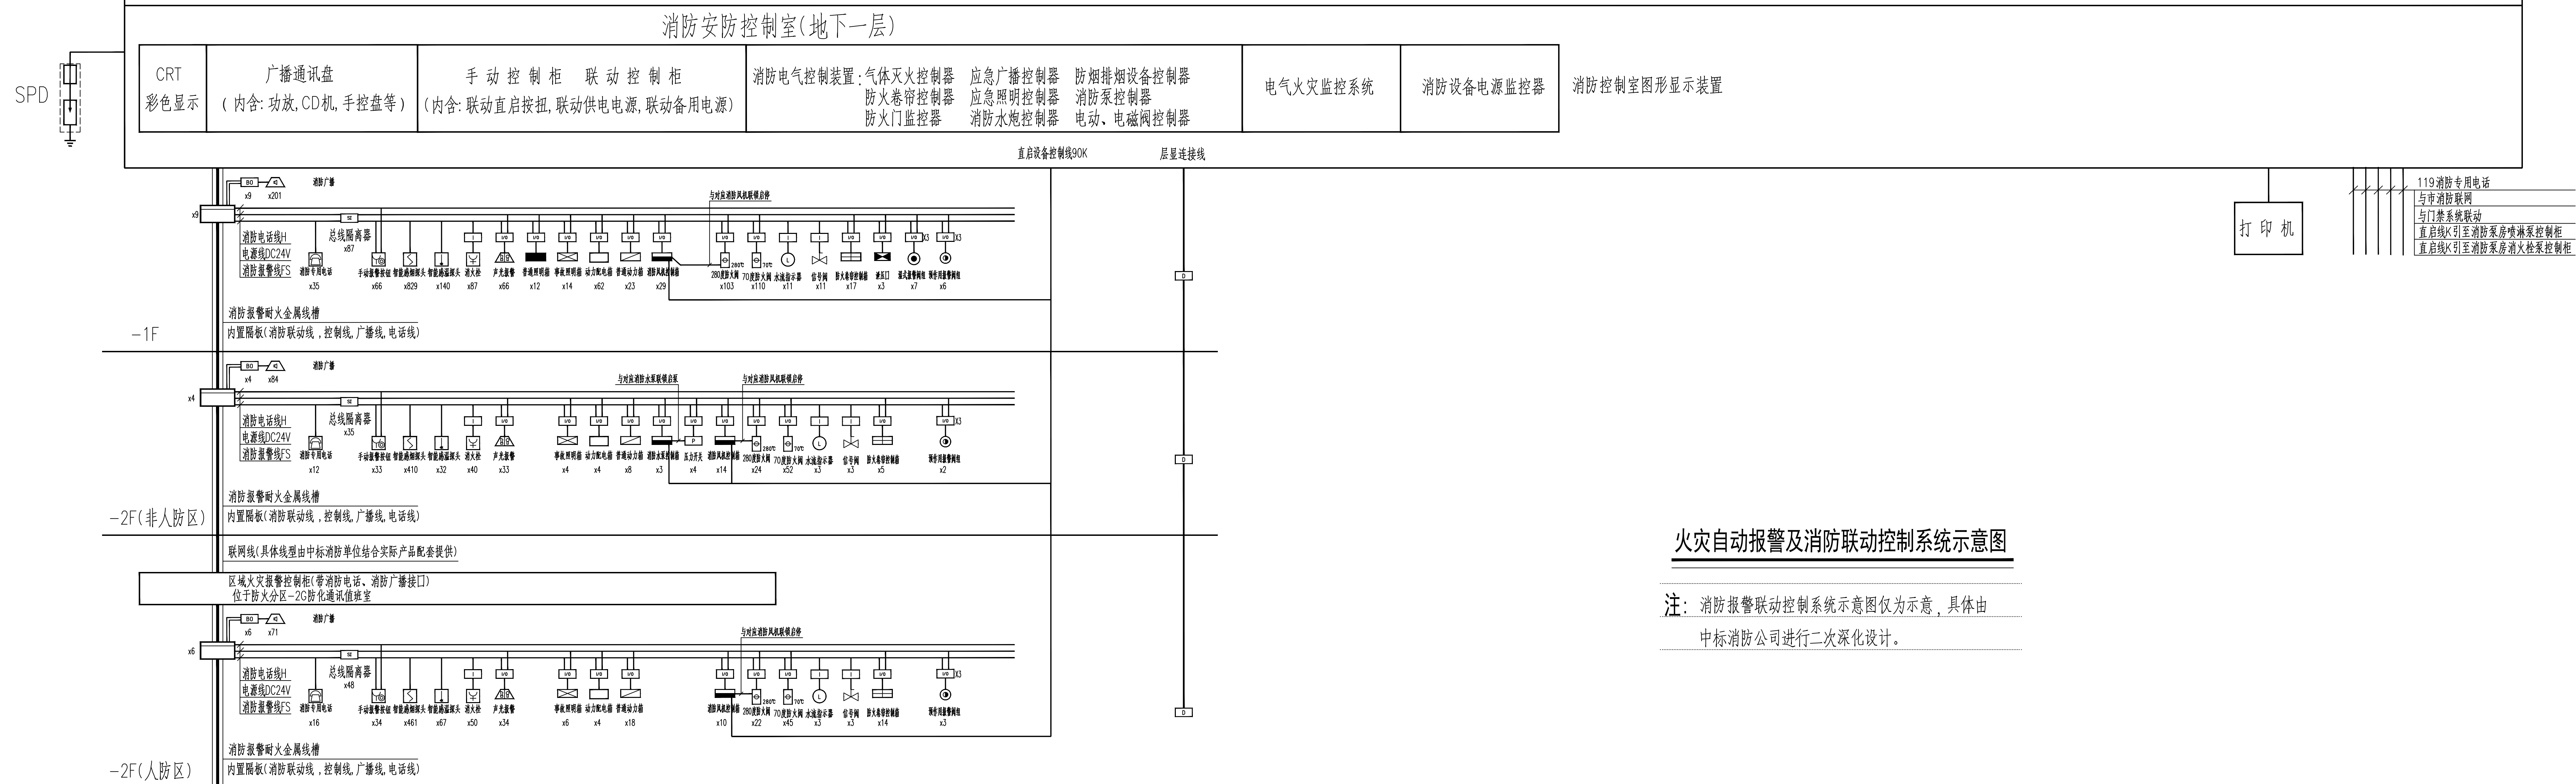

火灾自动报警及消防联动控制系统示意图

注：消防报警联动控制系统示意图仅为示意，具体由
中标消防公司进行二次深化设计。