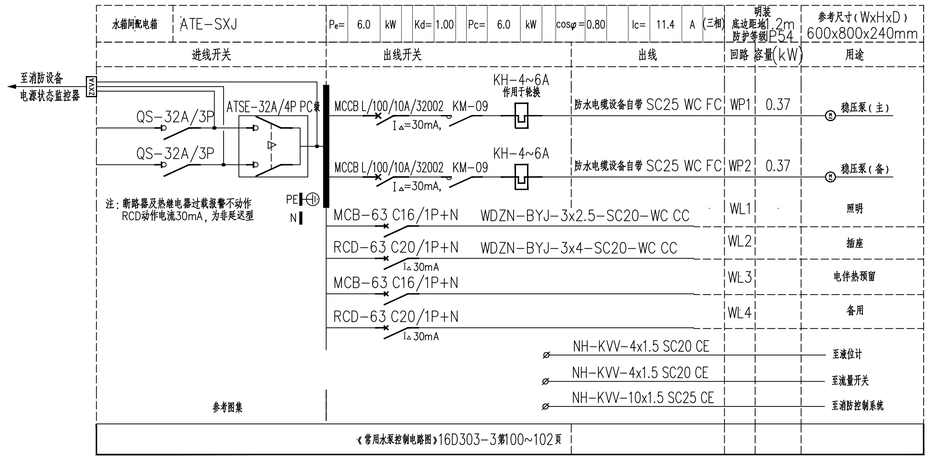

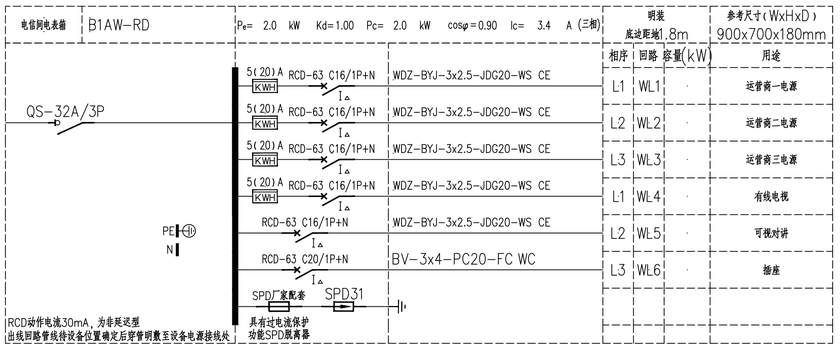

电源浪涌保护器参数明细表

低压配电系统接地型式	TN-C-S							建筑物电子信息系统雷电防护等级	D级
级别	编号	接线形式	试验类型	波形(μS)	In(kA) Iimp(kA)	Up(kV)	Uc(V)	安装位置	
第一级	SPD11	3P	Ⅰ	10/350	Iimp≥12.5	≤2.5	≥253V	进线总箱	
第一级	SPD12	4P	Ⅱ	8/20	In≥20	≤2.5	≥253V	泛光照明配电箱、室外用电设备配电箱等	
第二级	SPD22	4P	Ⅱ	8/20	In≥15	≤1.2	≥253V	电梯配电箱、弱电中心机房配电箱	
第三级	SPD31	4P	Ⅱ	8/20	In≥5	≤1.2	≥253V	电信阀配电箱	

配电系统图四