


| | | | |
|------------------|---------------|----------------|----------------|
| 专业: SPECIALTY | 签名: SIGNATURE | 专业: SPECIALTY | 签名: SIGNATURE |
| 总图: SITE PLAN | 给排水: PLUMBING | 暖通: MECHANICAL | 电气: ELECTRICAL |
| 建筑: ARCHITECTURE | | | |
| 结构: STRUCTURE | | | |

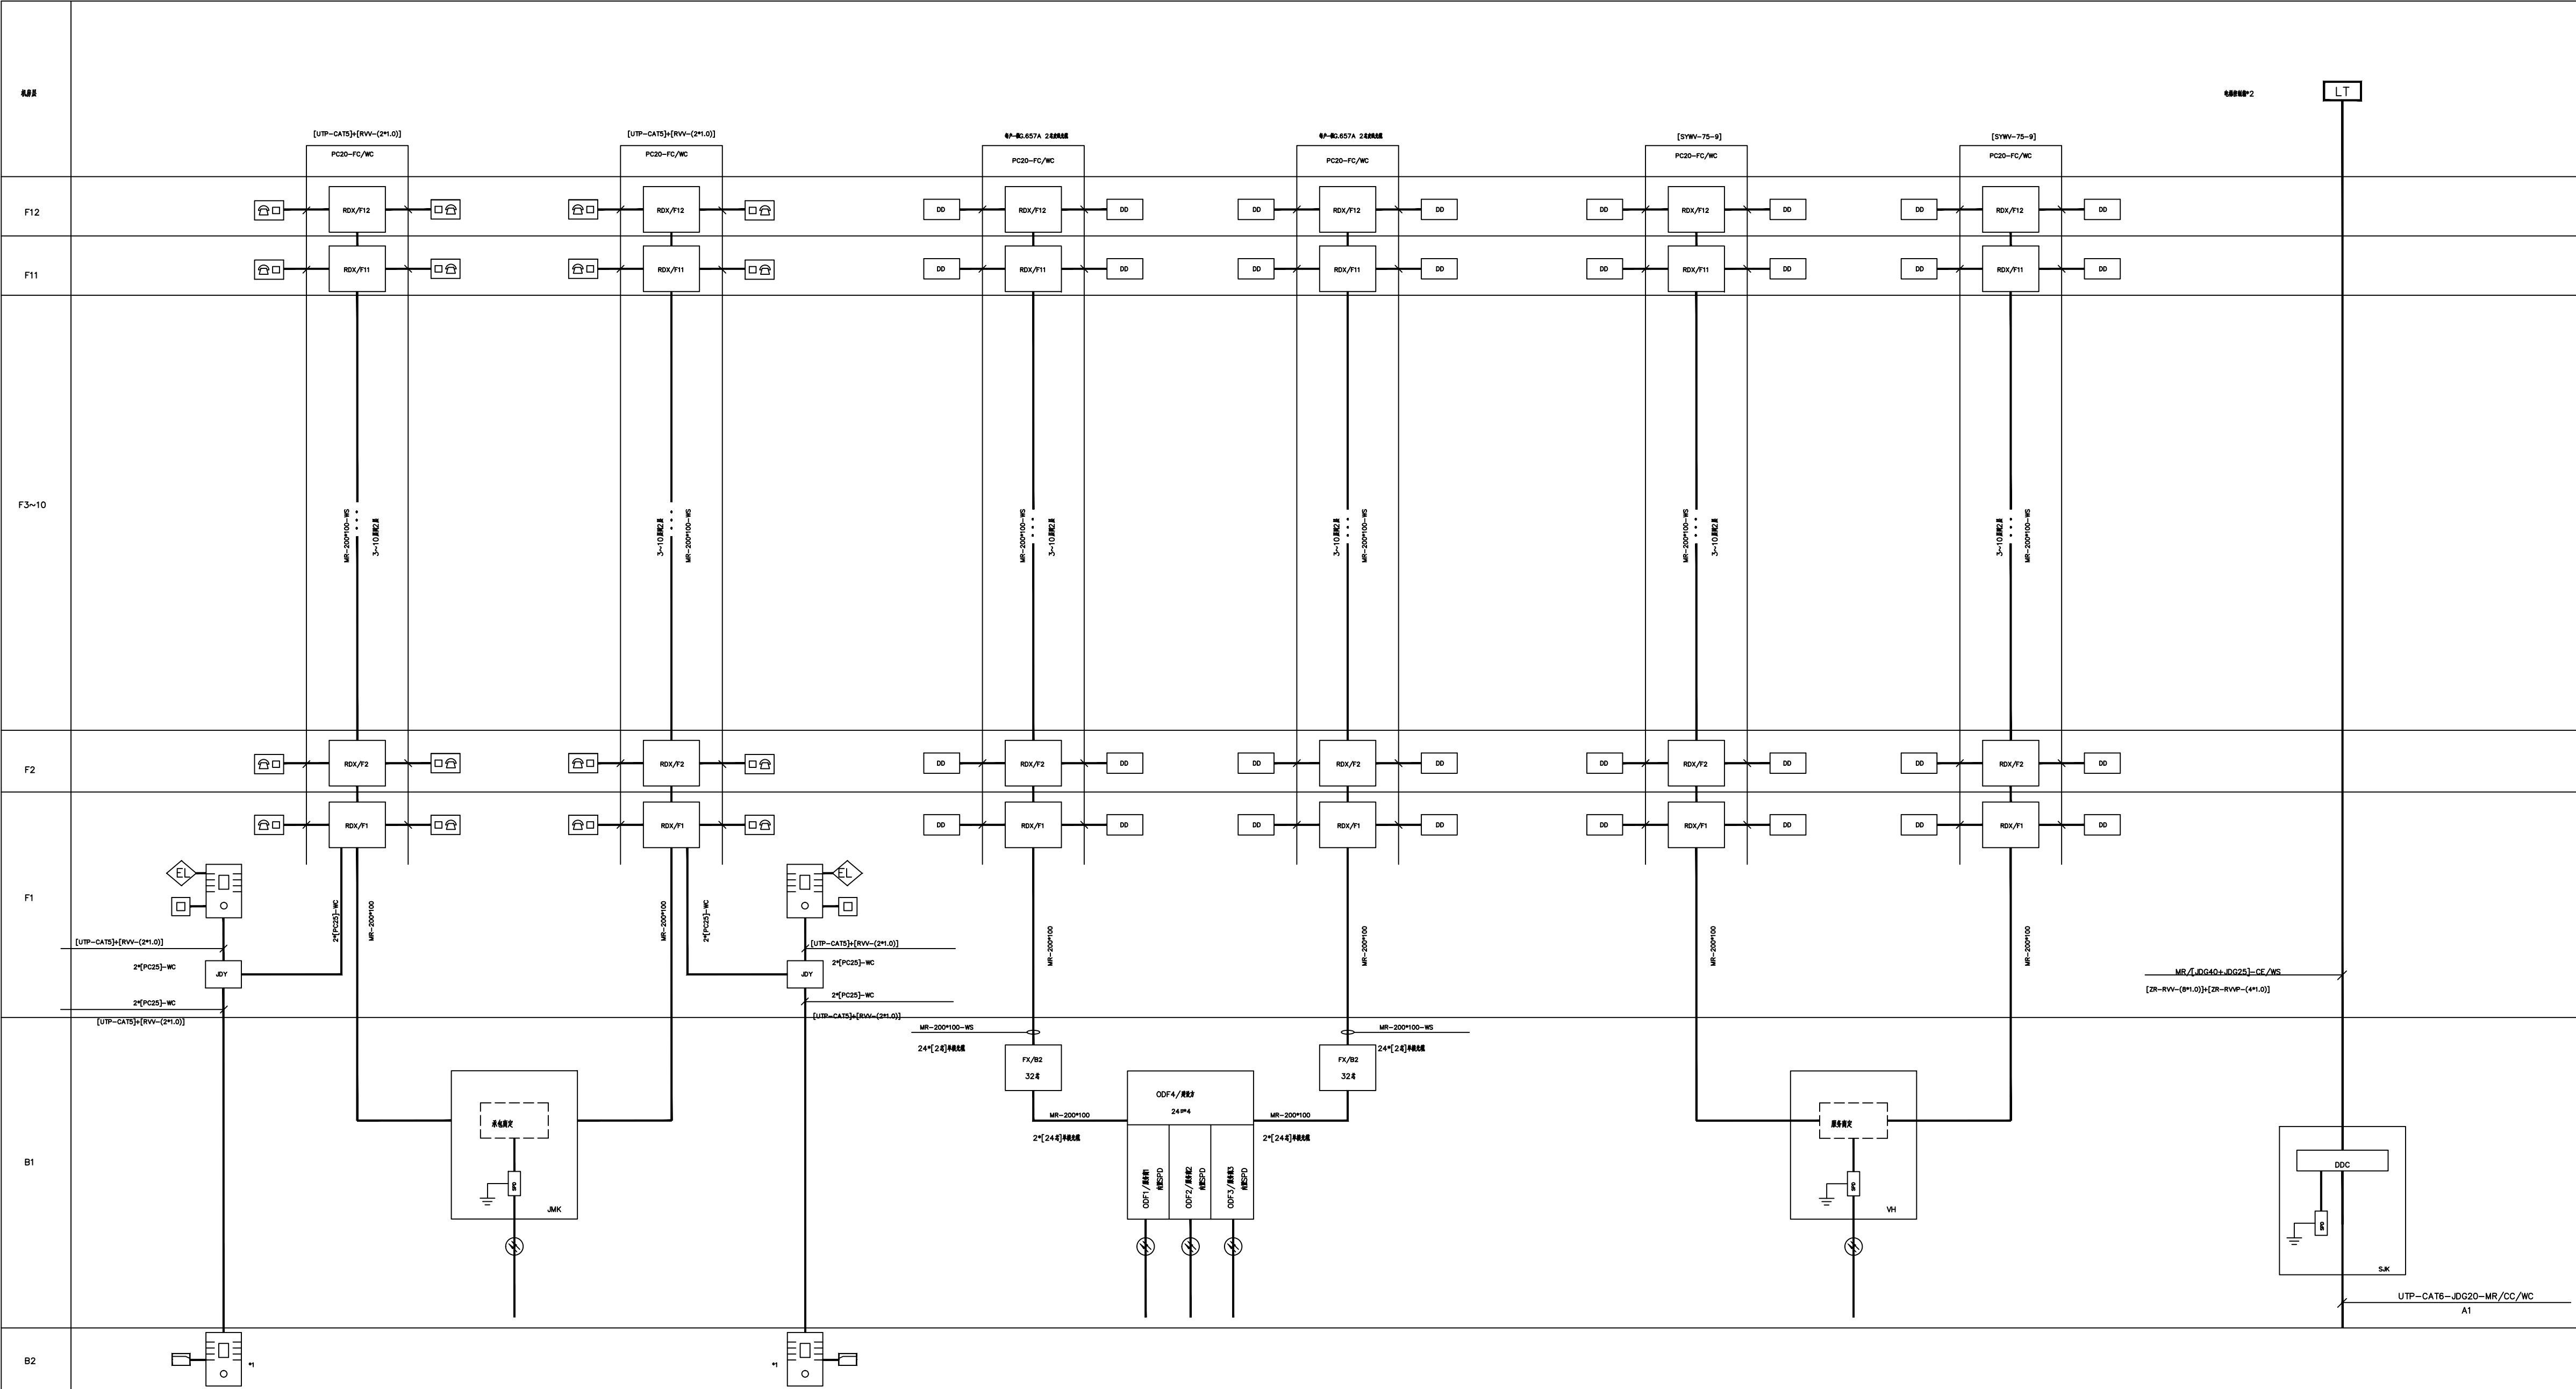

楼宇对讲系统图

线型SPD, D1 浪涌保护器 1.0kV/4Up, Iimp 21.0kA, 10/350 μs

通信系统图

线型SPD, B2 浪涌保护器 1.0kV/4Up, Iimp 21.0kA, 10/350 μs

有线电视系统图

线型SPD, B2 浪涌保护器 1.0kV/4Up, Iimp 21.0kA, 10/350 μs

建筑设备监控系统图

线型SPD, B2 浪涌保护器 1.0kV/4Up, Iimp 21.0kA, 10/350 μs

| |
|------------------------------|
| 1. 本图所示设备均应按国家现行标准及规范要求进行安装。 |
| 2. 本图所示设备均应按国家现行标准及规范要求进行安装。 |

| | | |
|----|----------|---|
| A2 | 电源控制设备导线 | [ZR-RVV-(8*1.0)-JDG40+ZR-RVVP-(4*1.0)-JDG25]-MR/CC/WC |
| A1 | DDC 控制线 | UTP-CAT6-JDG20-MR/CC/WC |