

康养酒店强电井详图 1:50


序号	设备名称	参考尺寸(宽X高X厚) 单位(mm)	安装
1	康养酒店客房电源箱: AP-3~8K	470x620x250	底边距地0.8米明装
2	公共照明双切箱: AT-1/4/9JD	470x620x220	底边距地0.3米明装
3	公区照明电源箱: AL-1~10JD	470x800x160	底边距地1.2米明装
4	应急照明双切箱: ALE-1/5JD	470x620x220	底边距地1.2米明装
5	A型应急照明集中电源: PD-1~10	600x800x250	底边距地0.3米明装
6	强电普通桥架	CT-800x200	
7	强电消防槽盒	NHMR-400x200	
8	局部等电位端子箱	160X75X70	底边距地0.3米明装 竖向采用-40x4热镀锌扁钢, 电井内通长敷设
9	消防弱电槽盒	NHMR-200x100	
10	综合布线桥架	CT-200x100	
11	弱电综合桥架	CT-200x100	
12	弱电电源箱: AL-xxJD-RD	420x280x160	底边距地1.5米明装
13	消防端子箱	400x300x160	底边距地1.5米明装
14			

开关及附件代号说明

ACB	框架断路器
MCCB	塑壳断路器
MCB	微型断路器
RCB	剩余电流动作断路器
IS	隔离开关

脱扣器代号说明


LSI	电子脱扣器, 三段保护
TM	热磁脱扣器
TM+MX	热磁脱扣器、分励脱扣
TM+MX+OF	热磁脱扣器、分励脱扣+辅助触头
MA	电磁脱扣器(不带热保护)
C	微型断路器-热磁脱扣器
D	微型断路器-热磁脱扣器(电动机曲线)

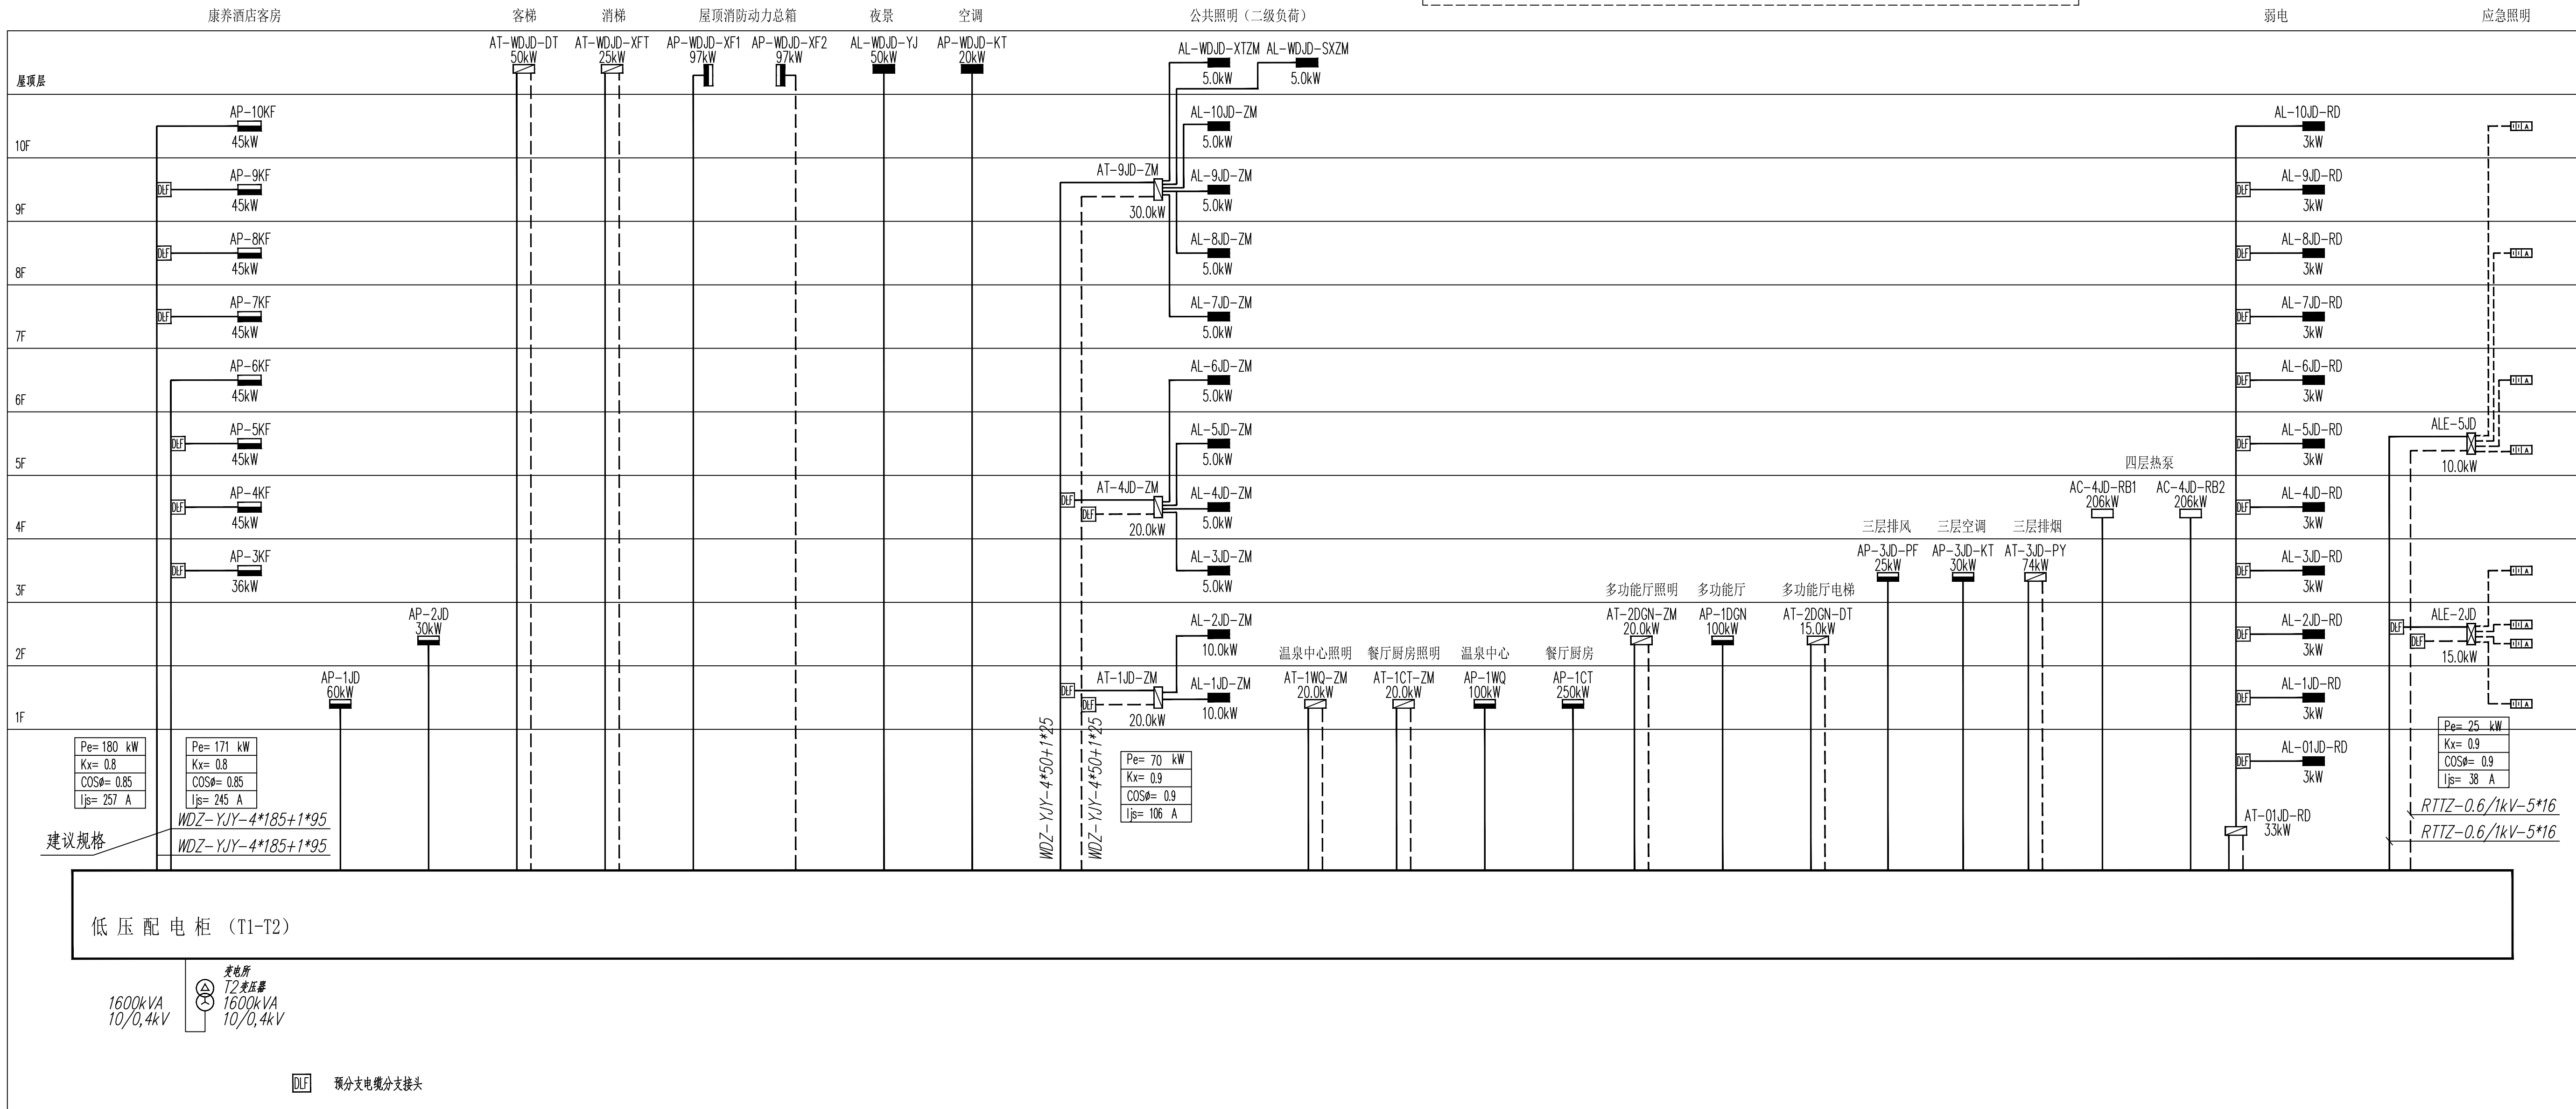

康养酒店配电系统框图

会签签字 CONFIRMATION		
	专业负责人	设计人
建筑专业	DIVISION CHIEF	DESIGNED CHIEF
结构专业	ARCH	
给排水专业	STRUCT.	
暖通专业	WATE.	
电气专业	VENT.	
	E.E.C.	

盖章栏
STAMP



北京维拓时代
建筑设计股份有限公司
BEIJING VICTORY STAR
ARCHITECTURAL & CIVIL
ENGINEERING DESIGN
CO., LTD.
证书等级: 甲级
证书编号: A111010555

合作单位
COOPERATION COMPANY

工程主持人 GENERAL MANAGER	毕晓燕	张斌
审定人 APPROVED BY	王高	王高
审核人 CHECKED BY	汪海	汪海
项目负责人 PROJECT LEADER	毕晓燕	张斌
项目总工 PROJECT MANAGER	葛凤	葛凤
专业负责人 DIVISION CHIEF	刘凡	刘凡
校对人 CHECKED BY	马永坦	马永坦
设计人 DESIGNED BY	季河丽	季河丽
主创设计师 SCHEME DESIGNER		

建设单位 CONSTRUCTION COMPANY

工程名称 PROJECT NAME

子项名称 ITEM NAME

康养酒店

设计号 DRAWING NO.

16110

图名 DRAWING NAME

地上配电系统框图

项目编码 PROJ NO.

版本 A

REV. NO.

设计阶段 PHASE

图号 SHEET NO.

施工图设计 电施-05

施工图设计 电施-05

1:100

SCALE

出图日期 DATE

2021.08