



专业	姓名	日期	专业	姓名	日期
专业			电气		
建筑			暖通		
结构			动力		
给排水					

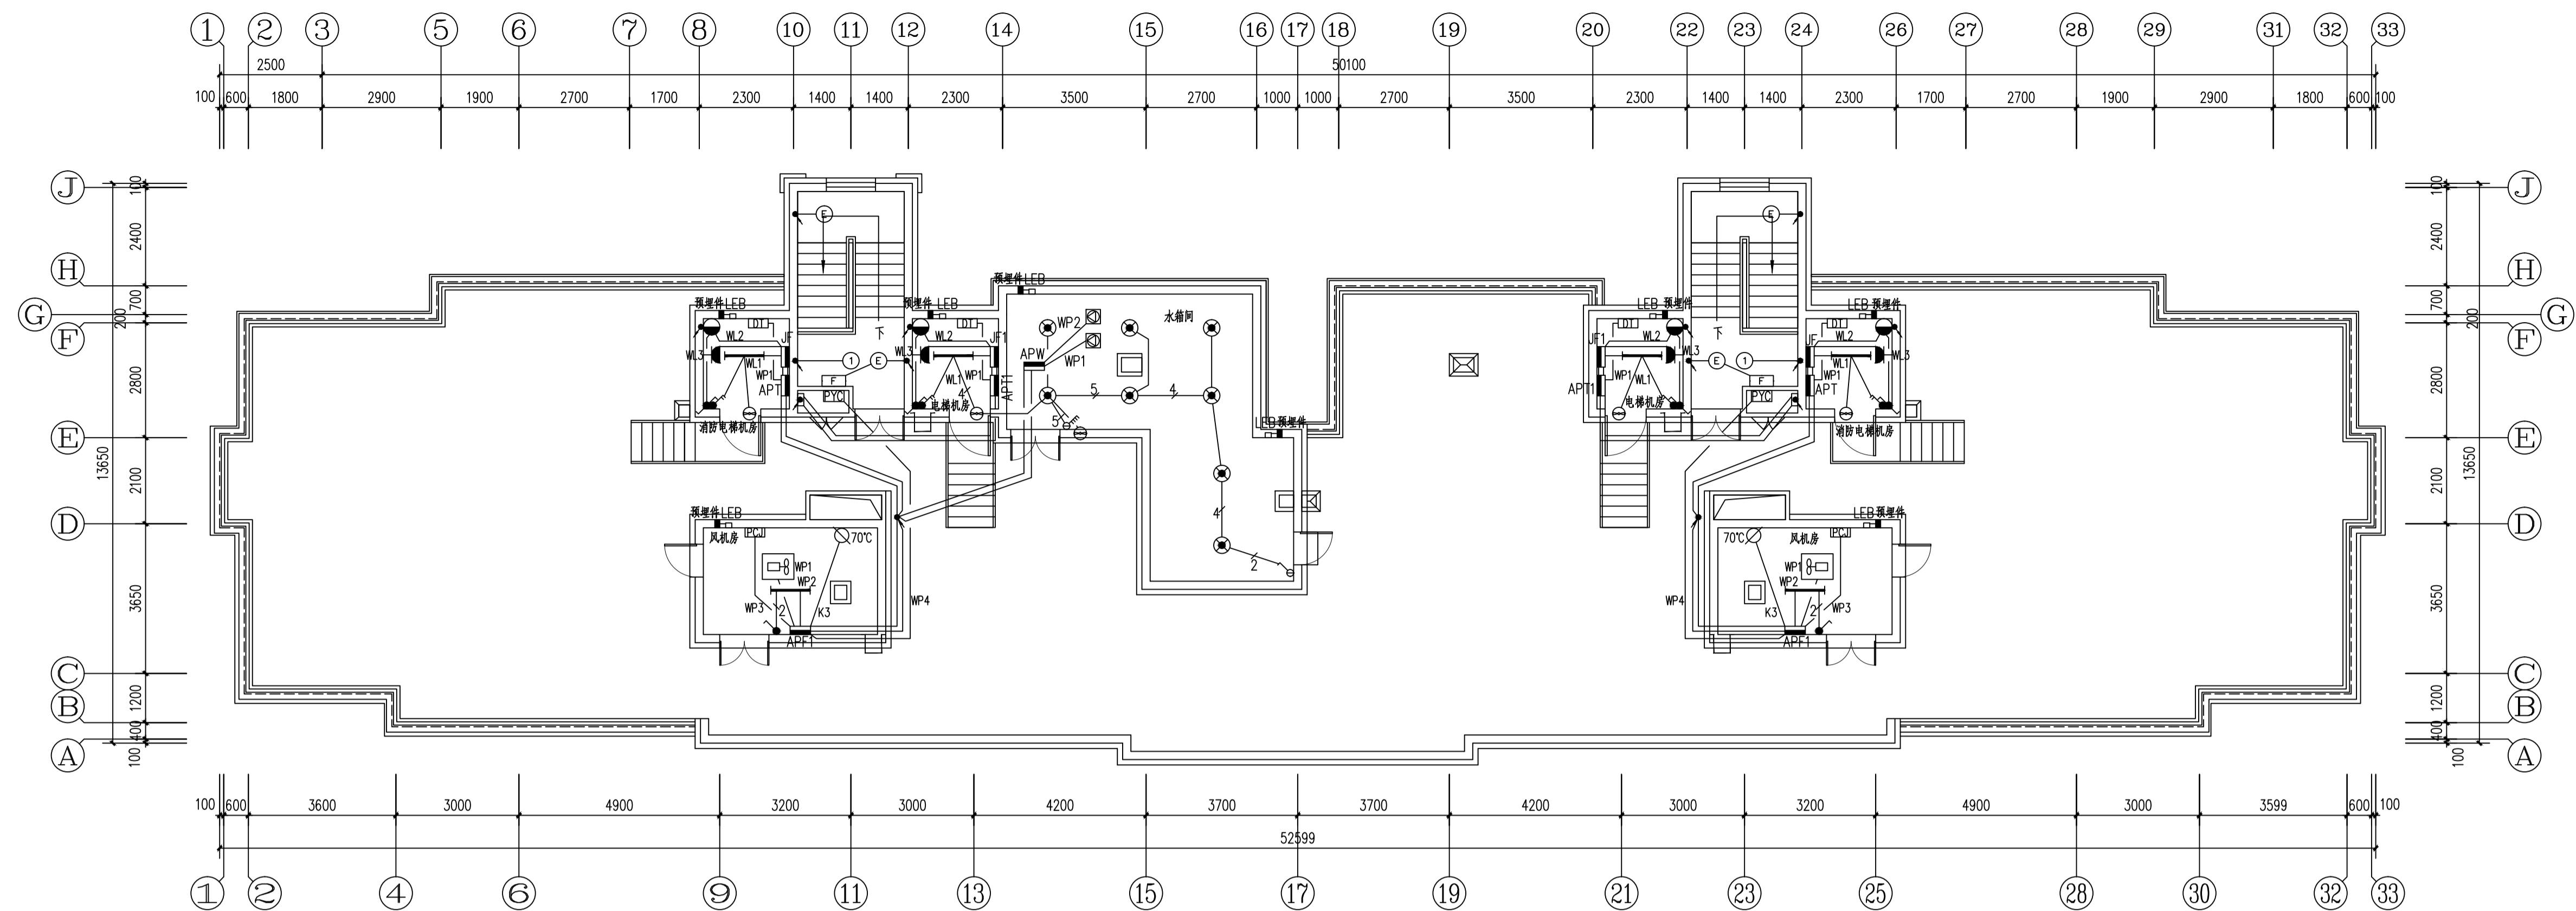

电梯机房、水箱间、风机房局部等电位联结说明:

1. 电梯机房、水箱间、风机房局部等电位联结包括房间内金属门框、金属构架、主机座、设备外壳、金属穿线管、金属线槽、设备各附件保护接地、功能性接地端均应连接至等电位接地端子板。
2. 预埋件做法见2D10-P77~P78。
3. LEB线均采用BVVR-1*4mm²导线在地面内或墙内穿塑料管暗敷。
4. LEB端子箱形式参见MEB图例, 尺寸为160X75*50, 端子采用TEU-5, 五个。
5. 非金属材料或非金属材料设备不可不做接地。

机房层照明平面图 1:100

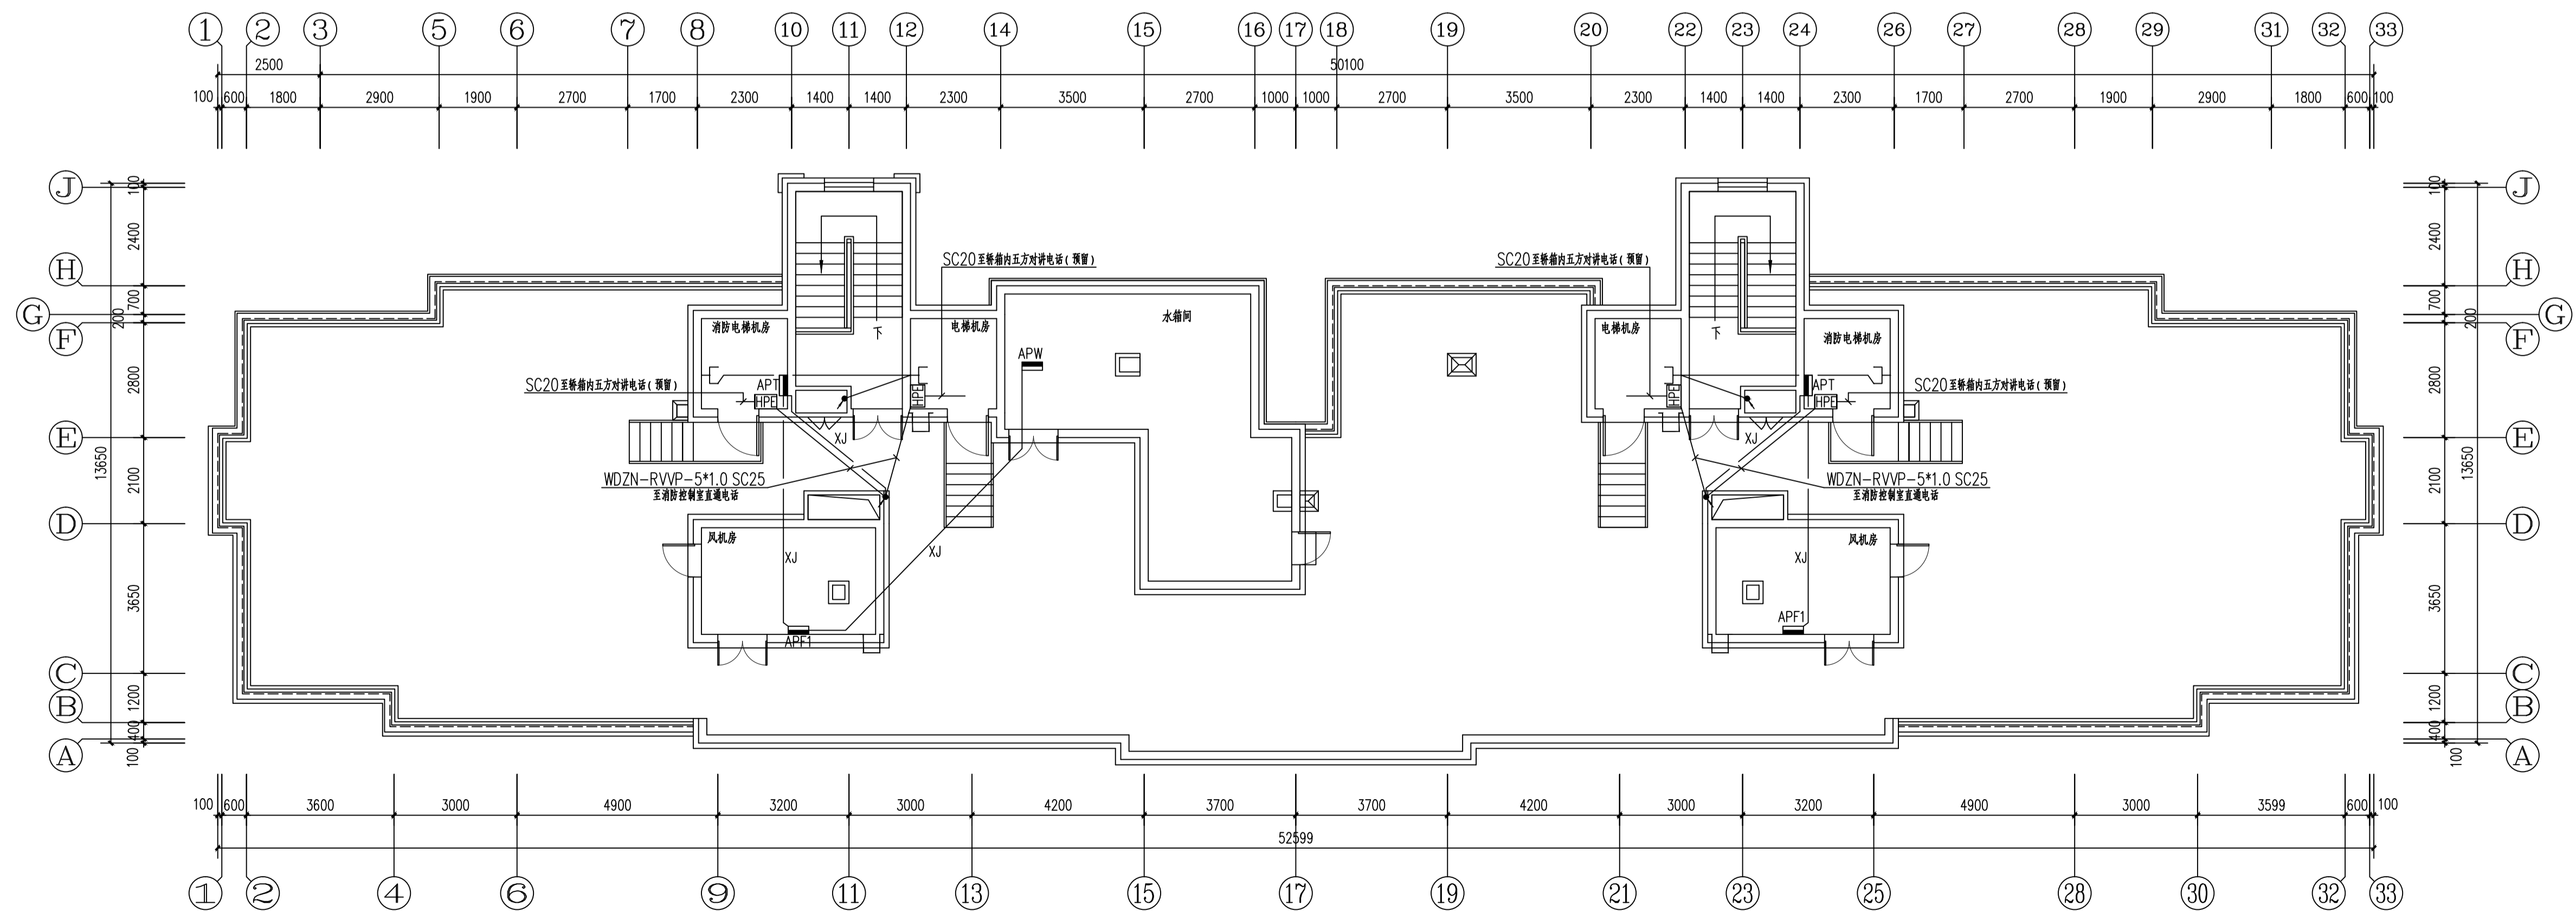

机房层弱电平面图 1:100