
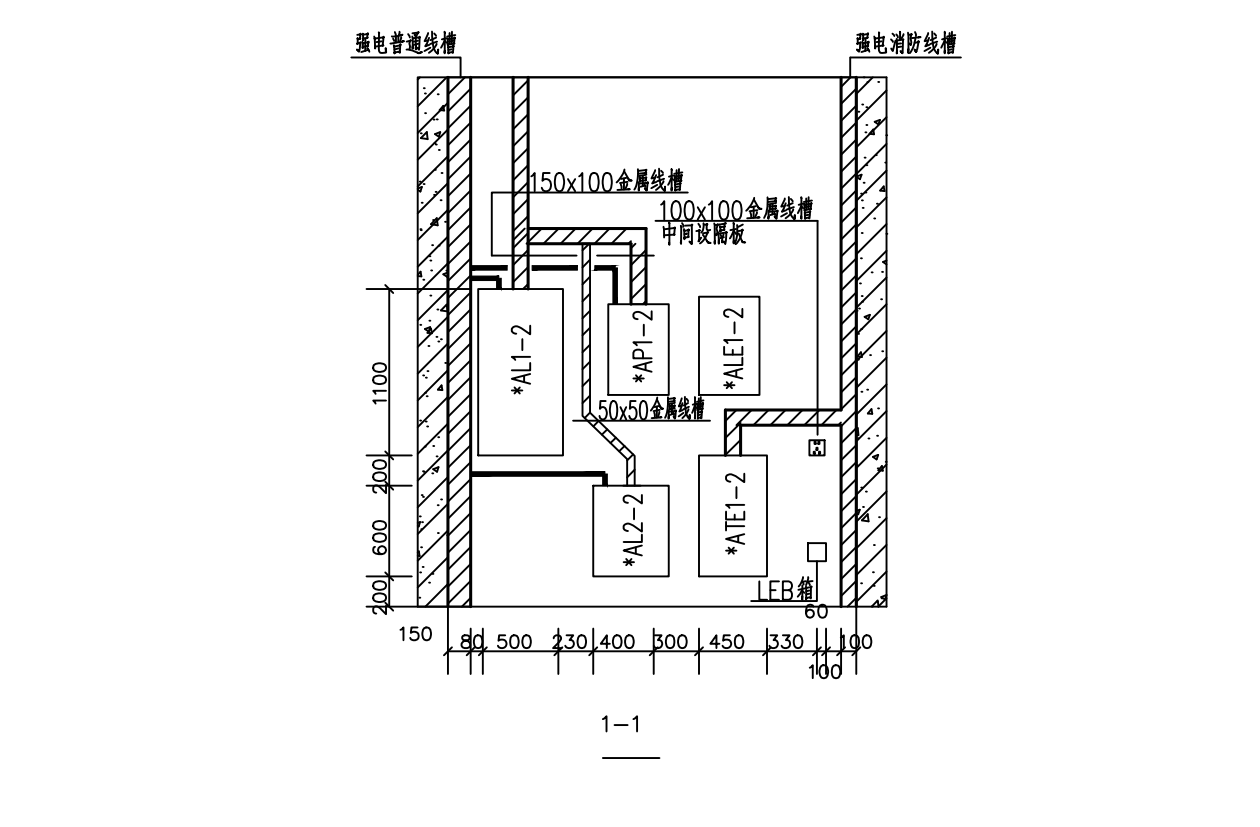
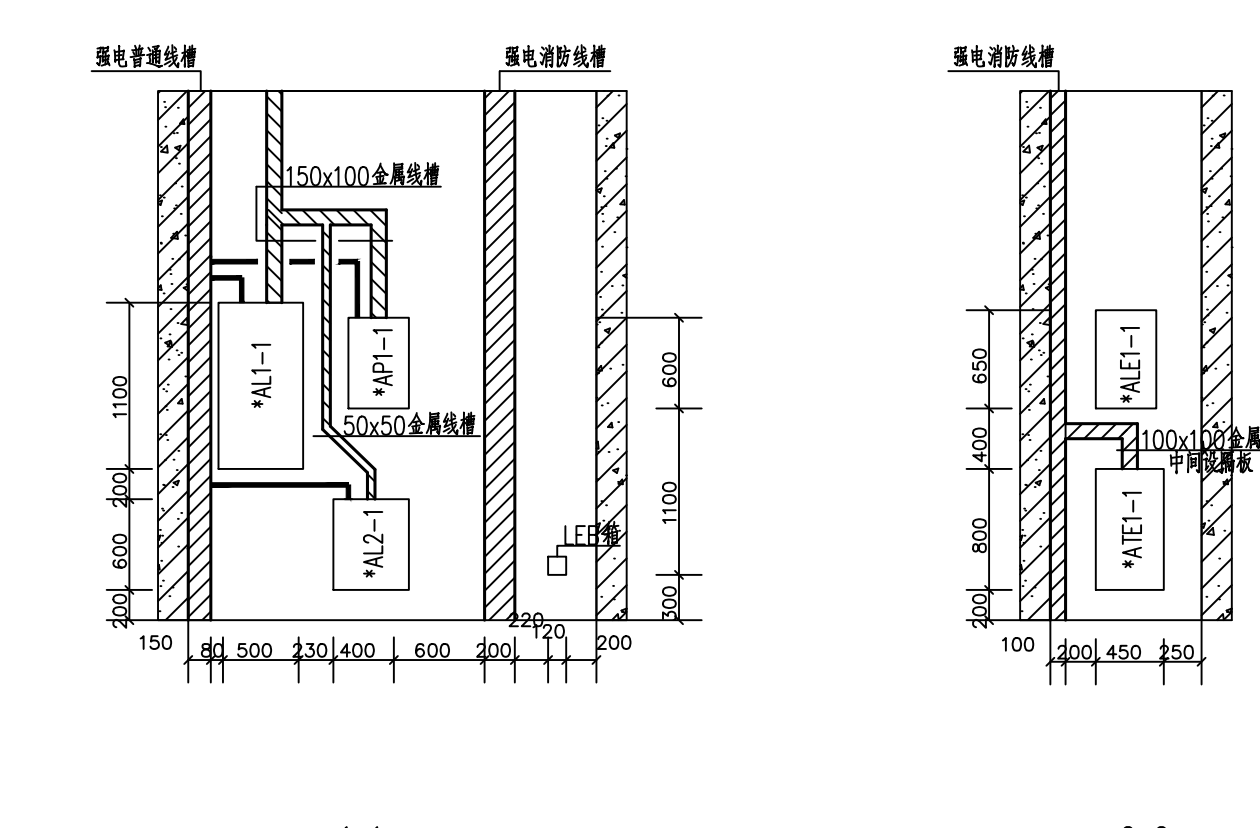
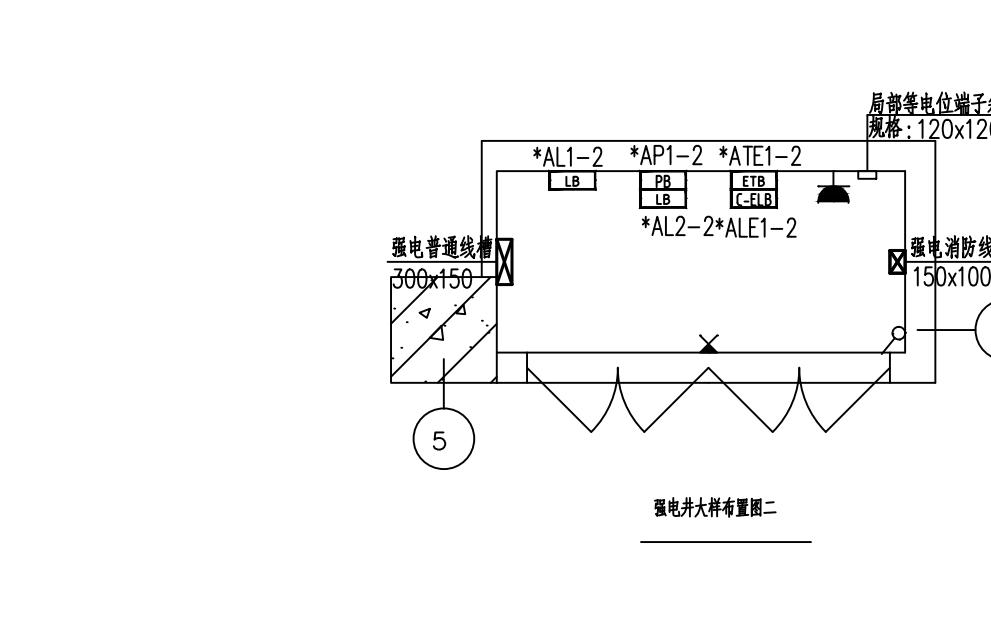
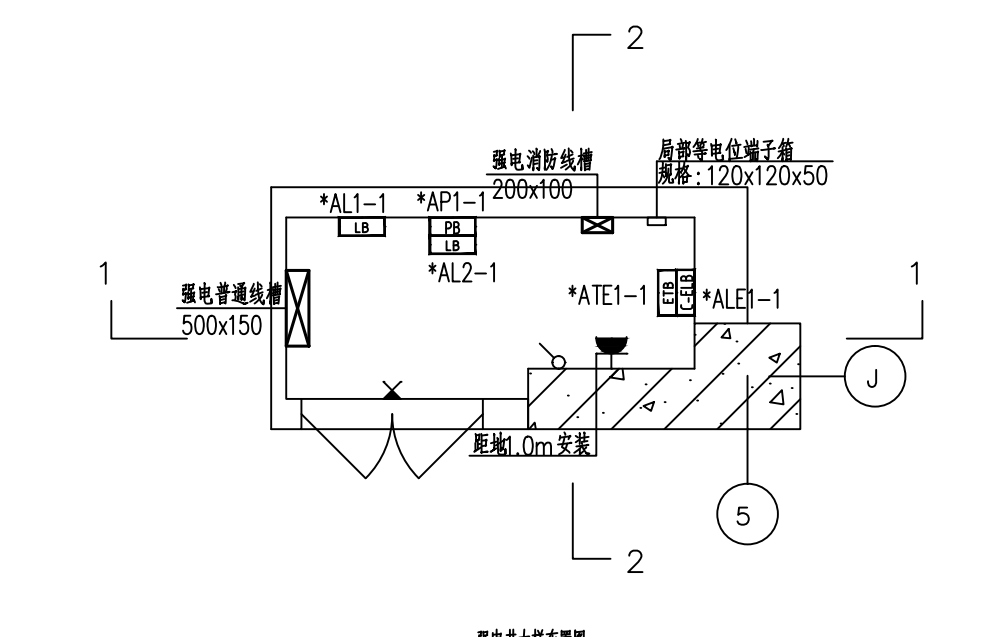


图例	说明
1	1. 挡烟垂壁控制箱与排烟风机控制箱之间预埋一根JDG20管, 控制线由设备厂家配套供应。
2	2. 管路由吊顶区域至非吊顶区域时, 应调整为穿相同管材料顶板暗敷。

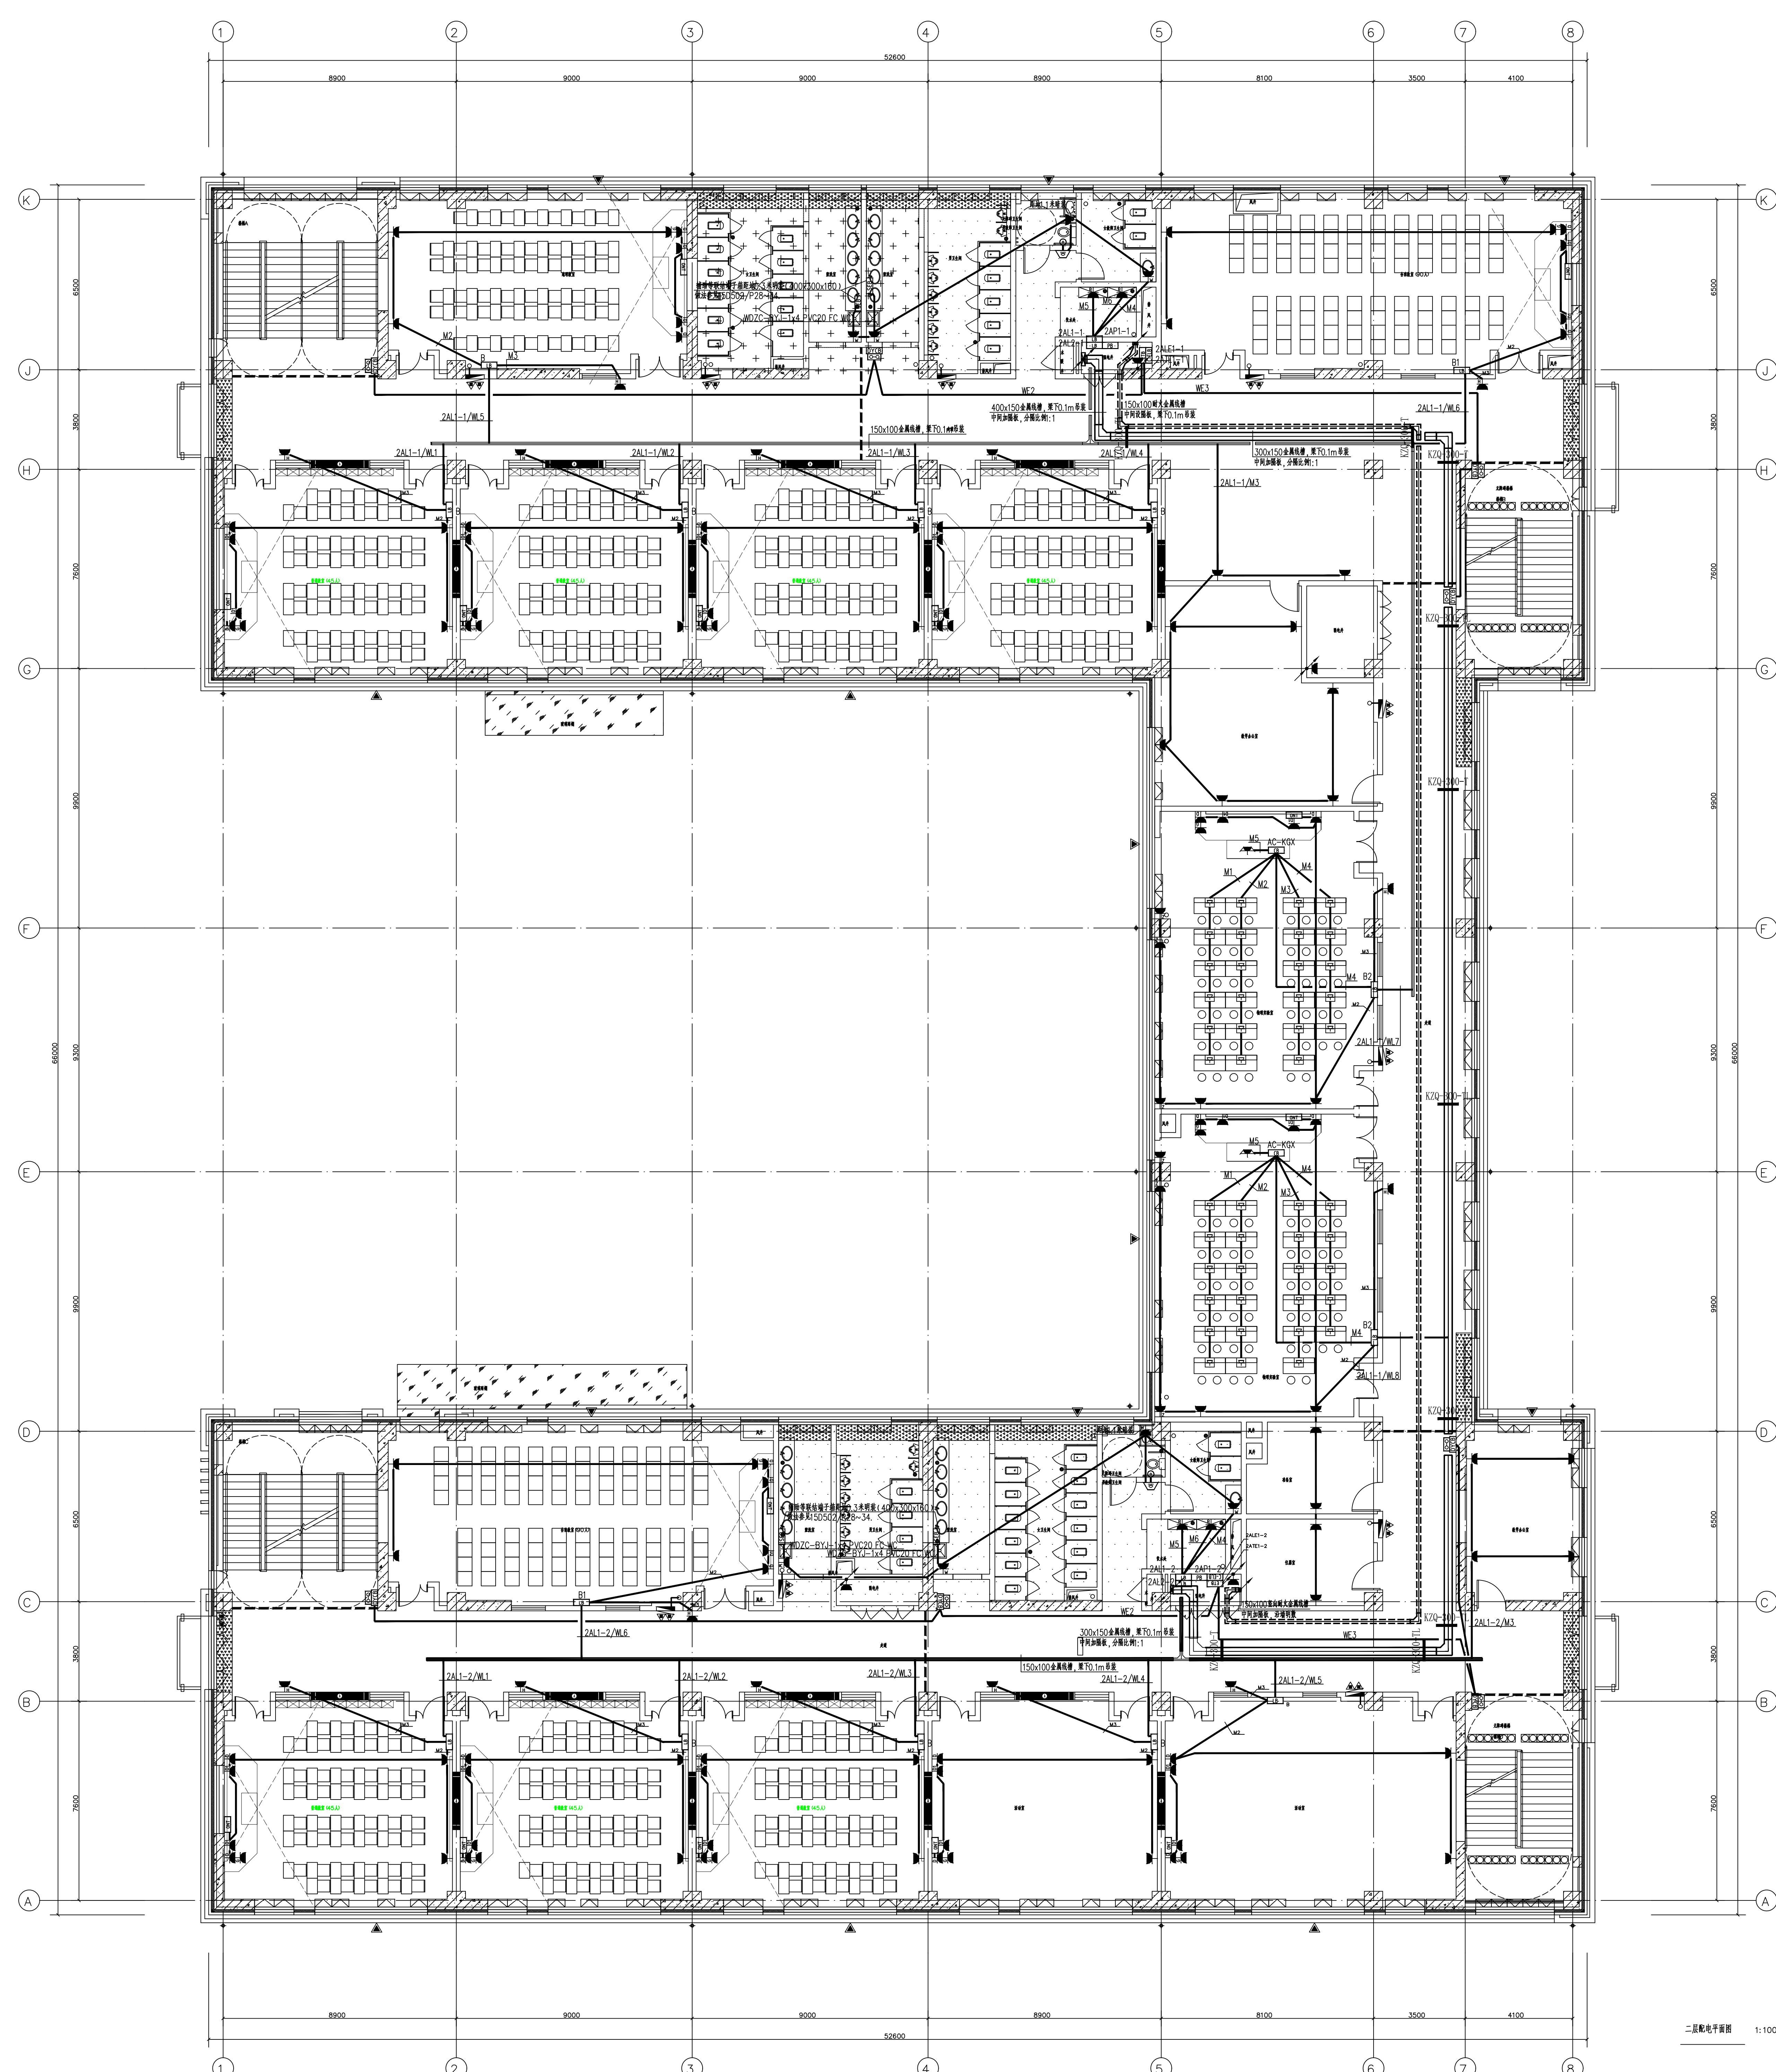

1. 挡烟垂壁控制箱与排烟风机控制箱之间预埋一根JDG20管, 控制线由设备厂家配套供应。  
2. 管路由吊顶区域至非吊顶区域时, 应调整为穿相同管材料顶板暗敷。

二层弱电平面图 1:100

二层弱电平面图

电施-07