



专业	SPECIALTY	签名	SIGNATURE	专业	SPECIALTY	签名	SIGNATURE
总图	SITE PLAN			给排水	PLUMBING		
建筑	ARCHITECTURE			暖通	MECHANICAL		
结构	STRUCTURE			电气	ELECTRICAL		

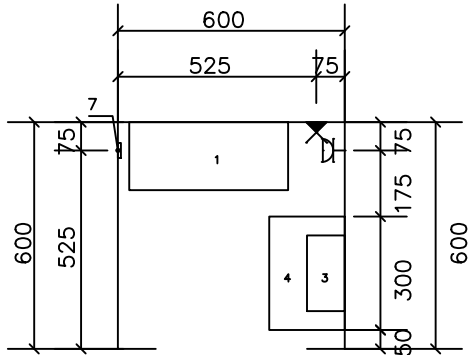


地上层右单元强电井详图 1:20

- 1、电表箱/AW/420\*550\*180/底边距地1.35m，设置楼层详见电施—04。
- 3、穿孔板(零线)/PH/200\*100/内装隔板分两档(150/50)/零线排三根及带接地回路及零线排非三根及带接地回路/回路/非回路非三根及带接地回路/回路。
- 4、封闭式金属电缆桥架/300\*200。
- 7、40\*4 扁钢作扁钢。
- 9、电表插座，明装，底边距地0.8m。
- 10、照明灯，自零线接开关，暗装，底边距地2.2m。
- 11、井内照明、插座线路均明装。

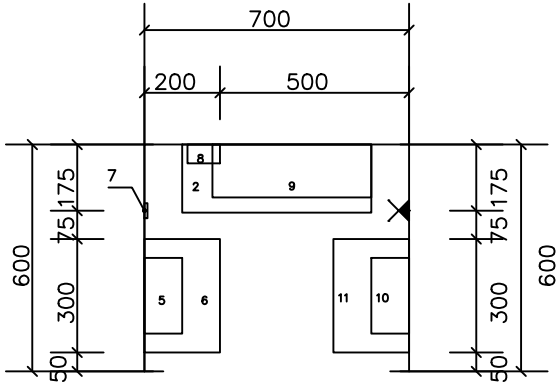


地上层右单元弱电井详图 1:20


- 2、弱电元件箱/RDX/500\*500\*180/底边距地0.5m，设置楼层见1~15层。
- 5、封闭式金属弱电桥架/MR/200\*100/内装隔板分两档/50/50/50/50(大宽自设隔板/通管/回路/回路)。
- 6、封闭式金属弱电桥架/300\*200。
- 7、40\*4 扁钢作扁钢。
- 8、火警系统端子盒/铜接86端子盒/80\*80\*50/底边距地2.2m。
- 9、A型非阻燃弱电电缆/DALC-D/420\*650\*140/底边距地1.3m。
- 10、封闭式金属弱电专用电缆桥架/CT/200\*100/内装隔板分两档(100/100)/通管及带接地回路/通管及带接地回路回路。
- 11、封闭式金属弱电专用电缆桥架/300\*200。
- 12、照明灯，自零线接开关，暗装，底边距地2.2m。
- 13、井内照明线路均明装。

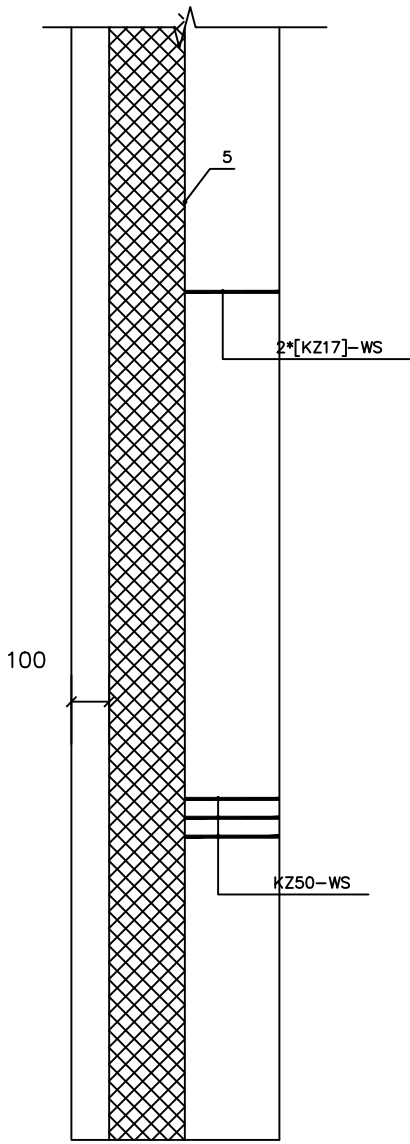


地上层右单元普井左立面图 1:20

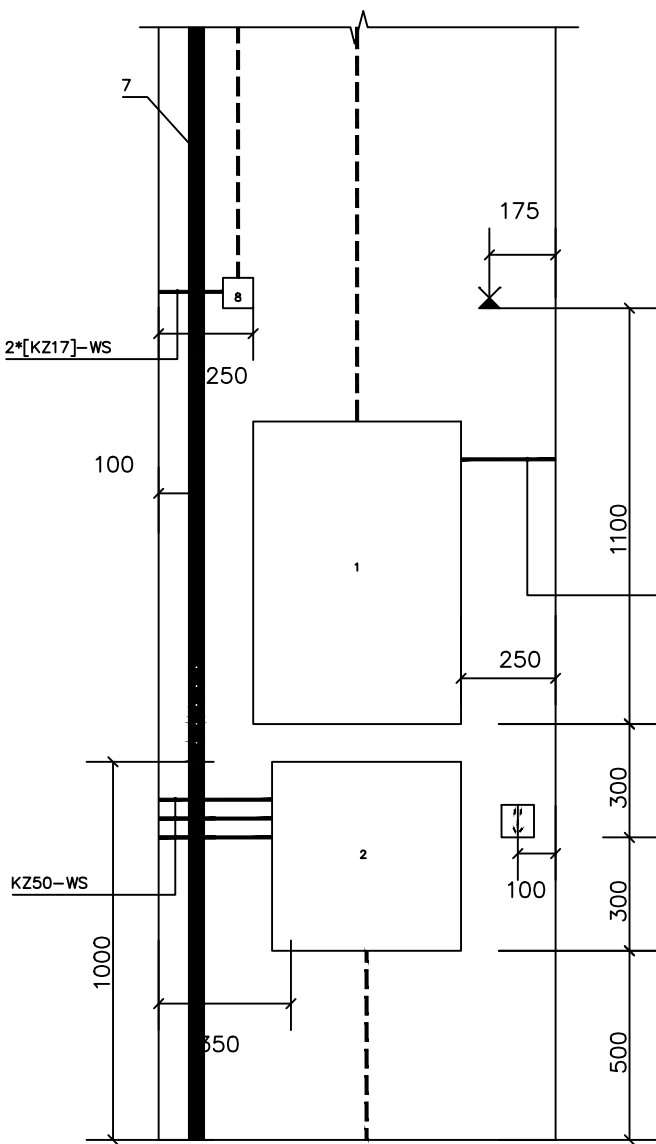


地上层右单元普井正立面图 1:20

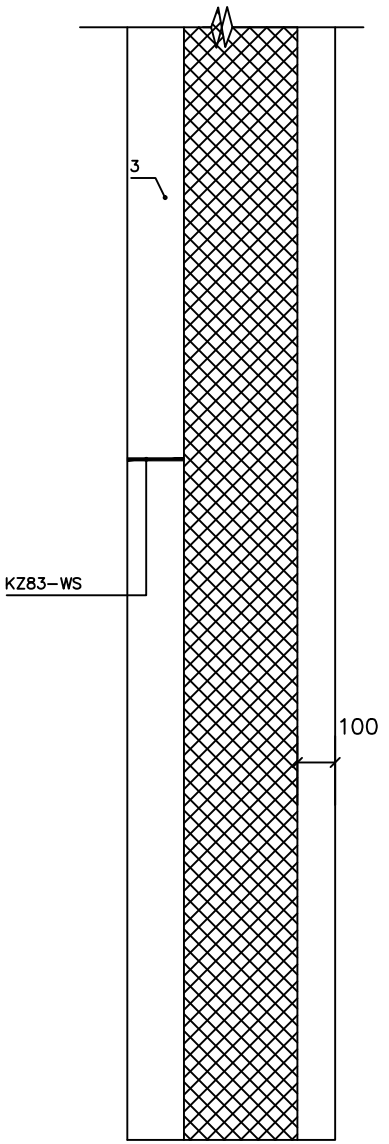

地上层右单元普井右立面图 1:20

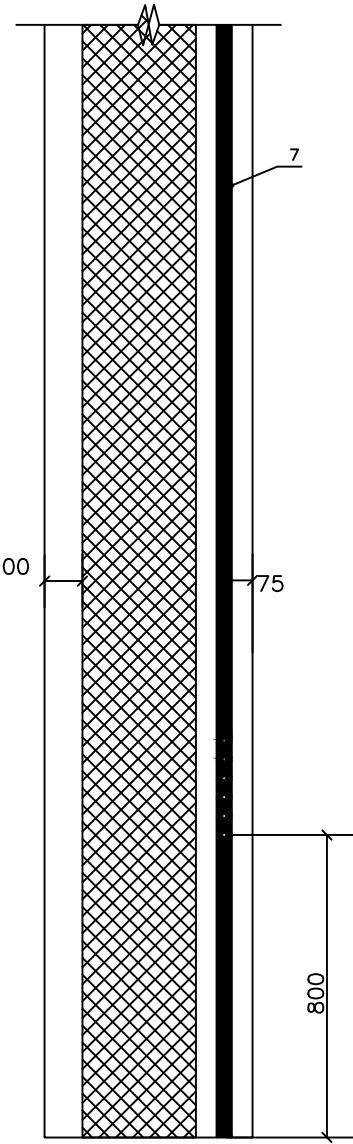

地上层普井左立面图 1:20

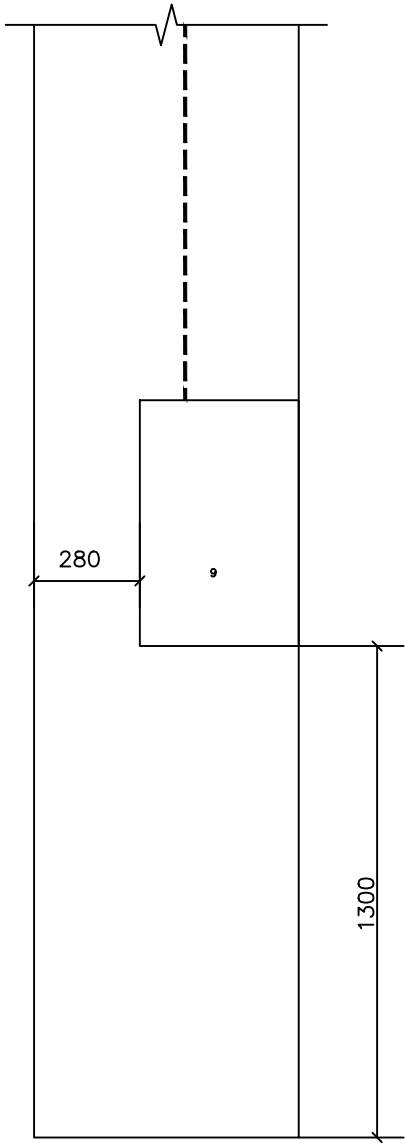

地上层普井正立面图 1:20