

东方电气（600875.SH，01072.HK）深度跟踪

电源向好，龙头势起

华鹏伟，华夏

中信证券研究部 电力设备新能源行业

2021年12月6日

■ 电能替代望引领电源投资持续高位：

- 电能替代背景下，预计2021年用电量增加值创历史峰值，参考历史情况有望推动电源、电网投资在“十四五”期间维持高景气。同时，在新型电力系统建设过程中，泛基荷类电源需要保持安全比例以支撑电力系统稳定运行，看好火电改造、核电稳妥推进、剩余水电资源开发和抽水蓄能电站建设。

■ 公司综合布局电源装备及服务环节，市场地位领先：

- 公司立足于开发、设计、制造、销售先进的水电、火电、核电、风电、气电、太阳能等发电成套设备，以及向全球能源运营商提供工程承包及服务等相关业务，多个环节市场份额领先或处于头部梯队。经历2018年集团资产注入后，现有多元业务格局进一步完善，可再生能源装备业务占比不断提升，新增订单快速增长，持续增长动力充足。

■ 风、火、核、水多元向好，发展空间不断开启：

- “十四五”期间，风电大型化与稳健成长并举，火电开启灵活性改造市场，沿海核电望逐步恢复稳健发展，剩余水电资源开发与明确的抽水蓄能建设规划，都将持续利好公司业务发展，公司在“十四五”期间成长空间望进一步开启。

■ 风险提示：电源投资不及预期，电源建设规划推进不及预期，原材料价格持续高位，在手订单交付不及预期，“双碳”目标实施不及预期。

■ 盈利预测与投资建议：

- “十四五”电源投资受益用电需求增长有望维持景气，预期核电、抽蓄、风电装机持续提升，火电灵活性改造释放存量需求。结合订单交付周期，调整公司2021-2023年净利润预测至23.38/29.58/35.00亿元（原预测为24.82/29.16/30.91亿元），对应EPS为0.75/0.95/1.12元，A股现价对应PE为29.2/23.1/19.5倍。结合历史上大规模电源建设阶段公司估值水平，给予公司A股2022年30x PE作为合理估值；考虑H股估值体系差异，给予H股15x PE作为合理估值，对应A股及H股目标价分别为28.5元和17港元，维持“买入”评级。

CONTENTS

目录

1. 电能替代引领用电需求释放，电源投资有望延续高景气
2. 公司为国内领先发电设备综合龙头，业务多维度受益
3. 政策支持与产业需求，料将共振
4. 电源投资周期与投资策略
5. 风险因素

1. 电能替代引领用电需求释放，电源投资有望延续高景气


- I. 电能替代呼唤电源、电网超前投资属性的回归
- II. 电源投资基荷属性有望回归，三大方向各显不同

1.1 电能替代呼唤电源、电网超前投资属性的回归

■ 新一轮电力系统投资周期有望启动

- 结合历史数据可以观察到，上一轮明显的用电量增加值高峰出现在2010-2011年（分别为5404/5027亿千瓦时），在此之后我国迎来了“十二五”期间较为持续的电源高位投资（2010-2015年电源年投资额基本维持在3700-4000亿元之间），其后自“十二五”末期起至“十三五”中期我国又迎来了一轮电网投资建设的高峰（自2015年电网投资4640亿起，快速增长至2016-2018年维持在5300-5500亿元之间）。
- 我们认为用电量激增带来的电力系统运行压力，将成为电力系统建设的源动力，倒逼电源、电网等上游环节发挥政府部门的社会服务属性，提升投资强度以满足电源、电网环节较用电需求的超前建设属性；其中，电源投资倾向于较电网投资率先启动。

2008-2021年当年用电量增加值及电源、电网投资对比（含预测值）

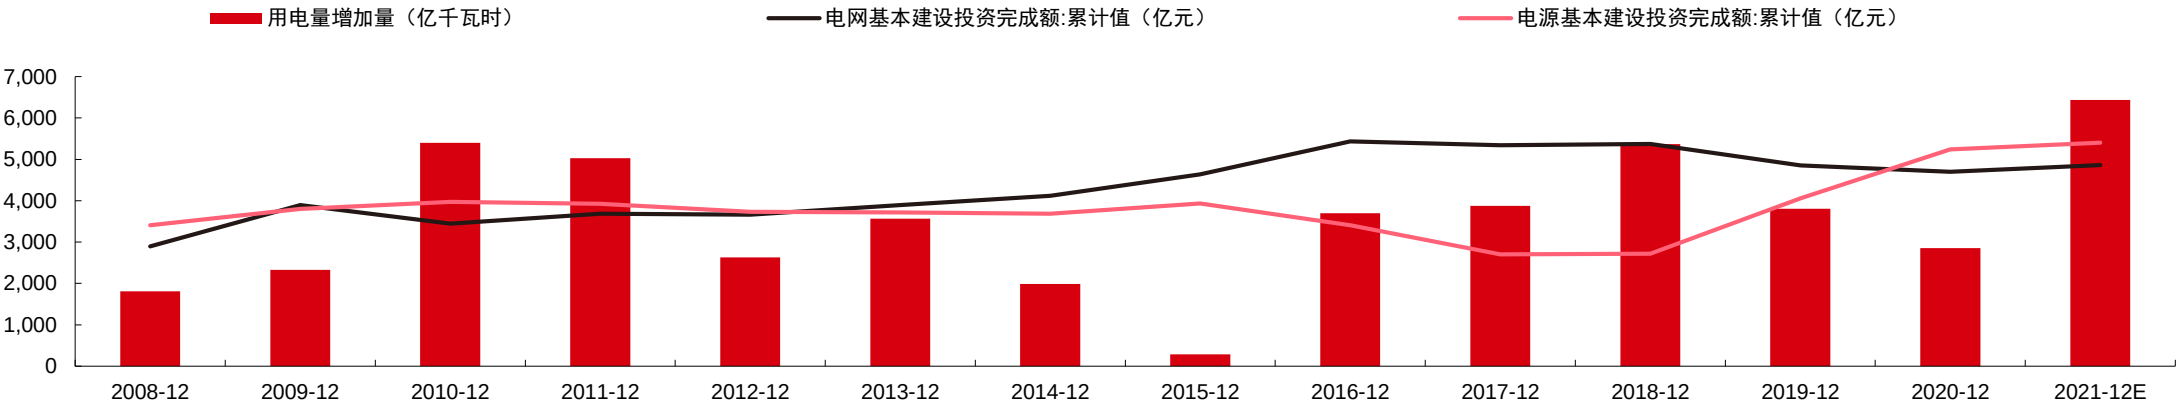

资料来源: Wind, 中信证券研究部预测

1.1 电能替代呼唤电源、电网超前投资属性的回归

■ 新一轮电力系统投资周期有望启动

➢ 展望“十四五”新型电力系统建设和其中的电源、电网投资，我们预计将发生一些变化：


- 2021年1-10月我国全社会用电量累计值达到6.83万亿千瓦时（累计同比+12.23 % YoY），考虑到冬季用电峰值特性，即使结合限电因素中性偏保守判断2021年11-12月当月用电量出现负增长，预计2021年全年仍有望实现用电量同比增长8.5-9%并提升全年量级至8.15-8.20万亿千瓦时，较2020年用电量增加值有望达到历史峰值的6500-7000亿千瓦时，考虑到电能替代（经济发展、制造业用电、机器代人和新基建用能需求），预计“十四五”期间用电量增长具备较强的持续性，我们判断有望参照2010-2011年用电量增加值激增后产业发展走势，开启新一轮电源、电网投资建设。
- 本轮的电源、电网建设节奏可能较上一轮大规模建设有所区别，目前，电源侧建设强调以“双碳”为核心，重点关注新能源的大规模建设，区别于传统基荷电源，新能源对电力系统特别是电网系统的冲击较为明显，因此电源的复合化、电网的安全稳定性和储能的全环节渗透需协同推进以满足新型电力系统的建设需求。

1.2 电源投资基荷属性有望回归，三大方向各显不同


■ 电源侧基荷电源装机比例下降较快：

- 我国基荷电源（可连续运行且发出电力不变的机组，主要是火电、核电）在发电设备容量中的占比快速从“十一五”末的75%下降至“十三五”末的59%。
- “十二五”期间基荷电源占新增比例为40%-65%，而“十三五”期间该数据快速下降至30%-50%区间。
- 2021年作为“十四五”开局之年，在推进新型电力系统转型的过程中，基荷电源开始出现恢复。后续预计基荷和类基荷电源（火、核、水）的建设及改造，亦将成为新型电力系统发展的主要环节。

2006-2020年我国规模以上分类型发电设备容量（万千瓦）

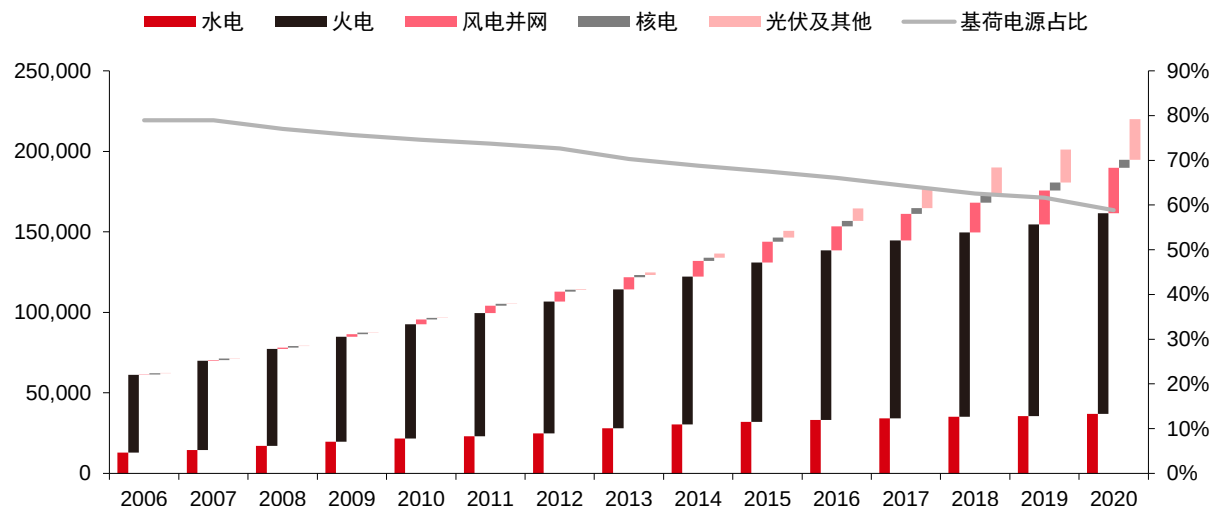

2011-2021年10月我国发电新增设备容量（万千瓦）

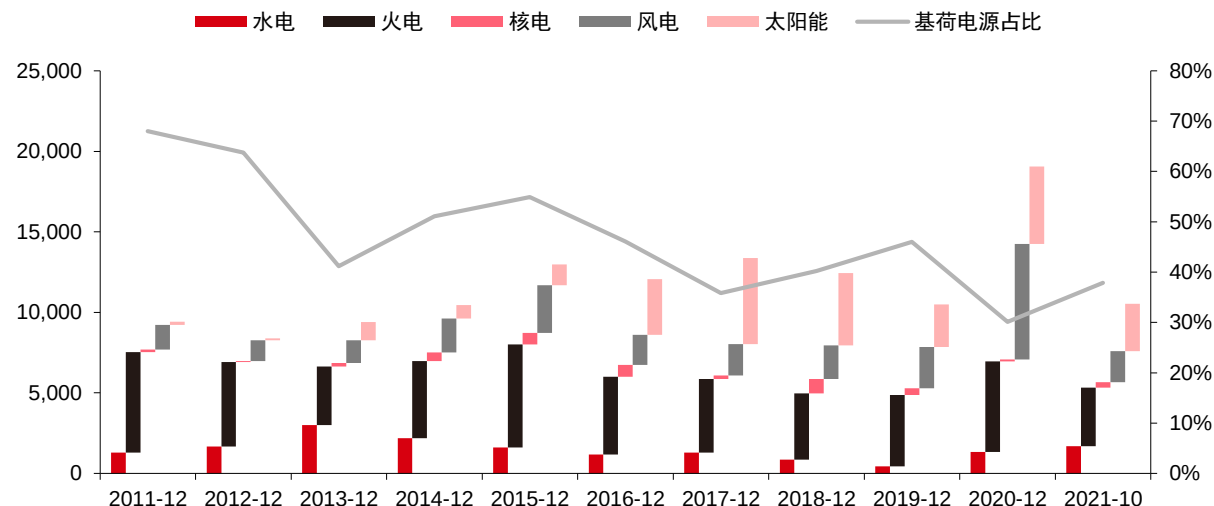


资料来源：Wind，中信证券研究部

1.2 电源投资基荷属性有望回归，三大方向各显不同

■ 电源投资：类基荷属性有所回归，建设与改造并举

- 对比不同类型电源的投资完成额也可以反映电源结构的快速变化趋势：2020年基荷电源投资占比已经下降至18%，2021年截至10月占比为23%，较历史维度平均45%-60%的投资占比大幅减少。2021年1-10月基荷电源投资占比略有回升，但仍不足30%。
- 从实际建设来看，火电着手改造、核电稳妥推进、剩余水电资源开发和抽水蓄能电站建设，有望成为（类）基荷电源设备“十四五”期间发展的主要方向。

2008年-2021年10月我国电源投资完成额（亿元）

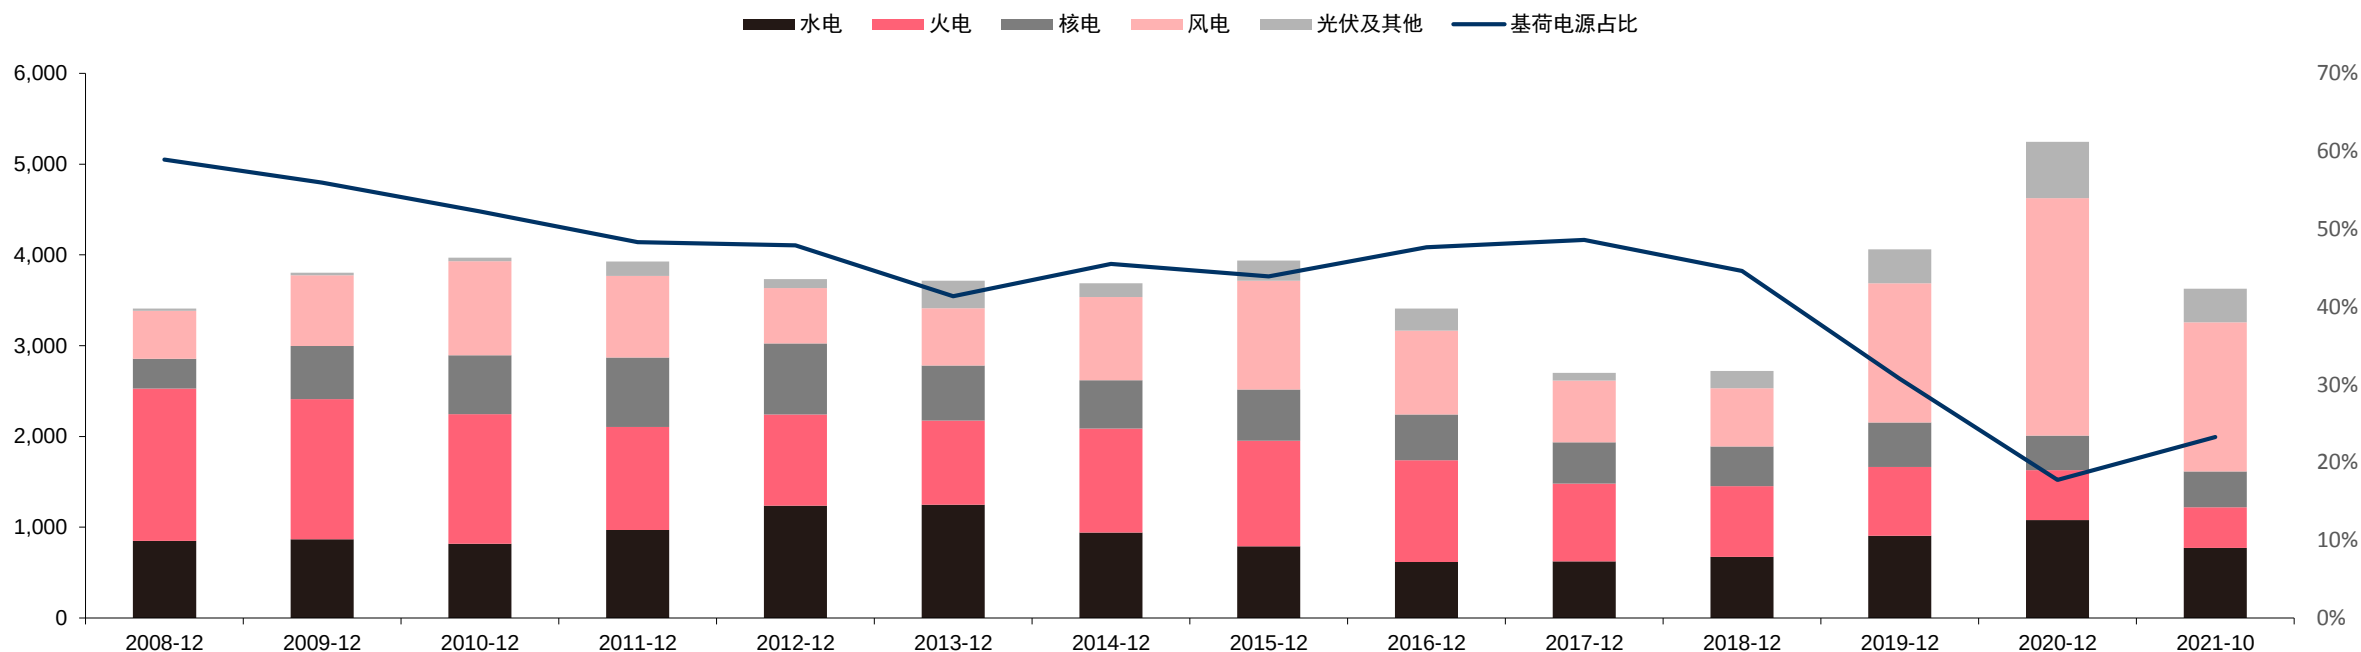

CONTENTS

目录

1. 电能替代引领用电需求释放，电源投资有望延续高景气
2. 公司为国内领先发电设备综合龙头，业务多维度受益
3. 政策支持与产业需求，料将共振
4. 电源投资周期与投资策略
5. 风险因素


2. 公司为国内领先发电设备综合龙头，业务多维度受益

- I. 穿越电源投资周期，聚焦电源设备
- II. 注入集团资产，业务协同盈利改善
- III. 在手订单筑底，发展动力充足

2.1 穿越电源投资周期，业务结构逐步转型


- 收入、盈利经历火电需求减弱及核电停摆后，逐步伴随转型与重组恢复：
 - 公司立足于开发、设计、制造、销售先进的水电、火电、核电、风电、气电、太阳能等发电成套设备，以及向全球能源运营商提供工程承包及服务等相关业务；
 - 核电建设停滞与火电装机走弱导致公司在“十二五”中后段至“十三五”中期收入规模走弱且盈利端出现较大减值包袱；后自2018年收购集团资产后，公司业务加速转型，重回增长通道。

2010-2021年三季度公司营业总收入（亿元）

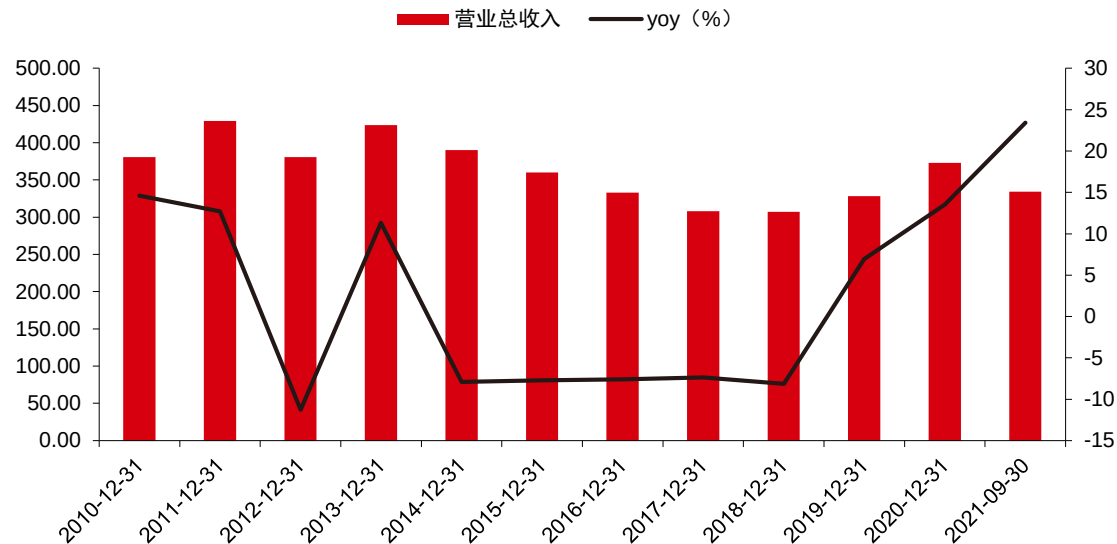

资料来源：wind，中信证券研究部

2010-2021年三季度公司净利润（亿元）

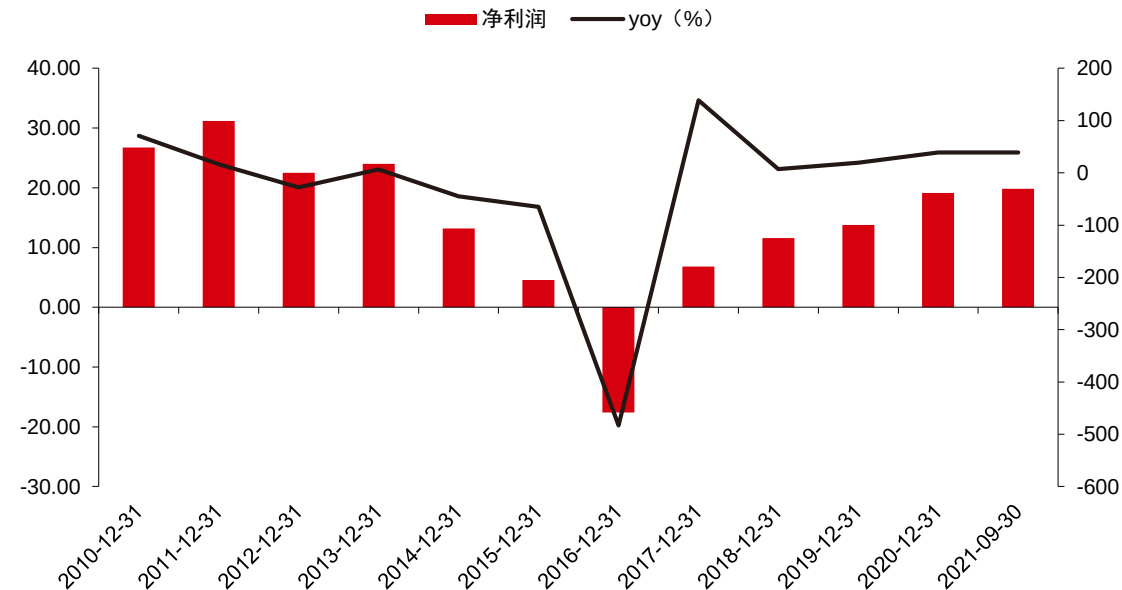


资料来源：wind，中信证券研究部

2.1 穿越电源投资周期，业务结构逐步转型

■ 转型后业务结构加速多元化：


- 2018年之前，公司主要收入贡献来自于清洁高效发电设备，亦因其波动影响了“十二五”至“十三五”期间的业务稳健性；
- 2018年重组后，公司加速向多元化能源装备生产与服务转型，可再生能源装备逐步成为公司重要收入贡献来源，同时新兴业务快速发展。

2010-2021年中报公司营业总收入（亿元）

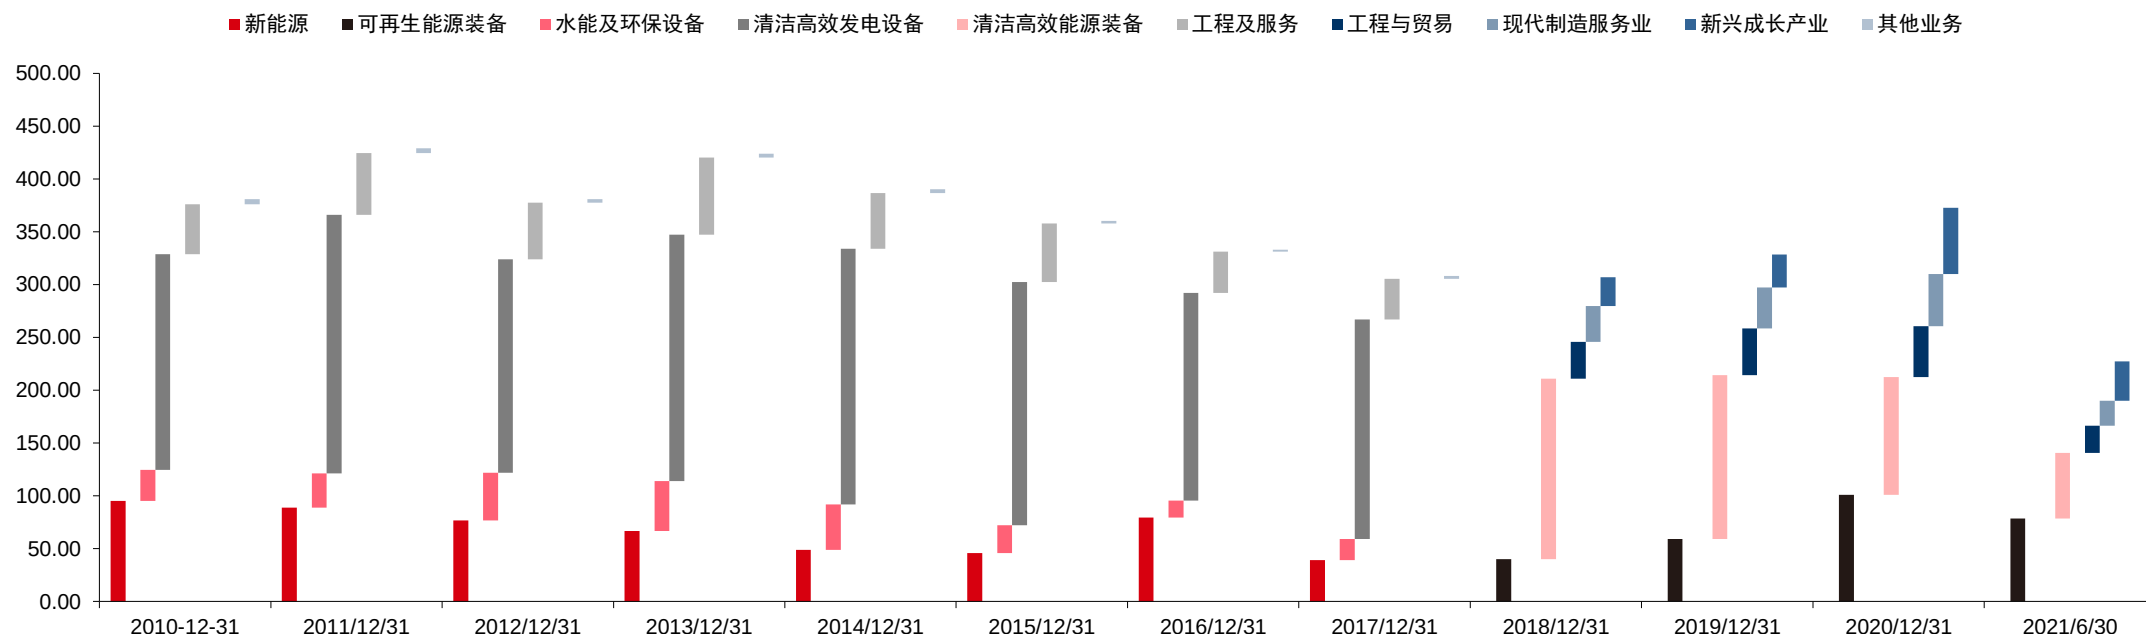

2.1 穿越电源投资周期，业务结构逐步转型

2018-2021年三季度公司主要发电及相关设备产量（万千瓦）

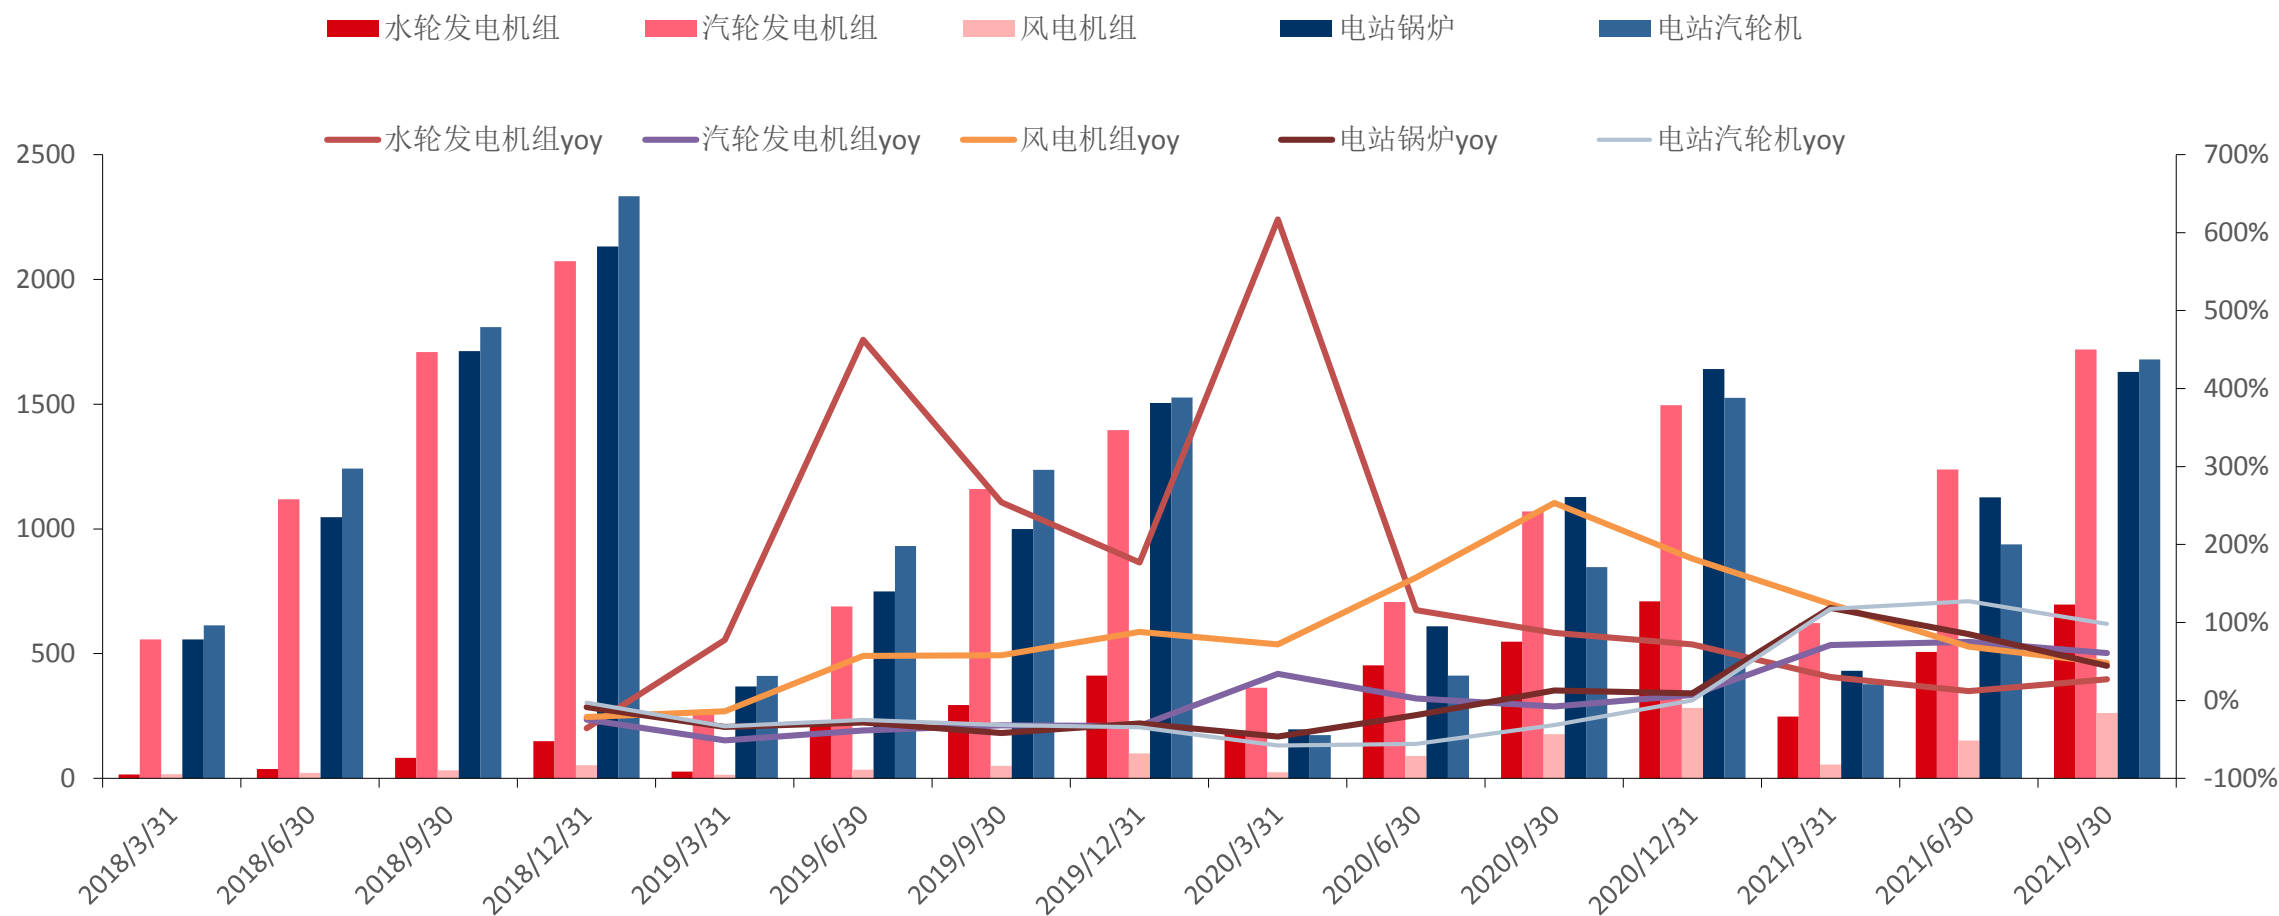

2.2 注入集团资产，业务协同盈利改善

- 公司2018年3月以每股9.01元的价格发行7.54亿股，作价67.93亿元收购集团资产，本次重组为公司带来三点利好：
 - 资产业务以服务为主，盈利水平较高，可在一定程度上改善公司自身盈利情况；
 - 注入部分新兴产业，如东方氢能，加速公司借此进入氢燃料电池产业链，为后续扩展氢能产业链奠定了基础；
 - 服务类业务可进一步与公司总包类业务合作，提升公司后续改造、服务、保养、检修等能力，进一步绑定和开拓优质海内外客户

公司2018年收购集团资产一览

收购标的	主营业务	收购比例
东方财务	金融服务	95%
国合公司	国际机电工程承包	100%
东方自控	汽轮机、风电设备控制系统设计制造及服务	100%
东方日立	高压变频器、光伏逆变器等	41.24%
物资公司	大型发电成套设备、工程承包及服务	100%
大件物流	大型发电设备、机电设备、大型化工容器的运输、仓储及吊装等业务	100%
清能科技 (东方氢能)	燃料电池发电系统、钒液电池储能系统等新能源系统及相关产品销售及技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务	100%
智能科技	智能装备、电力电子、电机与驱动、控制系统等相关产品销售及技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务	100%
其他	东方电气集团拥有的 833 项设备类资产及472 项无形资产	

2.2 注入集团资产，业务协同盈利改善

重组后公司主要业务梳理及发展概况

主营业务	2018年年报		2019年年报		2020年年报		2021年中报	
	业务发展	市场份额	业务发展	市场份额	业务发展	市场份额	业务发展	市场份额
煤电	世界最高参数630℃百万千瓦超超临界二次再热机组合同已生效；世界首台66万千瓦超超临界循环流化床锅炉总体方案通过国家级评审，并获批准示范应用	200MW及以上等级火电机组市场占有率46.3%	世界最高参数630℃百万超超临界二次再热示范机组完成施工设计；获得陕投清水川2×1000MW项目机电设备、华电平江2×1000MW项目锅炉设备	大中型火电市场占有率继续保持国内领先	世界最大单机容量的660兆瓦超临界循环流化床锅炉成功投运	大中型火电市场继续保持三分之一国内市场份额		
核电	世界最大的EPR175万千瓦核电主设备在台山核电站投入运行；第三代核电CAP1400和“华龙一号”主设备完成研制；加快推进第四代核电钠冷示范快堆核岛主设备研制，完成部分试验样机制造	核岛市场占有率达到65.9%，常规岛44.9%	获得国内首张核蒸汽供应系统设备制造许可证；取得苍南核电汽轮发电机组项目设备供货合同	核电设备市占率35%以上	公司研制提供了核电发电机组等核电主机设备的世界首台“华龙一号”机组已成功投入商业运行；首次取得核电领域检修订单		华龙一号”示范工程全球首堆成功并网发电	
燃机	M701F4+型燃机发电机组批量产出，国内首台第五代M701F5重型燃机投运，自主研发的F级5万千瓦重型燃气轮机研发平台建设和关键部件试验取得突破	连续两年市场占有率超过40%	国内首台自主研发F级50兆瓦重型燃机点火成功；获得东莞市中堂燃气热电联产项目二期工程等项目	F级燃机市场占有率继续保持行业领先地位	国内首台F级50兆瓦重型燃机实现满负荷稳定运行			

资料来源：公司公告，中信证券研究部

2.2 注入集团资产，业务协同盈利改善


重组后公司主要业务梳理及发展概况

主营业务	2018年年报		2019年年报		2020年年报		2021年中报	
	业务发展	市场份额	业务发展	市场份额	业务发展	市场份额	业务发展	市场份额
风电	7MW、10MW海上机组取得设计认证，8MW海上机组完成施工设计，首个智慧风场系统投入运行，4MW陆上风机、5MW海上机组均实现批量订货	3%	新中标合同创历史记录超过200亿元；4兆瓦陆上直驱风电机组、7兆瓦海上风电机组相继获得批量订单，亚太地区首台10兆瓦海上风电机组成功下线	10%	亚太地区首台10兆瓦海上风电机组成功并网发电；7MW、10MW海上风电机组获得批量订单		单机容量亚洲最大、世界第二10MW海上风电机组批量交付；国内单机容量最大6MW陆上风电机组并网运行；全球机位海拔最高（5050米）分散式2.5MW风电机组吊装	
水电（含抽蓄）	世界最大单机容量100万千瓦混流式水电机组精品转轮研制	巩固传统水电市场，抓住抽水蓄能发展契机，形成领先优势，市场占有率从2016年的10.4%提升到47.2%	世界首台百万水电精品水轮机研制完成，率先掌握百万千瓦等级巨型水轮机核心技术；		白鹤滩世界首台百万千瓦水发电机组转子成功吊装		单机容量全球最大白鹤滩百万千瓦水发电机组成功并网发电；国内最高水头长龙山抽水蓄能机组投入商运	
太阳能（光热）	研制国内首台5万千瓦大功率光热汽轮机组，形成成套供货能力		太阳能光热完成技术开发，具备设备成套供货能力					
电站服务	向海内外675家电厂配置客户服务经理，设立新疆、天津、内蒙等区域客户服务中心，建立在线服务平台和东方e购备件商城；远程诊断系统在万州、横山电厂上线运行		实现新生效合同55.5亿元；获得国内首台进行通流改造的1000MW超超临界机组--华电邹县大型通流改造项目		生效订单超60.4亿元			
新兴成长产业	新材料产业新生效合同5.5亿元，实现营业收入4.5亿元，同比增长30.8%；氢燃料电池公交车在四川省内载客运行，单车最长运营里程4万公里，累计近28万公里，载客40万人次		西部首条氢能及燃料电池批量生产线成功投产，氢能城际客车、物流车样车开发完成；90台燃料电池发动机批量订单已圆满完成交付		构建了具有完全自主知识产权的燃料电池产品体系，形成了氢获取、氢储存、氢加注、氢使用全环节整体解决方案；工业透平产业新增生效订单30.4亿元，同比增长44.8%			
国际业务	签订埃及汉拉维恩、乌克兰斯拉维扬斯克电厂重建等重大项目		取得了首个海外城市固废气化发电项目订单					

资料来源：公司公告，中信证券研究部


2.2 注入集团资产，业务协同盈利改善

2018-2021H1收入结构拆分

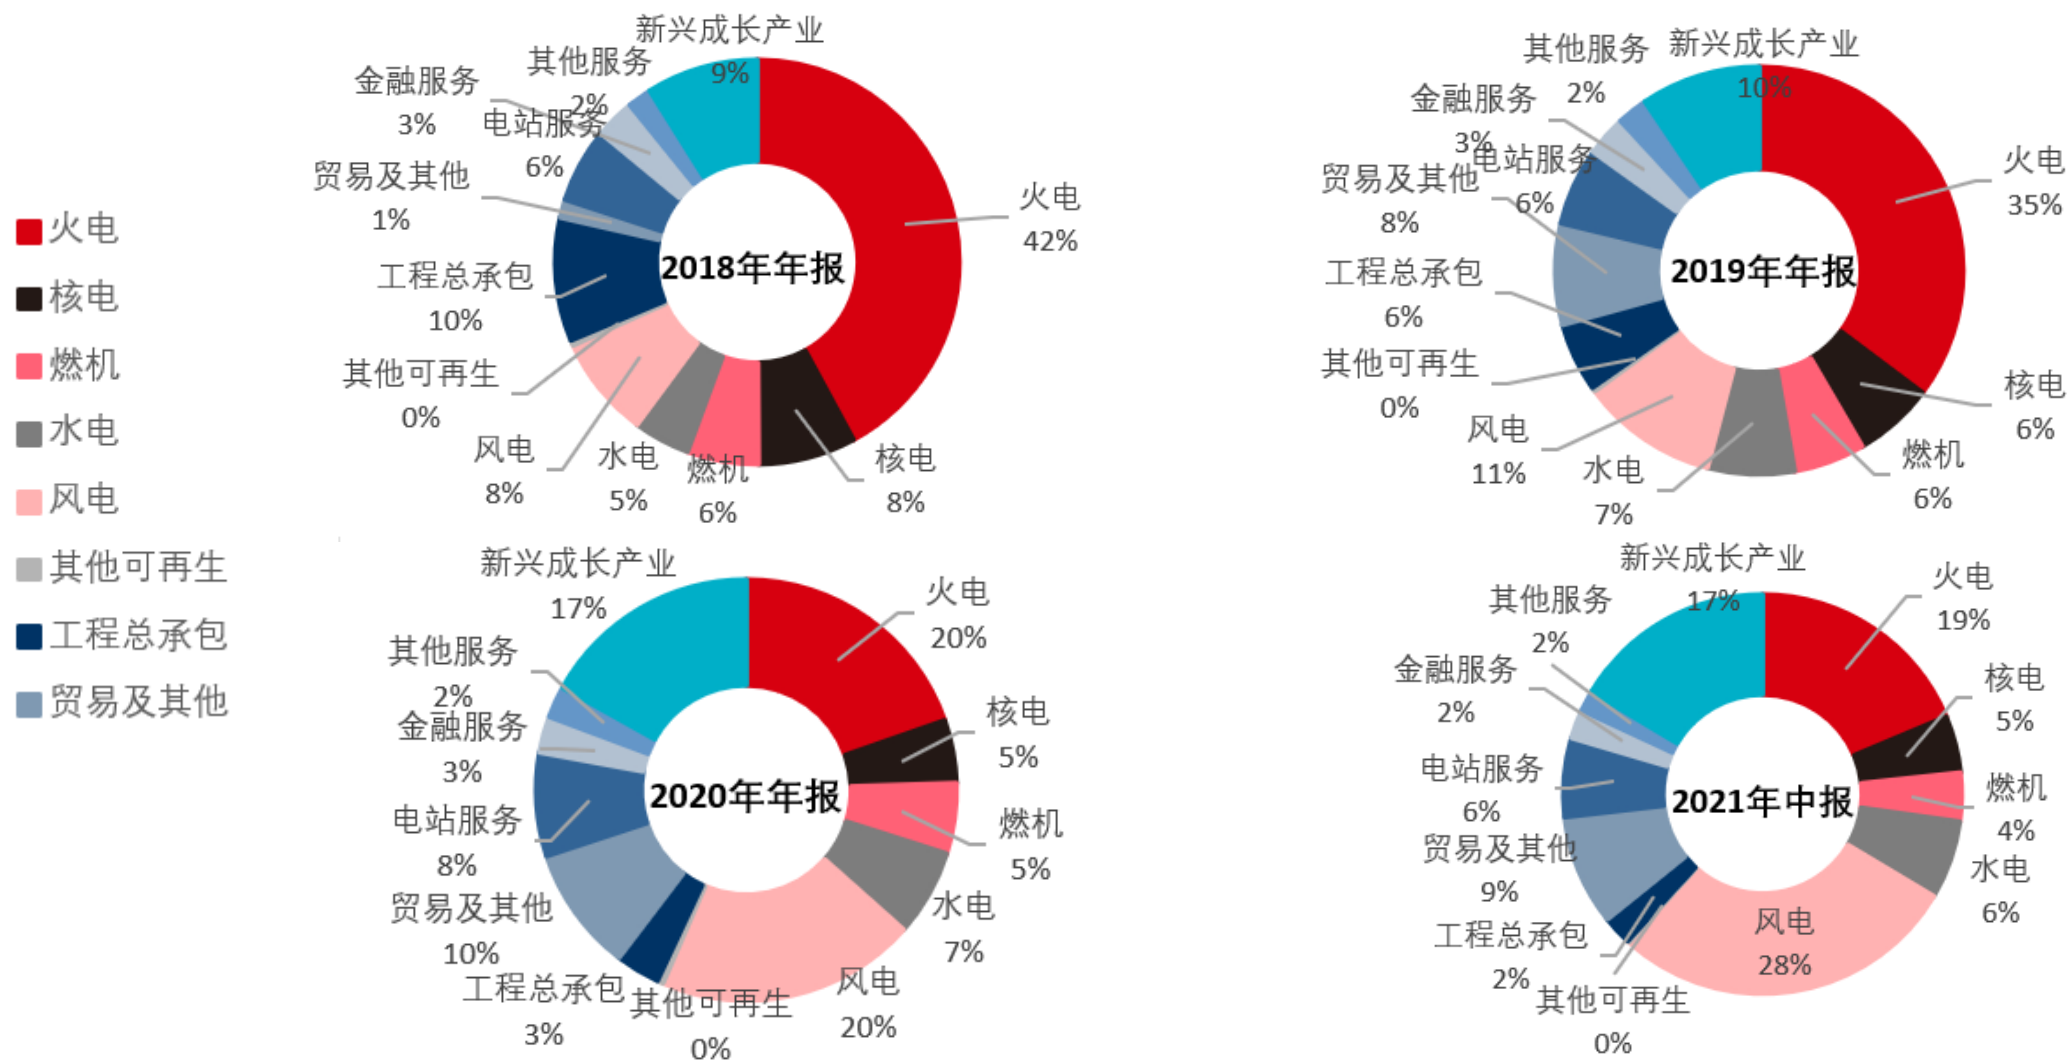


2.2 注入集团资产，业务协同盈利改善

2018-2021H1毛利润结构拆分

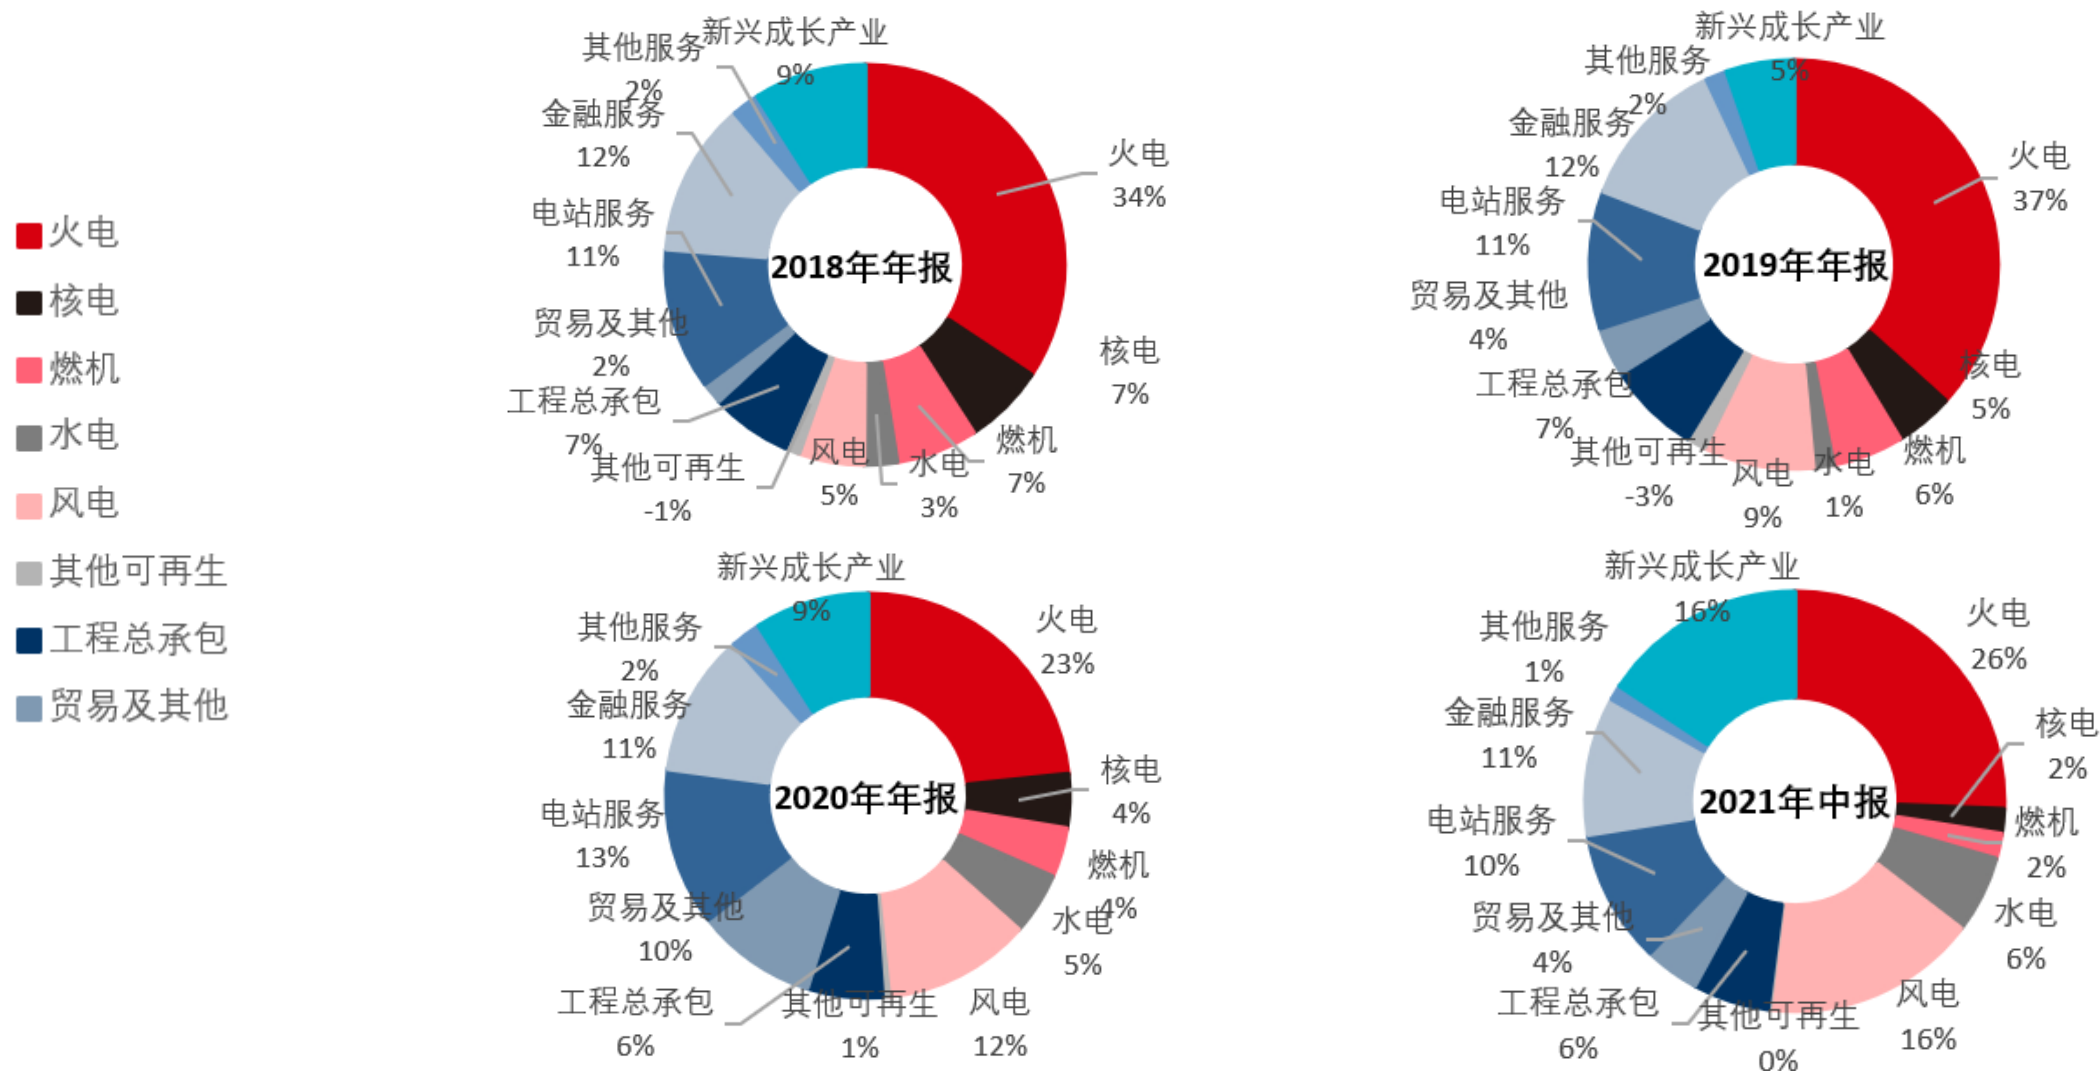

2.2 注入集团资产，业务协同盈利改善

2017-2021年中报公司分业务板块毛利率拆分

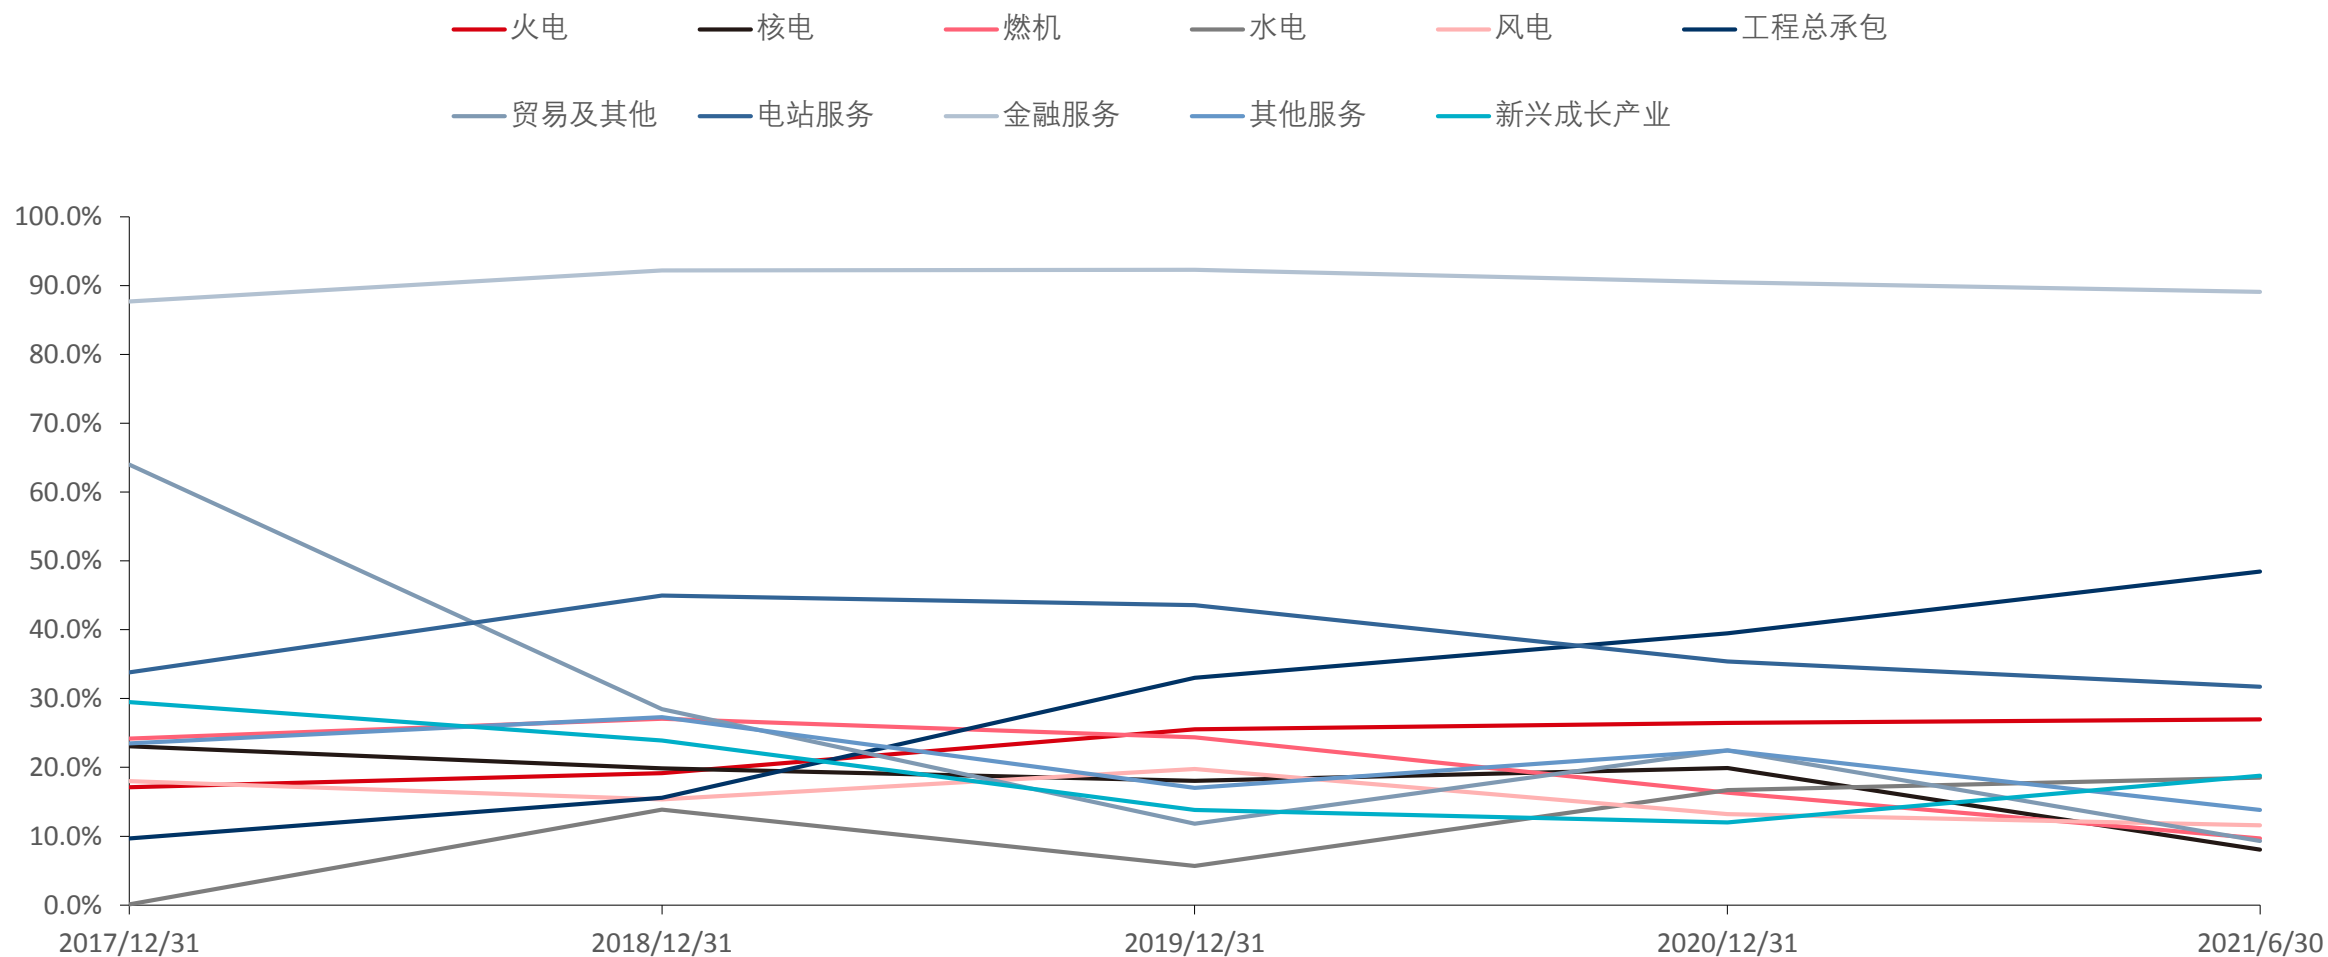


2.3 在手订单筑底，发展动力充足

■ 新增订单增长强劲，在手订单筑底增长：

- 2018-2020年，公司新增订单分别达到349.3/401.8/494.0亿元，2021年前三季度新增订单469.8亿元（同比约+20%）
- 结合公司收入增长预期，我们预计2021年底公司在手订单有望达到850-900亿元，在手订单饱满，有望筑底支撑公司2022-2023年持续增长

2018-2021年三季度公司新增订单拆分（亿元）

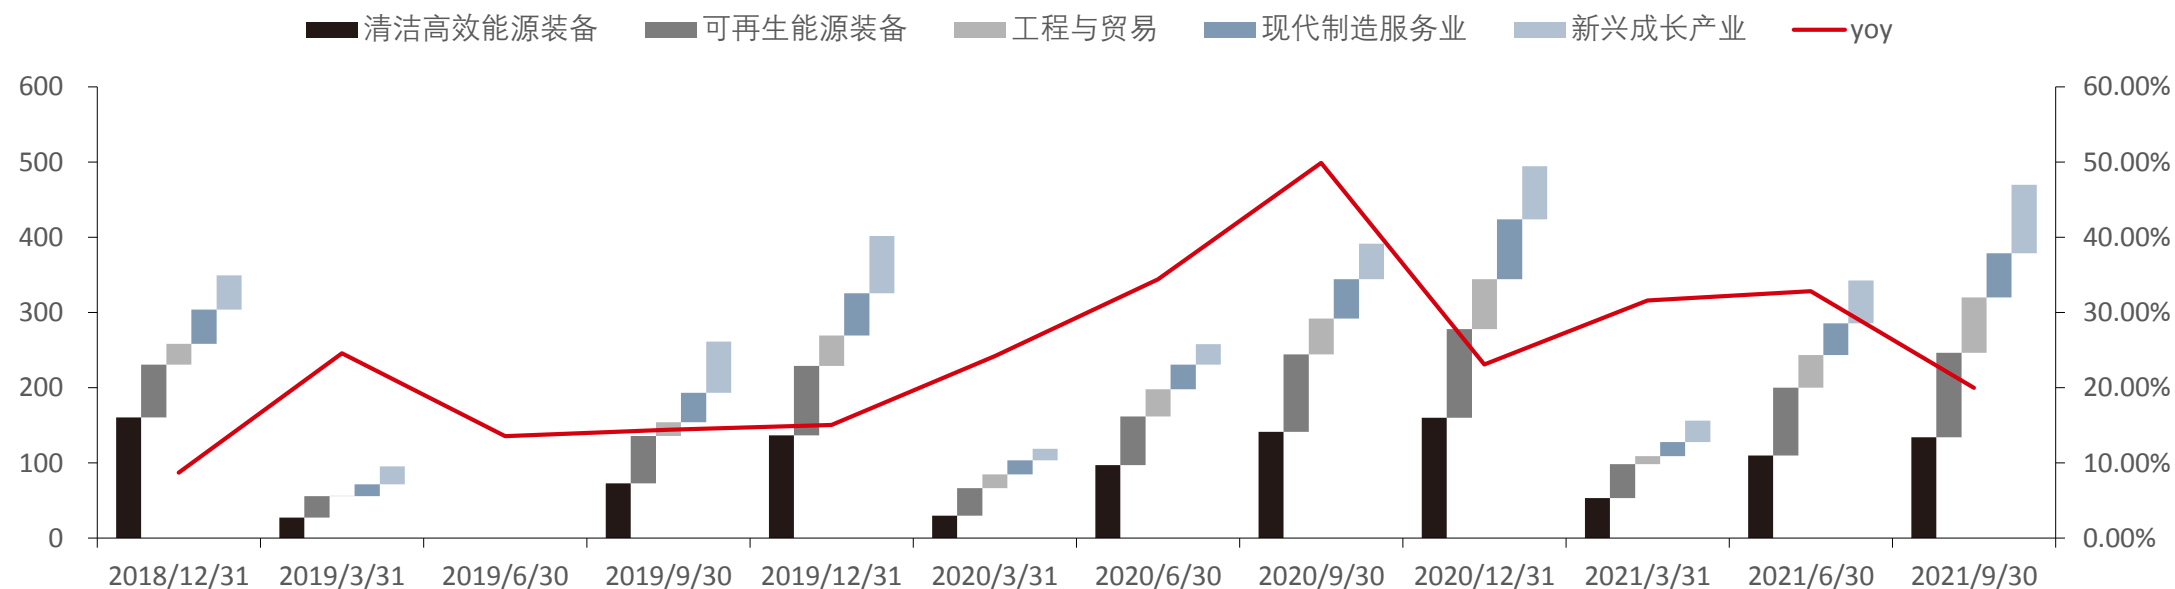

CONTENTS

目录

1. 电能替代引领用电需求释放，电源投资有望延续高景气
2. 公司为国内领先发电设备综合龙头，业务多维度受益
3. 政策支持与产业需求，料将共振
4. 电源投资周期与投资策略
5. 风险因素

3. 政策支持与产业需求，料将共振


- I. 风电：大型化加速降本，成长性持续强化
- II. 火电：灵活性改造释放存量服务订单
- III. 核电：安全稳妥推动建设，三四代技术将举大旗
- IV. 水电（抽水蓄能）：中长期规划托底，公司份额领先

3.1 风电：大型化加速降本，成长性持续强化

■ 风机大型化趋势明显：

- 陆上风电单机功率迎来跃升，4MW以上机型有望成为未来1-2年主流，大型化进程有望持续超预期。风机大型化+零部件降价+国产替代，推动风机加速降本降价，头部厂商盈利能力有望相对稳定。
- 海风主流机型有望从4-5MW向8-10MW升级，加速降本并有利于提升吊装能力。风机大型化加速一方面加快了海上风电降本步伐，另一方面单机功率的显著抬升也有利于突破海上吊装能力瓶颈限制，实现海上风电装机效率的提升。
- 公司于2021年已完成单机容量亚洲最大、世界第二10MW海上风电机组批量交付；国内单机容量最大6MW陆上风电机组并网运行；全球机位海拔最高（5050米）分散式2.5MW风电机组吊装。旗下东方风电兴安盟主机、叶片基地和东方天津叶片也提供了产业链纵向能力。

全国新增风电装机中不同单机容量风机占比

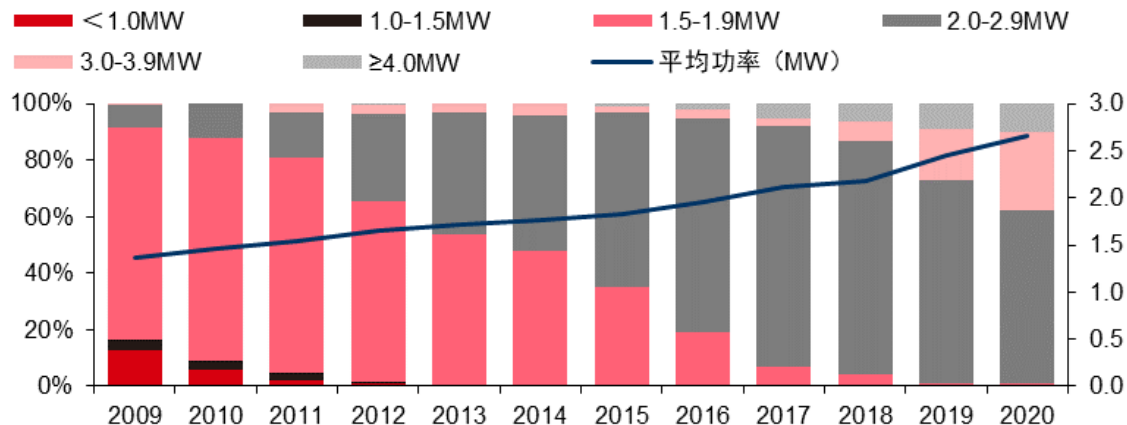


中国海上风电大兆瓦风电机组发展历程



3.1 风电：大型化加速降本，成长性持续强化

- 预计“十四五”国内年均风电装机将达约55GW，复合增速约15%，增长保持稳健。我们认为“十四五”期间国内风电装机需求将迎来加速发展，预计年均新增装机规模将达55GW左右，较“十三五”期间的年均29GW将有显著提升，至2025年新增装机规模或达70GW以上，复合增速约15%。

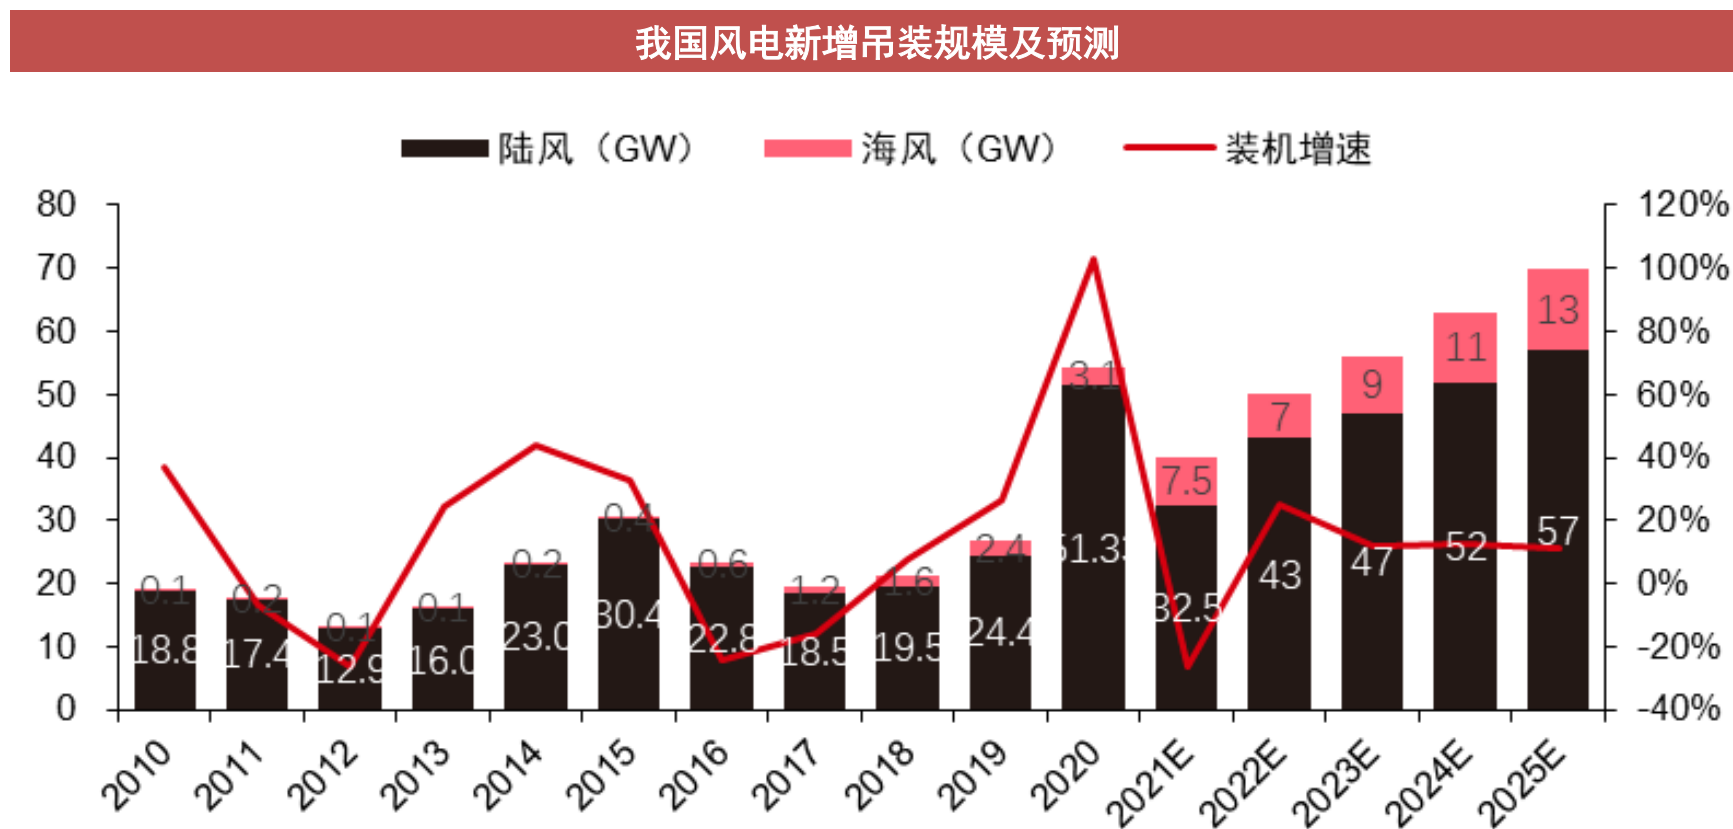


资料来源：CWEA，GWEC，中信证券研究部预测

3.1 风电：大型化加速降本，成长性持续强化


■ 公司份额稳固：

- 产品研发升级快、技术成熟度高的优质整机厂商有望收获份额提升，迎来新龙头成长机遇。
- 近年来国内二线风机厂商加快4MW以上大兆瓦风机技术研发和产品系列完善，降本增效能力和市场竞争力显著增强，在国内陆上风电2021年以来的招投标中，中标份额迎来提升。
- 市场环境快速变化，公司份额稳中有进：据中国风电新闻网数据，2020年公司公开市场中标份额为4%，2021年1-10月公司公开市场中标份额为5%。

中国风机厂商新增装机份额

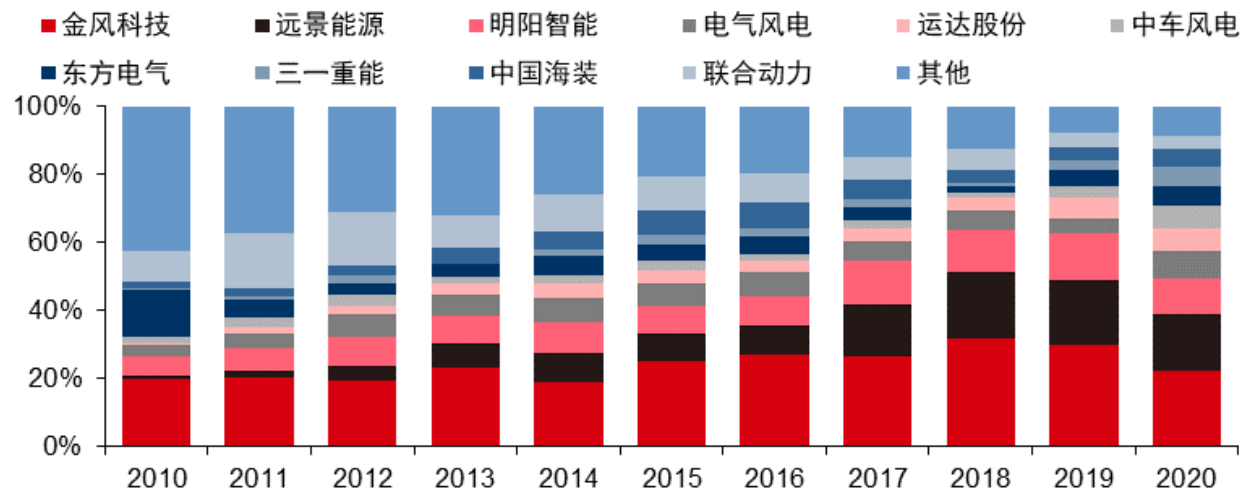

2021年1-10月国内风电公开市场中标份额统计

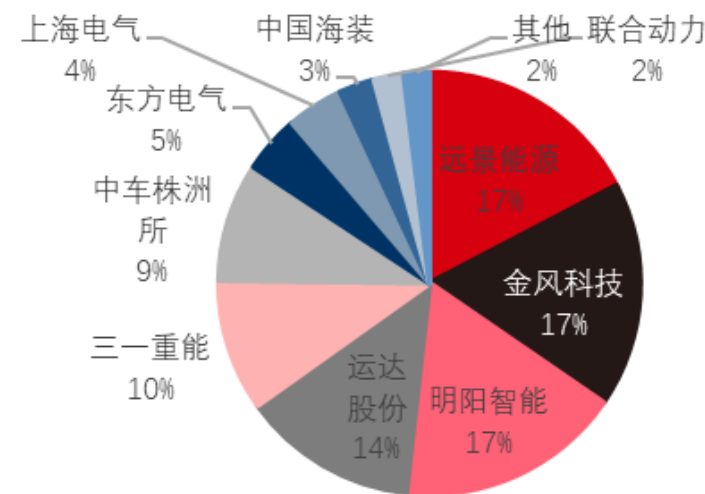

3.2 火电：灵活性改造释放存量服务订单

火电灵活性改造的技术路线

	技术名称	实现路径	目的
锅炉侧	锅炉低负荷稳燃技术	低负荷精细化燃烧：主要改善燃烧器结构，煤粉精度，配风等	锅炉低负荷运行，炉温下降，容易造成燃烧不稳定，甚至熄火
		改善入炉煤质 燃烧器，制粉系统优化	
	宽负荷脱销技术	改造锅炉热力系统或烟气系统，提高SCR反应器入口温度； 选用宽温催化剂，提高低温下催化剂活性	目前普遍采用SCR方法脱销，低负荷运行，烟气温度偏低，可能存在催化剂活性降低、还原剂结晶、空预器腐蚀的问题
汽轮机侧	汽轮机通流设计与末级叶片优化技术	强化末级叶片性能、优化通流参数设计以及增加冷却方式控制	汽轮机低负荷运行时，蒸汽流量减小，出现汽流脱离，造成水蚀、叶片自激振动以及重热效应等
	供热机组热电解耦技术	切除低压缸供热，中压缸排汽绝大部分用于供热，使低压缸在高真空环境下空转；	热电联产机组调峰能力受到供热负荷制约，我国采用的抽凝机组，供热抽汽量增加，调峰能力进一步被制约
		热源侧设置电热锅炉； 设置储热罐，在电网负荷较低时抽汽补充	
控制与监测	提高负荷响应速率协调优化控制技术	自动发电控制协调系统优化控制、过热和再热汽温优化控制、变负荷和智能滑压优化控制、供热抽汽辅助负荷调节、给水旁路调节以及高加抽汽调节技术	锅炉惯性时间远长于汽轮机惯性时间，两者不匹配是火电机组不灵活的主要因素之一
	水冷壁安全防护技术	实时监测水冷壁温度变化以及汽包上下壁温及温差、汽包与水冷壁温差	水冷壁是锅炉的主要受热部分，锅炉出力处于低负荷或快速变化时或影响其安全性
燃料侧	生物质耦合发电	生物质与燃煤直接混烧或生物质气化混烧	提高燃煤锅炉特别是劣质煤种运行的稳定性
			减少锅炉尾气中的二氧化硫、氮氧化物等有害成分，为后续工艺减轻负担

3.2 火电：灵活性改造释放存量服务订单

火电灵活性改造对比

调峰技术	调峰深度	投资成本（万元）	运行成本
汽轮机旁路供热	增加10%~15%额定容量的调峰空间	2000~3000	较高
低压缸零出力	增加20%~30%额定容量的调峰空间	1000~2000	较低
低压缸高背压循环水供热	增加15%~20%额定容量的调峰空间	5000~10000	最低
电极锅炉供热	增加30%以上额定容量的调峰空间	5000~10000	高
电锅炉固体储热	可以实现100%调峰容量	10000~20000	高
热水罐储热	增减20~30%额定容量调峰空间，取决于储能容量	3000~6000	较低

■ 灵活性改造：


- 2016年6月和7月，国家能源局综合司分别下达了两批火电机组灵活性改造试点项目的通知，确定丹东电厂等22个项目为提升火电机组的灵活性改造试点项目，共涉及44台机组，约1818万kW，在这22个火电项目中仅有2个涉及纯凝机组改造，其余均为供热机组灵活性改造。
- 2021年11月，国家发改委、国家能源局印发《全国煤电机组改造升级实施方案》，其中要求存量煤电机组灵活性改造应改尽改，“十四五”期间完成 2 亿千瓦，增加系统调节能力 3000-4000 万千瓦，促进清洁能源消纳。“十四五”期间，实现煤电机组灵活制造规模1.5 亿千瓦。
- 根据中国电力科技网数据显示：不同机组特征、改造目标、燃料特性等条件都将带来改造投资差异，建议以“一厂一策”的方式进行单独测算；进一步结合产业调研情况，若在不包括储能设备的情况下，预计改造投资通常在60-120元/kW左右，最小出力可降至20%~40%。

3.3 核电：安全稳妥推动建设，三代技术将举大旗

■ “十四五”发展展望

- 2021年3月，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中披露，“十四五”期间我国核电发展的要求为“安全稳妥推动沿海核电建设”，稳健发展逐步回归核电产业化的主旋律；
- 自2019年7月中国核电公告福建漳州核电项目（1、2号机组）获得核准以来（两台我国自主知识产权的“华龙一号”核电机组），2021年5月中国核电公告江苏田湾核电站7、8号机组和辽宁徐大堡核电站3、4号机组获得核准，6月再度公告海南昌江多用途模块式小型堆科技示范工程项目（采用“玲龙一号”小型堆核电机组技术）获得核准；
- 进入“十三五”以来，公司核电设备份额维持较高水平：2018年年报公司披露核岛市场占有率达到65.9%，常规岛44.9%；2019年年报公司披露核电设备市占率35%以上。以公司市场份额与“十四五”核电稳健建设预期展望，“十四五”中期起核电设备有望为公司提供持续订单支持。

核电不同年均建设假设下的公司订单测算（亿元）

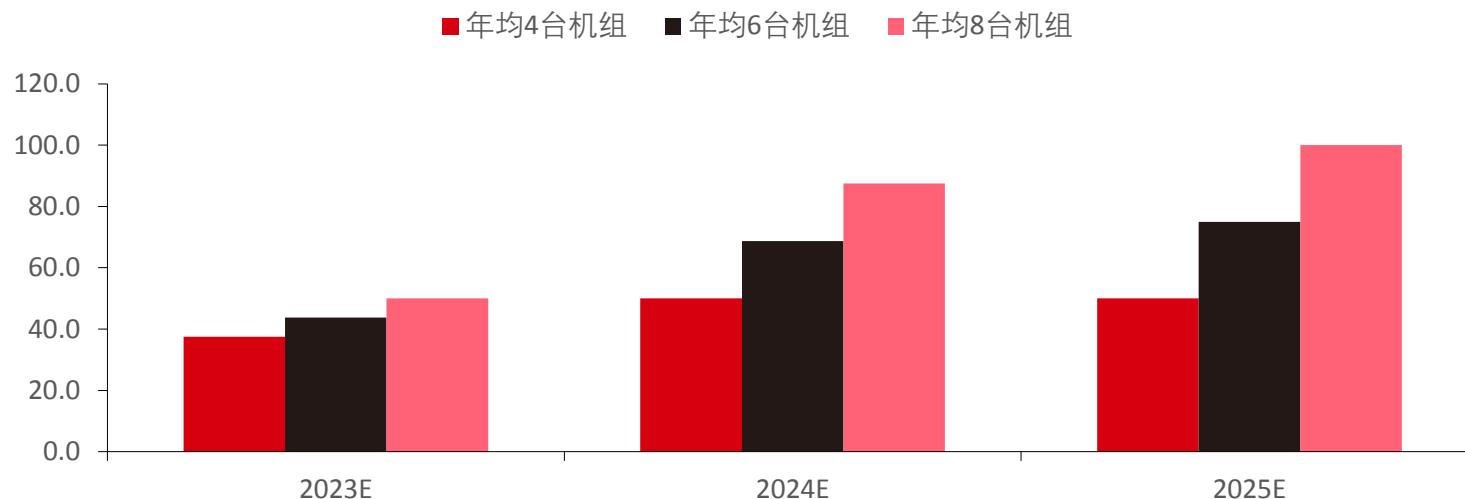

资料来源：中信证券研究部测算

3.4 水电（抽水蓄能）：中长期规划托底，公司份额领先

■ 抽水蓄能相关规划：


- 2021年3月，国家电网宣布将开放1000亿元股权投资，以吸引资本参与和支持“十四五”期间计划新增的2000万千瓦抽水蓄能电站建设（总体规模约为国家电网现有在运电站规模的95.4%）。
- 2021年9月，国家能源局发布《抽水蓄能中长期发展规划（2021-2035年）》，规划到2025年，抽水蓄能投产总规模较“十三五”翻一番，达到6200万千瓦以上；到2030年，抽水蓄能投产总规模较“十四五”再翻一番，达到1.2亿千瓦左右。因此，抽水蓄能建设节奏有望自“十四五”期间起迎来集中释放，直接利好主站设备和电站系统供应商。
- 2021年11月，南方电网发布《南方电网“十四五”电网发展规划》，据预测，“十四五”期间，南方五省区将新增抽水蓄能600万千瓦。

国家电网在运抽水蓄能电站一览（万千瓦）



3.4 水电（抽水蓄能）：中长期规划托底，公司份额领先

“十四五”及“十五五”期间抽水蓄能新增装机及主站设备采购预期

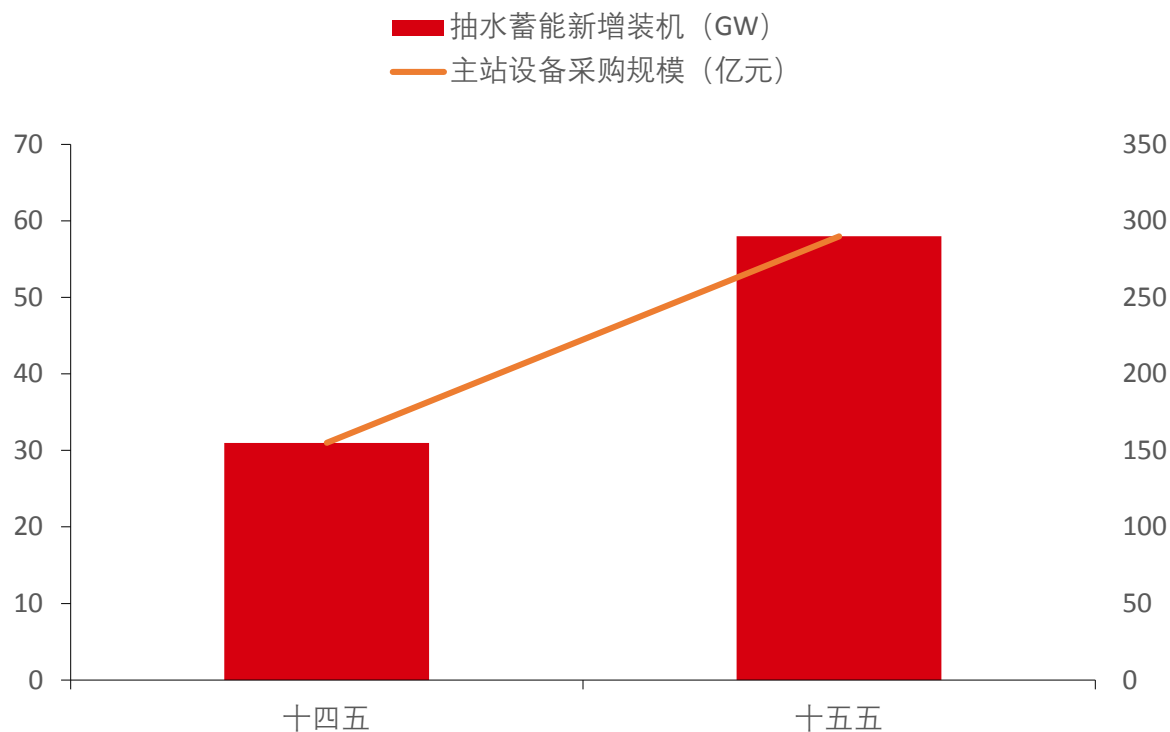

资料来源：国家能源局，中信证券研究部预测

■ 抽水蓄能空间展望：

- 据公司公告披露，公司市场占有率已提升至47.2%；
- 根据国家能源局相关规划指引，我们预计“十四五”期间抽水蓄能主站设备采购需求有望达到140-155亿元，“十五五”期间采购规模有望达到260-290亿元；
- 对应公司期望区间订单规模分别为：70-80亿元、130-150亿元。

CONTENTS

目录

1. 电能替代引领用电需求释放，电源投资有望延续高景气
2. 公司为国内领先发电设备综合龙头，业务多维度受益
3. 政策支持与产业需求，料将共振
4. 电源投资周期与投资策略
5. 风险因素

4. 电源投资周期与投资策略

1. 盈利预测与投资建议

4.1 盈利预测与投资建议

- 考虑到“十四五”电源投资受益用电需求增长有望维持景气，核电、抽水蓄能、风电装机预期持续提升，火电灵活性改造释放存量需求，结合订单交付周期，调整公司2021-2023年净利润预测至23.38/29.58/35.00亿元（原预测为24.82/29.16/30.91亿元），对应EPS为0.75/0.95/1.12元，A股现价对应PE为29.2/23.1/19.5倍。
- 结合历史上大规模电源建设阶段公司估值水平，给予公司A股2022年30x PE作为合理估值；考虑H股估值体系差异，给予H股15x PE作为合理估值，对应A股及H股目标价分别为28.5元和17港元，维持“买入”评级。

盈利预测一览表

项目/年度	2019	2020	2021E	2022E	2023E
营业收入(百万元)	32,840.32	37,282.87	42,713.47	45,983.29	50,323.11
营业收入增长率YoY	7%	14%	15%	8%	9%
净利润(百万元)	1,277.67	1,862.00	2,337.60	2,958.49	3,500.45
净利润增长率YoY	13%	46%	26%	27%	18%
每股收益EPS(基本)(元)	0.41	0.60	0.75	0.95	1.12
毛利率	24%	23%	22%	22%	22%
净资产收益率ROE	4.34%	6.02%	7.15%	8.47%	9.32%
每股净资产(元)	9.44	9.91	10.48	11.20	12.04
PE	53.49	36.52	29.24	23.10	19.52
PB	2.32	2.21	2.09	1.96	1.82
PS	2.08	1.83	1.60	1.49	1.36
EV/EBITDA	28.30	23.57	24.20	17.87	14.67
PE(H)	27.11	18.50	14.81	11.71	9.89
PB(H)	1.18	1.12	1.06	0.99	0.92
PS(H)	1.05	0.93	0.81	0.75	0.69

- 电源投资不及预期
- 电源建设规划推进不及预期
- 原材料价格持续高位
- 在手订单交付不及预期
- “双碳”目标实施不及预期。



感谢您的信任与支持！

THANK YOU

华鹏伟（首席电新分析师）

执业证书编号：S1010521010007

华夏（电新分析师）

执业证书编号：S1010520070003

免责声明



分析师声明

主要负责撰写本研究报告全部或部分内容的分析师在此声明：（i）本研究报告所表述的任何观点均精准地反映了上述每位分析师个人对标的证券和发行人的看法；（ii）该分析师所得报酬的任何组成部分无论是在过去、现在及将来均不会直接或间接地与研究报告所表述的具体建议或观点相联系。

评级说明

投资建议的评级标准		评级	说明
报告中投资建议所涉及的评级分为股票评级和行业评级（另有说明的除外）。评级标准为报告发布日后6到12个月内的相对市场表现，也即：以报告发布日后的6到12个月内的公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。其中：A股市场以沪深300指数为基准，新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以摩根士丹利中国指数为基准；美国市场以纳斯达克综合指数或标普500指数为基准；韩国市场以科斯达克指数或韩国综合股价指数为基准。	股票评级	买入	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅20%以上
		增持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于5%～20%之间
		持有	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于-10%～5%之间
		卖出	相对同期相关证券市场代表性指数跌幅10%以上
	行业评级	强于大市	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅10%以上
		中性	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于-10%～10%之间
		弱于大市	相对同期相关证券市场代表性指数跌幅10%以上

其他声明

本研究报告由中信证券股份有限公司或其附属机构制作。中信证券股份有限公司及其全球的附属机构、分支机构及联营机构（仅就本研究报告免责条款而言，不含CLSA group of companies），统称为“中信证券”。

法律主体声明

本研究报告在中华人民共和国（香港、澳门、台湾除外）由中信证券股份有限公司（受中国证券监督管理委员会监管，经营证券业务许可证编号：Z20374000）分发。本研究报告由下列机构代表中信证券在相应地区分发：在中国香港由CLSA Limited分发；在中国台湾由CL Securities Taiwan Co., Ltd.分发；在澳大利亚由CLSA Australia Pty Ltd.（金融服务牌照编号：350159）分发；在美国由CLSA group of companies（CLSA Americas, LLC（下称“CLSA Americas”）除外）分发；在新加坡由CLSA Singapore Pte Ltd.（公司注册编号：198703750W）分发；在欧盟与英国由CLSA Europe BV或 CLSA（UK）分发；在印度由CLSA India Private Limited分发（地址：孟买（400021）Nariman Point的Dalalal House 8层；电话号码：+91-22-66505050；传真号码：+91-22-22840271；公司识别号：U67120MH1994PLC083118；印度证券交易委员会注册编号：作为证券经纪商的INZ000001735，作为商人银行的INM000010619，作为研究分析商的INH000001113）；在印度尼西亚由PT CLSA Sekuritas Indonesia分发；在日本由CLSA Securities Japan Co., Ltd.分发；在韩国由CLSA Securities Korea Ltd.分发；在马来西亚由CLSA Securities Malaysia Sdn Bhd分发；在菲律宾由CLSA Philippines Inc.（菲律宾证券交易所及证券投资者保护基金会）分发；在泰国由CLSA Securities (Thailand) Limited分发。

针对不同司法管辖区的声明

中国：根据中国证券监督管理委员会核发的经营证券业务许可，中信证券股份有限公司的经营经营范围包括证券投资咨询业务。

美国：本研究报告由中信证券制作。本研究报告在美国由CLSA group of companies（CLSA Americas除外）仅向符合美国《1934年证券交易法》下15a-6规则定义且CLSA Americas提供服务的“主要美国机构投资者”分发。对身在美国的任何人士发送本研究报告将不被视为对本报告中所评论的证券进行交易的建议或对本报告中所载任何观点的背书。任何从中信证券与CLSA group of companies获得本研究报告的接收者如果希望在美国交易本报告中提及的任何证券应当联系CLSA Americas。

新加坡：本研究报告在新加坡由CLSA Singapore Pte Ltd.（资本市场经营许可持有人及受豁免的财务顾问），仅向新加坡《证券及期货法》s.4A（1）定义下的“机构投资者、认可投资者及专业投资者”分发。根据新加坡《财务顾问法》下《财务顾问（修正）规例（2005）》中关于机构投资者、认可投资者、专业投资者及海外投资者的第33、34及35条的规定，《财务顾问法》第25、27及36条不适用于CLSA Singapore Pte Ltd.。如对本报告存有疑问，还请联系CLSA Singapore Pte Ltd.（电话：+65 6416 7888）。MCI (P) 024/12/2020。

加拿大：本研究报告由中信证券制作。对身在加拿大的任何人士发送本研究报告将不被视为对本报告中所评论的证券进行交易的建议或对本报告中所载任何观点的背书。

欧盟与英国：本研究报告在欧盟与英国归属于营销文件，其不是按照旨在提升研究报告独立性的法律要件而撰写，亦不受任何禁止在投资研究报告发布前进行交易的限制。本研究报告在欧盟与英国由CLSA（UK）或CLSA Europe BV发布。CLSA（UK）由（英国）金融行为管理局授权并接受其管理，CLSA Europe BV 由荷兰金融市场管理局授权并接受其管理，本研究报告针对由相应本地监管规定所界定的在投资方面具有专业经验的人士，且涉及到的任何投资活动仅针对此类人士。若您不具备投资的专业经验，请勿依赖本研究报告。对于由英国分析员编纂的研究资料，其由CLSA（UK）与CLSA Europe BV制作并发布。就英国的金融行业准则与欧洲其他辖区的《金融工具市场指令II》，本研究报告被制作并意图作为实质性研究资料。

澳大利亚：CLSA Australia Pty Ltd（“CAPL”）(商业编号：53 139 992 331/金融服务牌照编号：350159) 受澳大利亚证券与投资委员会监管，且为澳大利亚证券交易所及CHI-X的市场参与主体。本研究报告在澳大利亚由CAPL仅向“批发客户”发布及分发。本研究报告未考虑收件人的具体投资目标、财务状况或特定需求。未经CAPL事先书面同意，本研究报告的收件人不得将其分发给任何第三方。本段所称的“批发客户”适用于《公司法（2001）》第761G条的规定。CAPL研究覆盖范围包括研究部门管理层不时认为与投资者相关的ASX All Ordinaries 指数成分股、离岸市场上市证券、未上市发行人及投资产品。CAPL寻求覆盖各个行业中与其国内及国际投资者相关的公司。

一般性声明

本研究报告对于收件人而言属高度机密，只有收件人才能使用。本研究报告并非意图发送、发布给在当地法律或监管规则下不允许向其发送、发布该研究报告的人员。本研究报告仅为参考之用，在任何地区均不应被视为买卖任何证券、金融工具的要约或要约邀请。中信证券并不因收件人收到本报告而视其为中信证券的客户。本报告所包含的观点及建议并未考虑个别客户的特殊状况、目标或需要，不应被视为对特定客户关于特定证券或金融工具的建议或策略。对于本报告中提及的任何证券或金融工具，本报告的收件人须保持自身的独立判断。

本报告所载资料的来源被认为是可靠的，但中信证券不保证其准确性或完整性。中信证券并不对使用本报告所包含的材料产生的任何直接或间接损失或与此有关的其他损失承担任何责任。本报告提及的任何证券或金融工具均可能含有重大的风险，可能不易变卖以及不适合所有投资者。本报告所提及的证券或金融工具的价格、价值及收益可能会受汇率影响而波动。过往的业绩并不能代表未来的表现。

本报告所载的资料、观点及预测均反映了中信证券在最初发布该报告日期当日分析师的判断，可以在不发出通知的情况下做出更改，亦可因使用不同假设和标准、采用不同观点和分析方法而与中信证券其它业务部门、单位或附属机构在制作类似的其他材料时所给出的意见不同或者相反。中信证券并不承担提示本报告的收件人注意该等材料的责任。中信证券通过信息隔离墙控制中信证券内部一个或多个领域的信息向中信证券其他领域、单位、集团及其他附属机构的流动。负责撰写本报告的分析师的薪酬由研究部门管理层和中信证券高级管理层全权决定。分析师的薪酬不是基于中信证券投资银行收入而定，但是，分析师的薪酬可能与投行整体收入有关，其中包括投资银行、销售与交易业务。

若中信证券以外的金融机构发送本报告，则由该金融机构为此发送行为承担全部责任。该机构的客户应联系该机构以交易本报告中提及的证券或要求获悉更详细信息。本报告不构成中信证券向发送本报告金融机构之客户提供的投资建议，中信证券以及中信证券的各个高级职员、董事和员工亦不为（前述金融机构之客户）因使用本报告或报告载明的内容产生的直接或间接损失承担任何责任。

未经中信证券事先书面授权，任何人不得以任何目的复制、发送或销售本报告。

中信证券2021版权所有。保留一切权利。