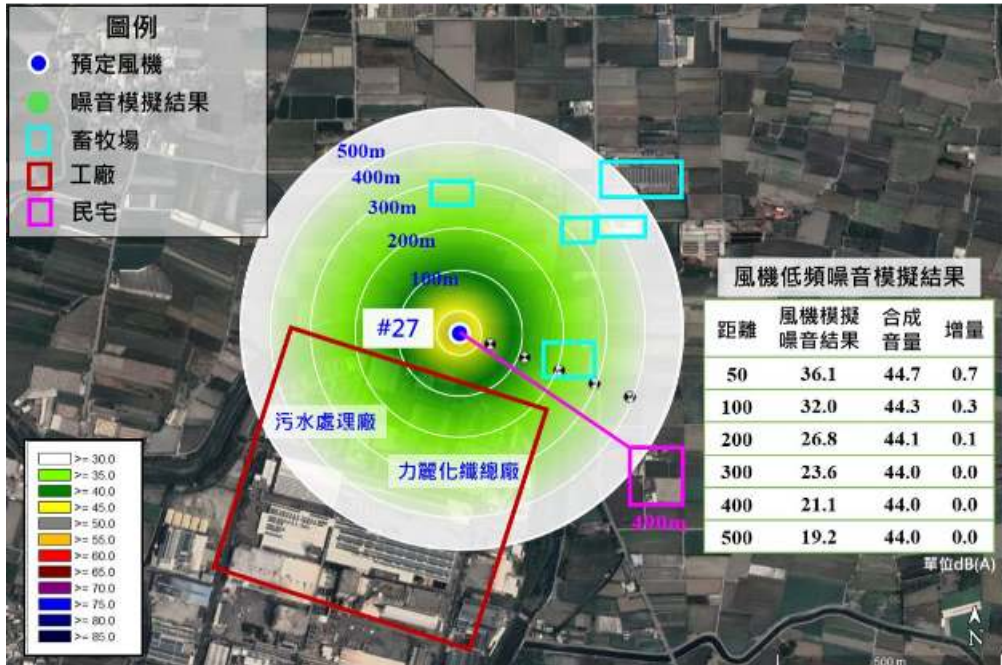


壹、結論

項次	結論及回覆說明	對應資料
一、	本案初審會議已召開 3 次，另簽奉主任委員核可後，請開發單位確實依會前書面意見及下列意見補充、修正後，於 113 年 3 月 31 日前送本專案小組再審： 評估不設置內陸第 25、26、27 號風機之可能性。	
1.	1. 本案經審慎評估，考量農地風機#25 及#26 鄰近 500 公尺內共有十餘座畜牧場及民宅，故將風機#25 及#26 刪除，僅保留#27 風機；該風機鄰近芳苑工業區廠房，於 250 公尺內僅有 1 處畜牧場，而在 500 公尺範圍內共畜牧場 5 處及門牌民宅建物一處，其空間距離詳下圖 1。另經低頻噪音模擬評估後，距離 300 公尺處噪音增量已降至 0.1 dB(A)以下，故對民宅及畜牧場應屬輕微影響，詳下圖 2。 2. 另針對生態影響分析部分，風機#25 及#26 刪除，僅保留#27 風機後之影響分析表詳附錄一，重點摘要如下： (1) 植物：風機變更前後物種組成差異不大，衝擊區物種數由 20 科 38 屬 44 種下降至 12 科 13 屬 13 種，衝擊區內稀有植物皆為人工種植，故影響不大。 (2) 哺乳類：風機變更後物種數相似，而衝擊區範圍變得更小，對於哺乳類影響將更為減輕。另衝擊區內有記錄到一筆臺灣獼猴，推測為民眾私養後的逃逸個體，本案開發對其影響不大。 (3) 兩棲爬蟲類：風機刪減後，衝擊區範圍變小，兩棲類物種數由 1 目 4 科 4 種 61 隻次下降為 1 目 2 科 2 種 5 隻次，並皆無記錄保育類、特有種及外來種。爬蟲類衝擊區物種數由 2 目 5 科 6 種 76 隻次下降至 1 目 2 科 2 種 30 隻次，且皆無記錄保育類、特有種，纜線預定施工區域以現有道路為主，對照區環境大多為農用地、溝渠、草生地及住宅房舍，且記錄物種皆屬普遍常見物種，因此影響有限。 (4) 蝶類：調查樣區範圍內所紀錄的種類均為以海濱、農耕地為主的環境常見的種類。風機刪減後，夏季物種數由 5 科 15 種 75 隻次下降至 3 科 5 種 8 隻次；秋季物種數由 4 科 8 種 18 隻次下降至 2 科 2 種 7 隻次。並無發現保育類、特有種與外來種，僅發現特有亞種黃蛺蝶，現由三支風機縮小為一支風機，衝擊區範圍更小，衝擊區範圍內所有物種均在對照區也發現，預期影響更加減輕。 (5) 鳥類：風機刪減後，因開發面積減少，衝擊區鳥類物種數由 26 科 44 種下降至 17 科 26 種，另發現蒼鷺和赤腰燕僅出現在衝擊區。保育類鳥類於風機刪減前後相同，皆為彩鵲、黑翅鳶和紅尾伯勞共 3 種，風機預定位置#27 為農耕地環境，而纜線預定施工區域亦以現有道路為主，故衝擊區環境多為道路及道路兩側的已開發區域，對照區環境除農用地、溝渠、草生地、住宅房舍、樹林，預估本計畫開發行為對當地鳥類群聚影響相當有限。 3. 本案後續各開發階段亦會依縣府及能源署相關規定召開地方說明會(含施工前說明會)，向地方居民說明施工及營運期間噪音影響，包括： (1) 營運期間進行環境及低頻噪音監測，掌握風機運轉時產生之噪音影響。 (2) 針對 250 公尺內具門牌之建物，若反映受噪音影響並經確認，將給	P.5-7 、 P.7-38~ P.7-73、 P.8-4 、 P.8-14

項次	結論及回覆說明	對應資料																												
	予適當費用補助(如裝設氣密窗費用補助)，改善噪音影響。 (3)力能公司為在地企業，可及時處理相關問題，後續將成立專責單位，做為民情反應及地方溝通管道，處理本案風機工安、環境保護及地方回饋等事務。  圖 1 #27 號風機與鄰近畜牧場及民宅之距離示意圖  <table><caption>風機低頻噪音模擬結果</caption><thead><tr><th>距離</th><th>風機模擬 噪音結果</th><th>合成 音量</th><th>增量</th></tr></thead><tbody><tr><td>50</td><td>36.1</td><td>44.7</td><td>0.7</td></tr><tr><td>100</td><td>32.0</td><td>44.3</td><td>0.3</td></tr><tr><td>200</td><td>26.8</td><td>44.1</td><td>0.1</td></tr><tr><td>300</td><td>23.6</td><td>44.0</td><td>0.0</td></tr><tr><td>400</td><td>21.1</td><td>44.0</td><td>0.0</td></tr><tr><td>500</td><td>19.2</td><td>44.0</td><td>0.0</td></tr></tbody></table> 單位dB(A) 圖 2 #27 號風機噪音模擬圖	距離	風機模擬 噪音結果	合成 音量	增量	50	36.1	44.7	0.7	100	32.0	44.3	0.3	200	26.8	44.1	0.1	300	23.6	44.0	0.0	400	21.1	44.0	0.0	500	19.2	44.0	0.0	
距離	風機模擬 噪音結果	合成 音量	增量																											
50	36.1	44.7	0.7																											
100	32.0	44.3	0.3																											
200	26.8	44.1	0.1																											
300	23.6	44.0	0.0																											
400	21.1	44.0	0.0																											
500	19.2	44.0	0.0																											
2.	開發基地北側鄰近漁電共生示範區，應將其與本案對環境及生態之疊加影響納入評估。 參考國內外文獻，漁電共生對鳥類可能影響主要包含：食物來源減少、棲																													