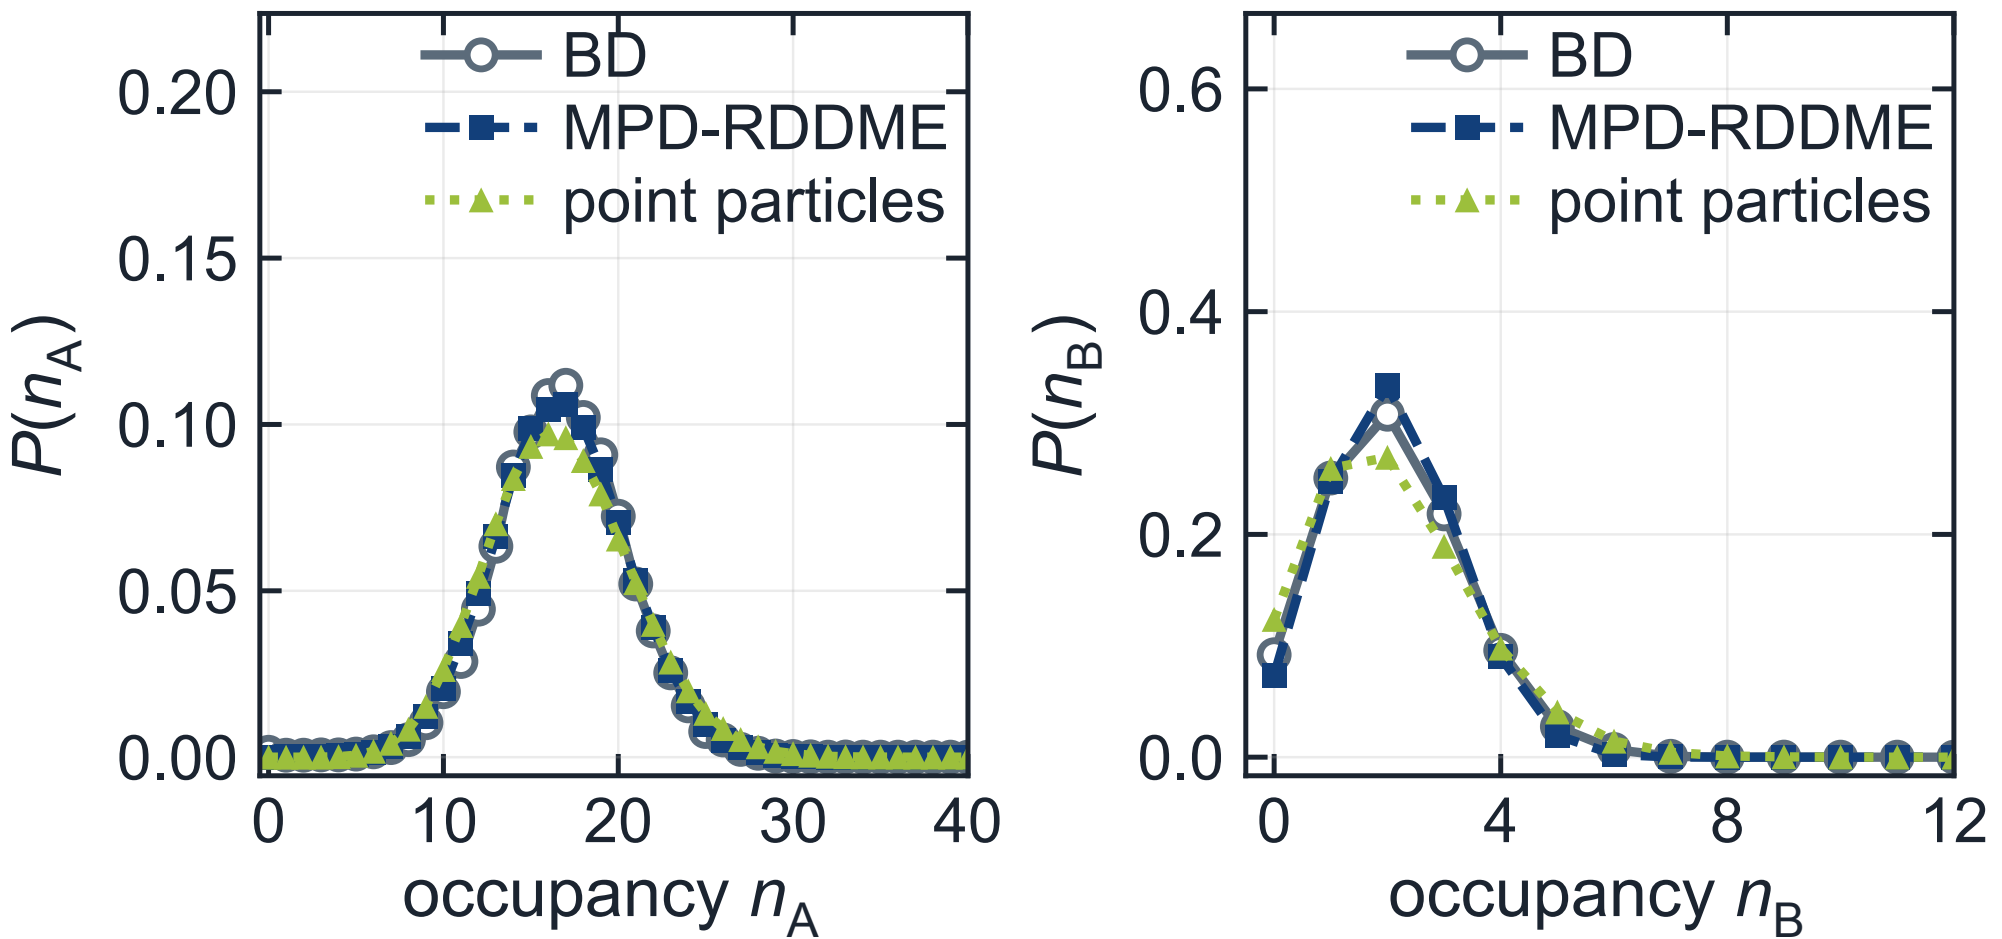

BD
MPD-RDDME
point particles
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
$P(n_A)$
0
10
20
30
40
occupancy n_A
BD
MPD-RDDME
point particles
0.6
0.4
0.2
0.0
$P(n_B)$
0
4
8
12
occupancy n_B