
DIAGRAMA UNIFILAR GERAL - GMG E QTA

Grupo moto-gerador diesel 250 kVA / 380-220 V e QTA em transicao aberta

QTA - QUADRO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA

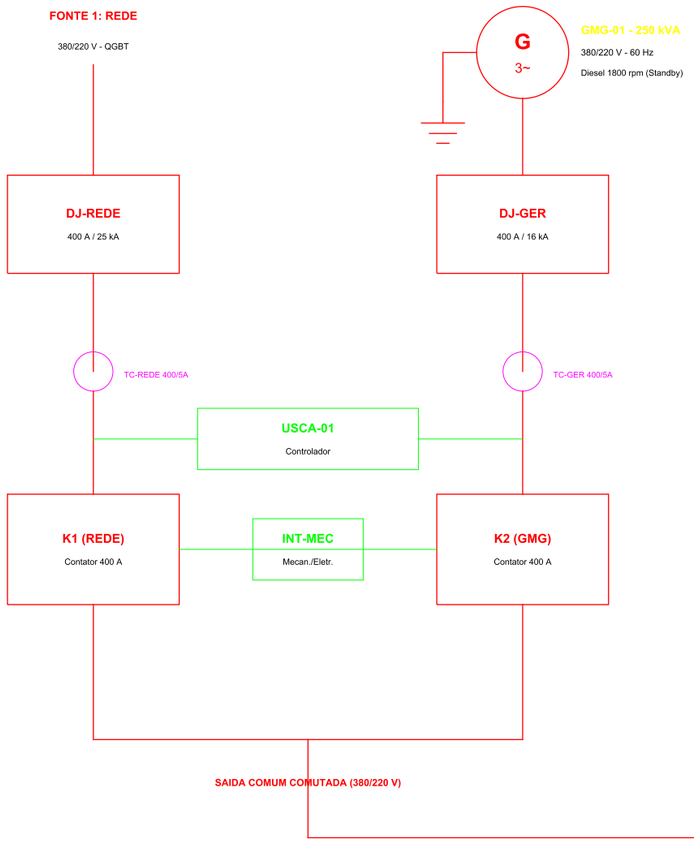

DADOS DO SISTEMA

Potencia Standby: 250 kVA

Potencia Ativa: 200 kW

Tensao Nominal: 380/220 V

Corrente Nominal: 379,8 A

Rotacao: 1800 rpm (60 Hz)

Icc Rede: 25,0 kA

Icc Gerador: 1,14 kA

Transicao: Aberta (BBM)


Tempo Partida: <= 12 s

Tanque Diesel: 250 L

Autonomia 75%: 7,5 h

Esquema Terra: TN-S

QCE - QUADRO DE CARGAS ESSENCIAIS

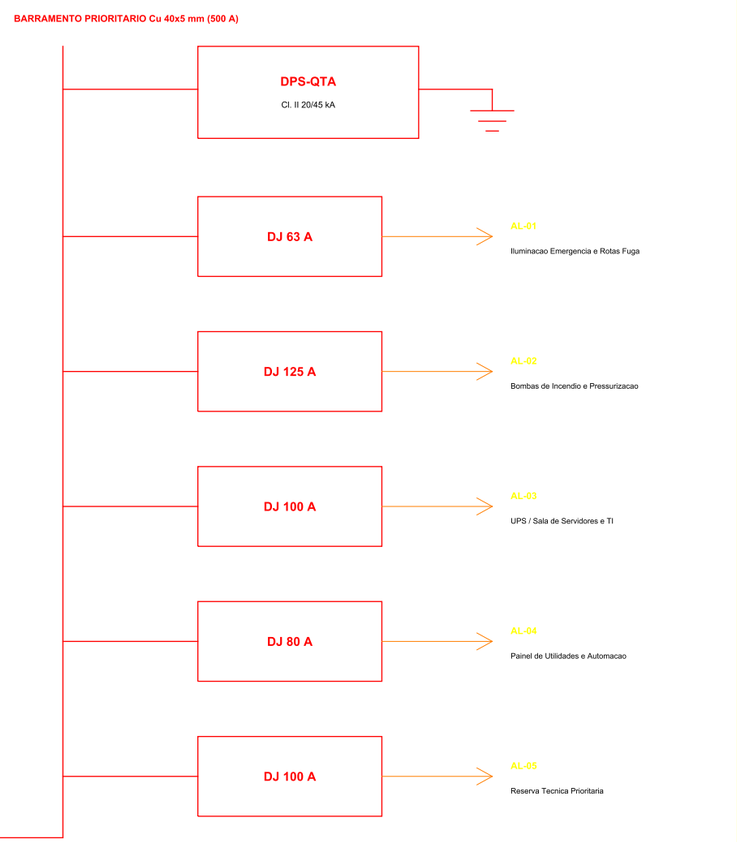

LEGENDA

GMG: grupo moto-gerador | QTA: quadro transf. auto. | USCA: unid. sup. CA | QCE: cargas essenciais

NOTAS DA PRANCHA

Comutacao automatica Rede/Gerador em transicao aberta (Break-Before-Make).
Duplo intertravamento (mecanico e eletrico) entre os contatores K1 e K2 de 400 A.
Alimentacao prioritaria do Quadro de Cargas Essenciais (QCE) em 380/220 V.

AVISO OBRIGATORIO

Projeto acadêmico e conceitual. Não deve ser utilizado para fabricação, instalação ou execução de serviços sem revisão, dimensionamento e responsabilidade de profissional legalmente habilitado.

REV.	DATA	DESCRICAO	RESP.
00	2026-09-25	EMISSAO INICIAL DO PROJETO 12	R.E.M.M.

PORTFOLIO DE
ENGENHARIA ELETRICA
BASE ACADEMICA REPRODUZIVEL

A3
PAISAGEM

TITULO

DIAGRAMA UNIFILAR GERAL - GMG E QTA

AUTOR	DATA	REV.	PRANCHA
Rogério Eduardo Moreira Menegueli	2026-09-25	00	01/06

ARQUIVO	UNIDADES	ESCALA	FOLHA	STATUS
01_diagrama_unifilar_qta.dxf	mm	S/ESC.	A3	CONCEIT.