

# ACIONAMENTO POR INVERSOR

M-603, 7,5 kW: potência, STO e interface de comando

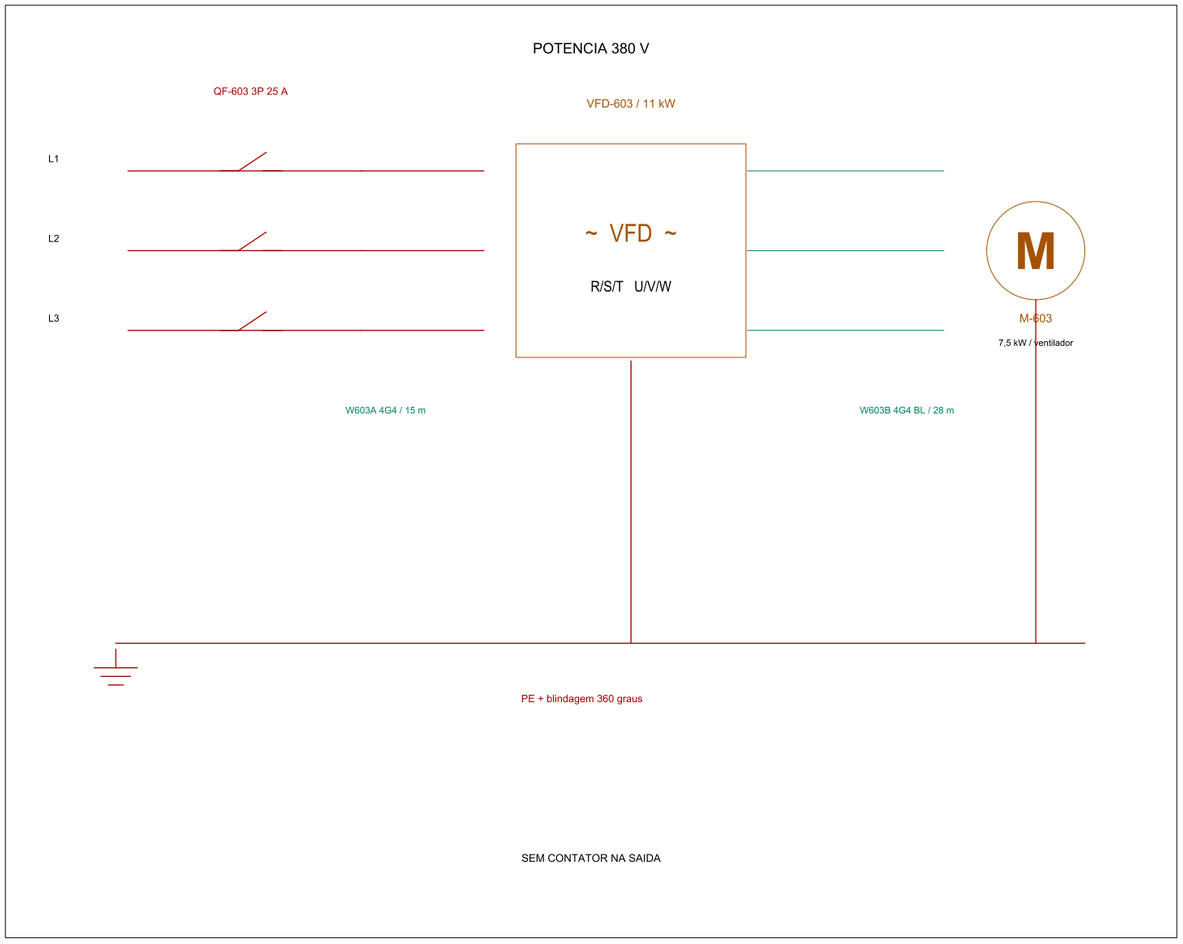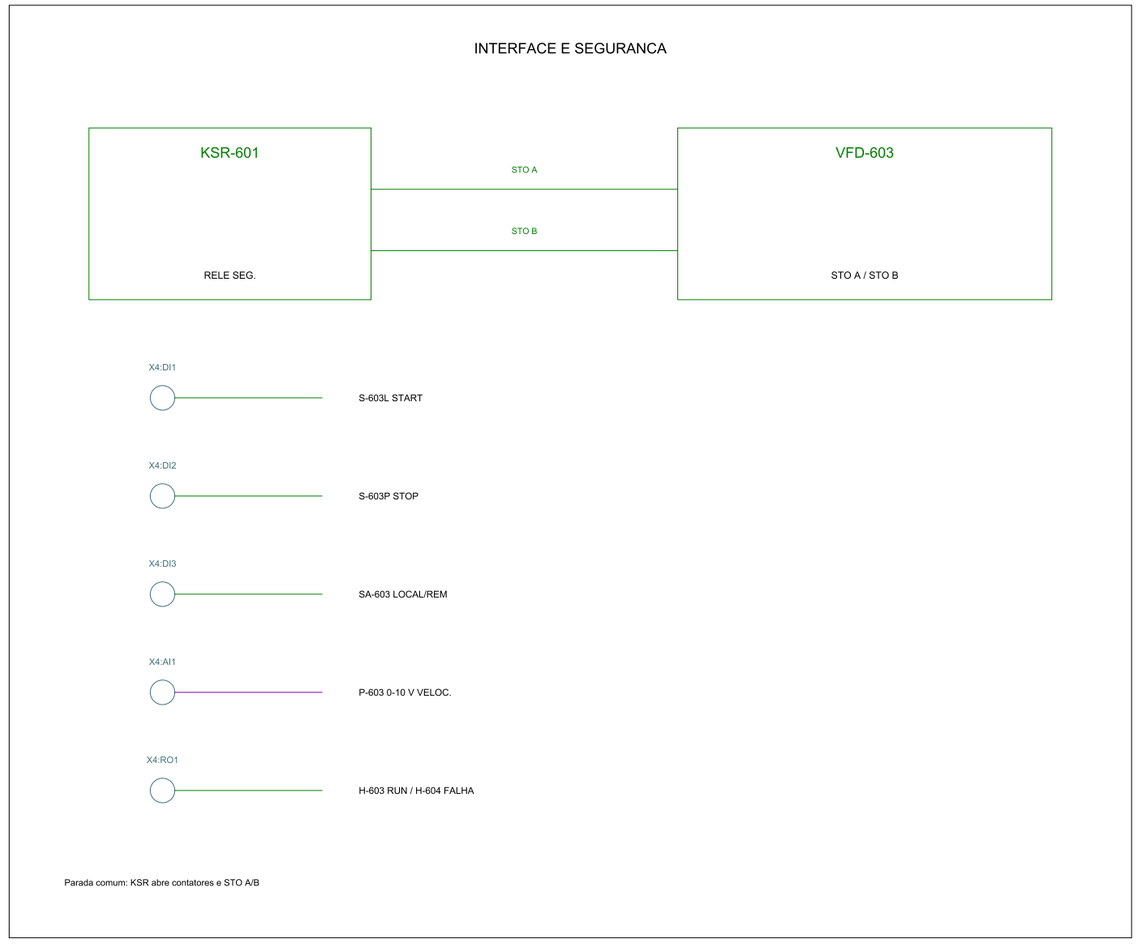


## LEGENDA

DI: entrada digital | AI: entrada analógica | RO: relé | STO: torque seguro desligado

## NOTAS DA PRANCHA

Não instalar contator de manobra entre VFD-603 e M-603. Cabo de saída blindado.
STO A/B é conceitual; função de segurança requer análise de risco e validação.

## AVISO OBRIGATORIO

Projeto acadêmico e conceitual. Não deve ser utilizado para fabricação, instalação ou execução de serviços sem revisão, dimensionamento e responsabilidade de profissional legalmente habilitado.

| REV. | DATA | DESCRICAO | RESP. |
|---|---|---|---|
| 02 | 2026-11-05 | MATRIZ CAUSA-EFEITO | R.E.M.M. |

**PORTFOLIO DE**
**ENGENHARIA ELETRICA**
BASE ACADEMICA REPRODUZIVEL

**A3**
PAISAGEM

TITULO

ACIONAMENTO POR INVERSOR

| AUTOR | DATA | REV. | PRANCHA |
|---|---|---|---|
| Rogério Eduardo Moreira Menegueli | 2026-11-05 | 02 | 04/08 |

| ARQUIVO | UNIDADES | ESCALA | FOLHA | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| 04_acionamento_inversor.dxf | mm | S/ESC. | A3 | CONCEIT. |