
IMPLANTACAO DA SUBESTACAO RECEPTORA

Arranjo conceitual AIS com bays de 138 kV, transformador e cubiculos de 34,5 kV

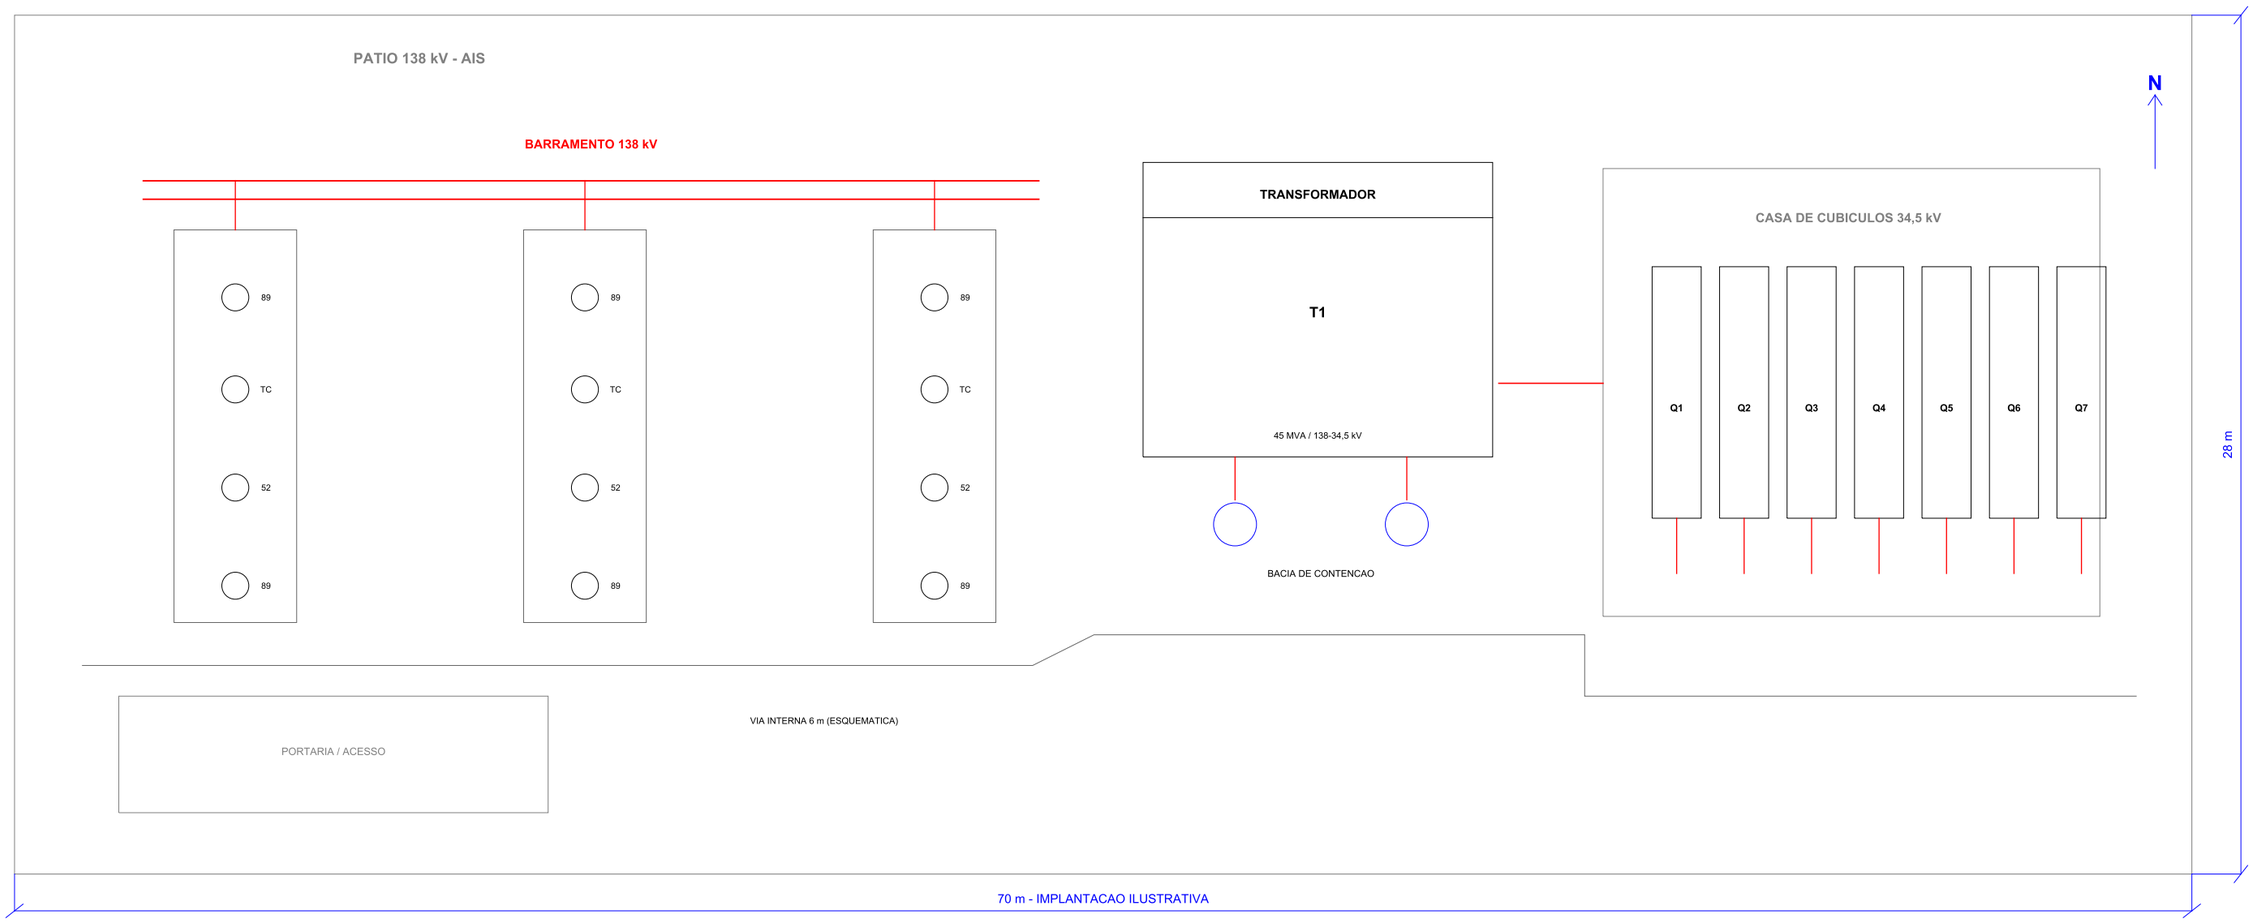

LEGENDA

AIS: isolamento a ar | T1: 45 MVA | Q0: disjuntor 138 kV | B1: barra 34,5 kV

NOTAS DA PRANCHA

Dimensoes e afastamentos sao esquematicos e devem ser substituidos por estudos de isolamento, acesso, incendio e solo.
Equipamentos representados em planta, sem coordenadas de levantamento.

AVISO OBRIGATORIO

Projeto acadêmico e conceitual. Não deve ser utilizado para fabricação, instalação ou execução de serviços sem revisão, dimensionamento e responsabilidade de profissional legalmente habilitado.

REV.	DATA	DESCRICAO	AUTOR
00	2026-11-09	EMISSAO INICIAL	R. MENEGUELI

PORTFOLIO DE
ENGENHARIA ELETRICA
BASE ACADEMICA REPRODUZIVEL

A3
PAISAGEM

TITULO

IMPLANTACAO DA SUBESTACAO RECEPTORA

AUTOR	DATA	REV.	PRANCHA
Rogério Eduardo Moreira Menegueli	2026-11-09	00	02/10

ARQUIVO	UNIDADES	ESCALA	FOLHA	STATUS
02_planta_subestacao_receptora.dxf	mm	S/ESC.	A3	CONCEIT.