
ALIMENTACAO SECUNDARIA E CONEXOES DO FORNO

Derivacoes do transformador, condutores refrigerados e circuito de eletrodos

CIRCUITO DE MEDIA TENSAO

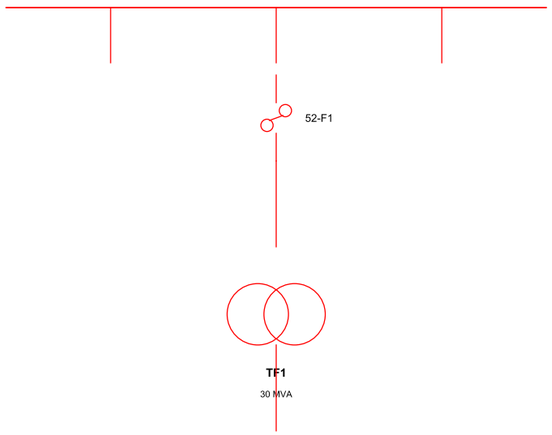

34,5 kV / 1,0 kV; taps conceituais 0,8...1,2 kV

SECUNDARIO DE ALTA CORRENTE



CIRCUITO	U	I NOMINAL	OBSERVACAO
Primario TF1	34,5 kV	502 A	30 MVA
Secundario TF1	1,0 kV	17,32 kA	ideal 3φ
Taps	0,8-1,2 kV	variavel	referencia

LEGENDA

U/V/W: fases | E1-E3: eletrodos | CCW: cabos refrigerados a agua | TAPS: regulacao

NOTAS DA PRANCHA

Corrente secundaria nominal de referencia: 17,32 kA em 1,0 kV, para 30 MVA trifasicos.
Condutores flexiveis e contatos sao apenas esquematicos; nao constituem especificacao de fabricacao.

AVISO OBRIGATORIO

Projeto acadêmico e conceitual. Não deve ser utilizado para fabricação, instalação ou execução de serviços sem revisão, dimensionamento e responsabilidade de profissional legalmente habilitado.

REV.	DATA	DESCRICAO	AUTOR
00	2026-11-09	EMISSAO INICIAL	R. MENEGUELI

PORTFOLIO DE
ENGENHARIA ELETRICA
BASE ACADEMICA REPRODUZIVEL

A3
PAISAGEM

TITULO

ALIMENTACAO SECUNDARIA E CONEXOES DO FORNO

AUTOR	DATA	REV.	PRANCHA
Rogério Eduardo Moreira Menegueli	2026-11-09	00	05/10

ARQUIVO	UNIDADES	ESCALA	FOLHA	STATUS
05_alimentacao_secundaria_forno.dxf	mm	S/ESC.	A3	CONCEIT.