
TORRE DE ANCORAGEM - ELEVACAO E PLANTA

Estrutura de retencao para terminacao e seccionamento do trecho

ESTRUTURA DE RETENCAO

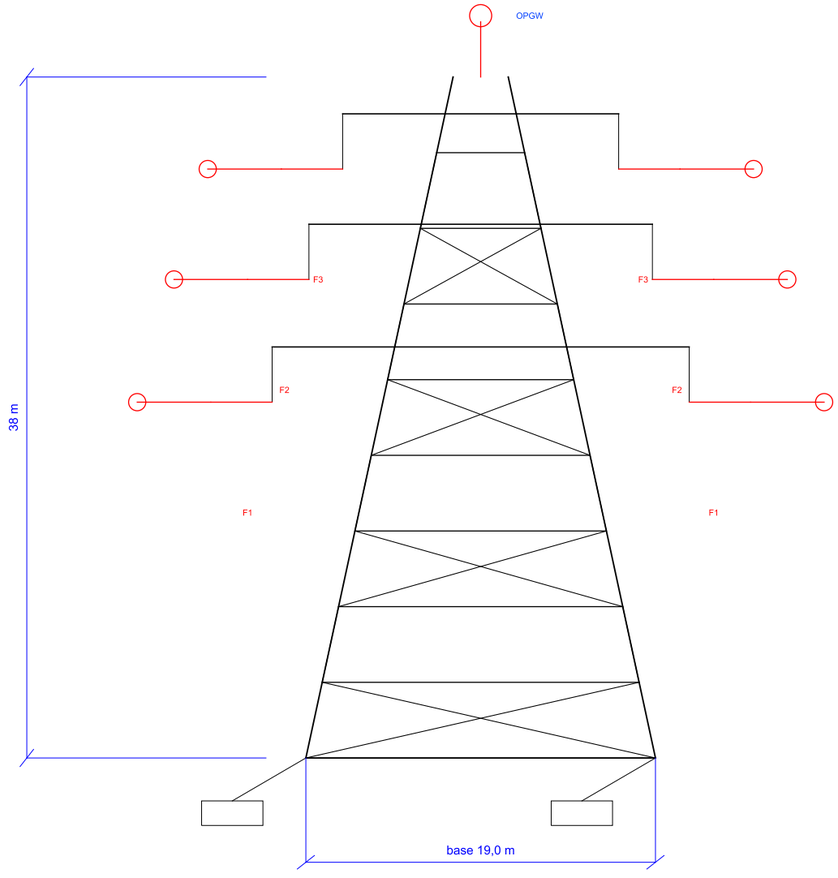

DADOS DE ESTUDO

1 circuito; 3 fases; 2 guarda

- Altura total: 38 m
- Vao de referencia: 300 m
- CAA 795 kcmil 26/7 Drake Class A (Nexans ref. 64719)
- Feixe: 2x / 0,4 m; estrutura nao verificada

LEGENDA

A: ancoragem | CA: cadeia de ancoragem | T: tracao longitudinal | OPGW: cabo guarda

NOTAS DA PRANCHA

Estrutura nao dimensionada para cargas de ruptura, angulos reais, vento ou montagem.
Arranjo de ferragens deve ser confirmado pelo projeto mecanico especifico.

AVISO OBRIGATORIO

Projeto acadêmico e conceitual. Não deve ser utilizado para fabricação, instalação ou execução de serviços sem revisão, dimensionamento e responsabilidade de profissional legalmente habilitado.

REV.	DATA	DESCRICAO	AUTOR
00	2026-11-09	EMISSAO INICIAL	R. MENEGUELI

PORTFOLIO DE
ENGENHARIA ELETRICA
BASE ACADEMICA REPRODUZIVEL

A3
PAISAGEM

TITULO

TORRE DE ANCORAGEM - ELEVACAO E PLANTA

AUTOR	DATA	REV.	PRANCHA
Rogério Eduardo Moreira Menegueli	2026-11-09	00	05/10

ARQUIVO	UNIDADES	ESCALA	FOLHA	STATUS
05_torre_ancoragem.dxf	mm	S/ESC.	A3	CONCEIT.