
# TRANSFORMADOR ELEVADOR E CONEXAO A REDE

Transformador 13,8/138 kV, bays de geracao e de linha

| ITEM | S | LADO 13,8 | LADO 138 | uk* |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 40 MVA | 13,8 kV | 138 kV | 12% |
| In | - | 1,673 kA | 167 A | - |
| Ramo | 13,8 kV | TC/TP | 138 kV | -+ |

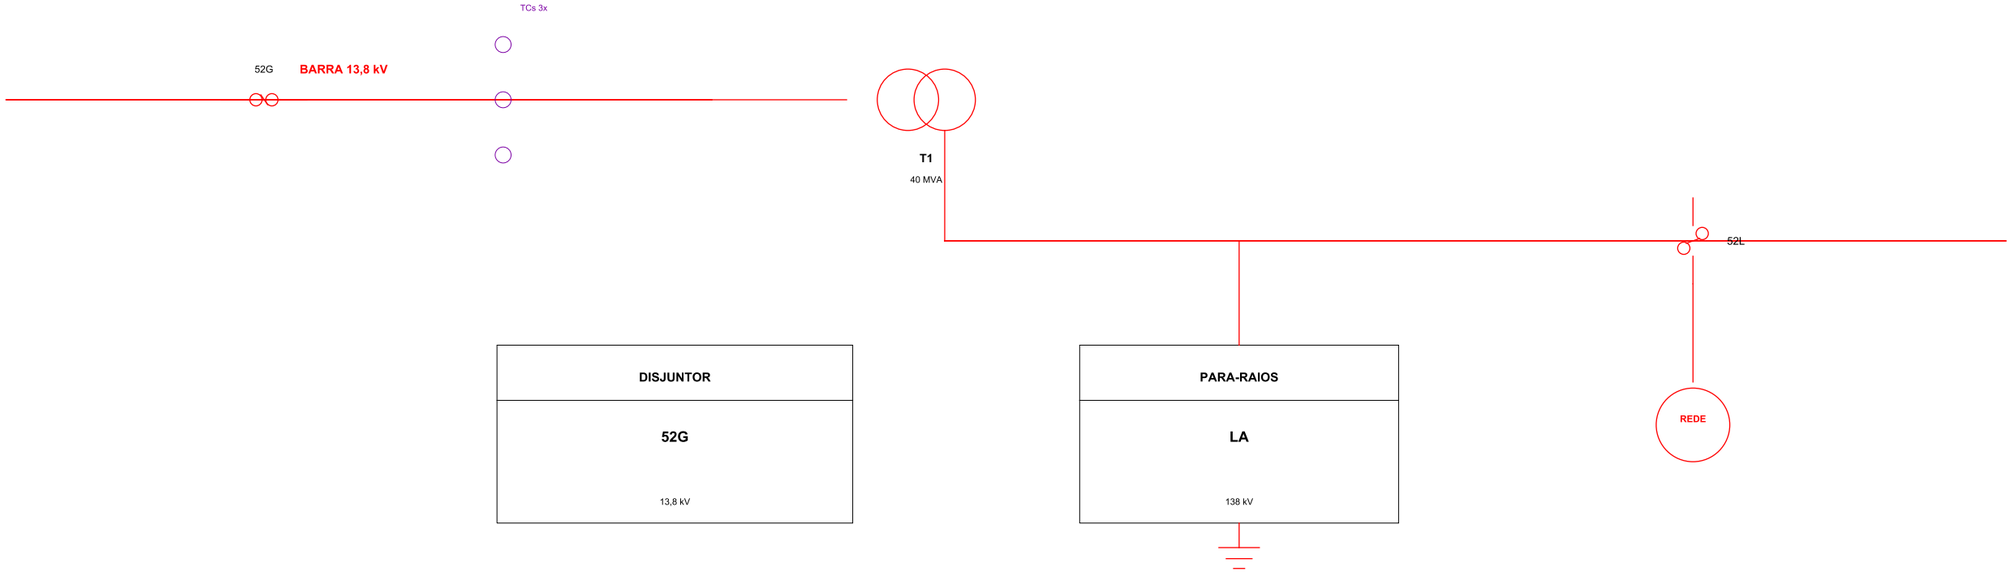


TCs e TPs: relacao/precisao a definir; uk assumido para estudos

## LEGENDA

T1: elevador | QG/QP: disjuntores | TC/TP: medicao | LA: para-raios

## NOTAS DA PRANCHA

Transformador 40 MVA com impedancia de 12% assumida.
Protecao, aterramento do neutro, isolamento e coordenacao dependem do arranjo real.

## AVISO OBRIGATORIO

Projeto acadêmico e conceitual. Não deve ser utilizado para fabricação, instalação ou execução de serviços sem revisão, dimensionamento e responsabilidade de profissional legalmente habilitado.

| REV. | DATA | DESCRICAO | AUTOR |
|---|---|---|---|
| 00 | 2026-11-09 | EMISSAO INICIAL | R. MENEGUELI |

**PORTFOLIO DE**
**ENGENHARIA ELETRICA**
BASE ACADEMICA REPRODUZIVEL

**A3**
PAISAGEM

TITULO

TRANSFORMADOR ELEVADOR E CONEXAO A REDE

| AUTOR | DATA | REV. | PRANCHA |
|---|---|---|---|
| Rogério Eduardo Moreira Menegueli | 2026-11-09 | 00 | 04/10 |

| ARQUIVO | UNIDADES | ESCALA | FOLHA | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| 04_transformador_conexao_rede.dxf | mm | S/ESC. | A3 | CONCEIT. |