
COORDENACAO DAS PROTECOES

Topologia, pares de disjuntores e dados para o estudo de curto-circuito

TOPOLOGIA DOS DISPOSITIVOS EM ESTUDO

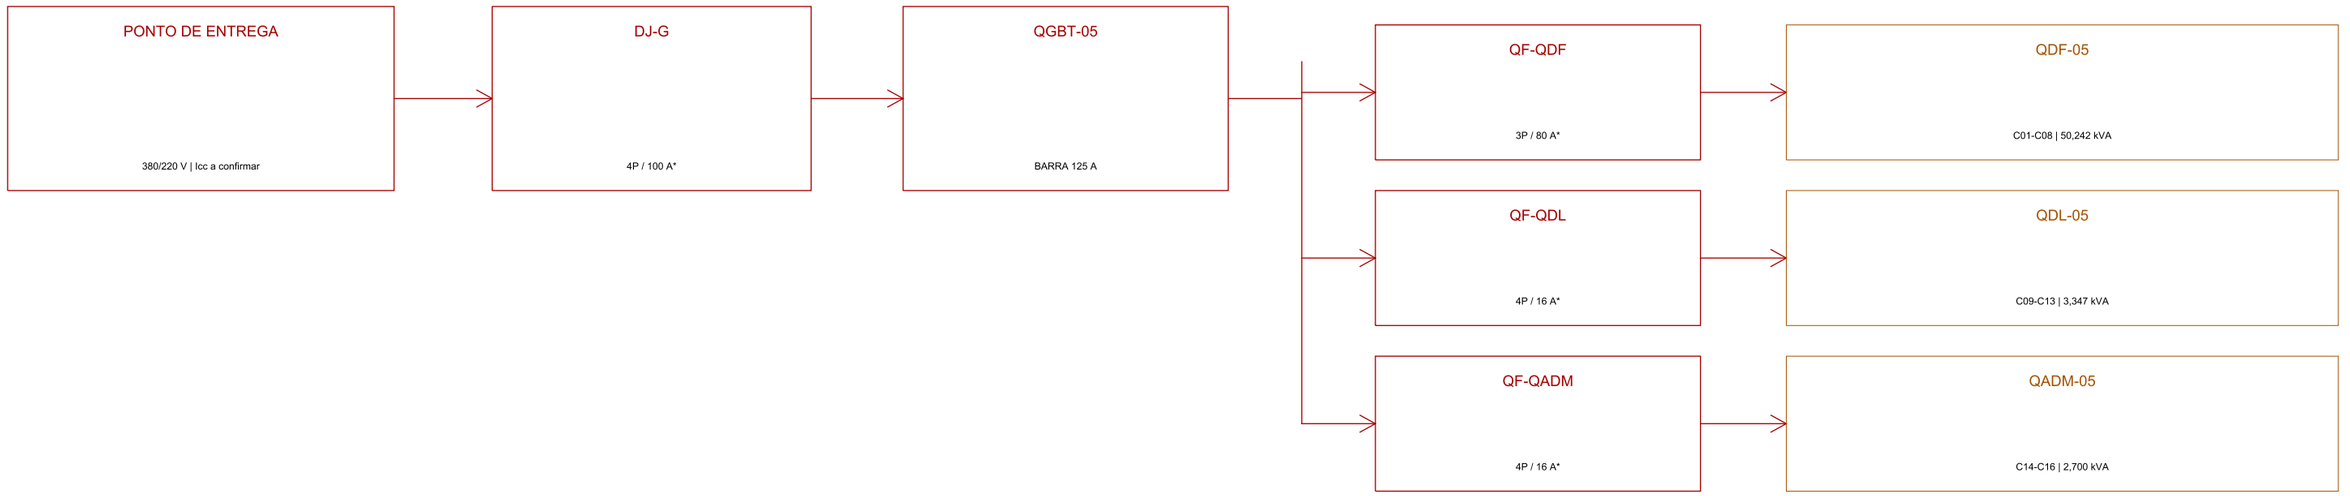

* Todos os valores nominais sao premissas; Icc 6 kA e Icu do DJ-G >= 10 kA sem calculo/confirmacao.

PAR MONTANTE > JUSANTE	VERIFICAR	DADOS EXIGIDOS	STATUS
DJ-G > QF-QDF	Ik max/min + TCC + Icu/Ics + retaguarda	Icc na origem + curvas do fabricante + cabos e comprimentos reais	PENDENTE
DJ-G > QF-QDL	Ik max/min + TCC + Icu/Ics + retaguarda	Icc na origem + curvas do fabricante + cabos e comprimentos reais	PENDENTE
DJ-G > QF-QADM	Ik max/min + TCC + Icu/Ics + retaguarda	Icc na origem + curvas do fabricante + cabos e comprimentos reais	PENDENTE
QF-QDF > C01-C08	curvas + partida dos motores + energia I2t	placas dos motores + corrente de partida + ciclo da solda + condutores reais	PENDENTE
QF-QDL > C09-C13	curvas + corrente de partida LED + DR + energia I2t	modelos dos drivers + dados do DR + condutores e instalacao reais	PENDENTE
QF-QADM > C14-C16	curvas + DR + energia I2t	modelos das tomadas e protecoes + dados do DR + condutores e instalacao reais	PENDENTE

LEGENDA

Ik: corrente de curto | TCC: tempo-corrente | Icu/Ics: interrupcao | I2t: energia passante

NOTAS DA PRANCHA

Icc max/min, curvas tempo-corrente, Icu/Ics, energia passante e seletividade
permanecem pendentes; ratings nominais nao demonstram coordenacao real.

AVISO OBRIGATORIO

Projeto acadêmico e conceitual. Não deve ser utilizado para fabricação, instalação ou execução de serviços sem revisão, dimensionamento e responsabilidade de profissional legalmente habilitado.

REV.	DATA	DESCRICAO	RESP.
03	2026-11-05	PLANO DE DADOS PARA COORDENACAO	R.E.M.M.

PORTFOLIO DE
ENGENHARIA ELETRICA
BASE ACADEMICA REPRODUZIVEL

A3
PAISAGEM

TITULO

COORDENACAO DAS PROTECOES

AUTOR	DATA	REV.	PRANCHA
Rogério Eduardo Moreira Menegueli	2026-11-05	03	08/09

ARQUIVO	UNIDADES	ESCALA	FOLHA	STATUS
08_coordenacao_protecoes.dxf	mm	S/ESC.	A3	CONCEIT.