A B C D E F G H


TRANSFORMADORES, CUBICULOS E BARRAMENTOS


Cortes conceituais do transformador principal e da alimentacao de forno

5

4

3

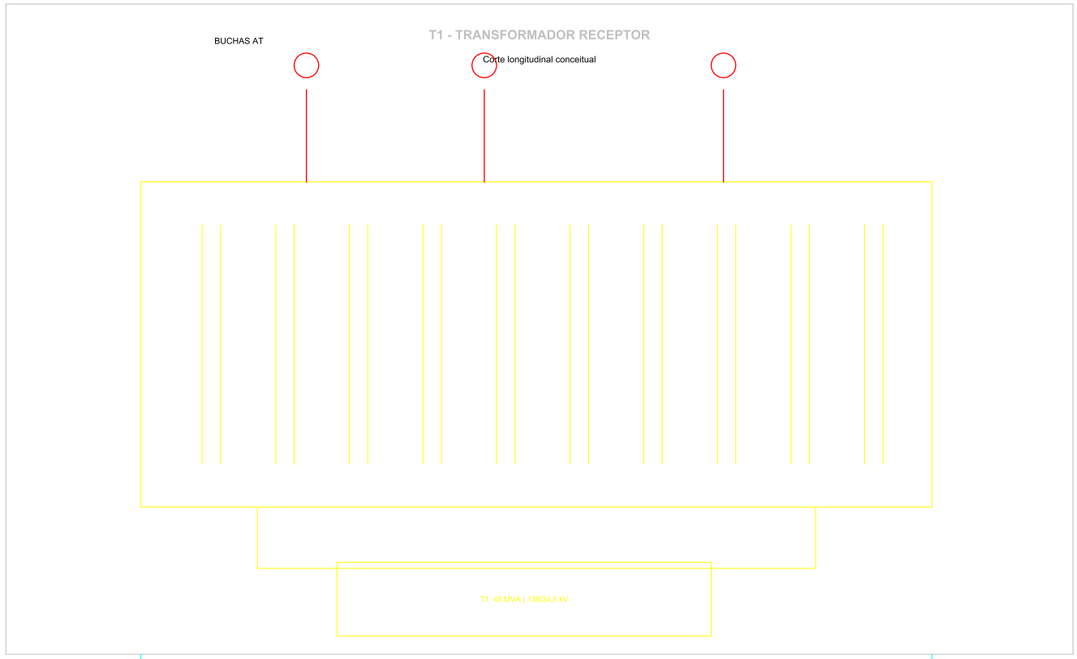

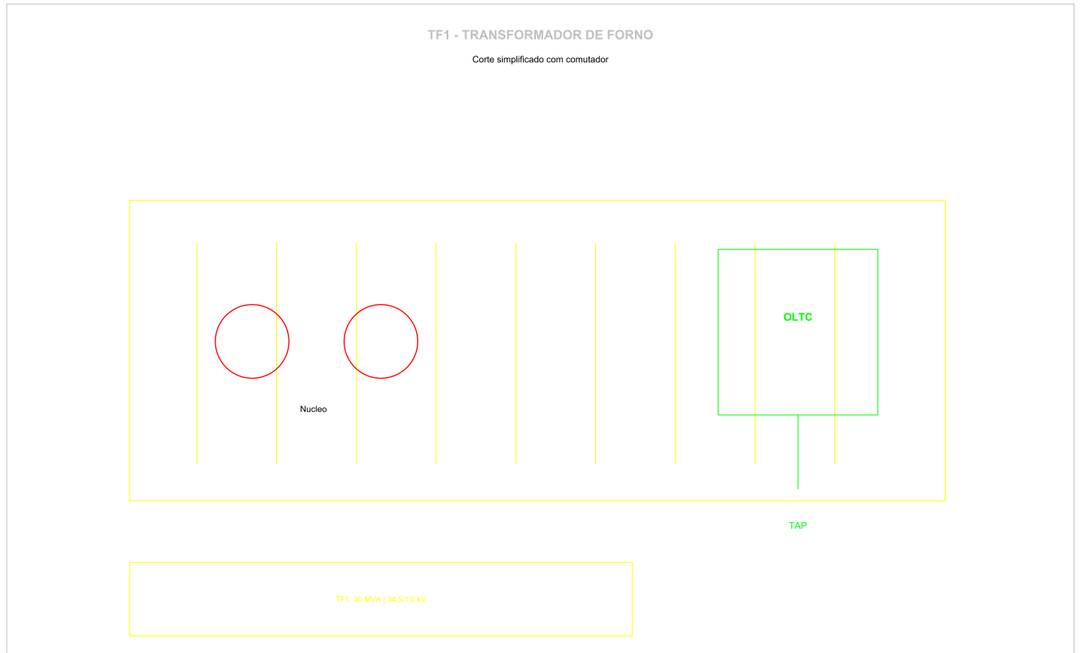

* VALORES DE IMPEDANCIA SAO PREMISSAS

TRANSFORMADOR	S	RELACAO	Z*
T1	45 MVA	138/34,5 kV	12,5%
TF1	30 MVA	34,5/1,0 kV	10,0%

2

LEGENDA

T1: transformador receptor | TF1: transformador de forno | QF: disjuntor | TC/TP: medicao

NOTAS DA PRANCHA

T1: 45 MVA, 138/34,5 kV, uk=12,5% assumido.
TF1: 30 MVA, 34,5/1,0 kV, uk=10% assumido; valores sujeitos a especificacao do fabricante.

1

AVISO OBRIGATORIO

Projeto acadêmico e conceitual. Não deve ser utilizado para fabricação, instalação ou execução de serviços sem revisão, dimensionamento e responsabilidade de profissional legalmente habilitado.

REV.	DATA	DESCRICAO	AUTOR
00	2026-11-08	EMISSAO INICIAL	R. MENEGUELI

PORTFOLIO DE
ENGENHARIA ELETRICA
BASE ACADEMICA REPRODUZIVEL

A3
PAISAGEM

TITULO

TRANSFORMADORES, CUBICULOS E BARRAMENTOS

AUTOR	DATA	REV.	PRANCHA
Rogério Eduardo Moreira Menegueli	2026-11-08	00	04/10

ARQUIVO	UNIDADES	ESCALA	FOLHA	STATUS
04_arranjo_transformadores_cubiculos.dxf	mm	S/ESC.	A3	CONCEIT.