
BANCO DE FILTROS HARMONICOS

Ramos sintonizados de 5a e 7a ordem e ramo amortecido de alta frequencia

RAMO	Q1	FUND.	SINTONIA	STATUS
F5	3,0 MVAr	34,5 kV	5a	premissa
F7	2,0 MVAr	34,5 kV	7a	premissa
HP	2,5 MVAr	34,5 kV	amortec.	premissa

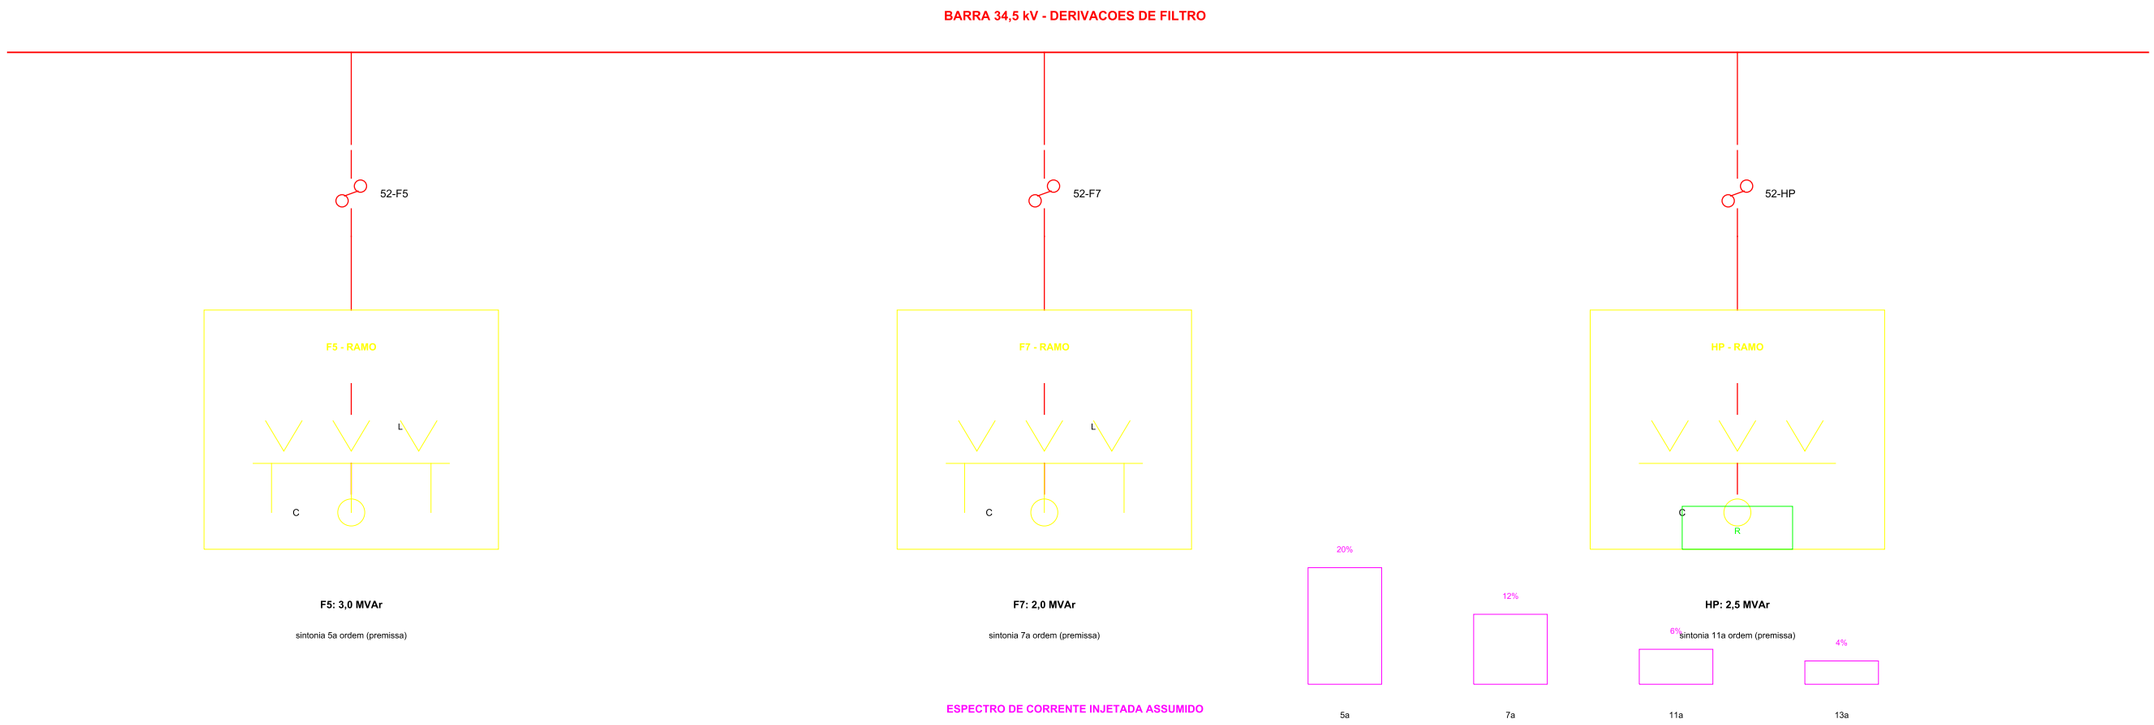

LEGENDA

F5: 3,0 MVAr | F7: 2,0 MVAr | HP: 2,5 MVAr | THD: distorcao harmonica total

NOTAS DA PRANCHA

Espectro de corrente adotado (20%, 12%, 6%, 4%) e hipotese, nao medicao do processo.
Validar ressonancia, THD/TDD, perdas e dimensionamento termico com dados reais e impedancia de rede.

AVISO OBRIGATORIO

Projeto acadêmico e conceitual. Não deve ser utilizado para fabricação, instalação ou execução de serviços sem revisão, dimensionamento e responsabilidade de profissional legalmente habilitado.

REV.	DATA	DESCRICAO	AUTOR
00	2026-11-08	EMISSAO INICIAL	R. MENEGUELI

PORTFOLIO DE
ENGENHARIA ELETRICA
BASE ACADEMICA REPRODUZIVEL

A3
PAISAGEM

TITULO

BANCO DE FILTROS HARMONICOS

AUTOR	DATA	REV.	PRANCHA
Rogério Eduardo Moreira Menegueli	2026-11-08	00	08/10

ARQUIVO	UNIDADES	ESCALA	FOLHA	STATUS
08_filtros_harmonicos.dxf	mm	S/ESC.	A3	CONCEIT.