
ATERRAMENTO CONCEITUAL DAS TORRES

Aterramento local, contrapesos radiais e ligacao das pernas

ATERRAMENTO DA TORRE - PLANTA

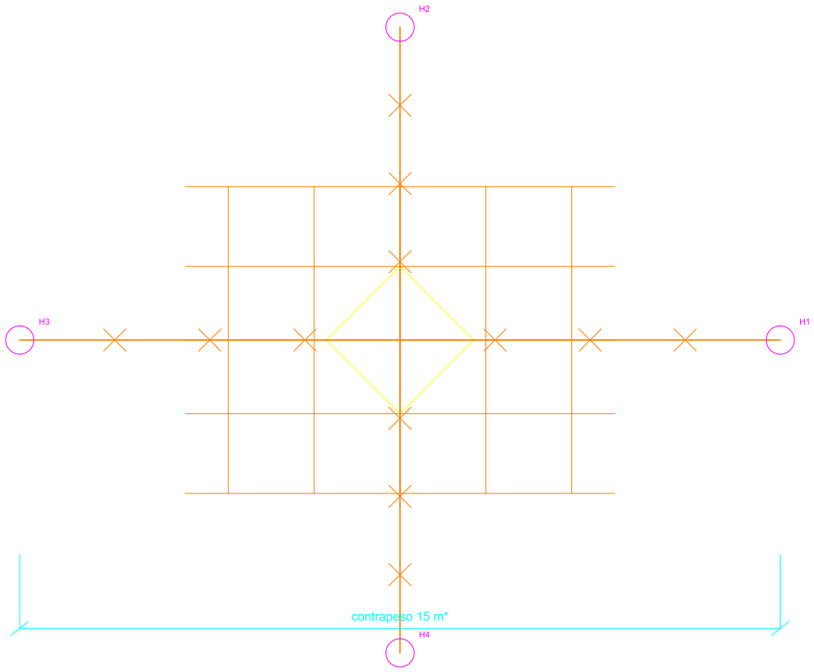

PREMISSAS DE ESTUDO

sem medicao de campo

- ρ = 100 Ω·m
- 4 hastes x 3 m
- contrapesos radiais
- secao de condutor nao fechada

VERIFICACOES EM ABERTO

toque / passo / impulsos

* extensao indicativa, a revisar

LEGENDA

H1-H4: hastes | CP: contrapeso | PE: ligacao a torre | ρ: resistividade assumida

NOTAS DA PRANCHA

Resistividade de 100 Ω·m e comprimento de haste de 3 m sao premissas sinteticas.
Modelo nao calcula tensoes de passo/toque, acoplamento, impulsos ou desempenho de protecao.

AVISO OBRIGATORIO

Projeto acadêmico e conceitual. Não deve ser utilizado para fabricação, instalação ou execução de serviços sem revisão, dimensionamento e responsabilidade de profissional legalmente habilitado.

REV.	DATA	DESCRICAO	AUTOR
00	2026-11-08	EMISSAO INICIAL	R. MENEGUELI

PORTFOLIO DE
ENGENHARIA ELETRICA
BASE ACADEMICA REPRODUZIVEL

A3
PAISAGEM

TITULO

ATERRAMENTO CONCEITUAL DAS TORRES

AUTOR	DATA	REV.	PRANCHA
Rogério Eduardo Moreira Menegueli	2026-11-08	00	09/10

ARQUIVO	UNIDADES	ESCALA	FOLHA	STATUS
09_aterramento_torres.dxf	mm	S/ESC.	A3	CONCEIT.