
ATERRAMENTO E PROTECAO DOS EQUIPAMENTOS

Malha da casa de maquinas, gerador, transformador e estruturas metalicas

MALHA DE TERRA - CASA DE MAQUINAS E PATIO

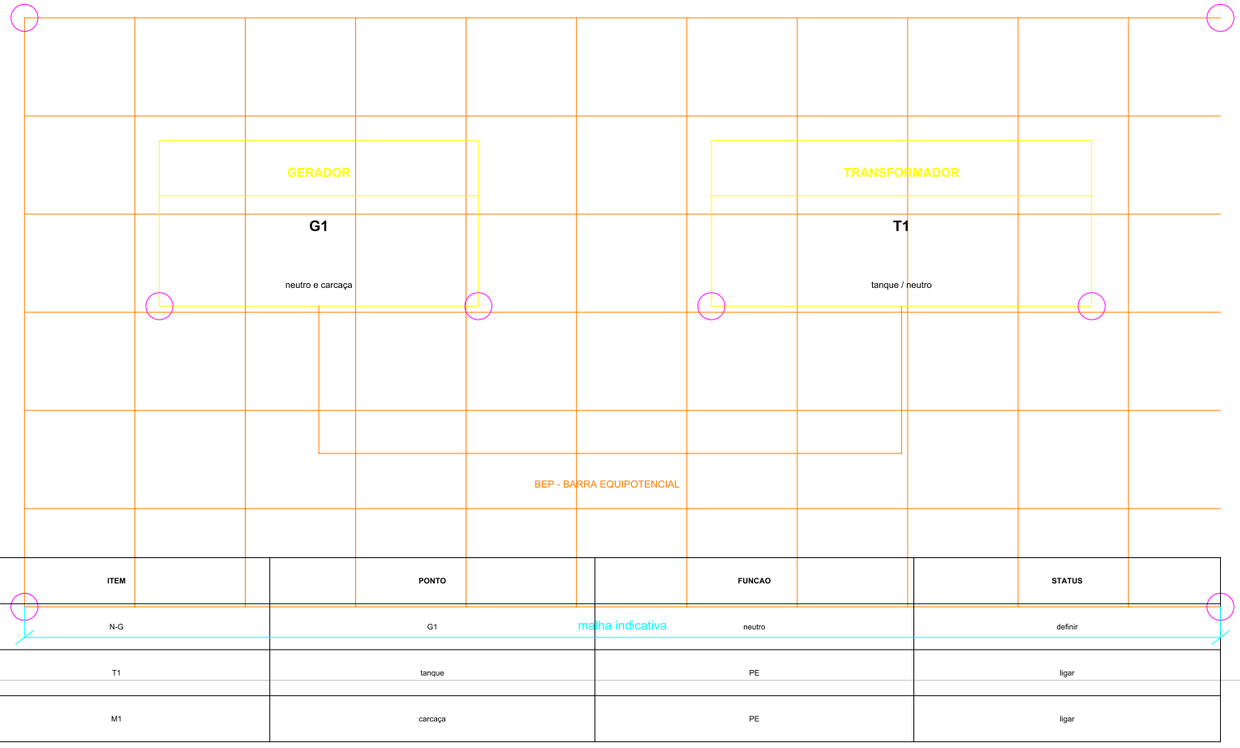

ITEM	PONTO	FUNCAO	STATUS
N-G	G1	neutro	definir
T1	tanque	PE	ligar
M1	carcaça	PE	ligar

LIGACOES

gerador / neutro / trafo / trilhos

ESTUDOS EM ABERTO

solo / Icc / toque / passo

Compatibilizar com aterramento de alta tensao e SPDA

LEGENDA

M: malha | BEP: barra equipotencial | N: neutro | PE: protecao | H: haste

NOTAS DA PRANCHA

Malha conceitual sem medicao de solo, corrente de falta ou verificacao de tensoes de toque/passo.
Coordenar com SPDA, neutro do gerador, neutro do transformador e protecoes.

AVISO OBRIGATORIO

Projeto acadêmico e conceitual. Não deve ser utilizado para fabricação, instalação ou execução de serviços sem revisão, dimensionamento e responsabilidade de profissional legalmente habilitado.

REV.	DATA	DESCRICAO	AUTOR
00	2026-11-08	EMISSAO INICIAL	R. MENEGUELI

PORTFOLIO DE
ENGENHARIA ELETRICA
BASE ACADEMICA REPRODUZIVEL

A3
PAISAGEM

TITULO

ATERRAMENTO E PROTECAO DOS EQUIPAMENTOS

AUTOR	DATA	REV.	PRANCHA
Rogério Eduardo Moreira Menegueli	2026-11-08	00	10/10

ARQUIVO	UNIDADES	ESCALA	FOLHA	STATUS
10_aterramento_equipotencializacao.dxf	mm	S/ESC.	A3	CONCEIT.