
TOPOLOGIA DE COMUNICAÇÃO

Ethernet industrial acadêmica em estrela com switch gerenciável

LIMITES

Nós alimentados em 24 Vcc. Sem tráfego em tempo real, VLAN, firewall, gateway, sincronismo ou redundância definidos.

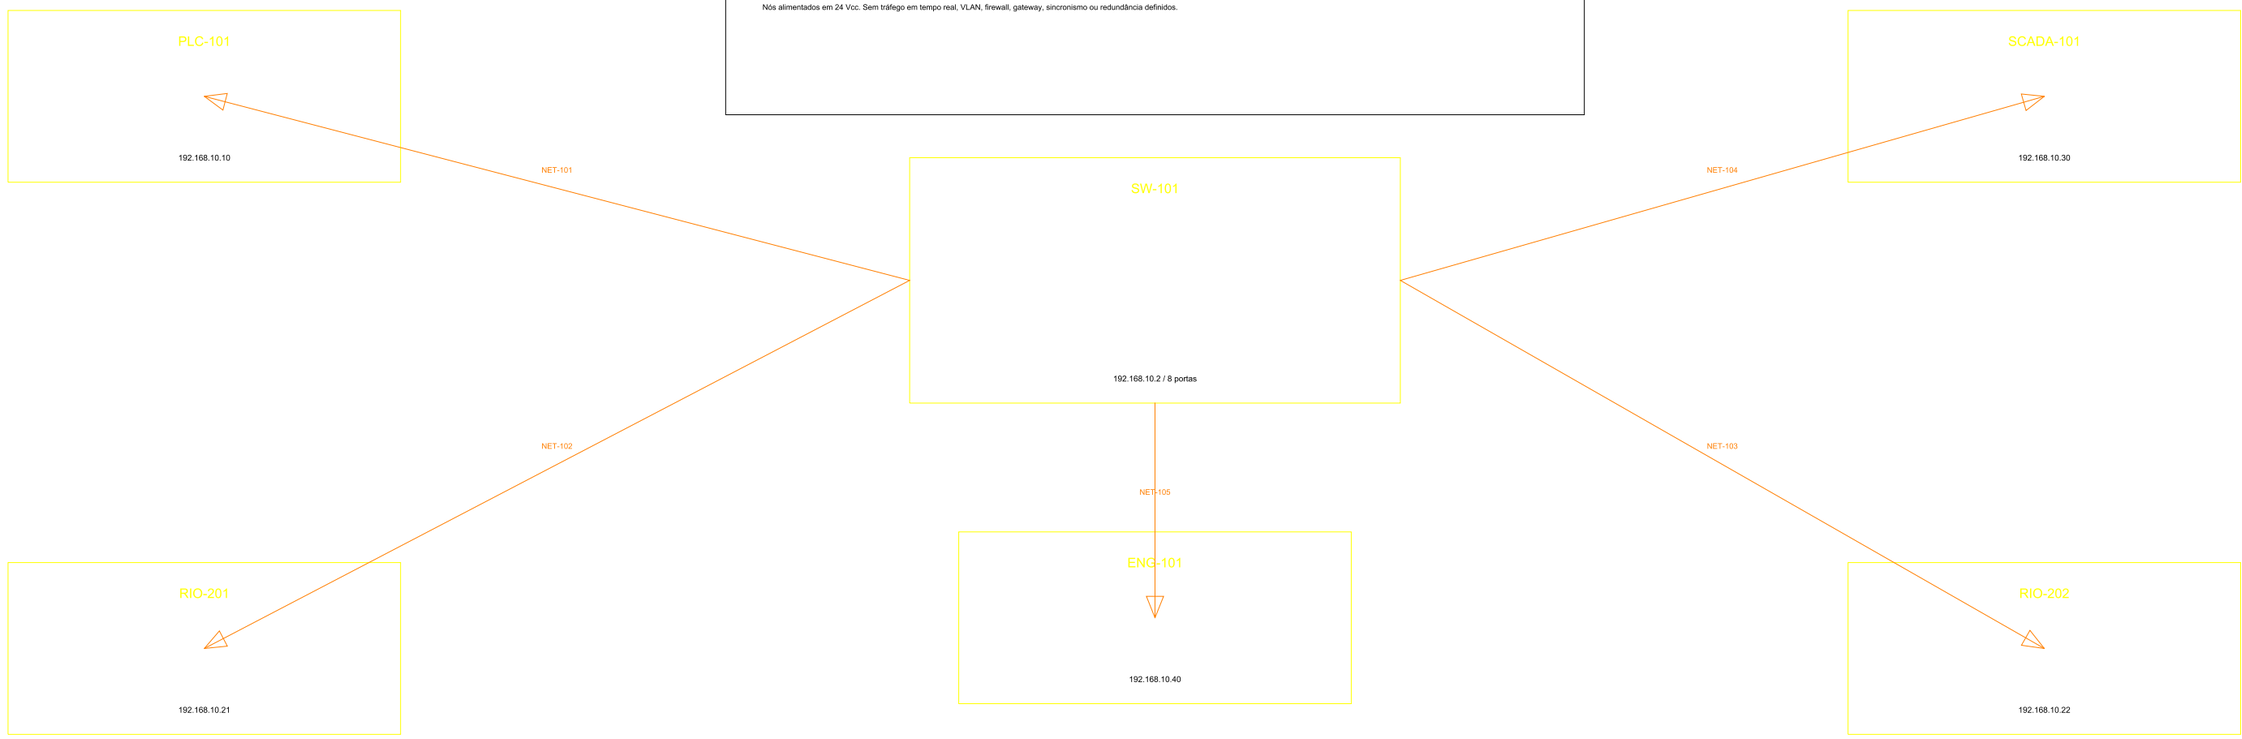

NÓ	ENDEREÇO	MÁSCARA	PORTA	PAPEL
PLC-101	192.168.10.10	/24	SW-101/P1	controlador
RIO-201	192.168.10.21	/24	SW-101/P2	remota área A
RIO-202	192.168.10.22	/24	SW-101/P3	remota área B
SCADA-101	192.168.10.30	/24	SW-101/P4	supervisão
ENG-101	192.168.10.40	/24	SW-101/P5	engenharia temporária

LEGENDA

Linha laranja: Ethernet industrial | NET-xxx: identificação do enlace | /24: máscara 255.255.255.0

NOTAS DA PRANCHA

A comunicação transporta quadros e diagnósticos, não a energia nem o valor 4-20 mA.
Endereços são premissas de documentação; VLAN, protocolo e redundância exigem projeto posterior.

AVISO OBRIGATÓRIO

Projeto acadêmico e conceitual. Não deve ser utilizado para fabricação, instalação ou execução de serviços sem revisão, dimensionamento e responsabilidade de profissional legalmente habilitado.

REV.	DATA	DESCRIÇÃO	RESP.
00	2026-09-10	EMISSÃO INICIAL DO PROJETO 10	R.E.M.M.

PORTFOLIO DE
ENGENHARIA ELETRICA
BASE ACADEMICA REPRODUZIVEL

A3
PAISAGEM

TITULO

TOPOLOGIA DE COMUNICAÇÃO

AUTOR	DATA	REV.	PRANCHA
Rogério Eduardo Moreira Menegueli	2026-09-10	00	04/06

ARQUIVO	UNIDADES	ESCALA	FOLHA	STATUS
04_topologia_comunicacao.dxf	mm	S/ESC.	A3	CONCEIT.