
CIRCUITO DE ALTA TENSÃO

Bateria 400 Vcc nominal, proteção, pré-carga e distribuição

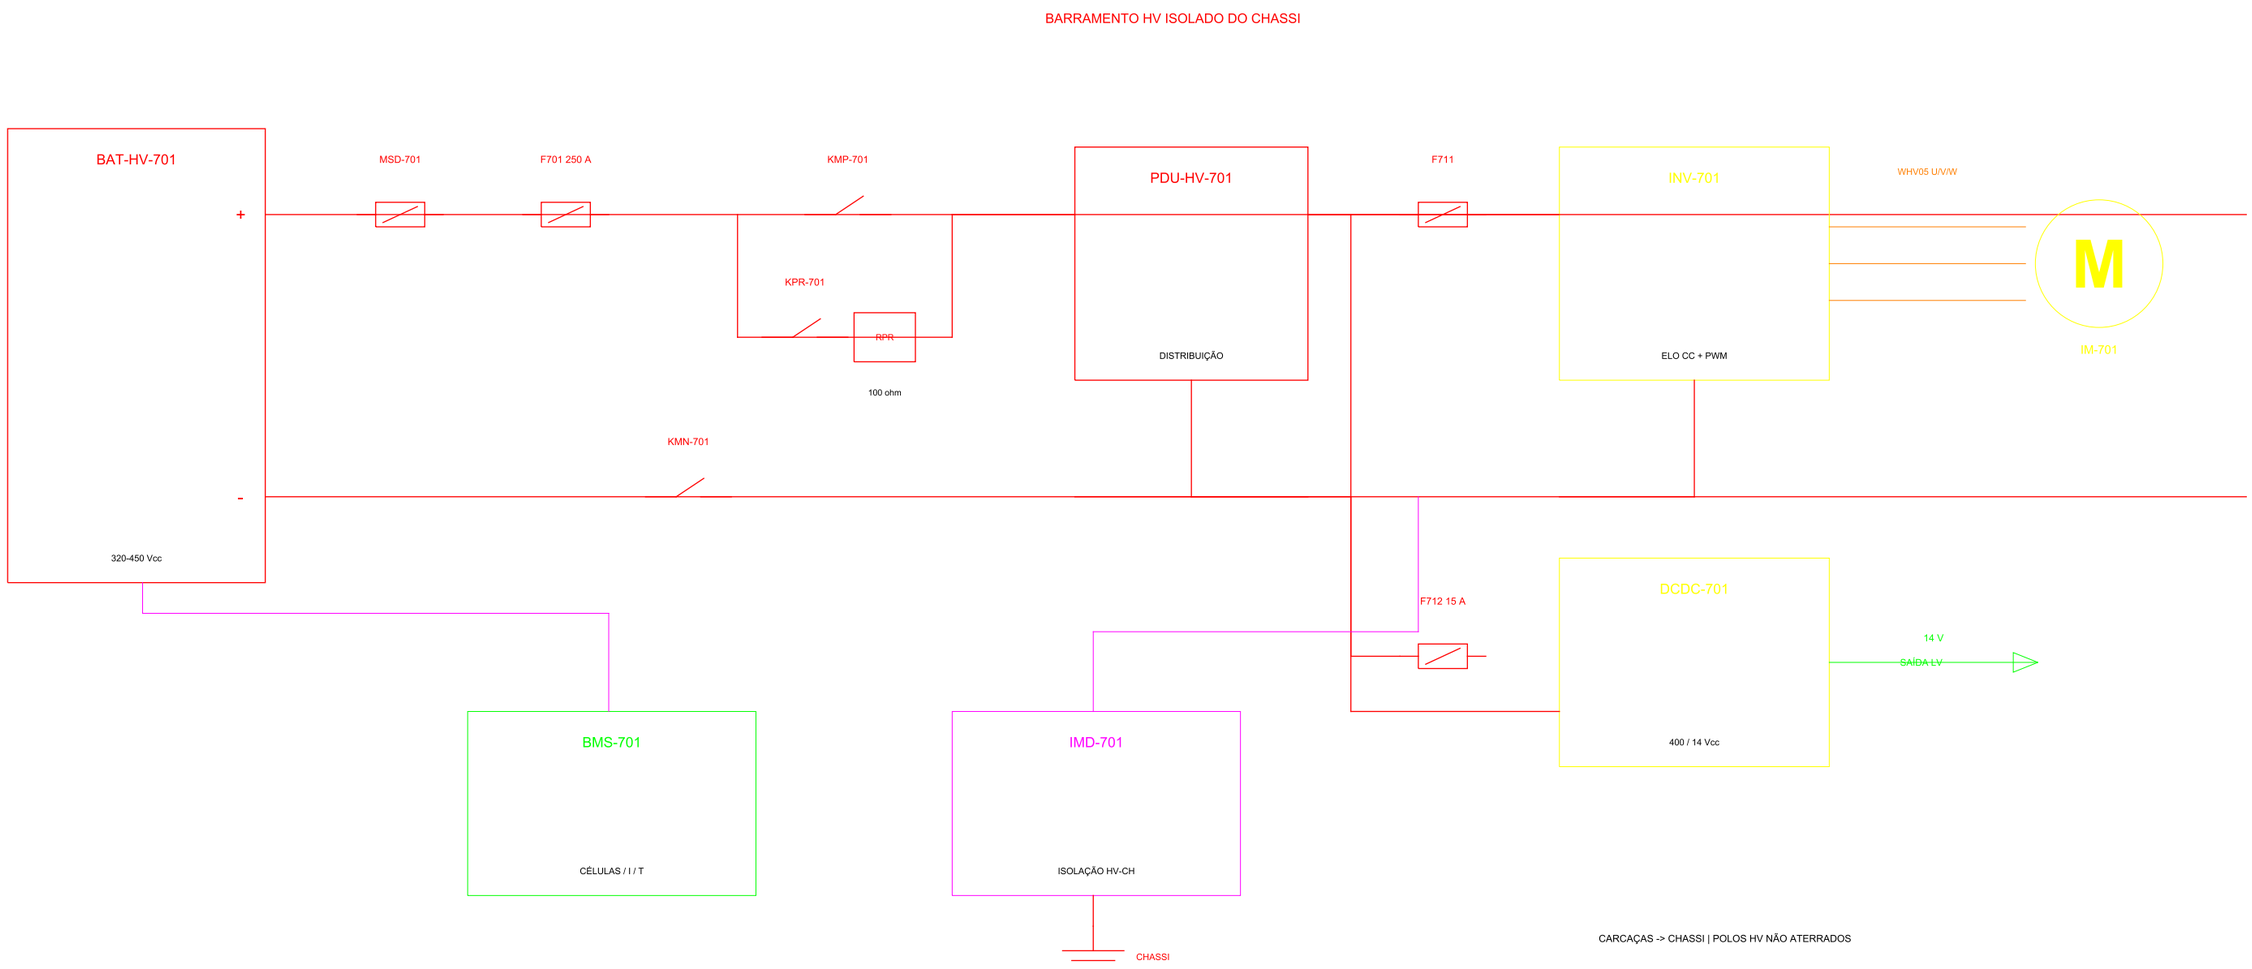

LEGENDA

F: fusível | KM: contator | MSD: desconector | IMD: monitor de isolação | PDU: distribuição

NOTAS DA PRANCHA

Polos HV isolados do chassi; carcaças recebem equipotencialização conceitual.
Fusíveis, contatores e cabos exigem coordenação, ensaio e seleção automotiva.

AVISO OBRIGATORIO

Projeto acadêmico e conceitual. Não deve ser utilizado para fabricação, instalação ou execução de serviços sem revisão, dimensionamento e responsabilidade de profissional legalmente habilitado.

REV.	DATA	DESCRICAO	RESP.
00	2026-09-09	EMISSAO INICIAL DO PROJETO 07	R.E.M.M.

PORTFOLIO DE
ENGENHARIA ELETRICA
BASE ACADEMICA REPRODUZIVEL

A3
PAISAGEM

TITULO

CIRCUITO DE ALTA TENSÃO

AUTOR	DATA	REV.	PRANCHA
Rogério Eduardo Moreira Menegueli	2026-09-09	00	02/08

ARQUIVO	UNIDADES	ESCALA	FOLHA	STATUS
02_circuito_alta_tensao.dxf	mm	S/ESC.	A3	CONCEIT.