
SENSORES E CONTROLE

Aquisição, plausibilidade, limites e reação conceitual a falhas

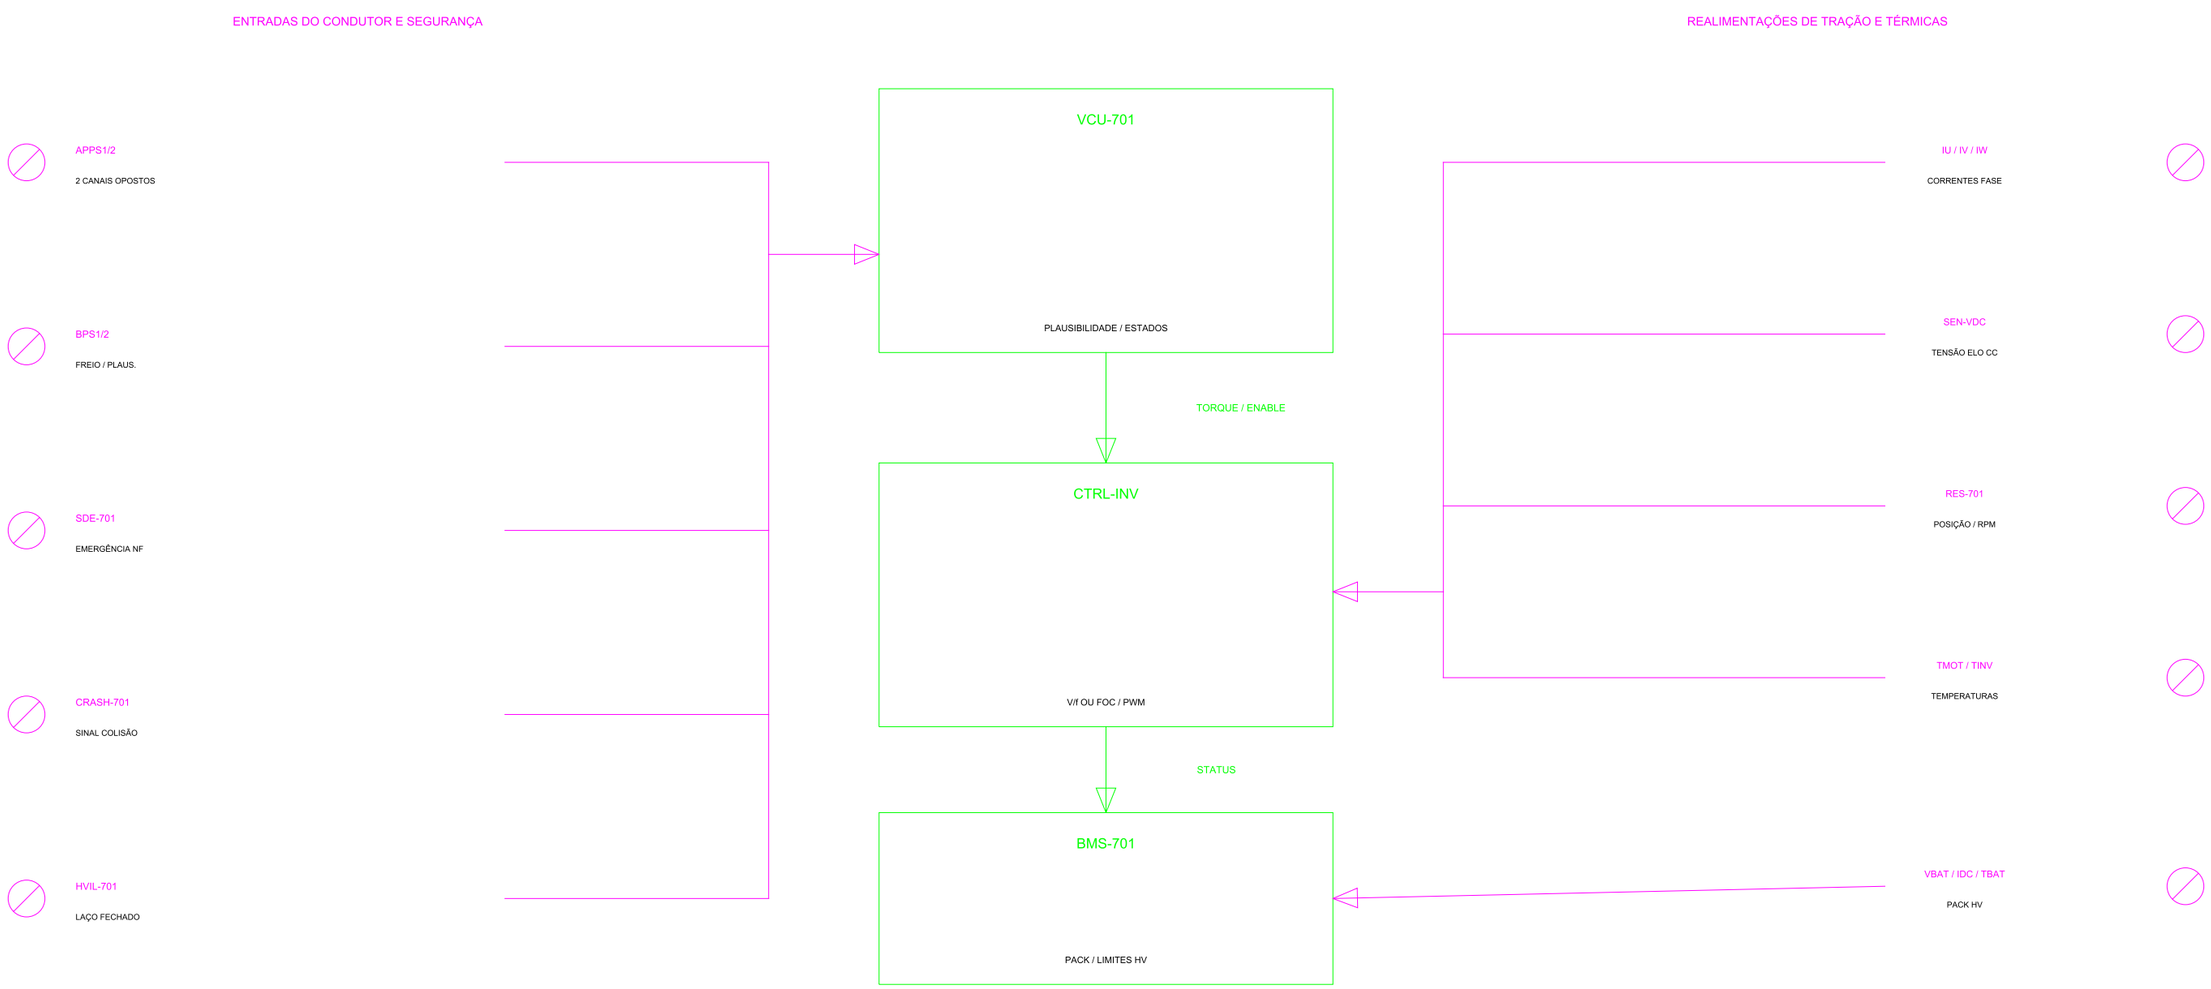

REAÇÃO PADRÃO PROPOSTA: SINAL CRÍTICO INVÁLIDO -> TORQUE ZERO / BLOQUEIO READY

LEGENDA

AI: analógico | DI: digital | ISO: isolado | NTC: temperatura | RES: resolver

NOTAS DA PRANCHA

Faixas, redundâncias e reações são propostas; confirmar requisitos de segurança.
Falha crítica leva a torque zero e bloqueio/abertura HV conforme análise real.

AVISO OBRIGATORIO

Projeto acadêmico e conceitual. Não deve ser utilizado para fabricação, instalação ou execução de serviços sem revisão, dimensionamento e responsabilidade de profissional legalmente habilitado.

REV.	DATA	DESCRICAO	RESP.
00	2026-09-09	EMISSAO INICIAL DO PROJETO 07	R.E.M.M.

PORTFOLIO DE
ENGENHARIA ELETRICA
BASE ACADEMICA REPRODUZIVEL

A3
PAISAGEM

TITULO

SENSORES E CONTROLE

AUTOR	DATA	REV.	PRANCHA
Rogério Eduardo Moreira Menegueli	2026-09-09	00	06/08

ARQUIVO	UNIDADES	ESCALA	FOLHA	STATUS
06_sensores_controle.dxf	mm	S/ESC.	A3	CONCEIT.