
PROTECOES ELETRICAS DO GERADOR

Zonas de protecao, TCs/TPs, diferencial e funcoes ANSI de gerador

ANSI	FUNCAO	MEDICAO	ACAO	AJUSTE
87G	diferencial	TCs estator	trip	pendente
64G	terra estator	neutro	alarme/trip	pendente
40	perda campo	V/I	trip	pendente
32	potencia reversa	P	trip	pendente

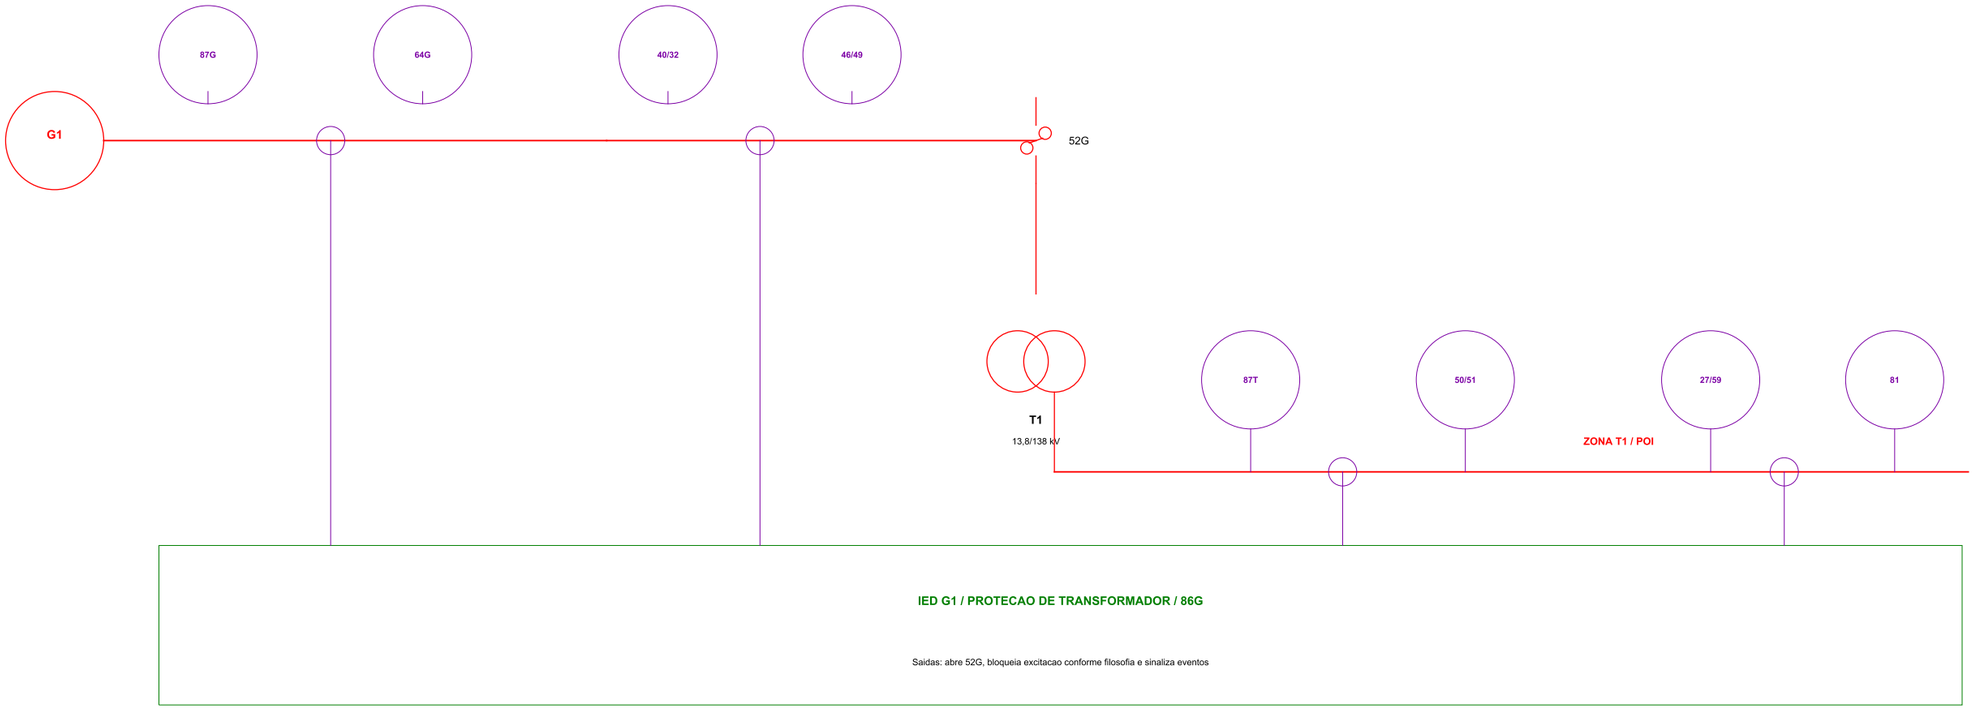

Lista funcional nao constitui coordenacao de protecao

LEGENDA

87G: diferencial | 64G: terra estator | 40: perda excitacao | 32: potencia reversa | 46: sequencia negativa

NOTAS DA PRANCHA

Funcoes listadas nao incluem estudo de ajustes, saturacao, estabilidade ou coordenacao.
Protecao final exige dados de fabricante e estudo de curto-circuito e estabilidade.

AVISO OBRIGATORIO

Projeto acadêmico e conceitual. Não deve ser utilizado para fabricação, instalação ou execução de serviços sem revisão, dimensionamento e responsabilidade de profissional legalmente habilitado.

REV.	DATA	DESCRICAO	AUTOR
00	2026-11-09	EMISSAO INICIAL	R. MENEGUELI

PORTFOLIO DE
ENGENHARIA ELETRICA
BASE ACADEMICA REPRODUZIVEL

A3
PAISAGEM

TITULO

PROTECOES ELETRICAS DO GERADOR

AUTOR	DATA	REV.	PRANCHA
Rogério Eduardo Moreira Menegueli	2026-11-09	00	08/10

ARQUIVO	UNIDADES	ESCALA	FOLHA	STATUS
08_protecao_gerador.dxf	mm	S/ESC.	A3	CONCEIT.