
UNIFILAR CONCEITUAL DA COMPENSACAO DE REATIVOS

QGBT, cargas lineares e VFD, medicao no PCC e banco automatico

INSTALACAO INDUSTRIAL | 600 kW* | 400 V* | FP BASE 0,80*

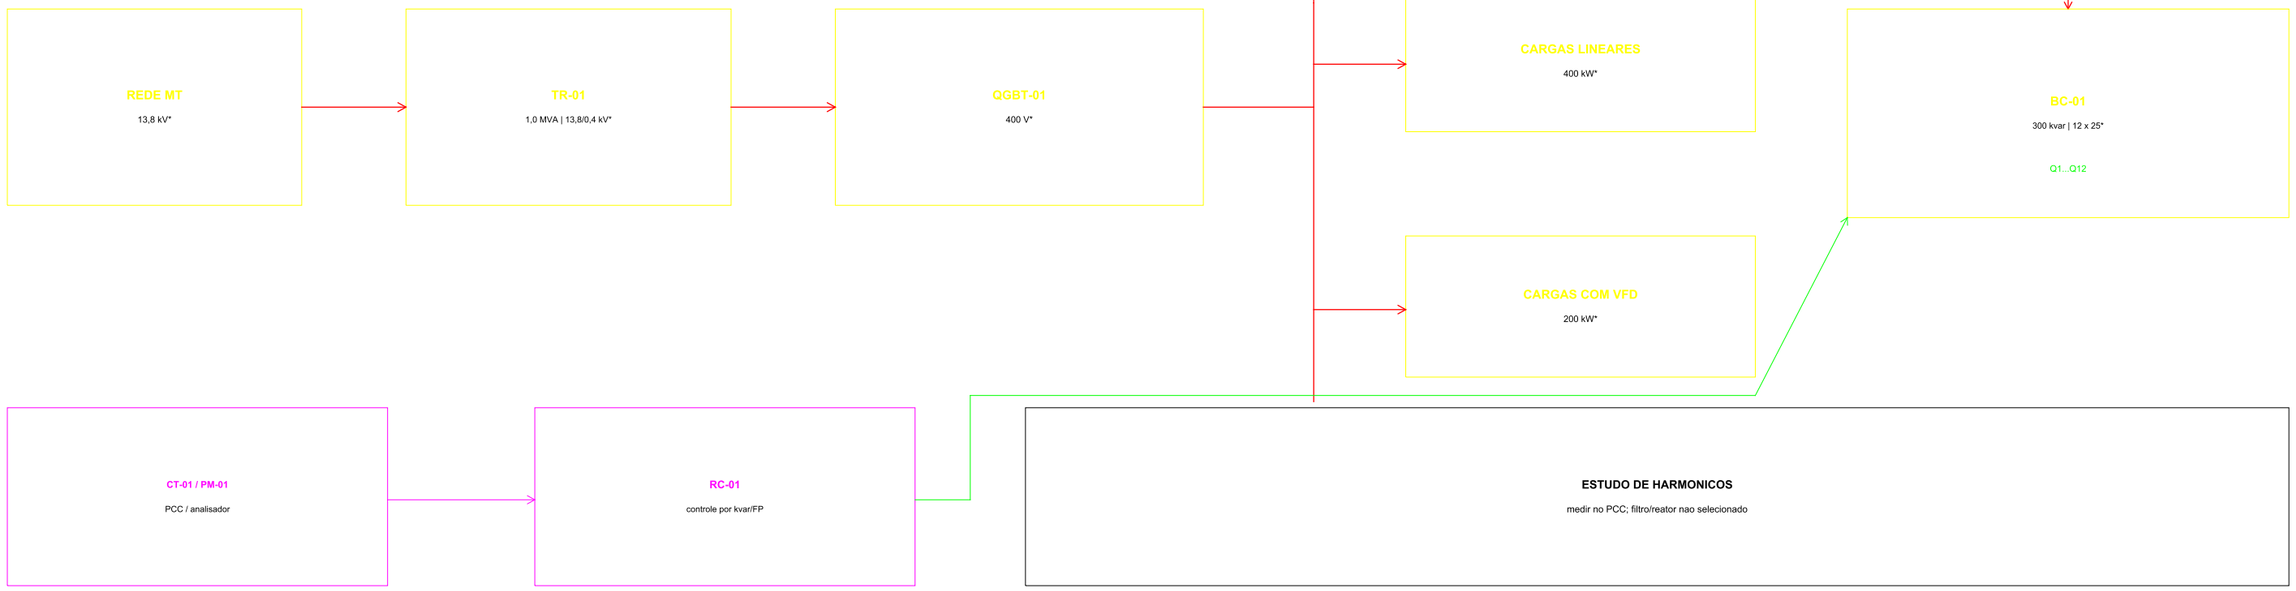

* Valores didaticos; nao substituem levantamento, analise de ressonancia ou especificacao de capacitor.

LEGENDA

PCC: ponto de acoplamento comum | QGBT: quadro geral | VFD: inversor | BC: banco de capacitores | RC: regulador de FP | PM: analisador

NOTAS DA PRANCHA

Potencia, FP, tensoes e capacidade do banco sao premissas didaticas.
Nao montar ou energizar banco sem estudos, protecao e especificacao de capacitor.

AVISO OBRIGATORIO

Projeto acadêmico e conceitual. Não deve ser utilizado para fabricação, instalação ou execução de serviços sem revisão, dimensionamento e responsabilidade de profissional legalmente habilitado.

REV.	DATA	DESCRICAO	RESP.
00	2026-11-06	EMISSAO INICIAL	R.E.M.M.

PORTFOLIO DE
ENGENHARIA ELETRICA
BASE ACADEMICA REPRODUZIVEL

A3
PAISAGEM

TITULO

UNIFILAR CONCEITUAL DA COMPENSACAO DE REATIVOS

AUTOR	DATA	REV.	PRANCHA
Rogério Eduardo Moreira Menegueli	2026-11-06	00	01/03

ARQUIVO	UNIDADES	ESCALA	FOLHA	STATUS
01_unifilar_compensacao_reativos.dxf	mm	S/ESC.	A3	CONCEIT.