
MEDICAO, CONTROLE AUTOMATICO E ESTUDO DE HARMONICOS

Sequencia proposta, estados do regulador e dados para decidir sobre filtros

CADEIA DE MEDICAO E CONTROLE

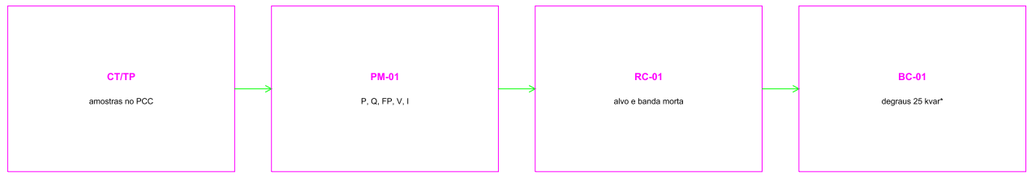

- Confirmar polaridade e relacao dos TCs/TPs no PCC.

- Definir banda, temporizacao, rodizio e limite de manobras.

- Alarmar FP capacitivo, perda de sinal e sobretemperatura.

- Bloquear ou reduzir banco perante ressonancia/condicao anormal.

LEVANTAMENTO DE QUALIDADE DE ENERGIA

Medir tensao/corrente no PCC em operacao representativa.

Registrar espectro harmonico, inter-harmonicos e THD.

Registrar estados dos VFDs, carga, degraus e horario.

Estimar impedancia da fonte e cenarios de curto-circuito.

Avaliar ressonancia antes de definir reatores ou filtros.

ESTADOS DO REGULADOR

AUTO	controla Q/FP dentro da banda
MANUAL	comando local autorizado
BLOQUEIO	alarme ou permissivo ausente
MANUTENCAO	bloqueio e descarga confirmados

NAO SELECIONADO

- Nenhum filtro passivo ou reator foi dimensionado.

- Espectro, impedancia, ressonancia e limites do PCC pendentes.

- Banco nao especificado para aplicacao real ou harmônicos.

- Protecao, ventilacao, descarga e manobra dependem de projeto.

LEGENDA

THD: distorcao harmonica total | PCC: ponto de acoplamento comum | degraus: grupos comutaveis de capacitores

NOTAS DA PRANCHA

Nenhuma medicao de campo ou analise harmonica foi realizada.
O desenho nao define filtro, reator, ressonancia ou limite de emissao.

AVISO OBRIGATORIO

Projeto acadêmico e conceitual. Não deve ser utilizado para fabricação, instalação ou execução de serviços sem revisão, dimensionamento e responsabilidade de profissional legalmente habilitado.

REV.	DATA	DESCRICAO	RESP.
00	2026-11-06	EMISSAO INICIAL	R.E.M.M.

PORTFOLIO DE
ENGENHARIA ELETRICA
BASE ACADEMICA REPRODUZIVEL

A3
PAISAGEM

TITULO

MEDICAO, CONTROLE AUTOMATICO E ESTUDO DE HARMONICOS

AUTOR	DATA	REV.	PRANCHA
Rogério Eduardo Moreira Menegueli	2026-11-06	00	03/03

ARQUIVO	UNIDADES	ESCALA	FOLHA	STATUS
03_medicao_controle_harmonicos.dxf	mm	S/ESC.	A3	CONCEIT.