

UNIFILAR DA COLETA E CONEXAO DO PARQUE EOLICO

Aerogeradores, alimentadores em 34,5 kV, subestacao e ponto de conexao

COLETA EM 34,5 kV | CINCO UNIDADES | 10 MW INSTALADOS*

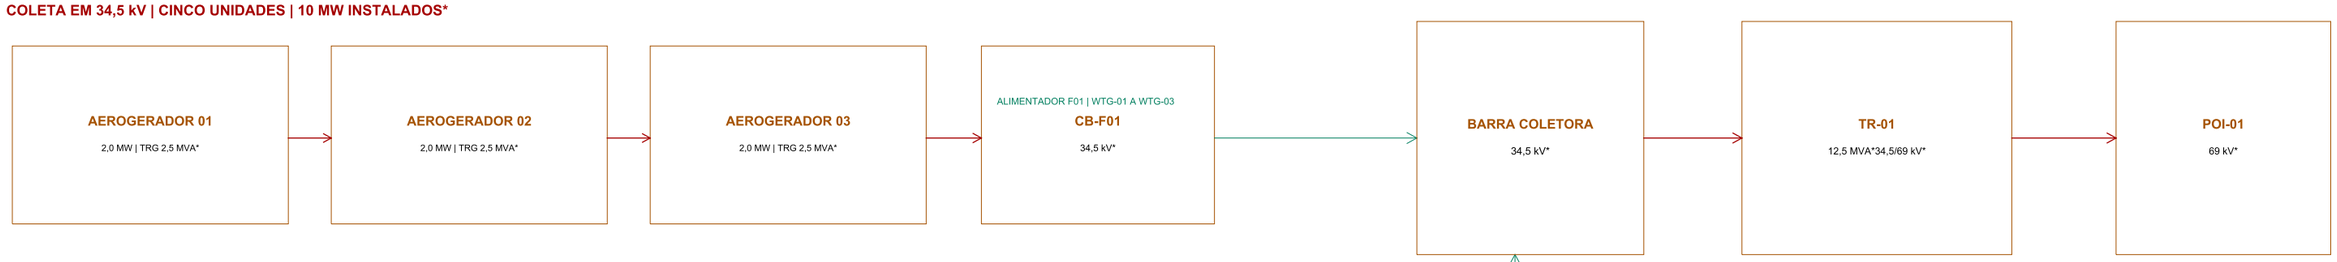

INTERFACE DE COMANDO E TELEMETRIA - ARQUITETURA FUNCIONAL, NAO LOGICA DE PROTECAO

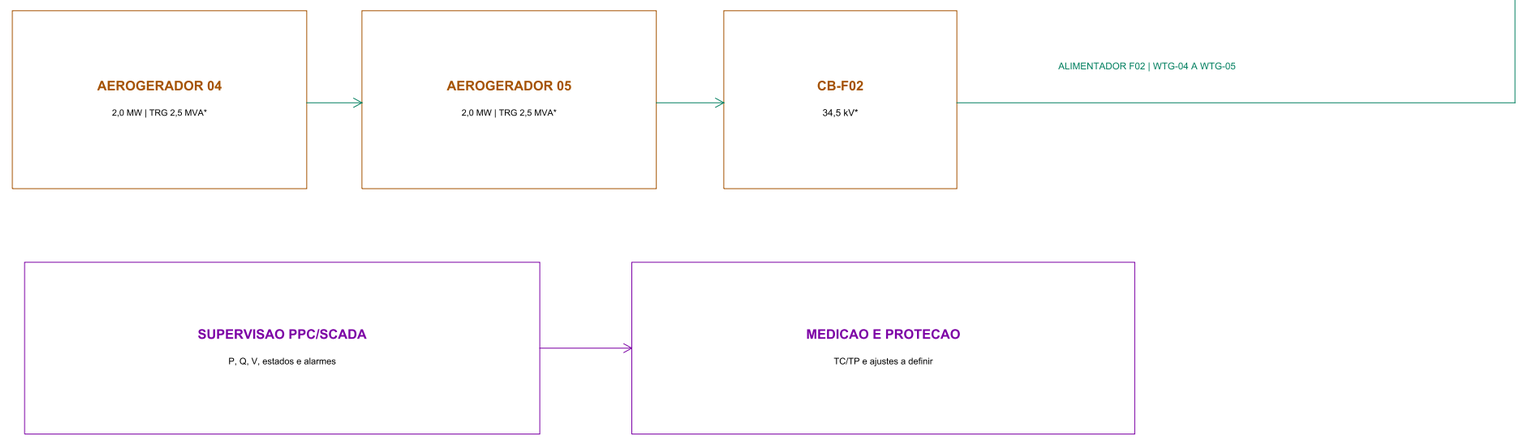

* Valores de estudo; especificacao do fabricante, capacidade Q/P, curto-circuito e acesso ainda pendentes.

LEGENDA

WTG: aerogerador | TRG: transformador elevador unitario | CSE: subestacao coletora | POI: ponto de interconexao | PPC: controle da usina

NOTAS DA PRANCHA

Potencias, tensoes e relacoes de transformacao sao hipoteses didaticas.
Protecao, controle de tensao/reativos e requisitos de acesso dependem de estudos e agente de rede.

AVISO OBRIGATORIO

Projeto acadêmico e conceitual. Não deve ser utilizado para fabricação, instalação ou execução de serviços sem revisão, dimensionamento e responsabilidade de profissional legalmente habilitado.

REV.	DATA	DESCRICAO	RESP.
00	2026-11-06	EMISSAO INICIAL	R.E.M.M.

PORTFOLIO DE
ENGENHARIA ELETRICA
BASE ACADEMICA REPRODUZIVEL

A3
PAISAGEM

TITULO

UNIFILAR DA COLETA E CONEXAO DO PARQUE EOLICO

AUTOR	DATA	REV.	PRANCHA
Rogério Eduardo Moreira Menegueli	2026-11-06	00	01/03

ARQUIVO	UNIDADES	ESCALA	FOLHA	STATUS
01_unifilar_coleta_conexao.dxf	mm	S/ESC.	A3	CONCEIT.