
A B C D E F G H


CIRCUITO DE BAIXA TENSÃO

Bateria auxiliar, CC-CC, controles e cadeia física de habilitação


5

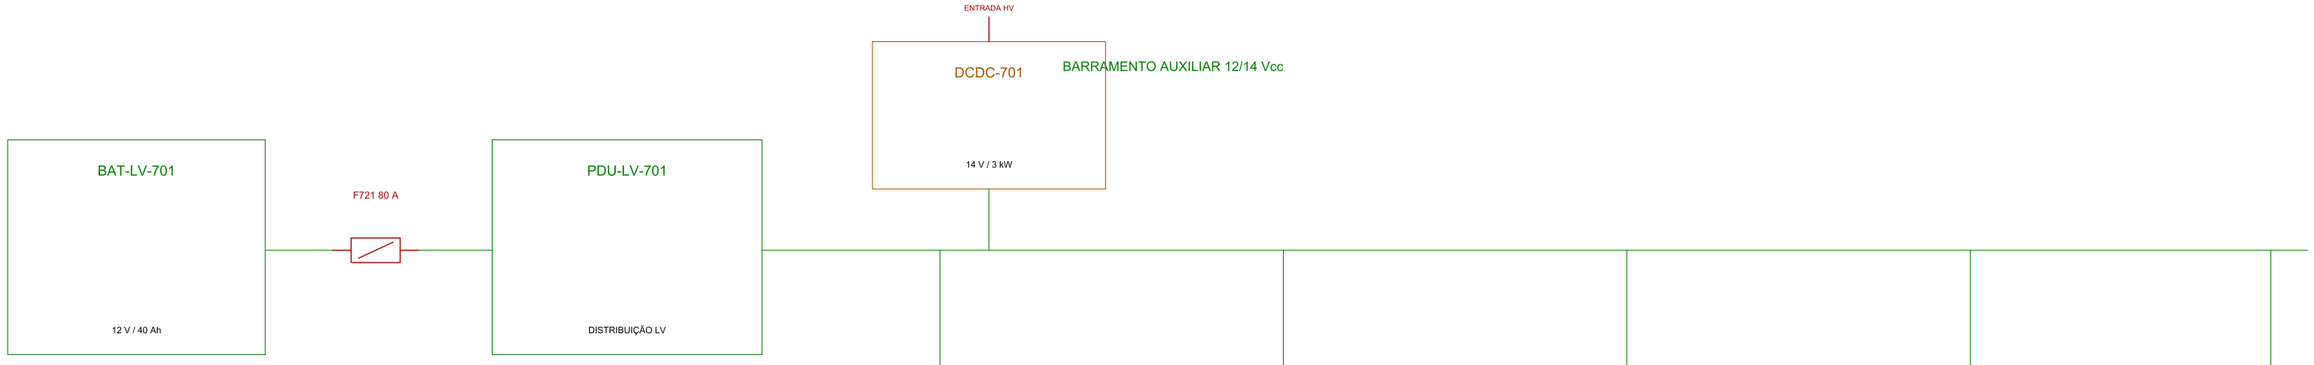

4

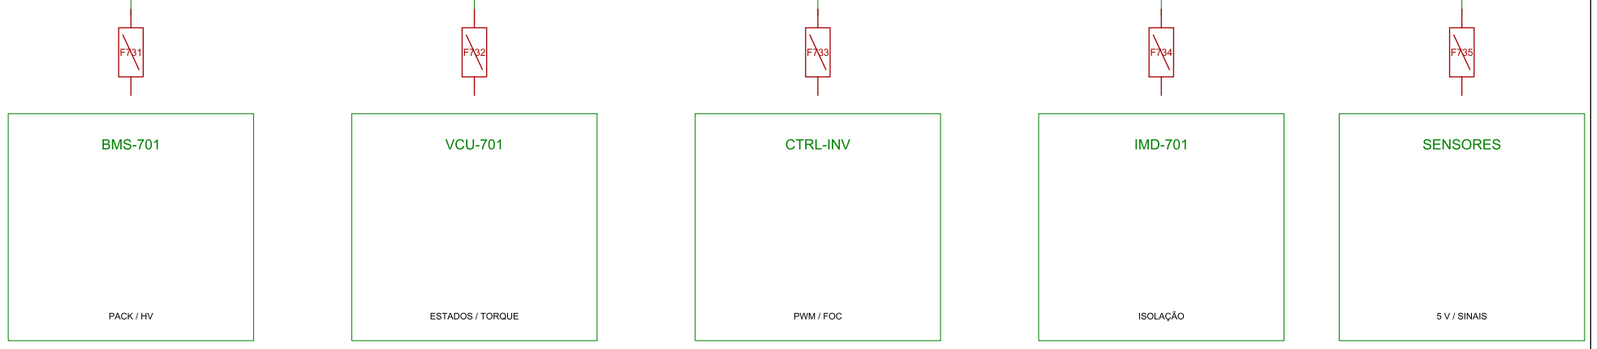

3

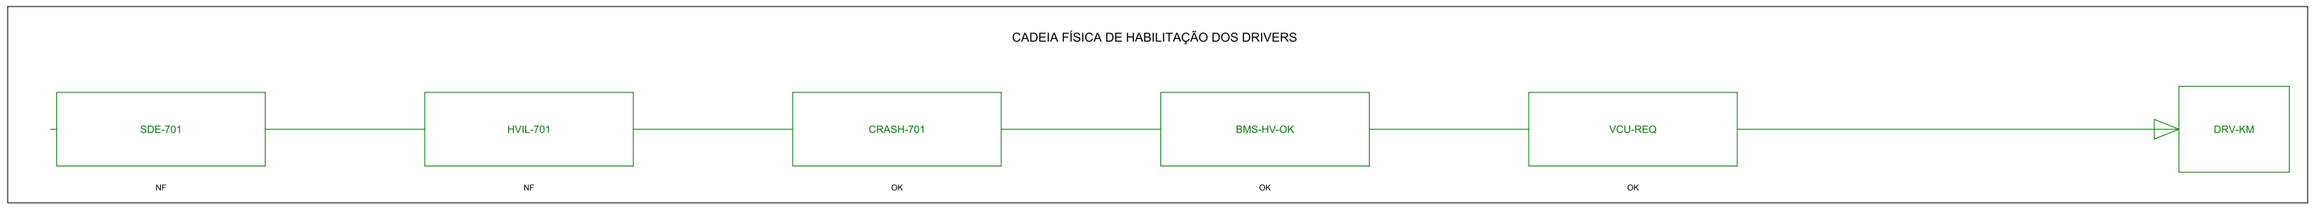

2

LEGENDA

LV: baixa tensão | DRV: driver | NF: contato normalmente fechado | ECU: unidade eletrônica

NOTAS DA PRANCHA

A bateria de 12 V inicia controles e contatores antes da disponibilidade do CC-CC.
Perda de emergência, HVIL ou colisão remove habilitação; CAN não substitui esse caminho.

1

AVISO OBRIGATORIO

Projeto acadêmico e conceitual. Não deve ser utilizado para fabricação, instalação ou execução de serviços sem revisão, dimensionamento e responsabilidade de profissional legalmente habilitado.

REV.	DATA	DESCRICAO	RESP.
01	2026-11-05	REVISAO VISUAL 01	R.E.M.M.

PORTFOLIO DE
ENGENHARIA ELETRICA
BASE ACADEMICA REPRODUZIVEL

A3
PAISAGEM

TITULO

CIRCUITO DE BAIXA TENSÃO

AUTOR	DATA	REV.	PRANCHA
Rogério Eduardo Moreira Menegueli	2026-11-05	01	03/08

ARQUIVO	UNIDADES	ESCALA	FOLHA	STATUS
03_circuito_baixa_tensao.dxf	mm	S/ESC.	A3	CONCEIT.