
ALIMENTAÇÃO DAS REMOTAS

Interligação 24 Vcc de PS1, bornes X2 e cabos P24-201/202

BORNEIRA X2 E ALIMENTADORES P24-201 / P24-202

BORNE	POTENCIAL	ORIGEM	CABO	DESTINO	ATRIBUIÇÃO / LIMITE
X2:01	+24 Vcc	FU4	C-101 a C-106	malhas e sensores	rating FU4 pendente
X2:02	0 V	PS1:-	C-101 a C-106	malhas e sensores	retorno funcional comum
X2:03	+24 Vcc	FU2	P24-201	RIO-201 +24 V	rating FU2 pendente
X2:04	0 V	PS1:-	P24-201	RIO-201 0 V	retorno dedicado
X2:05	+24 Vcc	FU3	P24-202	RIO-202 +24 V	rating FU3 pendente
X2:06	0 V	PS1:-	P24-202	RIO-202 0 V	retorno dedicado
PE-101	PE	barra PE	P24-201/202	carcaças RIO	proteção; não é retorno

CAMINHO DOS DOIS ALIMENTADORES

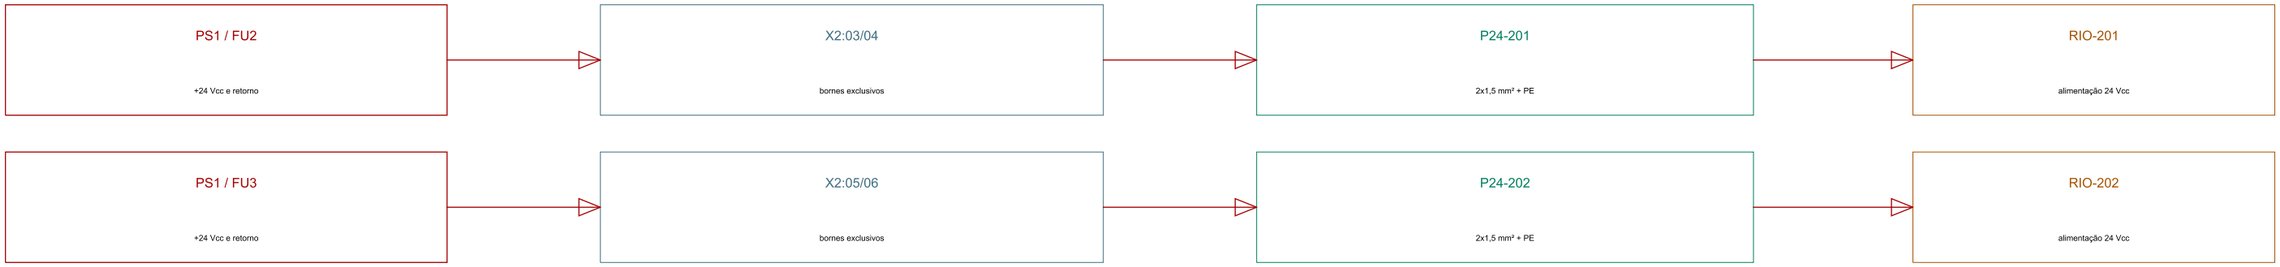

LEGENDA

X2:03/04 → RIO-201 | X2:05/06 → RIO-202 | PE-101: condutor de proteção | seção e ajustes são premissas

NOTAS DA PRANCHA

FU2/FU3/FU4 são identificadores do estudo; ratings, modelos, queda e proteção final permanecem pendentes.
0 V funcional e PE não são intercambiáveis; confirmar tensão e pinagem nos dados do fabricante.

AVISO OBRIGATÓRIO

Projeto acadêmico e conceitual. Não deve ser utilizado para fabricação, instalação ou execução de serviços sem revisão, dimensionamento e responsabilidade de profissional legalmente habilitado.

REV.	DATA	DESCRIÇÃO	RESP.
05	2026-11-06	INTERLIGACAO RIO	R.E.M.M.

PORTFOLIO DE
ENGENHARIA ELETRICA
BASE ACADEMICA REPRODUZIVEL

A3
PAISAGEM

TITULO

ALIMENTAÇÃO DAS REMOTAS

AUTOR	DATA	REV.	PRANCHA
Rogério Eduardo Moreira Menegueli	2026-11-06	05	10/10

ARQUIVO	UNIDADES	ESCALA	FOLHA	STATUS
10_interligacao_alimentacoes_remotas.dxf	mm	S/ESC.	A3	CONCEIT.