

INTERFACES E SEQUENCIA CONCEITUAL DE CONEXAO HVSC

Permissivos, circuito de seguranca, comunicacao de dados e eventos a validar

SEQUENCIA DIDATICA DE ALTO NIVEL — NAO SUBSTITUI O PROCEDIMENTO HVSC APLICAVEL

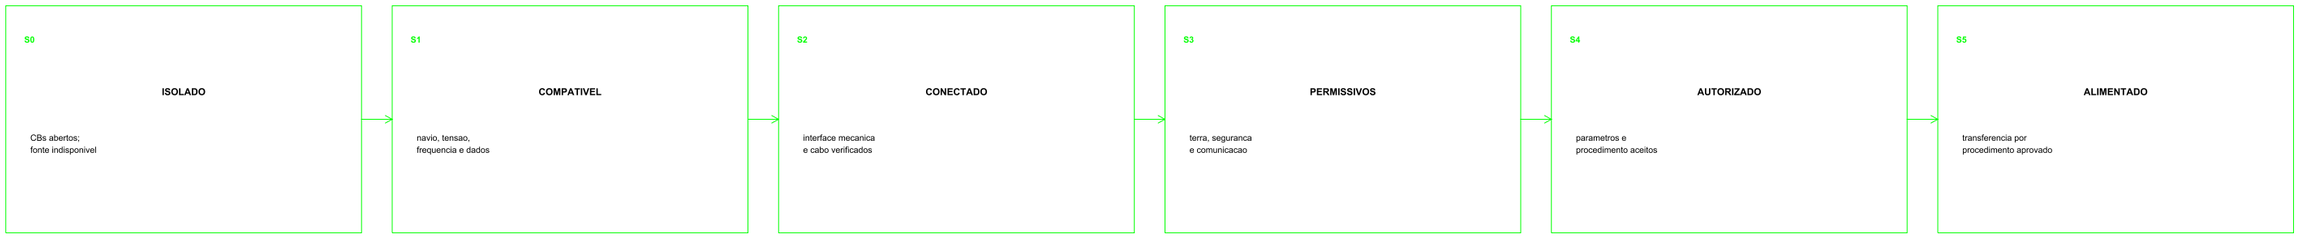

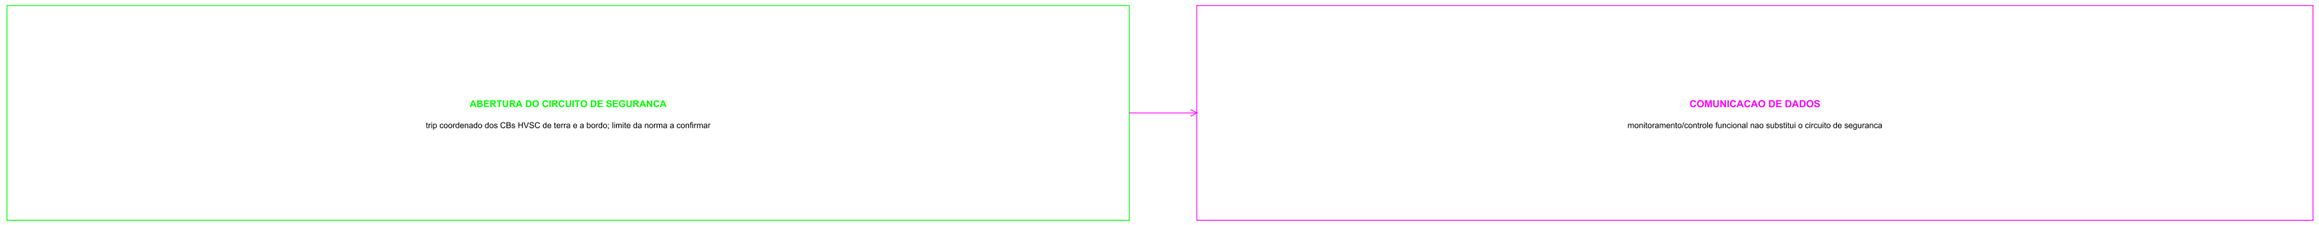

EVENTO DE ABERTURA DO LAÇO -> ABERTURA AUTOMATICA DOS DISJUNTORES HVSC EM ATE 200 ms, CONFORME IEC/IEEE 80005-1:2019 + EMENDAS*
* Revisar texto integral, emendas, anexo de tipo de navio, autoridades portuarias e requisitos locais antes de qualquer uso.

CONDICAO	EVIDENCIA / INTERFACE	RESPOSTA ESPERADA	ESTADO
Compatibilidade	tensao/frequencia/interface aprovadas	bloquear energizacao se pendente	A VALIDAR
Cabo e conector	estado mecanico e confirmacao de acoplamento	manter fonte isolada	A VALIDAR
Laço de seguranca	circuito dedicado fechado e supervisionado	trip coordenado ao abrir	A VALIDAR
Dados operacionais	interface nao emergencial conforme 80005-2	alarme / permissivo conforme projeto	A VALIDAR

LEGENDA

CB: disjuntor | HVSC: conexao de alta tensao em terra | dados funcionais nao substituem seguranca dedicada

NOTAS DA PRANCHA

Sequencia didatica de alto nivel; nao e procedimento operacional nem logica de seguranca.
Ensaios, tempos, intertravamentos e interfaces dependem do navio, porto e norma aplicavel.

AVISO OBRIGATORIO

Projeto acadêmico e conceitual. Não deve ser utilizado para fabricação, instalação ou execução de serviços sem revisão, dimensionamento e responsabilidade de profissional legalmente habilitado.

REV.	DATA	DESCRICAO	RESP.
00	2026-11-06	EMISSAO INICIAL	R.E.M.M.

PORTFOLIO DE
ENGENHARIA ELETRICA
BASE ACADEMICA REPRODUZIVEL

A3
PAISAGEM

TITULO

INTERFACES E SEQUENCIA CONCEITUAL DE CONEXAO HVSC

AUTOR	DATA	REV.	PRANCHA
Rogério Eduardo Moreira Menegueli	2026-11-06	00	03/03

ARQUIVO	UNIDADES	ESCALA	FOLHA	STATUS
03_sequencia_intertravamentos_hvsc.dxf	mm	S/ESC.	A3	CONCEIT.