
SENSIBILIDADE DA ENERGIA ANUAL

Cenários paramétricos para 6,60 kWp | sem localização ou previsão de geração

ENERGIA ANUAL | MWh/ano

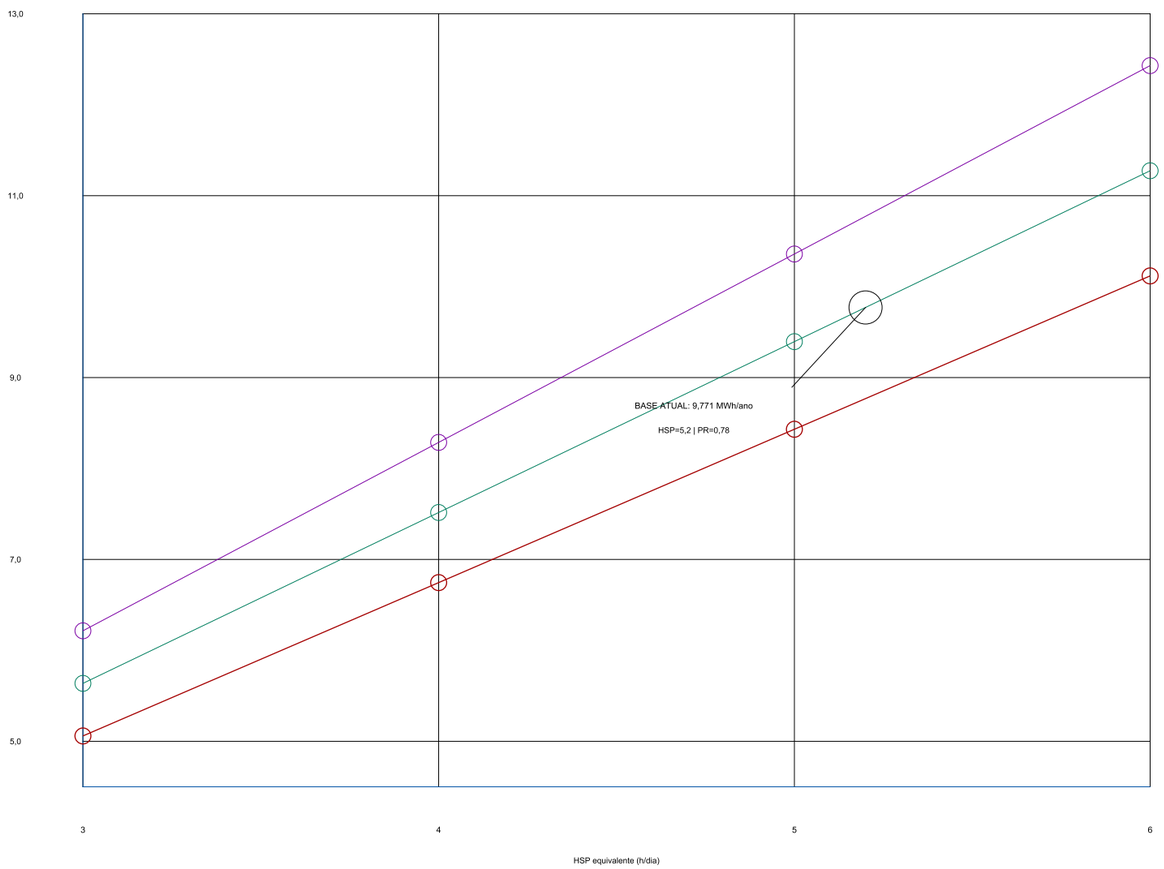

HSP	PR 0,70	PR 0,78	PR 0,86
3	5.059	5.637	6.215
4	6.745	7.516	8.287
5	8.431	9.395	10.359
6	10.118	11.274	12.430

ENERGIA EM MWh/ano | EQUAÇÃO: 6,60 x HSP x 365 x PR

DADOS NECESSÁRIOS PARA UM ESTUDO LOCAL

- Coordenadas e período representativo
- Fonte meteorológica e intervalo dos dados
- Azimute, inclinação e sombras por horário
- Modelos e limites de módulo e inversor
- Perdas, disponibilidade e degradação

OS CENÁRIOS NÃO SÃO CLIMATOLOGIA NEM FAIXA DE CONFIANÇA

LEGENDA

Vermelho: PR 0,70 | Verde: PR 0,78 | Magenta: PR 0,86 | marcador: premissa didática atual

NOTAS DA PRANCHA

HSP e PR variam apenas para demonstrar sensibilidade.
Os intervalos escolhidos não representam clima, faixa de confiança ou produção de um imóvel.

AVISO OBRIGATORIO

Projeto acadêmico e conceitual. Não deve ser utilizado para fabricação, instalação ou execução de serviços sem revisão, dimensionamento e responsabilidade de profissional legalmente habilitado.

REV.	DATA	DESCRICAO	RESP.
02	2026-11-05	ESTUDO DE SENSIBILIDADE 02	R.E.M.M.

PORTFOLIO DE
ENGENHARIA ELETRICA
BASE ACADEMICA REPRODUZIVEL

A3
PAISAGEM

TITULO

SENSIBILIDADE DA ENERGIA ANUAL

AUTOR	DATA	REV.	PRANCHA
Rogério Eduardo Moreira Menegueli	2026-11-05	02	07/07

ARQUIVO	UNIDADES	ESCALA	FOLHA	STATUS
07_sensibilidade_energia.dxf	mm	S/ESC.	A3	CONCEIT.