
DIAGRAMA DE COMANDO

Cadeias 24 Vcc, permissivos físicos e comandos das bombas

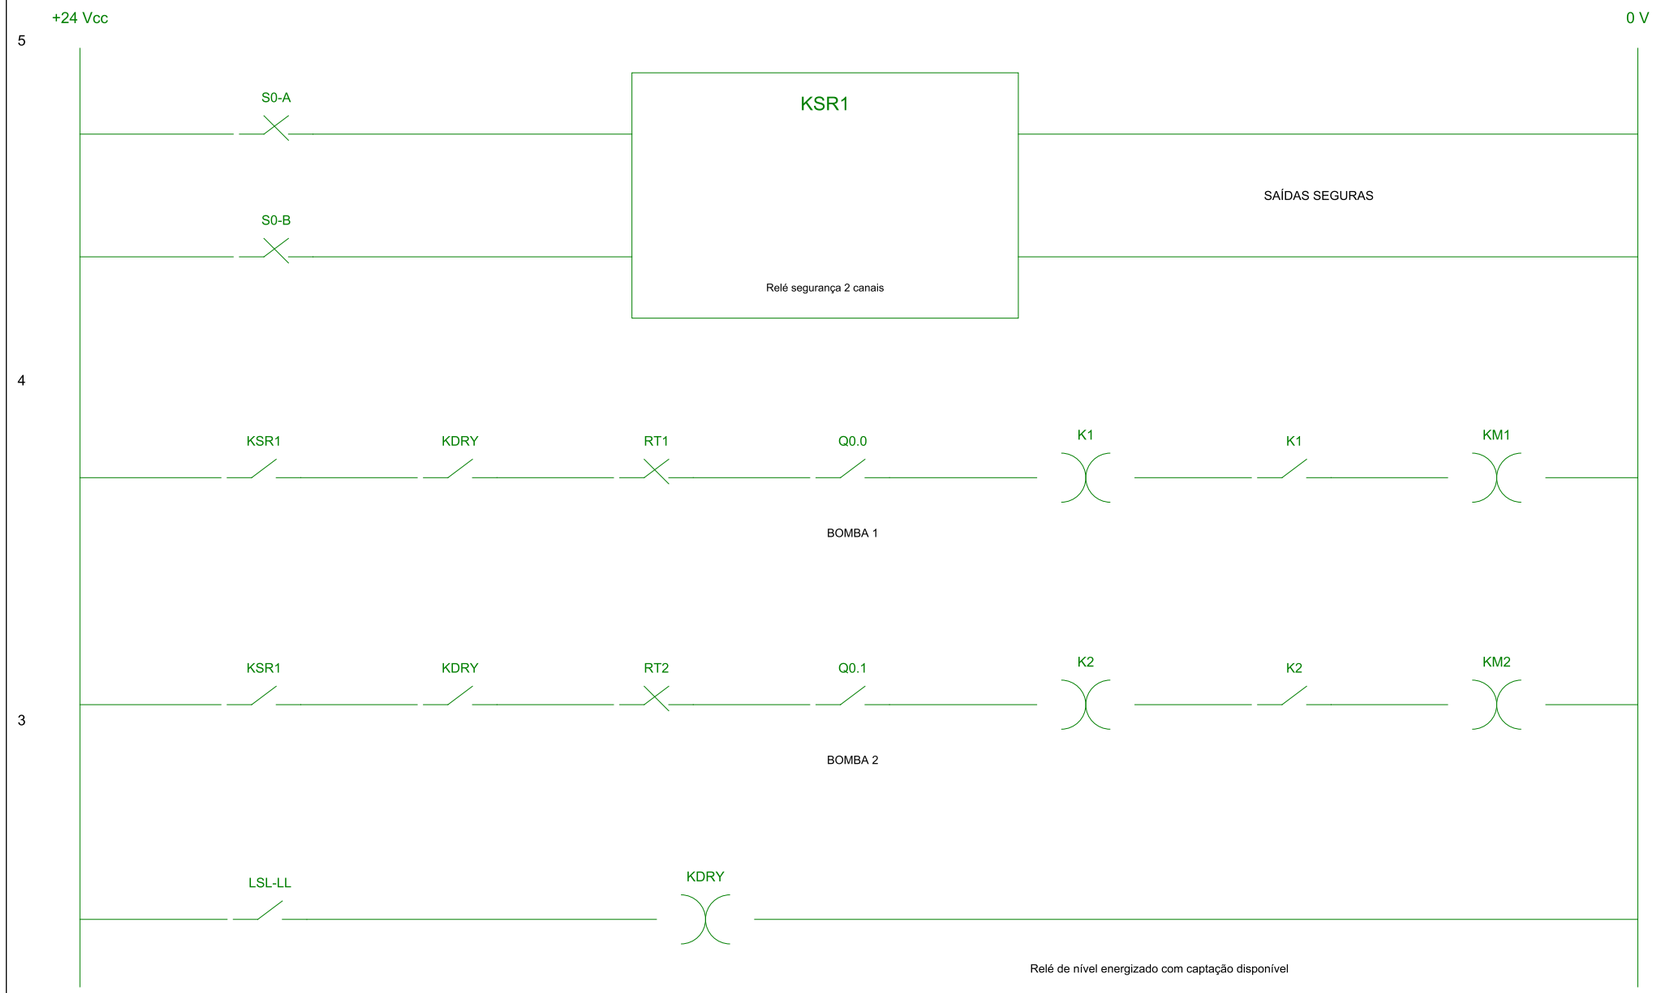

COMANDOS E ESTADOS

S1	MAN-0-AUTO
S2/S3	PARTIR/PARAR M1
S4/S5	PARTIR/PARAR M2
S6	ACK / REARME
H1	PAINEL PRONTO
H2	MODO AUTO
H3/H4	M1/M2 EM MARCHA
H5	ALARME GERAL
H6	DEMANDA
BZ1	ALARME SONORO

LEGENDA

S0: emergência | KSR: segurança | KDRY: nível crítico | K1/K2: interfaces | KM: contatores

NOTAS DA PRANCHA

S0/KSR1 interrompe as bobinas sem depender do CLP. KDRY bloqueia funcionamento a seco.
Não se declara categoria, PL ou SIL sem análise de risco e validação específicas.

AVISO OBRIGATÓRIO

Projeto acadêmico e conceitual. Não deve ser utilizado para fabricação, instalação ou execução de serviços sem revisão, dimensionamento e responsabilidade de profissional legalmente habilitado.

REV.	DATA	DESCRIÇÃO	RESP.
05	2026-11-06	ALTERNATIVAS DO PROCESSO	R.E.M.M.

PORTFOLIO DE
ENGENHARIA ELETRICA
BASE ACADEMICA REPRODUZIVEL

A3
PAISAGEM

TITULO

DIAGRAMA DE COMANDO

AUTOR	DATA	REV.	PRANCHA
Rogério Eduardo Moreira Menegueli	2026-11-06	05	05/11

ARQUIVO	UNIDADES	ESCALA	FOLHA	STATUS
05_diagrama_comando.dxf	mm	S/ESC.	A3	CONCEIT.