
DIAGRAMA FUNCIONAL DA AUTOMACAO DA SUBESTACAO

Baia eletrica conceitual, IEDs de protecao e interface do sistema SAS

SUBESTACAO 138 / 13,8 kV* | DOIS CIRCUITOS DE LINHA | UM TRANSFORMADOR*

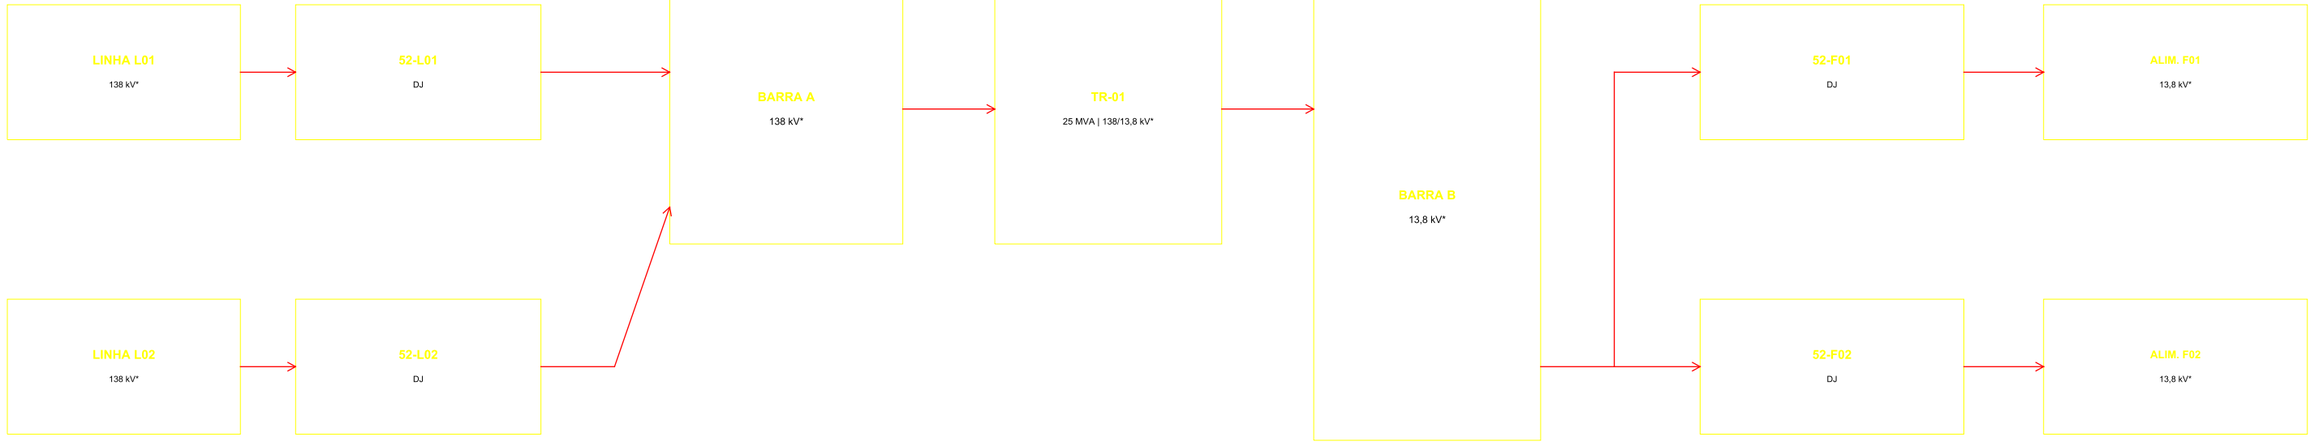

ASSOCIACAO FUNCIONAL DOS IEDS

IED-L01 / L02	IED-T01	IED-87B	IED-F01 / F02	IED-BAY-L01 / T01	SAS IEC 61850
linha	transformador	barras	alimentadores	controle de bay	rede de estacao + rede de processo

* Tensoes e potencia sao premissas de diagrama; nao definem especificacao de equipamentos.

LEGENDA

SAS: sistema de automacao | IED: dispositivo eletronico inteligente | DJ: disjuntor | TR: transformador | tag 52: identificacao funcional ilustrativa

NOTAS DA PRANCHA

Tensoes, arranjo e equipamento sao hipoteses de estudo.
As protecoes e associacoes IED nao constituem filosofia ou ajuste aprovado.

AVISO OBRIGATORIO

Projeto acadêmico e conceitual. Não deve ser utilizado para fabricação, instalação ou execução de serviços sem revisão, dimensionamento e responsabilidade de profissional legalmente habilitado.

REV.	DATA	DESCRICAO	RESP.
00	2026-11-06	EMISSAO INICIAL	R.E.M.M.

PORTFOLIO DE
ENGENHARIA ELETRICA
BASE ACADEMICA REPRODUZIVEL

A3
PAISAGEM

TITULO

DIAGRAMA FUNCIONAL DA AUTOMACAO DA SUBESTACAO

AUTOR	DATA	REV.	PRANCHA
Rogério Eduardo Moreira Menegueli	2026-11-06	00	01/03

ARQUIVO	UNIDADES	ESCALA	FOLHA	STATUS
01_unifilar_sas_ied.dxf	mm	S/ESC.	A3	CONCEIT.