
SUBESTACAO DE TRACAO FERROVIARIA EM CORRENTE CONTINUA

Rede de MT, transformador/retificador, quadro CC e caminho de retorno pelos trilhos

TRACAO FERROVIARIA CC | 750 Vcc* | Pdc=1,0 MW* | PCC 13,8 kV AC*

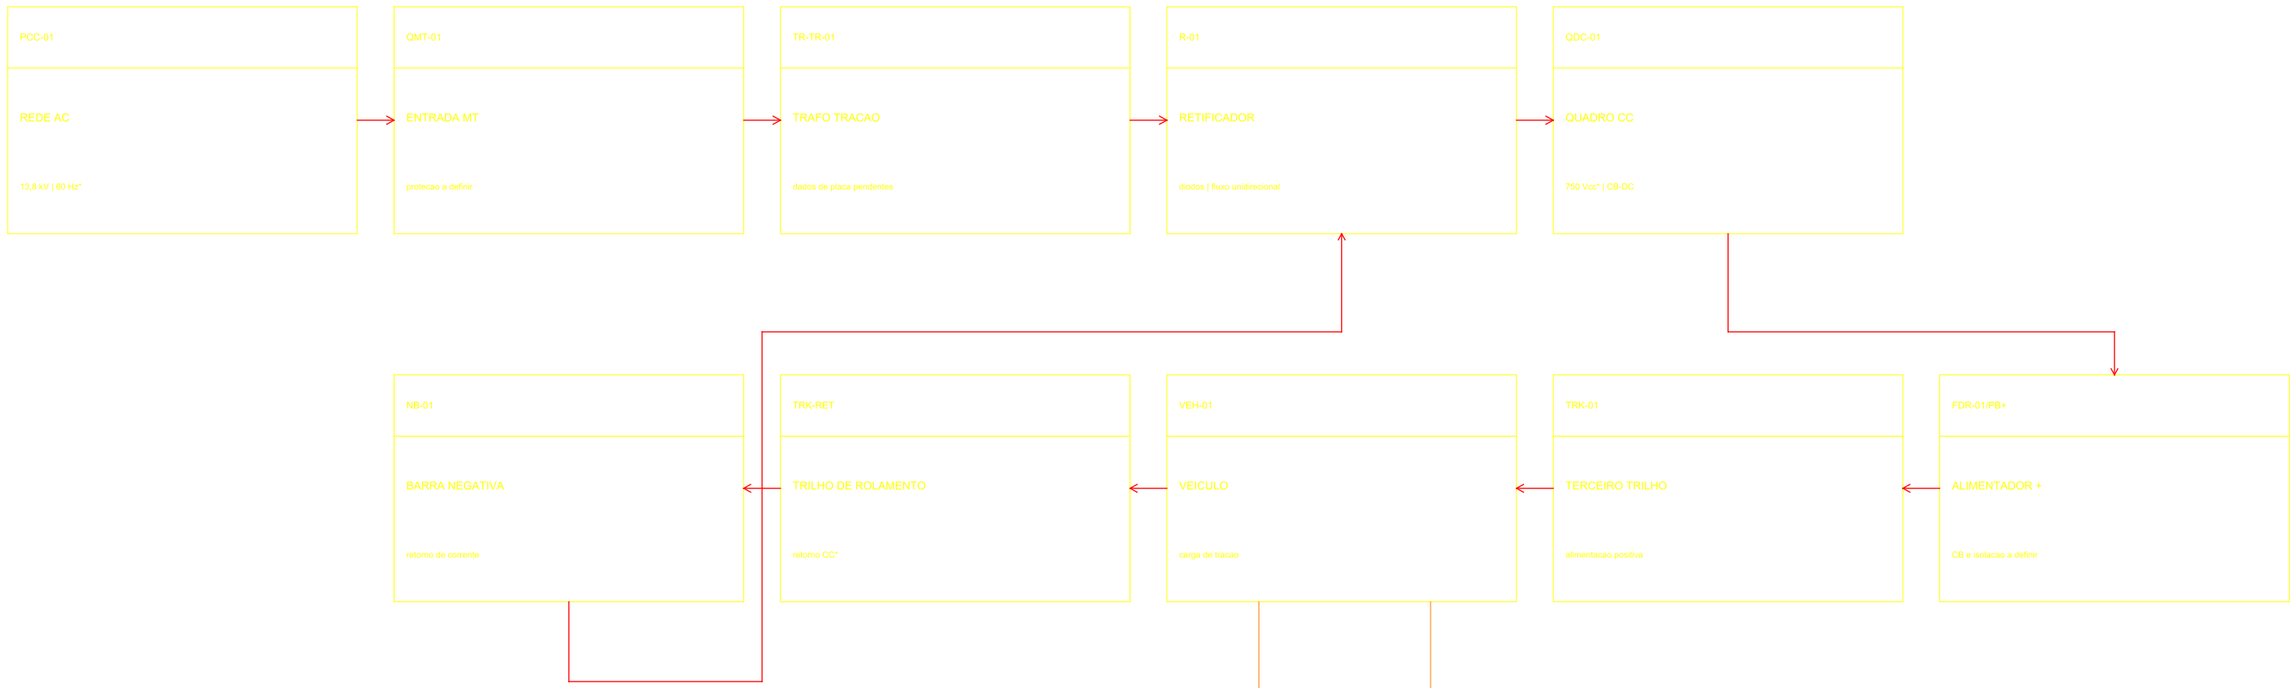

Idc = Pdc/Vdc = 1333 A para 1,0 MW e 750 Vcc ideais; nao inclui ondulacao, perdas ou regime de pico.

Retorno pelos trilhos e terra sao funcoes distintas; ligacoes, potenciais e correntes vagantes exigem estudo especifico.

LEGENDA

MT: media tensao | CC: corrente continua | CB: disjuntor | TRK: trilho | NB: barra negativa | Pdc: potencia CC assumida

NOTAS DA PRANCHA

Caso didatico: rede 13,8 kV AC, barramento de tracao 750 Vcc e demanda 1,0 MW.
Topologia, dados de placa, protecao, retorno e arranjo de contato nao dimensionados.

AVISO OBRIGATORIO

Projeto acadêmico e conceitual. Não deve ser utilizado para fabricação, instalação ou execução de serviços sem revisão, dimensionamento e responsabilidade de profissional legalmente habilitado.

REV.	DATA	DESCRICAO	RESP.
00	2026-11-06	EMISSAO INICIAL	R.E.M.M.

PORTFOLIO DE
ENGENHARIA ELETRICA
BASE ACADEMICA REPRODUZIVEL

A3
PAISAGEM

TITULO

SUBESTACAO DE TRACAO FERROVIARIA EM CORRENTE CONTINUA

AUTOR	DATA	REV.	PRANCHA
Rogério Eduardo Moreira Menegueli	2026-11-06	00	01/03

ARQUIVO	UNIDADES	ESCALA	FOLHA	STATUS
01_unifilar_subestacao_tracao.dxf	mm	S/ESC.	A3	CONCEIT.