
LAYOUT INTERNO

Zonas segregadas, fluxo de ar, PE dedicado e rotas de cabos

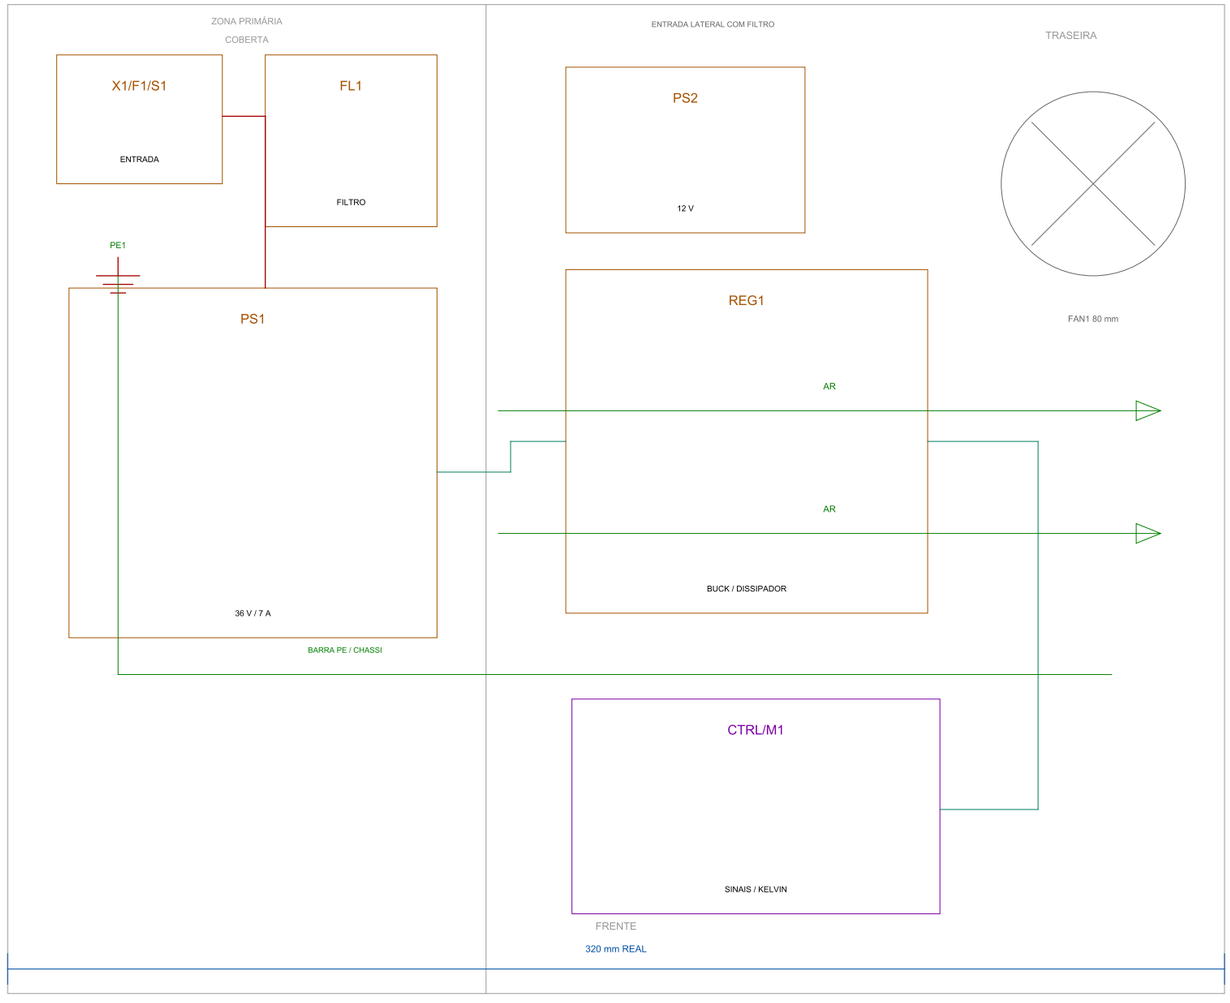

ZONA	ITENS	CRITÉRIO PENDENTE
PRIMÁRIA	X1/F1/S1/FL1	cobertura, isolação, EMC
CONVERSÃO	PS1	derating, fixação, PE
REGULAÇÃO	REG1/F2	dissipador e falha única
AUXILIAR	PS2/CTRL/M1	ruído e calibração
TÉRMICA	FAN1/TH1/TS1	pressão, ruído, ensaio
FRONTAL	RV/S2/X2/X3	alívio e acesso

REGRAS DE ROTEAMENTO

Separar rede, potência CC, comando e pares Kelvin; minimizar laços; manter PE curto; impedir contato com pás e dissipadores.

LAYOUT CONCEITUAL - NÃO UTILIZAR COMO INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

LEGENDA

Cinza: gabinete | Vermelho: rede/potência | Laranja: CC | Verde: PE/ar | Tracejado: zona

NOTAS DA PRANCHA

Posições e folgas não são instruções de montagem. Cobrir a zona primária.
Validar escoamento, isolação, EMC, temperatura, vibração, manutenção e acesso.

AVISO OBRIGATORIO

Projeto acadêmico e conceitual. Não deve ser utilizado para fabricação, instalação ou execução de serviços sem revisão, dimensionamento e responsabilidade de profissional legalmente habilitado.

REV.	DATA	DESCRICAO	RESP.
03	2026-11-05	TOPOLOGIA E PRE-DIMENSIONAMENTO	R.E.M.M.

PORTFOLIO DE
ENGENHARIA ELETRICA
BASE ACADEMICA REPRODUZIVEL

A3
PAISAGEM

TITULO

LAYOUT INTERNO

AUTOR	DATA	REV.	PRANCHA
Rogério Eduardo Moreira Menegueli	2026-11-05	03	04/09

ARQUIVO	UNIDADES	ESCALA	FOLHA	STATUS
04_layout_interno.dxf	mm	S/ESC.	A3	CONCEIT.